

仕 様 書

環境政策局循環型社会推進部まち美化推進課

(担当 横村、早川 電話 075-222-3953)

件 名	京都市し尿前処理施設における活性炭脱臭剤の調達及び交換
品名及び数量	<p>1 品名 ヤシガラ破碎活性炭（ダイネン株式会社製） P G – 1 A F 気相用</p> <p>2 数量 1, 357 k g</p>
納入期限	令和8年4月1日から令和9年2月28日まで
契約条件	<p>1 納入箇所 京都市し尿前処理施設（京都市南区西九条森本町83番地1）</p> <p>2 納入方法 契約業者は、新たに納入する活性炭脱臭剤を、し尿前処理施設内の活性炭吸着装置の使用済みの活性炭脱臭剤と交換して設置し、取り外した使用済み活性炭脱臭剤を引き取り処分すること。</p> <p>活性炭吸着装置の概要及び設置位置については、別紙1を参考のこと。</p> <p>納入箇所における作業日については、本市担当者と協議のうえ決定する。</p> <p>3 支払条件 納入完了後、本市が指定する様式にて速やかに請求すること。</p> <p>4 その他 本仕様書に定めのない事項については、まち美化推進課と協議のうえ決定することとする。</p>

注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。


機器製作仕様書

工事名：京都市し尿前処理施設再整備工事

機器名称：活性炭吸着装置

メーカー：扶桑ユニテック(株)

仕様	形式：固定床式	主 要 部 材 質	本体：FRP
	処理風量：72m³/分		ボルト・ナット：SUS304
	ガス通過線速度：0.265m/秒		：
	接触時間：2.45秒		：
	吸着剤：ヤシガラ炭 2.95m³		：
	塗装色：7.5GY6/2		：
	通気抵抗：800Pa		：
	数量：1基		：
	：		：
	：		：
標準付属品（一基当たり）	マノメータ：2kPa、配管含む	その他付属品（一基当たり）	：
	接着系 アンカーボルト：M16×190ネジ棒、 2N、W (SUS304)		：
	作業台：900H (アルミ)		：
	ミストセパレータ：本体(FRP) エレメント(PVC)		：
	：		：
	：		：
	：		：
	：		：
	：		：
	：		：
備考			

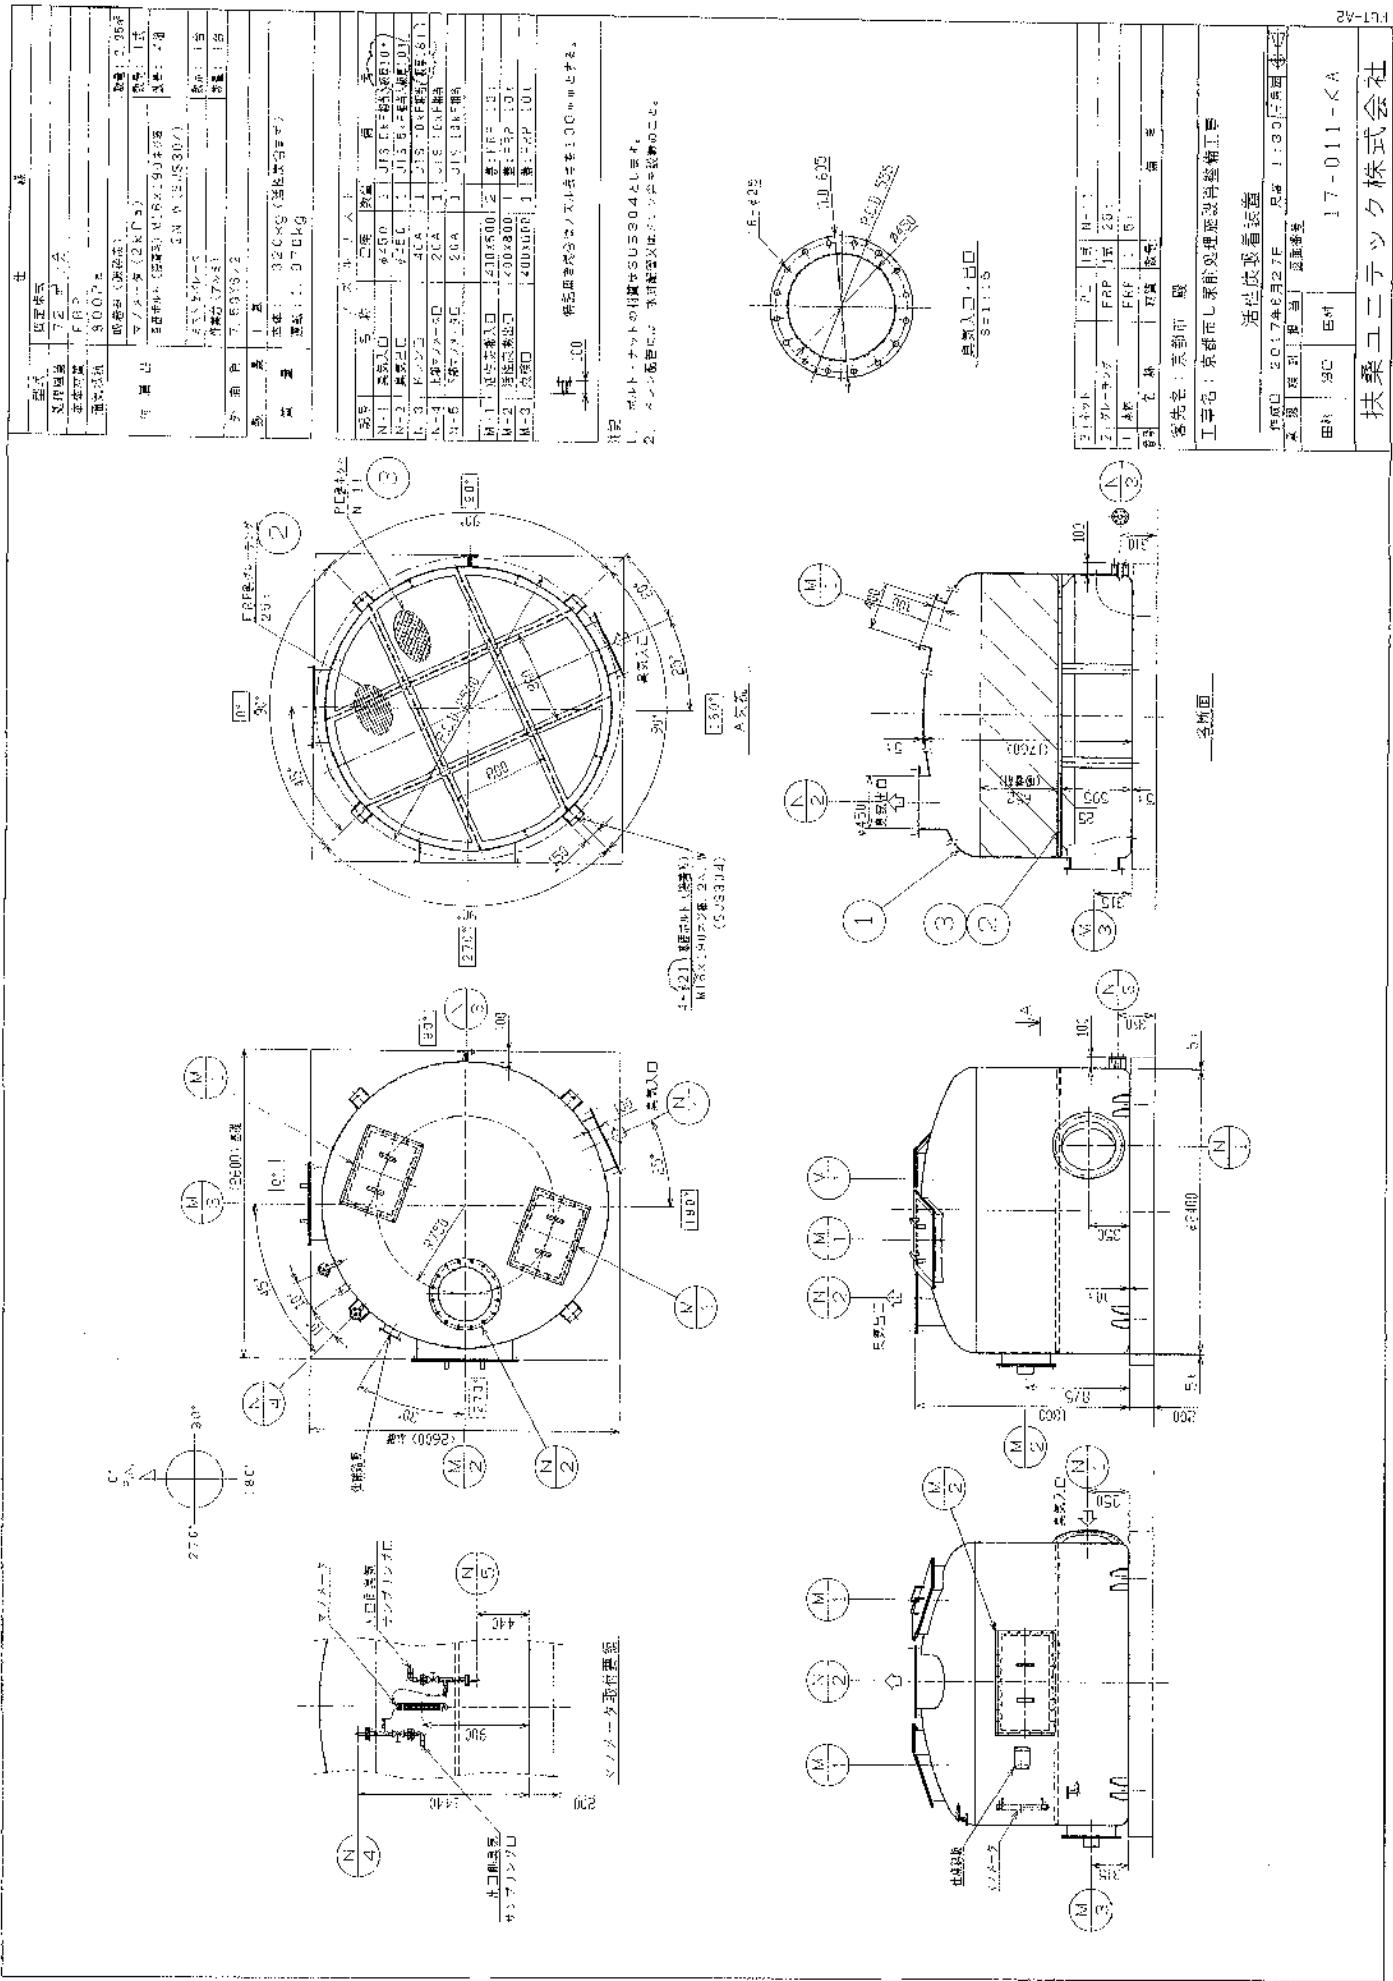

新宿市し原前郷北野再整備工事 設計図 No. 1
面図 (4) 長の内
設計変更 No. 100-402
平成 30年 03月
手元 年 月
三篠化工機株式会社

