

京都市立明德幼稚園他計 90 校園(施設)

第一種特定製品(空調機器)定期点検業務委託仕様書

1 業務の目的

本業務委託は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「フロン排出抑制法」という。)に基づき、京都市立学校等が保有する第一種特定製品のうち定期点検の対象となる空調機器について、平成 26 年 12 月 10 日経済産業省・環境省告示第 13 号(以下「告示第 13 号」という。)及び関連法令等により定期点検を実施し、第一種特定製品に使用されるフロン類の適正な管理を推進することを目的とする。

2 委託業務名

京都市立明德幼稚園他計 90 校園(施設) 第一種特定製品(空調機器) 定期点検業務委託

3 委託期間

契約の日の翌日から令和 9 年 2 月 28 日まで

4 本業務委託の対象施設等

- (1) 業務対象学校施設
別紙 1 のとおり
- (2) 業務対象空調機器
別紙 2 のとおり

5 業務内容

4 (1) (2) の対象学校施設・対象空調機器について、フロン排出抑制法、告示第 13 号、その他関係法令等により、次のとおり定期点検を実施する。

- (1) 異常音の有無についての検査
- (2) 外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化、油漏れ並びに熱交換器への霜の付着の有無についての目視による検査
- (3) 直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査
 - ・直接法は、発泡液の塗布、冷媒漏えい検知器を用いた測定又は蛍光剤若しくは窒素ガス等の第一種特定製品への充填により直接第一種特定製品からの漏えいを検知する方法をいう。
 - ・間接法は、蒸発器の圧力、圧縮器を駆動する電動機の電圧又は電流その他第一種特定製品の状態を把握するために必要な事項を計測し、当該計測の結果が定期的に計測して得られた値に照らして、異常がないことを確認する方法をいう。
 - ・まず間接法により蒸発器の圧力等の数値の計測検査を行うこととする。間接法のみでフロン漏えいの有無について断定できない場合、直接法により検査を行うこととする。
 - ・間接法の各測定値及び直接法の実施状況等について、明瞭に判別できる写真を撮影すること。
- (4) フロン類漏えいの有無の判断
 - ・(1) から(3) の結果を踏まえて、フロン類の漏えいの有無について専門的な見地から判断する。

(5) 点検結果報告書の作成及び提出

- ・(1)から(4)の点検結果等を、本市が受託者に貸与する別紙3「第一種特定製品(空調室外機)管理簿(以下「管理簿」という。)」のファイルのうち、「定期点検・専門点検記録簿(R8)」のページを入力する。
- ・管理簿はエクセルファイルで、学校ごとにひとつのファイルとしている。

※ 管理簿のファイルは、本市において並び替え等の処理を行うため、セルの結合や列の追加・削除等は絶対に行わないこと。

- ・「定期点検・専門点検記録簿(R8)」に記載の内容に加えて報告すべき事項がある場合は、別に報告書類を作成することも可とする。
- ・対象機器の外観及び間接法の各測定値並びに直接法の実施状況等を撮影した写真を提出すること。
- ・学校ごとに下表の書類をインデックスで整理し、ドッチファイル等に綴じて本市に正本1部と副本1部の合計2部及び電子データを提出すること。

【表・学校ごとに整理して提出する書類】

NO.	書類名	色	様式	備考
①	第一種特定製品(空調室外機)管理簿	白黒 又はカラー	別紙3	管理簿内の既存のシートをプリントすること。
②-1	定期点検・専門点検記録簿	白黒 又はカラー	別紙3	管理簿に点検結果を入力しプリントすること。
②-2	②の追加報告資料	白黒 又はカラー	様式自由	管理簿とは別ファイルにして作成・プリントすること。
②-3	対象機器の外観及び間接法の各測定値並びに直接法の実施状況等の写真	カラーのみ	様式自由	管理簿とは別ファイルにして作成・プリントすること。
③	空調室外機配置図	カラーのみ	別紙3	管理簿内の既存のシートをプリントすること。
④	空調室外機現況写真	カラーのみ	別紙3	管理簿内の既存のシートをプリントすること。

※点検作業の際、管理簿に不足する情報がある場合は、可能な限り追記すること。

- ・①～④のほか、下表のとおりフロン類の漏えいがあった機器の一覧表を提出すること。

【表・フロン類漏えい機器一覧】

NO.	書類名	色	様式	備考
⑤	フロン類漏えい機器一覧表	白黒 又はカラー	別紙4	②-1に入力した内容をコピー貼付して作成すること。

(6) 点検結果報告書に係る質疑等の対応

- ・本市は、点検結果報告書の内容等について、受託者に質疑、確認等を行うことがある。
- ・点検結果報告書に係る質疑等の結果、必要が生じた場合は、受託者は点検結果報告書の補正や追加、現場確認等を行わなければならない。

(7) フロン類の漏えいが認められた場合の取扱

- ・フロン類の漏えいが認められた場合の、「漏えい個所の特定」及び「漏えい修繕の実施」は、本業務委託には含まない。
- ・当該修繕は本市が別途に実施するが、修繕実施に当たって、本業務委託の受託者は必要に応じて情報提供や助言等を行うものとする。
- ・本業務進捗中に新たな汚染等が判明して調査が必要となった項目については契約変更の対象とする。

6 業務に必要な資格等

定期点検の実施に当たっては、フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について「十分な知見を有する者」が、検査を自ら行い又は検査に立ち会わなければならない。

なお、「十分な知見を有する者」は、次の(1)から(3)のとおりとする。

- (1) 第一種冷媒フロン類取扱技術者又は第二種冷媒フロン類取扱技術者
- (2) 一定の資格等を有し、かつ、点検に必要なとなる知識等の習得を伴う講習を受講した者

※ 一定の資格としては、例えば、以下の6資格が挙げられる。

- ・ 冷凍空調技士（日本冷凍空調学会）
- ・ 高圧ガス製造保安責任者：冷凍機械（高圧ガス保安協会）
- ・ 上記保安責任者（冷凍機械以外）であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者
- ・ 冷凍空気調和機器施工技能士（中央職業能力開発協会）
- ・ 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
- ・ 自動車電気装置整備士（対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。）（ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。）

※ 点検に必要なとなる知識等の習得を伴う講習は、環境省及び経済産業省のホームページに適正性が確認された講習として掲載された講習とする。

- (3) 十分な実務経験を有し、かつ、点検に必要なとなる知識等の習得を伴う講習を受講した者

※ 十分な実務経験とは、例えば、日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の整備や点検に3年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を遵守し、違反したことがない技術者を指す。

※ 点検に必要なとなる知識等の習得を伴う講習は、環境省及び経済産業省のホームページに適正性が確認された講習として掲載された講習とする。

7 業務の着手

- (1) 受託者は、契約締結後ただちに「10 連絡先」に記載の担当者と協議し、業務の計画等の打合せを行うこと。
- (2) 受託者は、本業務委託の実施に当たって、業務全体を統括し本市との協議等の窓口となる管理技術者を選任すること。
- (3) 上記(1)の打合せ後、各学校と日程調整を行い、業務着手の1週間前までに以下の書類を教育環境整備室の担当者に提出すること。

なお、各学校との日程調整及び点検の実施に当たっては学校教育活動等に支障が生じることをのないうよう十分に配慮すること。

ア 業務日程表

業務日程表の作成に当たっては、学校行事予定や空調機器利用状況を十分に考慮すること。

イ 管理技術者・点検実施者・点検立会者名簿

管理技術者は、原則として、点検実施者又は点検立会者から選任すること。

ウ 資格証等の写し

イのうち点検実施者又は点検立会者について「6 業務に必要な資格等」を有することを証する書類の写しを添付すること

8 業務の完了

- (1) 受託者は、業務を完了したときは、発注者の指定する場所に成果品を納入するとともに完了検査を受けること。
- (2) 受託者は、前項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとし、当該検査に不合格となったときは、速やかに当該成果品を補修又は再製し、改めて検査を受けること。
- (3) 受託者は、前項の検査に合格したときは、発注者の定める手続き及び書式に従って、速やかに契約金額の支払いを請求すること。

9 その他

- (1) 本業務に当たっては、本仕様書に基づくほか、京都市契約事務規則並びに関係法令等を遵守すること。
- (2) 対象学校施設においては、学校長・教頭又は施設管理者に点検者の所属会社名及び氏名を明らかにし、社員証並びに業務に必要な資格等を有することを示したうえで点検実施について許可を受けるとともに、校務及び学校教育活動に支障が生じないよう十分配慮のうえ誠実にを行うこと。
- (3) 建物、設備及び工作物等を滅失又は破損することのないよう、細心の注意をもって業務実施にあたること。万一、事故が生じた場合は、本市に速やかに報告するとともに、受託人の責任において賠償すること。また、復旧や修理方法については、本市の承諾を得ること。
- (4) 受託者は、本業務を行う上で得た電子データ、資料、情報等を本業務の実施以外の目的に使用してはならない。
- (5) 受託者は、受託業務上知り得たことについては、発注者の許可を得ずに外部へ公表又は漏らしてはならない。

10 連絡先

京都市教育委員会事務局教育環境整備室 鳴尾、松本
電話 075-222-3796
FAX 075-256-3947

■ 業務対象学校施設(2G)

NO.	学校・園名	電話	住所	備考
1	明德幼稚園	781-4660	左京区岩倉忠在地町221	
2	第三錦林小学校	771-4844	左京区鹿ヶ谷宮ノ前町6	
3	第四錦林小学校	771-0384	左京区吉田上阿達町15-2	
4	北白川小学校	791-1158	左京区北白川別当町70	
5	養正小学校	791-7184	左京区田中飛鳥井町1	
6	養徳小学校	721-6623	左京区田中上大久保町24	
7	下鴨小学校	781-0382	左京区下鴨宮崎町4-2	
8	葵小学校	701-7151	左京区下鴨東梅ノ木町8	
9	修学院小学校	781-4439	左京区修学院沖殿町1	
10	修学院第二小学校	781-5400	左京区一乗寺里ノ西町35	
11	松ヶ崎小学校	781-3380	左京区松ヶ崎堀町40	
12	明德小学校	701-0111	左京区岩倉忠在地町221	
13	八瀬小学校	781-5092	左京区八瀬秋元町324-1	
14	大原小中学校	744-2004	左京区大原来迎院町22	
15	市原野小学校	741-2450	左京区静市野中町105	
16	元静原小学校	741-2094 (※)	左京区静市静原町1125-1	※火・金のみ連絡可 管理者は元鞍馬小と同じ
17	元鞍馬小学校	741-2174 (※)	左京区鞍馬本町632	※月・木のみ連絡可 管理者は元静原小と同じ
18	岩倉北小学校	721-5618	左京区岩倉忠在地町5	
19	上高野小学校	701-3995	左京区上高野松田町8	
20	岩倉南小学校	791-3207	左京区岩倉北四ノ坪町33	
21	花背小中学校	746-0131	左京区花背大布施町797	
22	開晴小中学校	533-8811	東山区六波羅裏門通東入多門町155	
23	開晴小中学校(六原学舎)	533-8811(※)	東山区松原通大和大路東入2丁目轡轡町82	※連絡は開晴小中学校へ
24	東山泉小中学校(西学舎)	532-0377	東山区大和大路通七条下る5丁目下池田町527	
25	東山泉小中学校(東学舎)	532-0355	東山区泉涌寺山内町5	
26	嵯峨野小学校	861-4177	右京区嵯峨野千代ノ道町53	
27	御室小学校	462-0008	右京区御室堅町19	
28	花園小学校	841-6900	右京区花園車道町1	
29	西院小学校	312-3993	右京区西院春日町3-1	
30	山ノ内小学校	311-3546	右京区山ノ内山ノ下町22	
31	高雄小学校	861-1028	右京区梅ヶ畑奥殿町15	
32	梅津小学校	861-0009	右京区梅津中村町38	
33	西京極小学校	313-1319	右京区西京極芝ノ下町31	
34	常磐野小学校	872-9735	右京区太秦京ノ道町20-5	
35	葛野小学校	311-3510	右京区西京極葛野町2	
36	宇多野小学校	462-8136	右京区宇多野上ノ谷8	
37	広沢小学校	881-4978	右京区嵯峨広沢西裏町25	
38	南太秦小学校	881-7781	右京区太秦前ノ田町22	
39	梅津北小学校	881-5130	右京区梅津開基町16	
40	西京極西小学校	315-1844	右京区西京極敷開町4-1	
41	元京北第一小学校	852-0026 (※)	右京区京北周山町下寺田11	※月・火・木・金のみ連絡可 (元京北第一小に管理者在勤)
42	元京北第二小学校		右京区京北塔町中筋浦8-1	
43	元京北第三小学校		右京区京北上弓削町弾正27	
44	京都京北小中学校	852-1133	右京区京北周山町山中51	
45	山階小学校	581-2143	山科区西野大手先町21	
46	鏡山小学校	581-2183	山科区御陵水洗町18	
47	音羽小学校	592-0001	山科区音羽森廻り町32	
48	勸修小学校	591-0003	山科区勸修寺東栗栖野町42	
49	安朱小学校	591-0001	山科区安朱山川町17	
50	陵ヶ岡小学校	591-0002	山科区御陵岡町45	
51	大宅小学校	591-0015	山科区大宅五反畑町69-2	
52	山階南小学校	592-2849	山科区東野八代10	
53	百々小学校	593-3250	山科区西野山百々町173-1	
54	大塚小学校	592-6141	山科区大塚野溝町59	
55	小野小学校	571-8282	山科区小野蚊ヶ瀬町2	
56	音羽川小学校	501-4414	山科区音羽西林36	
57	西野小学校	501-5700	山科区西野樫川町34	
58	嵯峨小学校	861-1543	右京区嵯峨釈迦堂大門町35-1	
59	嵐山小学校	872-1466	右京区嵯峨柳田町35-1	
60	太秦小学校	861-1594	右京区太秦奥殿町1-1	
61	安井小学校	841-3130	右京区太秦安井柳通町15	
62	岡崎中学校	771-4191	左京区岡崎東天王町1	
63	高野中学校	781-8134	左京区田中上古川町25	
64	下鴨中学校	781-9181	左京区下鴨泉川町40-1	
65	近衛中学校	771-0007	左京区吉田近衛町26-53	
66	修学院中学校	781-3000	左京区一乗寺御祭町2	
67	洛北中学校	721-7445	左京区岩倉忠在地町823	
68	蜂ヶ岡中学校	861-2168	右京区嵯峨野開町1-1	

■ 業務対象学校施設(2G)

NO.	学校・園名	電話	住所	備考
69	西院中学校	312-0365	右京区西院矢掛町5	
70	元高雄中学校	222-3796 (※)	右京区梅ヶ畑奥殿町36	※連絡は教育環境整備室へ
71	双ヶ丘中学校	463-8165	右京区花園岡ノ本町5-1	
72	嵯峨中学校	871-0533	右京区嵯峨新宮町63-2	
73	梅津中学校	882-0910	右京区梅津北川町34	
74	太秦中学校	872-0037	右京区太秦多藪町14-144	
75	西京極中学校	315-1531	右京区西京極宮ノ東町1	
76	山科中学校	594-1151	山科区東野八反畑町50-1	
77	花山中学校	581-5128	山科区北花山横田町27-1	
78	安祥寺中学校	592-2848	山科区西野今屋敷町9-6	
79	勧修中学校	591-9111	山科区勧修寺平田町92	
80	音羽中学校	581-9115	山科区大塚野溝町86番地	
81	大宅中学校	573-3067	山科区大宅山田113	
82	日吉ヶ丘高等学校	561-0710	東山区今熊野悲田院山町5-22	
83	東総合支援学校	594-6501	山科区大塚高岩3	
84	東山総合支援学校(養正サテライト)	561-3373(※)	左京区田中玄京町120	※ 連絡は東山総合支援学校へ
85	白河総合支援学校	771-5510	左京区岡崎東福ノ川町9-2	
86	東山総合支援学校	561-3373	東山区東大路洪谷下る妙法院前側町441	
87	元月輪小学校	561-4380 (※)	東山区本町通三ノ橋上ル本町十七丁目358	※月・火・水・木のみ連絡可
88	元今熊野小学校	561-3322 (※)	東山区今熊野南日吉町27-3	※月・火・木・金のみ連絡可
89	元新洞小学校	771-0459 (※)	左京区新東洞院仁王門上ル新東洞院町252	※月・木のみ連絡可
90	生涯学習総合センター	802-3141	中京区聚楽廻松下町9-2	休館日：火曜日(祝日の場合は翌日)
91	生涯学習総合センター山科	593-1515	京都市山科区竹鼻竹ノ街道町92 ラクト山科C棟2階	休館日：第2・4火曜日(祝日の場合は翌日)

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充填量(kg)	(別紙2)備考
1	1	左京	明徳幼稚園	1棟	地上	アイシン精機株式会社	2012.3	業務用エアコン	00100415	AHP-950K1ND	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
2	3	左京	第三錦林小学校	9棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NDG6AD00078	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
3	8	左京	第三錦林小学校	9棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00118	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	運転のため7.5kw以上
4	9	左京	第三錦林小学校	9棟	地上	三洋電機株式会社	2014.5	業務用エアコン	45W000314	PUHY-P450DMG2Z	空調用	8.10	3年に1回以上	R410A	11.80	
5	20	左京	第三錦林小学校	1棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGJ6UD01098	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	運転のため7.5kw以上
6	22	左京	第三錦林小学校	1棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHJ6UD01368	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
7	5	左京	第四錦林小学校	19棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00118	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
8	6	左京	第四錦林小学校	19棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00178	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
9	17	左京	北白川小学校	2棟	地上	三洋電機株式会社	2007	業務用エアコン	NFJ6UD00498	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
10	19	左京	北白川小学校	2棟	地上	三洋電機株式会社	2007	業務用エアコン	NHM6UD02548	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
11	20	左京	北白川小学校	2棟	地上	三洋電機株式会社	2007	業務用エアコン	NFM6UD00378	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
12	21	左京	北白川小学校	2棟	地上	三洋電機株式会社	2007	業務用エアコン	NGL6UD00108	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
13	4	左京	兼正小学校	12棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00458	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
14	16	左京	兼正小学校	1棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHJ6UD01638	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
15	17	左京	兼正小学校	1棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHJ6UD01638	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
16	7	左京	兼正小学校	12棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHJ6UD01568	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
17	8	左京	兼正小学校	22棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEH6UD00118	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
18	8	左京	兼徳小学校	22棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEH6UD00018	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
19	6	左京	兼徳小学校	22棟	地上	三洋電機株式会社	2024.5	業務用エアコン	UCM3DD03318	U-GH710UIDR	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	11.50+9.33(赤環)	
20	28	左京	兼徳小学校	12棟	地上	三洋電機株式会社	2024.6	業務用エアコン	UCM3DD03318	U-GH710UIDR	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	11.50	
21	29	左京	兼徳小学校	12棟	地上	三洋電機株式会社	2024.6	業務用エアコン	UCM3DD03298	U-GH710UIDR	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	11.50	
22	7	左京	下鴨小学校	本館	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01288	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
23	21	左京	下鴨小学校	北校舎	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01098	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	運転のため7.5kw以上
24	22	左京	下鴨小学校	北校舎	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01268	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	運転のため7.5kw以上
25	8	左京	修学院小学校	12棟	地上	三洋電機株式会社	2023.7.3	業務用エアコン	36W000413	PUHY-P560DMG9	空調用	16.50	3年に1回以上	R410A	11.80	
26	39	左京	修学院小学校	12棟	地上	三洋電機株式会社	2006年	業務用エアコン	NGJ6UD01318	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
27	16	左京	修学院小学校	20棟	地上	三洋電機株式会社	2006年	業務用エアコン	NGG6AD00618	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
28	44	左京	修学院小学校	12棟	地上	三洋電機株式会社	2024.6	業務用エアコン	UCM3DD03238	U-GH710UIDR	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	11.50	
29	45	左京	修学院小学校	12棟	地上	三洋電機株式会社	2024.6	業務用エアコン	UCM3DD03238	U-GH710UIDR	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	11.50	
30	46	左京	修学院小学校	12棟	地上	三洋電機株式会社	2024.6	業務用エアコン	UCM3DD03238	U-GH710UIDR	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	11.50	
31	6	左京	修学院小学校	29棟	地上	三洋電機株式会社	2006年	業務用エアコン	NGJ6UD01318	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
32	9	左京	修学院小学校	29棟	地上	三洋電機株式会社	2006年	業務用エアコン	NGJ6UD01218	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
33	16	左京	修学院小学校	20棟	地上	三洋電機株式会社	2006年	業務用エアコン	NGG6AD00618	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
34	17	左京	修学院小学校	20棟	地上	三洋電機株式会社	2006年	業務用エアコン	NGM6UD01838	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
35	26	左京	修学院小学校	22棟	地上	三洋電機株式会社	2006年	業務用エアコン	NGM6UD01868	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
36	27	左京	修学院小学校	22棟	地上	三洋電機株式会社	2006年	業務用エアコン	NGM6UD01988	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
37	9	左京	修学院小学校	22棟	地上	三洋電機株式会社	2006年	業務用エアコン	NGM6UD01598	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
38	10	左京	修学院第二小学校	1棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02398	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
39	3	左京	修学院第二小学校	17棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	9DZ3809N	YMP280D2N	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	14.00	
40	7	左京	修学院第二小学校	1棟	地上	ヤマダデンタル株式会社	1996	業務用エアコン	NHJ6UD01458	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
41	14	左京	修学院第二小学校	23棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00418	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
42	15	左京	修学院第二小学校	23棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00418	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
43	11	左京	松ヶ崎小学校	13棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGM6UD01738	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
44	12	左京	松ヶ崎小学校	13棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGM6UD01758	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
45	13	左京	松ヶ崎小学校	13棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00158	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
46	14	左京	松ヶ崎小学校	13棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGH6UD00998	SGP-H450K1GZD	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	10.00	
47	19	左京	松ヶ崎小学校	25棟	屋上	三洋電機株式会社	2003	業務用エアコン	GJAJA02748	SGP-H450JGZ	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	12.00	
48	20	左京	松ヶ崎小学校	25棟	屋上	三洋電機株式会社	2003	業務用エアコン	GFJAJA00048	SGP-H450JGZ	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	12.00	
49	21	左京	松ヶ崎小学校	25棟	屋上	三洋電機株式会社	2003	業務用エアコン	QH4UA01238	SGP-H355J2GZ	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	12.00	
50	22	左京	松ヶ崎小学校	25棟	屋上	三洋電機株式会社	1999	業務用エアコン	003077	TGSJ280K2	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	8.00	
51	11	左京	明徳小学校	4棟	地上	アイシン精機株式会社	2006	業務用エアコン	NGJ6UD00778	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
52	12	左京	明徳小学校	13棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01508	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
53	13	左京	明徳小学校	18棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01168	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
54	14	左京	明徳小学校	18棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01148	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
55	15	左京	明徳小学校	18棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01158	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
56	16	左京	明徳小学校	25棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	46W01681	PUJH-250C1	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	8.00	
57	18	左京	明徳小学校	25棟	地上	三洋電機株式会社	1992	業務用エアコン	3YM00038	PUHY-P450DMG2	空調用	8.10	3年に1回以上	R410A	11.80	
58	6	左京	八瀬小学校	12棟	地上	三洋電機株式会社	2014.1	業務用エアコン	3YM00058	PUHY-P560DMG2	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	11.80	
59	12	左京	八瀬小学校	16棟	地上	三洋電機株式会社	2006.4	業務用エアコン	0001068	SPW-CHDXP280A	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	12.10	
60	8	左京	八瀬小学校	16棟	地上	三洋電機株式会社	2006.5	業務用エアコン	0010688	SPW-CHDXP450B	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
61	14	左京	八瀬小学校	16棟	地上	三洋電機株式会社	2004.5	業務用エアコン	0001368	SPW-CHDXP280B	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	12.10	
62	14	左京	大原小学校	10棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02528	SPC-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
63	1	左京	市原野小学校	10棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02558	SPC-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
64	7	左京	市原野小学校	15棟	地上	三洋電機株式会社	2007.2	業務用エアコン	00100377	TGHPH560C1N	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
65	15	左京	市原野小学校	15棟	地上	三洋電機株式会社	2007.2	業務用エアコン	00100236	TGHPH450C1N	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	20.00	
66	9	左京	市原野小学校	15棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	0010688	SPW-CHDXP450B	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
67	16	左京	市原野小学校	14棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	0011568	SPW-CHDXP248	空調用	6.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
68	10	左京	元静道小学校	14棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	0010588	SPW-CHDXP450B	空調用	12.00	3年に1回以上	R401A	14.00	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充填量(kg)	(別紙2)備考
17	9	左京	元坂小学校	14棟	地上	三洋電機株	不明	業務用エアコン	0015068	SPW-CHDXP224B	空調用	6.00	3年に1回以上	R401A	13.00	
18	1	左京	岩倉北小学校	1棟	地上	三洋電機株	2006	業務用エアコン	NGL6UD00908	SGP-H560K1GZ	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
18	2	左京	岩倉北小学校	1棟	地上	三洋電機株	2006	業務用エアコン	NGL6UD00918	SGP-H450K1GZ	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.50	
18	12	左京	岩倉北小学校	3棟	地上	三洋電機株	不明	業務用エアコン	NGGRAD00498	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
18	16	左京	岩倉北小学校	3棟	地上	三洋電機株	2006	業務用エアコン	NFM6UD00668	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
19	4	左京	岩倉北小学校	2棟	地上	三洋電機株	不明	業務用エアコン	NGL6UD00528	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
19	12	左京	上高野小学校	1棟	地上	三洋電機株	2006	業務用エアコン	NGM6UD01658	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
19	13	左京	上高野小学校	1棟	地上	三洋電機株	2006	業務用エアコン	NGM6UD01708	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
19	15	左京	上高野小学校	9棟	地上	三洋電機株	2001	業務用エアコン	PAGAD00128	SGP-H280J1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	10.00	
19	17	左京	上高野小学校	9棟	地上	三洋電機株	不明	業務用エアコン	PBLJ4UD00148	SGP-H450J2GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	12.00	
20	4	左京	岩倉南小学校	1棟	地上	三洋電機株	2006	業務用エアコン	NGL6UD01048	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
20	19	左京	岩倉南小学校	2棟	地上	三洋電機株	2006	業務用エアコン	NHM6UD02078	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
20	20	左京	岩倉南小学校	2棟	地上	三洋電機株	2006	業務用エアコン	NHM6UD02168	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
20	21	左京	岩倉南小学校	2棟	地上	三洋電機株	2006	業務用エアコン	NGL6UD01308	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
20	27	左京	岩倉南小学校	5棟	地上	三洋電機株	2006	業務用エアコン	NGH6UD00118	SGP-H450K1GZD	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	10.00	
20	28	左京	岩倉南小学校	5棟	地上	三洋電機株	2006	業務用エアコン	NHL6UD01488	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
20	29	左京	岩倉南小学校	6棟	地上	三洋電機株	2013.10	業務用エアコン	54W02297	PUHY-P400SDMG2	空調用	7.40	3年に1回以上	R410A	10.50	運転のため7.5kw以上
20	30	左京	岩倉南小学校	6棟	地上	三洋電機株	2013.10	業務用エアコン	54W02298	PUHY-P400SDMG2	空調用	7.40	3年に1回以上	R410A	10.50	運転のため7.5kw以上
20	31	左京	岩倉南小学校	6棟	地上	三洋電機株	2013.10	業務用エアコン	54W00912	PUHY-P500SDMG2	空調用	8.40	3年に1回以上	R410A	11.80	運転のため7.5kw以上
20	32	左京	岩倉南小学校	6棟	地上	三洋電機株	2013.10	業務用エアコン	54W02295	PUHY-P400SDMG2	空調用	7.40	3年に1回以上	R410A	10.50	運転のため7.5kw以上
21	4	左京	花青小学校	1棟	屋根上	タイキン工業株	2008	業務用エアコン	A0003063	RXPY400AA	空調用	10.60	3年に1回以上	R410A	10.00	
21	7	左京	花青小学校	1棟	屋根上	タイキン工業株	2009.8	業務用エアコン	0075198	SPW-CHDXP450BN	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
22	1	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000177	H560E	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	2	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000184	H560E	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	3	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000158	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	4	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.08	業務用エアコン	A000161	M355E	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	11.00	
22	5	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000149	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	6	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000157	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	7	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.10	業務用エアコン	A000143	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	8	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000154	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	9	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.03	業務用エアコン	A000114	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	10	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000151	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	12	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000162	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	13	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000172	H560E	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	14	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.11	業務用エアコン	A000138	H450E	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	15	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000155	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	16	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.10	業務用エアコン	A000175	M355E	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	11.00	
22	17	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000185	H560E	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	18	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000181	H560E	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	19	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000183	H560E	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	20	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000186	H560E	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	24	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.10	業務用エアコン	A000146	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	25	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.09	業務用エアコン	A000127	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	26	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000140	H450E	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	27	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000180	H560E	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	28	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.07	業務用エアコン	A000141	M355E	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	11.00	
22	29	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000164	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	30	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000156	H560E	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	32	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000159	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	33	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.09	業務用エアコン	A000122	H450E	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	34	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000123	H450E	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	35	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.09	業務用エアコン	A000134	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	36	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.10	業務用エアコン	A000126	H450E	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	37	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000148	H450E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	38	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000152	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	40	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000178	H560E	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	41	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.12	業務用エアコン	A000161	H710E	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
22	42	東山	朋勝小中学校	1号棟	屋上	タイキン工業株	2010.10	業務用エアコン	A000124	H450E	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	17.00	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充填量(kg)	(別紙2)備考
29	36①	右京	西院小学校	29棟-1	屋上	三菱電機株式会社	2023.01	業務用エアコン	299BW001	PUHY-P450DMG7	空調用	13.6	3年に1回以上	R410A	10.5	
29	36②	右京	西院小学校	29棟-1	屋上	三菱電機株式会社	2023.01	業務用エアコン	299BS002	PUHY-P335DMG7	空調用	8.19	3年に1回以上	R410A	7.5	
29	36③	右京	西院小学校	29棟-1	屋上	三菱電機株式会社	2023.01	業務用エアコン	299BS001	PUHY-P335DMG7	空調用	8.19	3年に1回以上	R410A	7.5	
29	37	右京	西院小学校	29棟-1	屋上	三菱電機株式会社	2023.01	業務用エアコン	299BU001	PUHY-P500DMG7	空調用	15.20	3年に1回以上	R410A	11.80	
29	38①	右京	西院小学校	29棟-1	屋上	三菱電機株式会社	2023.01	業務用エアコン	- (①急運経路)	PUHY-P480DMG7	空調用	13.6	3年に1回以上	R410A	10.5	
29	38②	右京	西院小学校	29棟-1	屋上	三菱電機株式会社	2023.01	業務用エアコン	299BT001	PUHY-P480DMG7	空調用	13.6	3年に1回以上	R410A	10.5	
29	48	右京	西院小学校	29棟-1	屋上	アイシン精機株式会社	2023.01	業務用エアコン	00100652	AWGP56G1GZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	9.00	
29	49	右京	西院小学校	29棟-1	屋上	アイシン精機株式会社	2023.01	業務用エアコン	00100650	AWGP56G2ZD	空調用	18.80	3年に1回以上	R410A	9.00	
30	3	右京	山ノ内小学校	11棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGM6UD01778	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
30	2	右京	山ノ内小学校	11棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00568	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
30	12	右京	山ノ内小学校	12棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00598	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
30	10	右京	山ノ内小学校	10棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEJ6UD00028	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
31	12	右京	高津小学校	3棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	00209668	SPW-CHDXP450B	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
31	13	右京	高津小学校	3棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	00202668	SPW-CHDXP400B	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	14.00	
32	11	右京	梅津小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00998	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
32	12	右京	梅津小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00988	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
32	13	右京	梅津小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00768	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
32	14	右京	梅津小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00978	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
33	12	右京	西京南小学校	4棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NE6RAD00138	SGP-H280K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
33	13	右京	西京南小学校	4棟	地上	三菱電機株式会社	2012.04	業務用エアコン	YG2P710J-NB	YG2P710J-NB	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	25.30	
33	15	右京	西京南小学校	9棟	地上	三菱電機株式会社	2012.06	業務用エアコン	2ABW0271N	YGP2P560J-NB	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.50	
33	16	右京	西京南小学校	9棟	地上	三菱電機株式会社	2012.06	業務用エアコン	2ABZ0354N	YGP2P560J-NB	空調用	18.80	3年に1回以上	R410A	26.10	
33	22	右京	西京南小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2013.06	業務用エアコン	1ABU0311N	YGP2P560J-NB	空調用	18.80	3年に1回以上	R410A	26.10	
34	3	右京	常盤野小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	ND6RAD00118	SGP-H280K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
34	4	右京	常盤野小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02608	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
34	5	右京	常盤野小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD01038	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
34	6	右京	常盤野小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02308	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
34	8	右京	常盤野小学校	13棟	地上	三菱電機株式会社	2003.02	業務用エアコン	6295001	RYP280B	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	9.20	
34	12	右京	常盤野小学校	2棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01518	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
34	15	右京	常盤野小学校	2棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01548	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
35	1	右京	葛野小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEJ6UD00018	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
35	2	右京	葛野小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGM6UD01678	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
35	3	右京	葛野小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGM6UD01698	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
35	8	右京	葛野小学校	3棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00128	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
35	12	右京	葛野小学校	3棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01768	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
36	1	右京	宇多野小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	0010868	SPW-CHDXP335B	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
36	2	右京	宇多野小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	0008968	SPW-CHDXP400B	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	14.00	
36	3	右京	宇多野小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	0009068	SPW-CHDXP400B	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	14.00	
36	4	右京	宇多野小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	0011468	SPW-CHDXP335B	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
36	5	右京	宇多野小学校	5棟	地上	三菱電機株式会社	1995	業務用エアコン	86W11598	PUH-A280FA	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	11.00	
36	13	右京	宇多野小学校	5棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	0010968	SPW-CHDXP335B	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
36	14	右京	宇多野小学校	5棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	0009168	SPW-CHDXP400B	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	14.00	
36	15	右京	宇多野小学校	5棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	0011568	SPW-CHDXP335B	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
36	16	右京	宇多野小学校	5棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	0008868	SPW-CHDXP400B	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	14.00	
37	12	右京	広沢小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00338	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
37	14	右京	広沢小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01568	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
37	15	右京	広沢小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00048	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
37	18	右京	広沢小学校	6棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00818	SGP-H710K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
38	6	右京	広沢小学校	6棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGG6AD00528	SGP-H280K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
38	7	右京	広沢小学校	2棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGG6AD00998	SGP-H280K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
38	13	右京	南太秦小学校	2棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD01448	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
38	17	右京	南太秦小学校	2棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02088	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
38	18	右京	南太秦小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02408	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
39	1	右京	梅津北小学校	4棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD01168	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
39	12	右京	梅津北小学校	4棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGM6UD01948	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
39	20	右京	梅津北小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGM6UD01848	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
39	21	右京	梅津北小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGM6UD01808	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
40	4	右京	西京梅西小学校	5棟	地上	三菱電機株式会社	2008.10	業務用エアコン	NGM6UD01788	SGP-H710K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
40	6	右京	西京梅西小学校	5棟	地上	三菱電機株式会社	2008.10	業務用エアコン	NGG6AD00958	SGP-H280K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
40	7	右京	西京梅西小学校	5棟	地上	三菱電機株式会社	2008.10	業務用エアコン	NGL6UD00578	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
40	14	右京	西京梅西小学校	1棟	地上	三菱電機株式会社	2006.10	業務用エアコン	NGL6UD00578	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充填量(kg)	(別紙2)備考
41	1	右京	元京北第一小学校	6棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	0007268	SPW-CHDXP335B	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
41	2	右京	元京北第一小学校	6棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	0010868	SPW-CHDXP224B	空調用	6.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
41	3	右京	元京北第一小学校	6棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	0007268	SPW-CHDXP400B	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	14.00	
41	4	右京	元京北第一小学校	6棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	0007168	SPW-CHDXP335B	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
41	8	右京	元京北第一小学校	4棟	屋上	タキオン工業株式会社	不明	業務用エアコン	6300273	RXGYP280K	空調用	7.25	3年に1回以上	R407C	12.70	運転のため7.5kw以上
41	9	右京	元京北第一小学校	4棟	屋上	タキオン工業株式会社	不明	業務用エアコン	6300273	RXGYP280K	空調用	7.25	3年に1回以上	R407C	12.70	運転のため7.5kw以上
41	10	右京	元京北第一小学校	4棟	屋上	タキオン工業株式会社	不明	業務用エアコン	6200359	RXGYP355K	空調用	7.25	3年に1回以上	R407C	12.70	運転のため7.5kw以上
41	11	右京	元京北第一小学校	4棟	屋上	タキオン工業株式会社	不明	業務用エアコン	6300586	RXGYP450K	空調用	11.00	3年に1回以上	R407C	12.70	運転のため7.5kw以上
41	12	右京	元京北第一小学校	4棟	屋上	タキオン工業株式会社	不明	業務用エアコン	6300587	RXGYP450K	空調用	11.00	3年に1回以上	R407C	12.70	運転のため7.5kw以上
41	14	右京	元京北第一小学校	9棟	屋上	タキオン工業株式会社	不明	業務用エアコン	6300151	RXGYP355L	空調用	7.25	3年に1回以上	R407C	12.70	運転のため7.5kw以上
41	15	右京	元京北第一小学校	9棟	屋上	タキオン工業株式会社	不明	業務用エアコン	6300478	RXGYP355L	空調用	7.25	3年に1回以上	R407C	12.70	運転のため7.5kw以上
42	2	右京	元京北第二小学校	10棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	0008368	SPW-CHDXP224B	空調用	6.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
42	3	右京	元京北第二小学校	10棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	0001768	SPW-CHDXP280B	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	13.00	
42	10	右京	元京北第二小学校	10棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	0011688	SPW-CHDXP224B	空調用	6.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
42	11	右京	元京北第二小学校	10棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	0007068	SPW-CHDXP335B	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
43	21	右京	元京北第三小学校	2棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	0014688	SPW-CHDXP450B	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
43	22	右京	元京北第三小学校	2棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	0004268	SPW-CHDXP400B	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	14.00	
43	23	右京	元京北第三小学校	12棟	屋上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	49W00476	PUHY-P3651M-B	空調用	4.20	3年に1回以上	R407C	26.00	
43	24	右京	元京北第三小学校	12棟	屋上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	42N01260	PUHY-P3601M-B	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	28.50	
44	EHP-101	右京	京都京北小学校	校舎西	屋上	三洋電機株式会社	2020	業務用エアコン	919VE001	PUHY-P460SDMG6	空調用	13.60	3年に1回以上	R410A	10.50	
44	EHP-101	右京	京都京北小学校	校舎西	屋上	三洋電機株式会社	2020	業務用エアコン	919VE002	PUHY-P400SDMG6	空調用	10.70	3年に1回以上	R410A	10.50	
44	EHP-104	右京	京都京北小学校	校舎西	屋上	三洋電機株式会社	2020	業務用エアコン	919VE001	PUHY-P400SDMG6	空調用	10.70	3年に1回以上	R410A	10.50	
44	EHP-104	右京	京都京北小学校	校舎西	屋上	三洋電機株式会社	2020	業務用エアコン	919VE002	PUHY-P560DMG6	空調用	16.50	3年に1回以上	R410A	11.80	
44	EHP-106	右京	京都京北小学校	校舎西	地上	三洋電機株式会社	2020	業務用エアコン	919VH003	PUHY-P335DMG6	空調用	8.19	3年に1回以上	R410A	7.50	
44	EHP-107	右京	京都京北小学校	校舎西	地上	三洋電機株式会社	2020	業務用エアコン	919VH001	PUHY-P560DMG6	空調用	16.50	3年に1回以上	R410A	11.80	
44	EHP-201	右京	京都京北小学校	校舎西	屋上	三洋電機株式会社	2020	業務用エアコン	919VH002	PUHY-P335DMG6	空調用	8.19	3年に1回以上	R410A	7.50	
44	EHP-202	右京	京都京北小学校	校舎西	屋上	三洋電機株式会社	2020	業務用エアコン	919VH001	PUHY-P335DMG6	空調用	8.19	3年に1回以上	R410A	7.50	
44	EHP-203	右京	京都京北小学校	校舎西	屋上	三洋電機株式会社	2020	業務用エアコン	919VH001	PUHY-P335DMG6	空調用	8.19	3年に1回以上	R410A	7.50	
45	1	山科	山階小学校	21号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NF16UD02118	SGP-H710K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
45	2	山科	山階小学校	21号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NF16UD02118	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
45	25	山科	山階小学校	6号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NGL6UD01128	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
45	26	山科	山階小学校	6号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NGL6UD02578	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
46	4	山科	鶴山小学校	1号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NHM6UD02188	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
46	5	山科	鶴山小学校	1号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NFL6UD00318	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
46	6	山科	鶴山小学校	1号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NG66AD00888	SGP-H280K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
46	7	山科	鶴山小学校	3号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NHL6UD01618	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
46	8	山科	鶴山小学校	3号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NHL6UD01588	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
46	9	山科	鶴山小学校	3号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NHL6UD00898	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
46	10	山科	鶴山小学校	3号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NHL6UD01608	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
47	1	山科	蒼羽小学校	7号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NGL6UD00938	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
47	2	山科	蒼羽小学校	7号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NF66UD00348	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
47	14	山科	蒼羽小学校	16号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NF16UD00348	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
47	15	山科	蒼羽小学校	16号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NG66AD00228	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
47	27	山科	鶴修小学校	17号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NHM6UD02278	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
48	3	山科	鶴修小学校	26号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NHM6UD02258	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
48	4	山科	鶴修小学校	26号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NHM6UD02288	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
48	8	山科	鶴修小学校	28号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NHM6UD02038	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
48	9	山科	鶴修小学校	28号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NHM6UD02118	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
48	10	山科	鶴修小学校	28号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NHM6UD02258	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
48	11	山科	鶴修小学校	28号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NG66AD02128	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
49	9	山科	安来小学校	1号棟	地上	業務用エアコン	不明	業務用エアコン	NG66AD00598	SGP-H280K1G	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
49	11	山科	安来小学校	1号棟	地上	業務用エアコン	不明	業務用エアコン	NHL6UD01558	SGP-360K1GZ	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	不明	
49	15	山科	安来小学校	2号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NHM6UD02158	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	不明	
49	16	山科	安来小学校	2号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NHL6UD01598	SGP-H860K1GZ	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	不明	
50	32	山科	藤ノ岡小学校	1号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NE66AD00208	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
50	33	山科	藤ノ岡小学校	1号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NEL6UD00888	H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
51	3	山科	大宅小学校	14号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NF66UD01078	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
51	8	山科	大宅小学校	14号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NF66UD00368	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
51	12	山科	大宅小学校	2号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NF66UD01088	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
51	13	山科	大宅小学校	2号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NF66UD01068	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
51	17	山科	大宅小学校	1号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NF66UD01048	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
51	18	山科	大宅小学校	1号棟	地上	業務用エアコン	2006	業務用エアコン	NF66UD01688	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	

学校番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充填量(kg)	(別紙2)備考
52	山科	山階小中学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00748	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
52	山科	山階小中学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00728	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
52	山科	山階小中学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00188	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
52	山科	山階小中学校	6号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEL6UD00048	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
53	山科	百々小中学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2007.4	業務用エアコン	NH66UD02378	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
53	山科	百々小中学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2007.4	業務用エアコン	NH66UD01578	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
53	山科	百々小中学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2007.4	業務用エアコン	NL66UD00958	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	16.00	
53	山科	百々小中学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2007.4	業務用エアコン	NL66UD00928	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
53	山科	百々小中学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2007.4	業務用エアコン	NL66UD00888	SGP-H280K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	16.00	
53	山科	百々小中学校	14号棟	地上	三洋電機株式会社	2024年6月	業務用エアコン	UCJ33D10588	U-GH450U	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
54	山科	大塚小中学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00318	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
54	山科	大塚小中学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00618	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
54	山科	大塚小中学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00758	SGP-H450K1GZ	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	20.00	
54	山科	大塚小中学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD01098	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
54	山科	大塚小中学校	10棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00228	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
54	山科	大塚小中学校	10棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00438	SGP-H560K1GZ	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
54	山科	大塚小中学校	10棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD001018	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
55	山科	小野小中学校	1号棟	地上	ダイキン工業株式会社	2010年8月	業務用エアコン	A000120	GMDP710AN	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
55	山科	小野小中学校	1号棟	地上	ダイキン工業株式会社	2010.6	業務用エアコン	A000118	GMDP710AN	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
55	山科	小野小中学校	1号棟	地上	ダイキン工業株式会社	2010.6	業務用エアコン	A000117	GMDP560AN	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
55	山科	小野小中学校	1号棟	地上	ダイキン工業株式会社	2010.6	業務用エアコン	A000119	GMDP710AN	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	
55	山科	小野小中学校	1号棟	地上	ダイキン工業株式会社	2010.6	業務用エアコン	A000115	GMDP560AN	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
55	山科	小野小中学校	1号棟	地上	ダイキン工業株式会社	2010.6	業務用エアコン	A000110	GMDP450AN	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	17.00	
56	山科	菅沼小中学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00348	SGP-H280K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
56	山科	菅沼小中学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00968	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
56	山科	菅沼小中学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD01588	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
56	山科	菅沼小中学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00308	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
56	山科	菅沼小中学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00128	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
57	山科	菅沼小中学校	6号棟	地上	日立アプライアンス株式会社	2008.12	業務用エアコン	U48Y6667	RAS-NP630FS3	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	19.00	
57	山科	菅沼小中学校	6号棟	地上	日立アプライアンス株式会社	2009.1	業務用エアコン	U47C7497	RAS-NP560FS3	空調用	12.80	3年に1回以上	R410A	18.00	
57	山科	菅沼小中学校	6号棟	地上	日立アプライアンス株式会社	2009.1	業務用エアコン	U47E8514	RAS-NP400FS3	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	19.00	
57	山科	菅沼小中学校	6号棟	地上	日立アプライアンス株式会社	2009.1	業務用エアコン	U47C7495	RAS-NP560FS3	空調用	12.80	3年に1回以上	R410A	19.00	
57	山科	菅沼小中学校	12号棟	地上	日立アプライアンス株式会社	2009.1	業務用エアコン	U47C7453	RAS-NP690FS3	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	23.00	
57	山科	菅沼小中学校	12号棟	地上	日立アプライアンス株式会社	2009.1	業務用エアコン	U47C7494	RAS-NP560FS3	空調用	12.80	3年に1回以上	R410A	19.00	
57	山科	菅沼小中学校	12号棟	地上	日立アプライアンス株式会社	2009.1	業務用エアコン	U47C7496	RAS-NP560FS3	空調用	12.80	3年に1回以上	R410A	19.00	
57	山科	菅沼小中学校	12号棟	地上	日立アプライアンス株式会社	2009.1	業務用エアコン	U47C7454	RAS-NP90FS3	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	23.00	
57	山科	菅沼小中学校	12号棟	地上	日立アプライアンス株式会社	2008.12	業務用エアコン	U48Y6668	RAS-NP630FS3	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	19.00	
58	山科	嵯峨小中学校	12棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00418	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
58	山科	嵯峨小中学校	18棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00558	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
58	山科	嵯峨小中学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00638	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
58	山科	嵯峨小中学校	13棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00788	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
59	山科	嵯峨小中学校	13棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NE66UD00718	SGP-H560K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
59	山科	嵯峨小中学校	1棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00268	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
59	山科	嵐山小中学校	1棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00758	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
59	山科	嵐山小中学校	13棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00798	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
59	山科	嵐山小中学校	13棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00918	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
60	右京	大森小中学校	19棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NH66UD00128	SGP-H355K1GZD	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	10.00	
60	右京	大森小中学校	3	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66AD00298	SGP-H280K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
60	右京	大森小中学校	3	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66AD00128	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
60	右京	大森小中学校	3	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66AD00678	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
60	右京	大森小中学校	3	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66AD01278	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
60	右京	大森小中学校	1棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66AD00418	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
60	右京	大森小中学校	1棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NG66AD00728	SGP-H280K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
60	右京	大森小中学校	1棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD01068	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
60	右京	大森小中学校	1棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD01298	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
60	右京	大森小中学校	1棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD01158	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
61	右京	安井小中学校	4棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66AD00218	SGP-H280K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
61	右京	安井小中学校	4棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00168	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
61	右京	安井小中学校	4棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NF66UD00688	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充填量(kg)	(別紙2)備考
61	13	右京	安井小学校	13棟	地上	三菱電機株	2006	業務用エアコン	NF66UD01618	SGP-H1710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
62	1	右京	岡崎中学校	8棟	地上	アイン精機株	2005.3	業務用エアコン	00201188	YMP280B2N	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
62	4	右京	岡崎中学校	8棟	地上	アイン精機株	2005	業務用エアコン	00201598	TGMP450B2N	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	18.00	
62	5	左京	岡崎中学校	8棟	地上	アイン精機株	2005	業務用エアコン	00200226	TGMP560B2NS	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19.00	
62	7	左京	岡崎中学校	12棟	地上	タイキン工業株	2013.6	業務用エアコン	A000160	GXMDP560BN	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	15.00	
62	8	左京	岡崎中学校	12棟	地上	タイキン工業株	2013.6	業務用エアコン	A000141	GXMDP560BN	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	15.00	
62	24	左京	岡崎中学校	8棟	屋上	アイン精機株	2016.3	業務用エアコン	00100931	AHQP710E2NDG	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	15.00	
62	25	左京	岡崎中学校	3棟	地上	アイン精機株	2016.3	業務用エアコン	00101084	AHWP450E2ND	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	15.00	
62	26	左京	岡崎中学校	3棟	地上	アイン精機株	2016.3	業務用エアコン	00101885	AHWP450E2ND	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	15.00	
62	27	左京	岡崎中学校	8棟	屋上	アイン精機株	2016.3	業務用エアコン	00101227	AHWP710E2NDG	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	15.00	
62	28	左京	岡崎中学校	8棟	屋上	アイン精機株	2016.3	業務用エアコン	00101228	AHWP710E2NDG	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	15.00	
63	3	左京	高野中学校	2棟	地上	三菱電機株	2013.3	業務用エアコン	22W00507	PUHY-F560DMG1	空調用	10.90	3年に1回以上	R410A	11.80	
63	7	左京	高野中学校	4棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株	2024	業務用エアコン	不明	YNZP560L1	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	24.00	
63	16	左京	高野中学校	6棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株	2024	業務用エアコン	不明	YNZP560L1	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	24.00	
63	36	左京	下鴨中学校	24棟	地上	三菱電機株	2013.3	業務用エアコン	22W00534	PUHY-F460DMG1	空調用	8.40	3年に1回以上	R410A	11.80	
64	4	左京	下鴨中学校	19棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株	2005.7	業務用エアコン	5FA9194N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	22.50	
64	6	左京	下鴨中学校	16棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株	2005.7	業務用エアコン	5FL7396N	YNZP450F1	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
64	8	左京	下鴨中学校	16棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株	2005.7	業務用エアコン	5FA9189N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
64	10	左京	下鴨中学校	18棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株	2005.7	業務用エアコン	5FA9185N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
65	2	左京	近衛中学校	1棟	地上	アイン精機株	2005.3	業務用エアコン	00201216	TGMP280B2N	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
65	3	左京	近衛中学校	1棟	地上	アイン精機株	2005.3	業務用エアコン	00200238	TGMP560B2NS	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19.00	
65	4	左京	近衛中学校	1棟	地上	アイン精機株	2005.3	業務用エアコン	00201643	TGMP450B2N	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	19.00	
65	5	左京	近衛中学校	1棟	地上	アイン精機株	2005.3	業務用エアコン	00201645	TGMP450B2N	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	19.00	
65	15	左京	近衛中学校	8棟	地上	アイン精機株	2005.3	業務用エアコン	00200239	TGMP560B2NS	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19.00	
66	1	左京	修学院中学校	1	地上	アイン精機株	2005.3	業務用エアコン	UY45989	TGMP450B2N	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	19.00	
66	2	左京	修学院中学校	1	地上	アイン精機株	2005.3	業務用エアコン	UY45878	TGMP450B2N	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	19.00	
66	4	左京	修学院中学校	1	地上	アイン精機株	2005.3	業務用エアコン	UY45778	TGMP560B2N	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19.00	
66	5	左京	修学院中学校	1	地上	アイン精機株	2005.3	業務用エアコン	UY45785	TGMP560B2N	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19.00	
66	12	左京	修学院中学校	15	地上	タイキン工業株	2007	業務用エアコン	6095048	RYJ280LA	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	5.50	
66	19	左京	修学院中学校	9	地上	アイン精機株	2005.3	業務用エアコン	UY45776	TGMP355	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
66	20	左京	修学院中学校	9	地上	アイン精機株	2005.3	業務用エアコン	UY45774	TGMP355	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
66	22	左京	修学院中学校	9	地上	(株)日立空調システム	2005.3	業務用エアコン	UY45775	HAS-P355FSIN	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
66	23	左京	修学院中学校	9	地上	(株)日立空調システム	2005.3	業務用エアコン	UY45777	HAS-P355FSIN	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
67	5	左京	洛北中学校	12棟	地上	タイキン工業株	2001.7	業務用エアコン	6113370	RYJ280LA	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	5.50	
67	9	左京	洛北中学校	20棟	地上	(株)日立空調システム	2005.3	業務用エアコン	UY45588	HAS-P460FSN	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	19.00	
67	18	左京	洛北中学校	15棟	地上	(株)日立空調システム	2005.3	業務用エアコン	UY45878	HAS-P560FSN	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19.00	
67	26	左京	洛北中学校	15棟	地上	(株)日立空調システム	2005.3	業務用エアコン	UY45878	HAS-P560FSN	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19.00	
68	17	右京	鶴ヶ岡中学校	15棟	地上	(株)日立空調システム	2005.3	業務用エアコン	UY45878	HAS-P560FSN	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19.00	
68	18	右京	鶴ヶ岡中学校	中校舎	地上	ヤママエエネルギーシステム株	04.12	業務用エアコン	4FA8376N	YNZP450F1	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	24.00	
68	20	右京	鶴ヶ岡中学校	中校舎	地上	ヤママエエネルギーシステム株	04.12	業務用エアコン	4FL6909N	YNZP450F1	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
68	24	右京	鶴ヶ岡中学校	北校舎	地上	ヤママエエネルギーシステム株	04.11	業務用エアコン	4FE1566N	YNZP280F1	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
68	25	右京	鶴ヶ岡中学校	北校舎	地上	ヤママエエネルギーシステム株	04.12	業務用エアコン	4FA8375N	YNZP280F1	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	24.00	
68	26	右京	鶴ヶ岡中学校	北校舎	地上	ヤママエエネルギーシステム株	04.11	業務用エアコン	4FE1560N	YNZP280F1	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
68	27	右京	鶴ヶ岡中学校	北校舎	地上	ヤママエエネルギーシステム株	04.12	業務用エアコン	4FL6847N	YNZP450F1	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
68	28	右京	鶴ヶ岡中学校	北校舎	地上	ヤママエエネルギーシステム株	04.12	業務用エアコン	4FL6902N	YNZP450F1	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
69	1	右京	西院中学校	1棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株	2005.1	業務用エアコン	4FE1825N	YNZP280F1	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
69	2	右京	西院中学校	1棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株	2005.1	業務用エアコン	4FL6985N	YNZP450F1	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
69	4	右京	西院中学校	1棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株	2005.3	業務用エアコン	4FL7001N	YNZP450F1	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
69	5	右京	西院中学校	1棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株	2005.3	業務用エアコン	4FL6979N	YNZP450F1	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
70	7	右京	五重田中学校	14棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株	2003.10.10	業務用エアコン	3EX18889P	YNZP280E2P	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	20.00	
71	40	右京	双瓦丘中学校	5棟	地上	三菱電機株	2024.3	業務用エアコン	36U01247	PUZ-ERM280KA3	空調用	13.26	3年に1回以上	R32	6.50	
71	44	右京	双瓦丘中学校	4棟	地上	アイン精機株	2024.3	業務用エアコン	00101245	AWYG450G1ZD	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	9.00	
71	45	右京	双瓦丘中学校	4棟	地上	アイン精機株	2024.3	業務用エアコン	00101244	AWYG450G1ZD	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	9.00	
71	48	右京	双瓦丘中学校	3棟	地上	三菱電機株	2024.3	業務用エアコン	38U02301	PUZ-ERM224KA3	空調用	10.38	3年に1回以上	R32	5.00	
71	49	右京	双瓦丘中学校	3棟	地上	三菱電機株	2024.3	業務用エアコン	38U02101	PUZ-ERM224KA3	空調用	10.38	3年に1回以上	R32	5.00	
71	63	右京	双瓦丘中学校	6棟	地上	アイン精機株	2025.3	業務用エアコン	00101013	AWGP710G2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	23.93	
71	64	右京	双瓦丘中学校	6棟	地上	アイン精機株	2025.3	業務用エアコン	00101012	AWGP710G2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	23.95	
71	65	右京	双瓦丘中学校	6棟	地上	アイン精機株	2025.3	業務用エアコン	00100998	AWGP710G2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	24.55	
72	1	右京	嵯峨中学校	北校舎	地上	ヤママエエネルギーシステム株	1997	業務用エアコン	6703041	RYJ280K	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	5.50	
72	2	右京	嵯峨中学校	北校舎	地上	ヤママエエネルギーシステム株	2005.3	業務用エアコン	4FE1865N	YNZP280F1	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
72	3	右京	嵯峨中学校	北校舎	地上	ヤママエエネルギーシステム株	2005.3	業務用エアコン	4FA8641N	YNZP450F1	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
72	4	右京	嵯峨中学校	北校舎	地上	ヤママエエネルギーシステム株	2005.3	業務用エアコン	4FA8608A	YNZP450F1	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	



学校番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充注量(kg)	(別紙2)備考
72	右京	嵯峨中学校	中校舎	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2003	業務用エアコン	4FL7250N	YNZP450F1NB	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
72	右京	嵯峨中学校	中校舎	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2003	業務用エアコン	4FA8789N	YNZP450F1NB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
72	右京	嵯峨中学校	東校舎	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2004	業務用エアコン	4FA8653N	YNZP450F1NB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
73	右京	梅津中学校	本館	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.3	業務用エアコン	4FA8522N	YNZP450F1NB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
73	右京	梅津中学校	本館	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.3	業務用エアコン	4FA8521N	YNZP450F1NB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
73	右京	梅津中学校	本館	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.3	業務用エアコン	4FE1853N	YNZP280F1NB	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
73	右京	梅津中学校	新館	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.03	業務用エアコン	4FE1842N	YNZP280F1NB	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
73	右京	梅津中学校	本館	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.03	業務用エアコン	4FA8245N	YNZP450F1NB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
74	右京	大業中学校	本館	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.3	業務用エアコン	4FL6759N	YUIH-P280FA	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
74	右京	大業中学校	南館	地上	三菱電機㈱	2001.05	業務用エアコン	不明		空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	6.50	
74	右京	大業中学校	南館	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.3	業務用エアコン	4FE1550N	YNZP450F1NB	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
74	右京	大業中学校	南館	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.3	業務用エアコン	4FA8246N	YNZP450F1NB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
74	右京	大業中学校	南館	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.3	業務用エアコン	4FL6820N	YNZP450F1NB	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
74	右京	大業中学校	南館	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.3	業務用エアコン	4FA8244N	YNZP450F1NB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
74	右京	大業中学校	南館	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.3	業務用エアコン	4FA8261N	YNZP450F1NB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
75	右京	西京極中学校	1	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.03	業務用エアコン	4FA8847N	YNZP280F1NB	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
75	右京	西京極中学校	1	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.03	業務用エアコン	4FE1882N	YNZP280F1NB	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
75	右京	西京極中学校	3	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.03	業務用エアコン	4FL7344N	YNZP450F1NB	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
75	右京	西京極中学校	3	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.03	業務用エアコン	4FA8935N	YNZP450F1NB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
75	右京	西京極中学校	3	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2005.03	業務用エアコン	4FA8939N	YNZP450F1NB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
76	山科	山科中学校	4号棟	地上	三菱重工㈱	2005年1月	業務用エアコン	H56700171JG	GHP450GHMT6	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	18.00	
76	山科	山科中学校	18号棟	地上	三菱重工㈱	2004.12	業務用エアコン	H56700171JG	GHP450GHMT6	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	18.00	
76	山科	山科中学校	36号棟	地上	三菱重工㈱	2004.12	業務用エアコン	H56700171JG	GHP450GHMT6	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	18.00	
77	山科	花山中学校	13号棟	屋上	アイシン精機㈱	2001	業務用エアコン	00000898	TGMJ650A1T	空調用	15.00	3年に1回以上	R22	23.00	
77	山科	花山中学校	13号棟	屋上	アイシン精機㈱	2022.6	業務用エアコン	00101194	AWYG450G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	9.00	
77	山科	花山中学校	13号棟	屋上	アイシン精機㈱	2023.7	業務用エアコン	00102246	AWYG450G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	9.00	
77	山科	花山中学校	13号棟	屋上	日立ジョンソンコントロールズ空調㈱	2023.7	業務用エアコン	UA3L3700	RAS-AP450SSR	空調用	14.80	3年に1回以上	R410A	11.30	
77	山科	花山中学校	13号棟	屋上	日立ジョンソンコントロールズ空調㈱	2023.7	業務用エアコン	UA3D1915	RAS-AP450SSR	空調用	14.80	3年に1回以上	R410A	9.90	
77	山科	花山中学校	13号棟	屋上	日立ジョンソンコントロールズ空調㈱	2023.7	業務用エアコン	UA3L3699	RAS-AP450SSR	空調用	14.80	3年に1回以上	R410A	11.30	
78	山科	安祥寺中学校	1.3号棟	地上	アイシン精機㈱	2024.04	業務用エアコン	00101604	AWGF450Q1Z	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	9.00	
78	山科	安祥寺中学校	1.3号棟	地上	アイシン精機㈱	2024.04	業務用エアコン	00101585	AWGF450Q1Z	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	9.00	
78	山科	安祥寺中学校	1.3号棟	地上	アイシン精機㈱	2024.04	業務用エアコン	00101589	AWGF450Q1Z	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	9.00	
78	山科	安祥寺中学校	1.3号棟	地上	アイシン精機㈱	2024.04	業務用エアコン	00101588	AWGF450Q1Z	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	9.00	
78	山科	安祥寺中学校	1.3号棟	地上	アイシン精機㈱	2024.04	業務用エアコン	00101603	AWGF450Q1Z	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	9.00	
79	山科	勤修中学校	4号棟	地上	三菱電機㈱	2012.3	業務用エアコン	1W004666	PUHY-P335SDM-G	空調用	6.30	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	4号棟	地上	三菱電機㈱	2012年3月	業務用エアコン	1W004686	PUHY-P335SDM-G	空調用	6.30	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	4号棟	地上	三菱電機㈱	2012年3月	業務用エアコン	12M00350	PUHY-P450SDM-G	空調用	8.40	3年に1回以上	R410A	11.80	
79	山科	勤修中学校	4号棟	地上	三菱電機㈱	2012年3月	業務用エアコン	1W004879	PUHY-P280SDM-G	空調用	5.30	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	4号棟	地上	三菱電機㈱	2012.3	業務用エアコン	1W004664	PUHY-P335SDM-G	空調用	6.30	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	4号棟	地上	三菱電機㈱	2012年3月	業務用エアコン	1W004483	PUHY-P280SDM-G	空調用	5.30	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	4号棟	地上	三菱電機㈱	2012年3月	業務用エアコン	1W006659	PUHY-P335SDM-G	空調用	6.30	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	4号棟	地上	三菱電機㈱	2012.3	業務用エアコン	1W006660	PUHY-P335SDM-G	空調用	6.30	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	4号棟	地上	三菱電機㈱	2012.3	業務用エアコン	1W004488	PUHY-P280SDM-G	空調用	5.30	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	4号棟	地上	三菱電機㈱	2012年3月	業務用エアコン	12M00351	PUHY-P450SDM-G	空調用	8.40	3年に1回以上	R410A	11.80	
79	山科	勤修中学校	4号棟	地上	三菱電機㈱	2012年3月	業務用エアコン	1N004485	PUHY-P280SDM-G	空調用	5.30	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	4号棟	地上	三菱電機㈱	2012.3	業務用エアコン	1N004668	PUHY-P335SDM-G	空調用	6.30	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	1号棟	地上	三菱電機㈱	2012.3	業務用エアコン	12M00291	PUHY-P450SDM-G	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	11.80	
79	山科	勤修中学校	1号棟	地上	三菱電機㈱	2012年3月	業務用エアコン	1W004412	PUHY-P450SDM-G	空調用	8.40	3年に1回以上	R410A	11.80	
79	山科	勤修中学校	1号棟	地上	三菱電機㈱	2012年3月	業務用エアコン	1W004413	PUHY-P450SDM-G	空調用	8.40	3年に1回以上	R410A	11.80	
79	山科	勤修中学校	1号棟	地上	三菱電機㈱	2012.3	業務用エアコン	1W004667	PUHY-P335SDM-G	空調用	6.30	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	1号棟	地上	三菱電機㈱	2012.3	業務用エアコン	1W004779	PUHY-P280SDM-G	空調用	5.30	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	1号棟	地上	三菱電機㈱	2012年3月	業務用エアコン	1W01131	PUHY-P400SDM-G	空調用	7.40	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	1号棟	地上	三菱電機㈱	2012年3月	業務用エアコン	1W01130	PUHY-P400SDM-G	空調用	7.40	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	10号棟	地上	三菱電機㈱	2012.3	業務用エアコン	1W01132	PUHY-P400SDM-G	空調用	7.40	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
79	山科	勤修中学校	10号棟	地上	三菱電機㈱	2012.3	業務用エアコン	1W004414	PUHY-P460SDM-G	空調用	9.40	3年に1回以上	R410A	11.80	
79	山科	勤修中学校	10号棟	地上	三菱電機㈱	2012年3月	業務用エアコン	1W002269	PUHY-P400SDM-G	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	11.80	
79	山科	勤修中学校	10号棟	地上	三菱電機㈱	2012年3月	業務用エアコン	1W002293	PUHY-P400SDM-G	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	11.80	
80	山科	善明中学校	14号棟	地上	日立アプライアンス㈱	2012.02	業務用エアコン	UA857912	RAS-AP1180GS	空調用	28.50	3年に1回以上	R410A	30.00	
80	山科	善明中学校	14号棟	地上	日立アプライアンス㈱	2012.01	業務用エアコン	UA842967	RAS-AP4900GS	空調用	22.00	3年に1回以上	R410A	28.50	
80	山科	善明中学校	14号棟	地上	日立アプライアンス㈱	2012.03	業務用エアコン	UA857877	RAS-AP1010GS	空調用	24.40	3年に1回以上	R410A	28.50	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充填量(kg)	(別紙2)備考
80	12	山科	普明中学校	14号棟	地上	三菱電機株式会社	2014.10	業務用エアコン	不明	不明	空調用	不明	3年に1回以上	R407C	不明	
80	13	山科	普明中学校	20号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	1999	業務用エアコン	9EJ450EJN	YNYZ450EJN	空調用	12.10	3年に1回以上	R22	30.00	
80	15	山科	普明中学校	14号棟	地上	日立アプライアンス株式会社	2012.03	業務用エアコン	UA857359	RAS-AP4000GS	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	21.00	
80	19	山科	普明中学校	14号棟	地上	日立アプライアンス株式会社	2012.03	業務用エアコン	UA857878	RAS-AP1010GS	空調用	24.00	3年に1回以上	R410A	28.50	
81	35	山科	大宅中学校	1号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	2005.3	業務用エアコン	4FL6334N	YNYZP450F1NB	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
81	36	山科	大宅中学校	1号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	2004.12	業務用エアコン	4FA8183N	YNYZP450F1NB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
82	41	山科	大宅中学校	2号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	2004.12	業務用エアコン	4FE1145N	YNYZP450F1NB	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
82	71	東山	日吉丘高専学校	6号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	平成28年9月	業務用エアコン	6AKP0573N	YNYZP450K1	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	17.20	
82	72	東山	日吉丘高専学校	6号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	平成28年9月	業務用エアコン	6AKP0361N	YNYZP450K1	空調用	18.80	3年に1回以上	R410A	26.10	
82	74	東山	日吉丘高専学校	4号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	平成28年3月	業務用エアコン	5AGB1089N	YGPZP450J	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	16.2	
82	89	東山	日吉丘高専学校	1号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	令和7年3月	業務用エアコン	GHP-B	YNYZP450L1DB	空調用	12.4kw	3年に1回以上	R410A	9.00	
82	96	東山	日吉丘高専学校	1号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	令和7年3月	業務用エアコン	GHP-M	YNYZP450L1DB	空調用	10.0kw	3年に1回以上	R410A	9.00	
82	100	東山	日吉丘高専学校	3号館	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	令和7年3月	業務用エアコン	GHP-R	YNYZP450L1DB	空調用	12.4kw	3年に1回以上	R410A	9.00	
82	105	東山	日吉丘高専学校	4号館	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	令和7年3月	業務用エアコン	GHP-R	YNYZP450L1NB	空調用	10.0kw	3年に1回以上	R410A	9.00	
83	65	山科	東総合支援学校	1号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	2024	業務用エアコン	GHP-A1	YNYZP435L1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	17.00	
83	67	山科	東総合支援学校	1号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	2024	業務用エアコン	GHP-A3	YNYZP450L1DB	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
83	70	山科	東総合支援学校	1号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	2024	業務用エアコン	GHP-B2	YNYZP435L1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	16.50	
83	71	山科	東総合支援学校	1号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	2024	業務用エアコン	GHP-B3	YNYZP450L1DB	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	14.50	
83	72	山科	東総合支援学校	1号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	2024	業務用エアコン	GHP-B4	YNYZP450L1DB	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	17.60	
83	73	山科	東総合支援学校	1号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	2024	業務用エアコン	GHP-C1	YNYZP435L1NB	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	12.00	
83	75	山科	東総合支援学校	2号棟	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	2024	業務用エアコン	GHP-D2	YNYZP450L1DB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	17.00	
84	9	左京	東山総合支援学校(兼正サクライト)	1棟	屋上	タイキ工業株式会社	S63.7	業務用エアコン	不明	UWY20J	空調用	15.00	3年に1回以上	DF22	14.40	
84	10	左京	東山総合支援学校(兼正サクライト)	1棟	屋上	タイキ工業株式会社	S63.7	業務用エアコン	不明	UWY20J	空調用	15.00	3年に1回以上	DF22	14.40	
84	11	左京	東山総合支援学校(兼正サクライト)	1棟	屋上	タイキ工業株式会社	不明	業務用エアコン	不明	不明	空調用	7.50	3年に1回以上	DF22	12.40	
84	12	左京	東山総合支援学校(兼正サクライト)	1棟	屋上	タイキ工業株式会社	不明	業務用エアコン	不明	RSGY200C2	空調用	7.50	3年に1回以上	DF22	12.40	
84	13	左京	東山総合支援学校(兼正サクライト)	1棟	屋上	タイキ工業株式会社	不明	業務用エアコン	8600481	UWY30J	空調用	24.00	3年に1回以上	DF22	32.50	
85	3	左京	白河総合支援学校	9棟	地上	アイシン精機株式会社	0201171	業務用エアコン	0201171	TGMP4560B2N	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19.00	
85	6	左京	白河総合支援学校	8棟	地上	アイシン精機株式会社	2004.5	業務用エアコン	02011789	TGMP4560B2N	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19.00	
85	11	左京	白河総合支援学校	8棟	地上	アイシン精機株式会社	2004.5	業務用エアコン	02020620	TGMP455B2N	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
85	19	左京	白河総合支援学校	9棟	地上	アイシン精機株式会社	2004.5	業務用エアコン	02020618	TGMP455B2N	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
85	21	左京	白河総合支援学校	1棟	屋上	アイシン精機株式会社	不明	業務用エアコン	02020619	TGMP455B2N	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
85	22	左京	白河総合支援学校	1棟	屋上	アイシン精機株式会社	不明	業務用エアコン	02020629	TGMP455B2N	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
85	23	左京	白河総合支援学校	6棟	地上	アイシン精機株式会社	不明	業務用エアコン	02010331	TGMP450B2N	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	19.00	
85	24	左京	白河総合支援学校	6棟	地上	アイシン精機株式会社	不明	業務用エアコン	02010331	TGMP450B2N	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	19.00	
86	17	東山	東山総合支援学校	11棟(2号)	地上	日立アプライアンス株式会社	平成28年3月	業務用エアコン	UA445960	RAS-AP4000S3	空調用	9.20	3年に1回以上	R410A	8.50	
86	35	東山	東山総合支援学校	2棟(3号)	地上	タイキ工業株式会社	2024	業務用エアコン	AC-5	RQYP400FC	空調用	8.37	3年に1回以上	R410A	19.80	
86	36	東山	東山総合支援学校	2棟(3号)	地上	三菱電機株式会社	2024	業務用エアコン	AC-6	PUHY-PP224-DMG9	空調用	5.12	3年に1回以上	R410A	11.80	
86	37	東山	東山総合支援学校	2棟(3号)	地上	三菱電機株式会社	2024	業務用エアコン	AC-6	PUHY-PP224-DMG9	空調用	5.12	3年に1回以上	R410A	11.80	
87	1	東山	元月輪小学校	不明	地上	三菱電機株式会社	不明	業務用エアコン	NFJ6UD00378	SGP-H450K1GZ	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
87	2	東山	元月輪小学校	不明	地上	三菱電機株式会社	不明	業務用エアコン	NFJ6UD00448	SGP-H450K1GZ	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
87	3	東山	元月輪小学校	不明	地上	三菱電機株式会社	不明	業務用エアコン	NFJ6UD00368	SGP-H450K1GZ	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
88	12	東山	元今熊野小学校	南校舎	地上	タイキ工業株式会社	不明	業務用エアコン	NF66AD00248	SGP-H280K	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
88	11	東山	元今熊野小学校	南校舎	地上	タイキ工業株式会社	不明	業務用エアコン	NEJ6UD00108	SGP-H450K1GZ	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
88	8	東山	元今熊野小学校	北校舎	地上	三菱電機株式会社	不明	業務用エアコン	NEJ6UD00088	SGP-H450K1GZ	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
88	10	東山	元今熊野小学校	北校舎	地上	三菱電機株式会社	不明	業務用エアコン	NFJ6UD00408	SGP-H450K1GZ	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
89	5	左京	元新川小学校	不明	地上	ヤママツ・イーゼル株式会社	平成14年3月	業務用エアコン	1E89225N	YNYZP450E2	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	4.50	
89	16	左京	元新川小学校	不明	地上	三菱電機株式会社	不明	業務用エアコン	NFJ6UD00038	SGP-H450K1G	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
89	15	左京	元新川小学校	不明	地上	三菱電機株式会社	不明	業務用エアコン	NEJ6UD00048	SGP-H710K1G	空調用	16.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
90	21	中京	生涯学習総合センター	不明	地上	日立アプライアンス株式会社	2021年3月	業務用エアコン	UA656422	RP-AP630HVP1	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	21.00	
91	8	山科	生涯学習総合センター	不明	屋上	タイキ工業株式会社	2021年2月	業務用エアコン	A001566	RQYP280FA	空調用	8.31	3年に1回以上	R410A	15.30	
91	9	山科	生涯学習総合センター	不明	屋上	タイキ工業株式会社	2021年2月	業務用エアコン	A001608	RQYP280FA	空調用	8.31	3年に1回以上	R410A	15.30	
91	10	山科	生涯学習総合センター	不明	屋上	タイキ工業株式会社	2021年2月	業務用エアコン	A001610	RQYP280FA	空調用	8.31	3年に1回以上	R410A	15.30	
91	11	山科	生涯学習総合センター	不明	屋上	タイキ工業株式会社	2021年2月	業務用エアコン	A001617	RQYP280FA	空調用	8.31	3年に1回以上	R410A	15.30	
91	12	山科	生涯学習総合センター	不明	屋上	タイキ工業株式会社	2021年2月	業務用エアコン	A001708	RQYP280FA	空調用	8.31	3年に1回以上	R410A	15.30	
91	13	山科	生涯学習総合センター	不明	屋上	タイキ工業株式会社	2021年2月	業務用エアコン	A001709	RQYP280FA	空調用	8.31	3年に1回以上	R410A	15.30	
91	14	山科	生涯学習総合センター	不明	屋上	タイキ工業株式会社	2021年2月	業務用エアコン	A001710	RQYP280FA	空調用	8.31	3年に1回以上	R410A	15.30	
91	15	山科	生涯学習総合センター	不明	屋上	タイキ工業株式会社	2021年2月	業務用エアコン	A001717	RQYP280FA	空調用	8.31	3年に1回以上	R410A	15.30	

■ 空調室外機配置図

(学校名)

〇〇学校

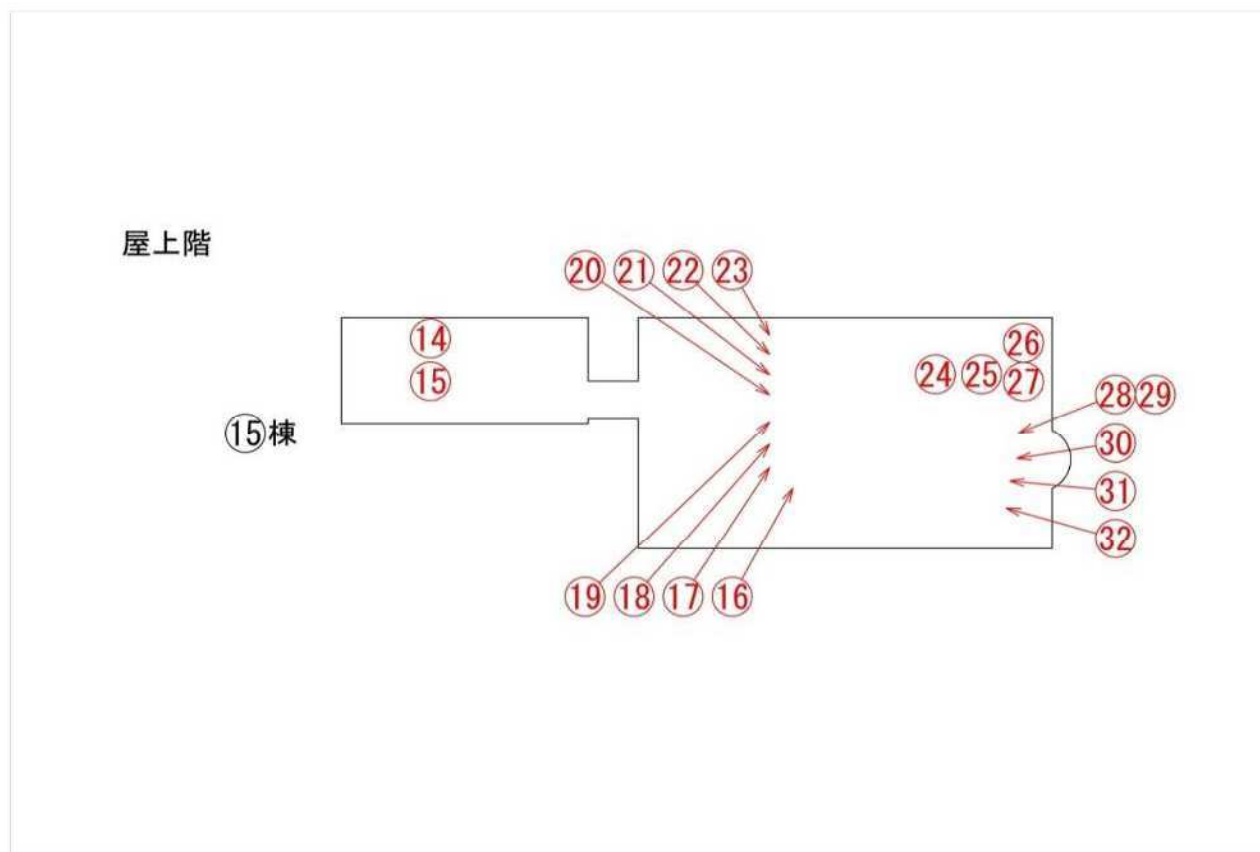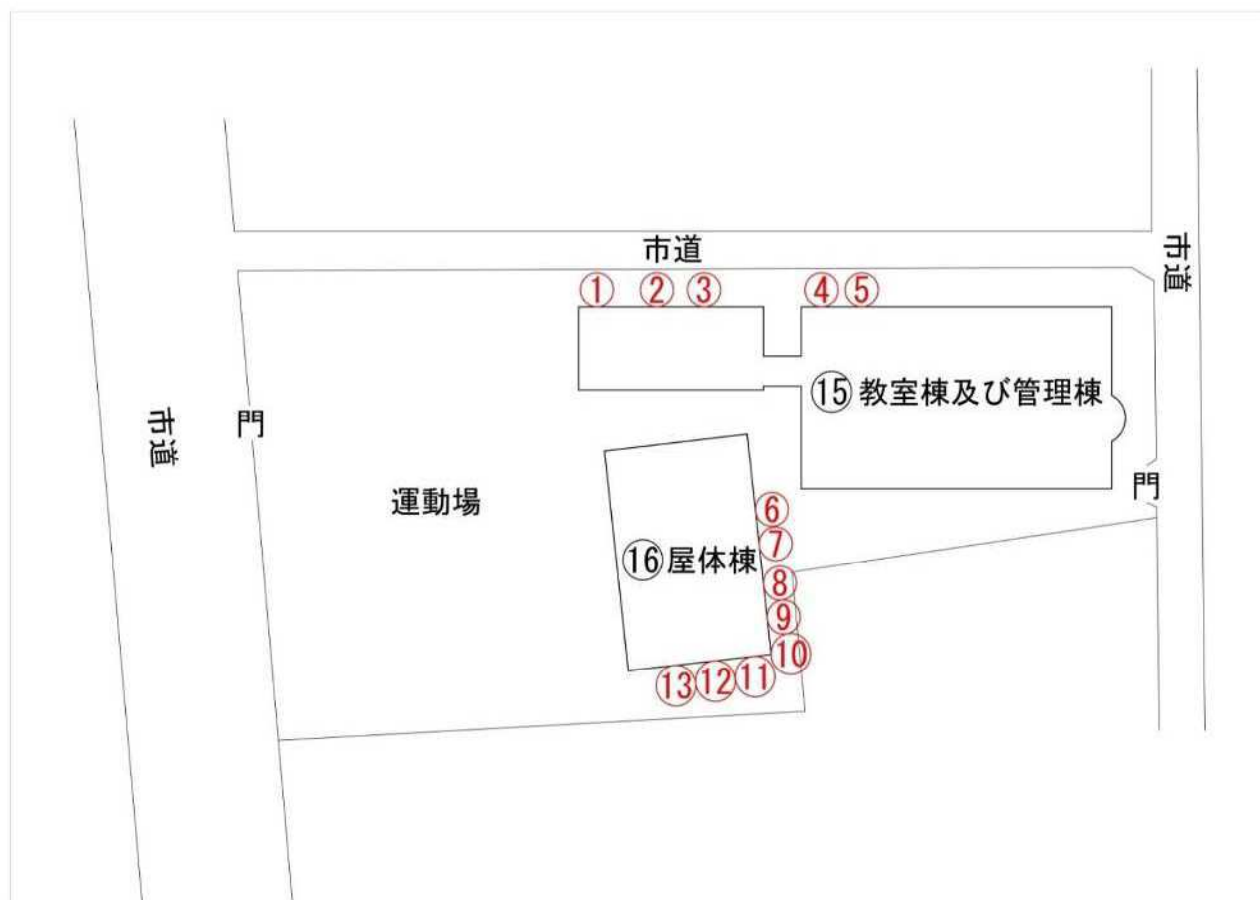

■ 空調室外機現況写真

(学校名)

〇〇学校

整理番号 1



整理番号 6



整理番号 11



整理番号 2



整理番号 7



整理番号 12



整理番号 3



整理番号 8



整理番号 13



整理番号 4



整理番号 9



整理番号 14



整理番号 5



整理番号 10



整理番号 15



■ 空調室外機現況写真

(学校名)

〇〇学校

整理番号 16



整理番号 27



整理番号 32




整理番号 17~23



整理番号 28



整理番号




整理番号 24



整理番号 29



整理番号




整理番号 25



整理番号 30



整理番号



整理番号 26



整理番号 31



整理番号

