

京都市立翔鸞幼稚園他計 91 校園(施設)

第一種特定製品(空調機器)定期点検業務委託仕様書

1 業務の目的

本業務委託は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「フロン排出抑制法」という。)に基づき、京都市立学校等が保有する第一種特定製品のうち定期点検の対象となる空調機器について、平成 26 年 12 月 10 日経済産業省・環境省告示第 13 号(以下「告示第 13 号」という。)及び関連法令等により定期点検を実施し、第一種特定製品に使用されるフロン類の適正な管理を推進することを目的とする。

2 委託業務名

京都市立翔鸞幼稚園他計 91 校園(施設) 第一種特定製品(空調機器) 定期点検業務委託

3 委託期間

契約の日の翌日から令和 9 年 2 月 28 日まで

4 本業務委託の対象施設等

- (1) 業務対象学校施設
別紙 1 のとおり
- (2) 業務対象空調機器
別紙 2 のとおり

5 業務内容

4 (1) (2) の対象学校施設・対象空調機器について、フロン排出抑制法、告示第 13 号、その他関係法令等により、次のとおり定期点検を実施する。

- (1) 異常音の有無についての検査
- (2) 外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化、油漏れ並びに熱交換器への霜の付着の有無についての目視による検査
- (3) 直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査
 - ・直接法は、発泡液の塗布、冷媒漏えい検知器を用いた測定又は蛍光剤若しくは窒素ガス等の第一種特定製品への充填により直接第一種特定製品からの漏えいを検知する方法をいう。
 - ・間接法は、蒸発器の圧力、圧縮器を駆動する電動機の電圧又は電流その他第一種特定製品の状態を把握するために必要な事項を計測し、当該計測の結果が定期的に計測して得られた値に照らして、異常がないことを確認する方法をいう。
 - ・まず間接法により蒸発器の圧力等の数値の計測検査を行うこととする。間接法のみでフロン漏えいの有無について断定できない場合、直接法により検査を行うこととする。
 - ・間接法の各測定値及び直接法の実施状況等について、明瞭に判別できる写真を撮影すること。
- (4) フロン類漏えいの有無の判断
 - ・(1) から(3) の結果を踏まえて、フロン類の漏えいの有無について専門的な見地から判断する。

(5) 点検結果報告書の作成及び提出

- ・(1)から(4)の点検結果等を、本市が受託者に貸与する別紙3「第一種特定製品(空調室外機)管理簿(以下「管理簿」という。)」のファイルのうち、「定期点検・専門点検記録簿(R8)」のページを入力する。
- ・管理簿はエクセルファイルで、学校ごとにひとつのファイルとしている。

※ 管理簿のファイルは、本市において並び替え等の処理を行うため、セルの結合や列の追加・削除等は絶対に行わないこと。

- ・「定期点検・専門点検記録簿(R8)」に記載の内容に加えて報告すべき事項がある場合は、別に報告書類を作成することも可とする。
- ・対象機器の外観及び間接法の各測定値並びに直接法の実施状況等を撮影した写真を提出すること。
- ・学校ごとに下表の書類をインデックスで整理し、ドッチファイル等に綴じて本市に正本1部と副本1部の合計2部及び電子データを提出すること。

【表・学校ごとに整理して提出する書類】

NO.	書類名	色	様式	備考
①	第一種特定製品(空調室外機)管理簿	白黒 又はカラー	別紙3	管理簿内の既存のシートをプリントすること。
②-1	定期点検・専門点検記録簿	白黒 又はカラー	別紙3	管理簿に点検結果を入力しプリントすること。
②-2	②の追加報告資料	白黒 又はカラー	様式自由	管理簿とは別ファイルにして作成・プリントすること。
②-3	対象機器の外観及び間接法の各測定値並びに直接法の実施状況等の写真	カラーのみ	様式自由	管理簿とは別ファイルにして作成・プリントすること。
③	空調室外機配置図	カラーのみ	別紙3	管理簿内の既存のシートをプリントすること。
④	空調室外機現況写真	カラーのみ	別紙3	管理簿内の既存のシートをプリントすること。

※点検作業の際、管理簿に不足する情報がある場合は、可能な限り追記すること。

- ・①～④のほか、下表のとおりフロン類の漏えいがあった機器の一覧表を提出すること。

【表・フロン類漏えい機器一覧】

NO.	書類名	色	様式	備考
⑤	フロン類漏えい機器一覧表	白黒 又はカラー	別紙4	②-1に入力した内容を30°貼付して作成すること。

(6) 点検結果報告書に係る質疑等の対応

- ・本市は、点検結果報告書の内容等について、受託者に質疑、確認等を行うことがある。
- ・点検結果報告書に係る質疑等の結果、必要が生じた場合は、受託者は点検結果報告書の補正や追加、現場確認等を行わなければならない。

(7) フロン類の漏えいが認められた場合の取扱

- ・フロン類の漏えいが認められた場合の、「漏えい個所の特定」及び「漏えい修繕の実施」は、本業務委託には含まない。
- ・当該修繕は本市が別途に実施するが、修繕実施に当たって、本業務委託の受託者は必要に応じて情報提供や助言等を行うものとする。
- ・本業務進捗中に新たな汚染等が判明して調査が必要となった項目については契約変更の対象とする。

6 業務に必要な資格等

定期点検の実施に当たっては、フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について「十分な知見を有する者」が、検査を自ら行い又は検査に立ち会わなければならない。

なお、「十分な知見を有する者」は、次の(1)から(3)のとおりとする。

- (1) 第一種冷媒フロン類取扱技術者又は第二種冷媒フロン類取扱技術者
- (2) 一定の資格等を有し、かつ、点検に必要なとなる知識等の習得を伴う講習を受講した者

※ 一定の資格としては、例えば、以下の6資格が挙げられる。

- ・ 冷凍空調技士（日本冷凍空調学会）
- ・ 高圧ガス製造保安責任者：冷凍機械（高圧ガス保安協会）
- ・ 上記保安責任者（冷凍機械以外）であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者
- ・ 冷凍空気調和機器施工技能士（中央職業能力開発協会）
- ・ 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
- ・ 自動車電気装置整備士（対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。）（ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。）

※ 点検に必要なとなる知識等の習得を伴う講習は、環境省及び経済産業省のホームページに適正性が確認された講習として掲載された講習とする。

- (3) 十分な実務経験を有し、かつ、点検に必要なとなる知識等の習得を伴う講習を受講した者

※ 十分な実務経験とは、例えば、日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の整備や点検に3年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を遵守し、違反したことがない技術者を指す。

※ 点検に必要なとなる知識等の習得を伴う講習は、環境省及び経済産業省のホームページに適正性が確認された講習として掲載された講習とする。

7 業務の着手

- (1) 受託者は、契約締結後ただちに「10 連絡先」に記載の担当者と協議し、業務の計画等の打合せを行うこと。
- (2) 受託者は、本業務委託の実施に当たって、業務全体を統括し本市との協議等の窓口となる管理技術者を選任すること。
- (3) 上記(1)の打合せ後、各学校等と日程調整を行い、業務着手の1週間前までに以下の書類を教育環境整備室の担当者に提出すること。

なお、各学校との日程調整及び点検の実施に当たっては学校教育活動等に支障が生じることのないよう十分に配慮すること。

ア 業務日程表

業務日程表の作成に当たっては、学校行事予定や空調機器利用状況を十分に考慮すること。

イ 管理技術者・点検実施者・点検立会者名簿

管理技術者は、原則として、点検実施者又は点検立会者から選任すること。

ウ 資格証等の写し

イのうち点検実施者又は点検立会者について「6業務に必要な資格等」を有することを証する書類の写しを添付すること

8 業務の完了

- (1) 受託者は、業務を完了したときは、発注者の指定する場所に成果品を納入するとともに完了検査を受けること。
- (2) 受託者は、前項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとし、当該検査に不合格となったときは、速やかに当該成果品を補修又は再製し、改めて検査を受けること。
- (3) 受託者は、前項の検査に合格したときは、発注者の定める手続及び書式に従って、速やかに契約金額の支払いを請求すること。

9 その他

- (1) 本業務に当たっては、本仕様書に基づくほか、京都市契約事務規則並びに関係法令等を遵守すること。
- (2) 対象学校施設においては、学校長・教頭又は施設管理者に点検者の所属会社名及び氏名を明らかにし、社員証並びに業務に必要な資格等を有することを示したうえで点検実施について許可を受けるとともに、校務及び学校教育活動に支障が生じないよう十分配慮のうえ誠実に行うこと。
- (3) 建物、設備及び工作物等を滅失又は破損することのないよう、細心の注意をもって業務実施にあたること。万一、事故が生じた場合は、本市に速やかに報告するとともに、受託人の責任において賠償すること。また、復旧や修理方法については、本市の承諾を得ること。
- (4) 受託者は、本業務を行う上で得た電子データ、資料、情報等を本業務の実施以外の目的に使用してはならない。
- (5) 受託者は、受託業務上知り得たことについては、発注者の許可を得ずに外部へ公表又は漏らしてはならない。

10 連絡先

京都市教育委員会事務局教育環境整備室 鳴尾、松本
電話 075-222-3796
FAX 075-256-3947

■ 業務対象学校施設(1G)

NO.	学校・園名	電話	住所	備考
1	翔鷲幼稚園	461-3642	上京区御前通今出川上る鳥居前町671	
2	みつば幼稚園	441-3752	上京区小川通今出川下る針屋町370	
3	中京もえぎ幼稚園	254-8441	中京区間之町通竹屋町下る楠町601-1	
4	楊梅幼稚園	351-0937	下京区醒ヶ井通松原下る篠屋町59	下京雅小学校と同一敷地
5	紫明小学校	451-2156	北区小山東大野町55	
6	元町小学校	491-7690	北区小山西元町14	
7	上賀茂小学校	711-0804	北区上賀茂烏帽子ヶ垣内町1	
8	大宮小学校	491-0783	北区大宮中ノ社町37	
9	待風小学校	491-4343	北区紫竹西北町1-3	
10	紫野小学校	441-4606	北区紫野下築山町21	
11	風徳小学校	491-3592	北区紫野上鳥田町30	
12	紫竹小学校	491-6005	北区紫竹下園生町26	
13	金閣小学校	462-1700	北区平野上柳町61-1	
14	大將軍小学校	461-4310	北区大將軍南一条町48-2	
15	鷹峯小学校	491-3607	北区鷹峯北鷹峯町12	
16	元中川小学校	462-0034 (※)	北区中川北山町46	※連絡は衣笠小学校(462-0034)へ
17	柵野小学校	791-4700	北区上賀茂女夫岩町21	
18	室町小学校	431-0358	上京区室町通上立売上る室町頭町261	
19	京極小学校	231-0959	上京区寺町通石薬師下る西側築殿町658	
20	乾隆小学校	451-0085	上京区寺之内通千本東入1丁目下る姥ヶ寺之前町919-3	
21	翔鷲小学校	462-0084	上京区御前通今出川上る鳥居前町671	
22	仁和小学校	462-0092	上京区御前通一条下る東堅町132-1	
23	正親小学校	451-0091	上京区浄福寺通中立売下る菱丸町173	
24	西陣中央小学校	432-5522	上京区大宮通今出川上る観世町135-1	
25	新町小学校	432-4190	上京区中立売通室町西入三丁町457	
26	二条城北小学校	841-8684	上京区浄福寺通下立売下る中務町487	
27	御所東小学校	211-8477	上京区新烏丸通丸太町上る錦砂町290-2	
28	朱雀第一小学校	841-3201	中京区壬生朱雀町8-2	
29	朱雀第二小学校	841-3202	中京区西ノ京左馬寮町3-1	
30	朱雀第三小学校	312-3203	中京区壬生松原町81	
31	朱雀第四小学校	841-3204	中京区西ノ京笠殿町164	
32	朱雀第六小学校	841-3206	中京区西ノ京車坂町15-5	
33	朱雀第七小学校	311-0307	中京区壬生東土居ノ内町20	
34	朱雀第八小学校	841-0080	中京区西ノ京中御門西町25	
35	洛中小学校	841-0260	中京区壬生坊城町57-1	
36	御所南小学校	223-0148	中京区柳馬場通夷川上る五町目242	
37	高倉小学校	211-8784	中京区高倉通六角下る和久屋町343	
38	光徳小学校	841-3992	下京区中堂寺坊城町26-1	
39	七条小学校	313-0077	下京区西七条石井町61	
40	西大路小学校	313-0501	下京区七条御所ノ内西町71-1	
41	七条第三小学校	313-7380	下京区西七条石ヶ坪町5	
42	梅小路小学校	371-7303	下京区親喜寺町3	
43	下京涉成小学校	342-2522	下京区皆山町438-1	
44	下京雅小学校	353-0008	下京区醒ヶ井通松原下る篠屋町59	楊梅幼稚園と同一敷地
45	九条弘道小学校	671-6981	南区西九条春日町13	
46	九条塔南小学校	691-1540	南区西九条御幸田町109	
47	南大内小学校	691-8458	南区八条内田町20-2	
48	唐橋小学校	691-8001	南区唐橋西寺町65	
49	吉祥院小学校	671-5395	南区吉祥院船戸町34	
50	上鳥羽小学校	691-0393	南区上鳥羽城ヶ前町16	
51	大藪小学校	921-3303	南区久世大藪町62	
52	祥豊小学校	691-2486	南区吉祥院三ノ宮町23	
53	久世西小学校	934-0460	南区久世上久世町454	
54	祥栄小学校	681-1556	南区吉祥院蒔絵町14	
55	凌風小中学校	693-8222	南区東九条下殿田町56	
56	加茂川中学校	492-1884	北区紫竹上長目町5	
57	衣笠中学校	461-2222	北区衣笠衣笠山町2	
58	旭丘中学校	492-1330	北区紫野東蓮台野町1	
59	西賀茂中学校	493-7001	北区西賀茂円峰2-26	
60	烏丸中学校	431-0168	上京区烏丸通上立売上る相国寺門前町647-23	
61	上京中学校	431-8151	上京区一条通室町西入東日野殿町395・396合地	
62	嘉楽中学校	431-0312	上京区今出川通千本東入般舟院前町148	
63	二条中学校	821-1196	上京区竹屋町通千本東入主税町911	
64	北野中学校	463-7101	中京区西ノ京中保町1-4	
65	朱雀中学校	841-0205	中京区壬生中川町20-1	
66	松原中学校	841-0650	中京区壬生相合町1	
67	中京中学校	801-3266	中京区西ノ京北聖町51	
68	西ノ京中学校	802-3365	中京区西ノ京永本町7-1	
69	京都御池中学校	221-0414	中京区柳馬場通御池上る虎石町45番地の3	
70	七条中学校	313-0972	下京区西七条御領町32	
71	下京中学校	371-2100	下京区楊梅通新町東入蛭子町120-1	
72	洛南中学校	691-0018	南区吉祥院落合町31	
73	九条中学校	681-2211	南区西九条南小路町1	

■ 業務対象学校施設(1G)

NO.	学校・園名	電話	住所	備考
74	八条中学校	681-5264	南区唐橋門脇町35	
75	久世中学校	933-3223	南区久世殿城町481-1	
76	紫野高等学校	491-0221	北区紫野大徳寺町22	
77	西京高等学校 (附属中学校・学校事務支援室を含む)	841-0010	中京区西ノ京東中合町1	
78	堀川高等学校 (本能学舎を含む)	211-5351	中京区元本能寺南町346	
79	元銅駝美術工芸高等学校	211-8997	中京区土手町通竹屋町下る鉢田町542	
80	京都堀川音楽高等学校	253-1581	中京区油小路通御池押油小路町238番地の1	
81	開建高等学校	681-0701	南区唐橋大宮尻町22	
82	北総合支援学校	431-6636	上京区堀川通寺之内上る2丁目下天神町650番地の1	
83	元東和小学校	693-8222 (※)	南区東九条南烏丸町19	※連絡は凌風小中学校へ
84	元柏野小学校	461-1389 (※)	北区紫野郷ノ上町36	※月・火・水・金のみ連絡可
85	元聚楽小学校	451-0090 (※)	上京区葎屋町通中立売下る北儀町317	※月・火・水・金のみ連絡可
86	元淳風小学校	351-3800 (※)	下京区大宮通花屋町上ル柿本町609-1	※月・火・木・金のみ連絡可
87	元山王小学校	672-6464 (※)	南区東九条東山王町27	※月・火・木・金のみ連絡可
88	元陶化小学校	672-1172 (※)	南区東九条中御霊町55	※月・水・木・金のみ連絡可
89	教育相談総合センター (こども相談センターパトナ)	213-5622	中京区姉小路通東洞院東入雲華院前町706-3	
90	京都市学校歴史博物館	344-1305	下京区御幸町通仏光寺下る橋町437	
91	京都まなびの街生き方探究館	253-0880	上京区西洞院通下立売下る東裏辻町402	
92	下京図書館	351-8196	下京区富永町110番地の1	休館日：火曜日 (祝日の場合は翌日)

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充量(kg)	(別紙2)備考
1	4	上京	柳菟幼稚園	2棟	地上	日立アプライアンス㈱	2012.3	業務用エアコン	UA325860	RAS-AP4500S1	空調用	10.40	3年に1回以上	R410A	9.00	
2	1	上京	みつば幼稚園	園舎	屋上	アイシン精機㈱	不明	業務用エアコン	00000887	TGSJ560A1N	空調用	15.00	3年に1回以上	R22	13.50	
2	3	上京	みつば幼稚園	園舎	屋上	アイシン精機㈱	不明	業務用エアコン	00000894	TGMJ450A1N	空調用	12.10	3年に1回以上	R22	23.00	
2	4	上京	みつば幼稚園	園舎	屋上	アイシン精機㈱	不明	業務用エアコン	00000905	TGMJ560A1N	空調用	15.00	3年に1回以上	R22	23.00	
2	5	上京	みつば幼稚園	園舎	屋上	アイシン精機㈱	不明	業務用エアコン	00000906	TGMJ560A1N	空調用	15.00	3年に1回以上	R22	23.00	
3	1	中京	中京もえぎ幼稚園	園舎	屋上	ヤママーエナルギオンシステム㈱	不明	業務用エアコン	9E10809N	YNZJ560E1N	空調用	15.00	3年に1回以上	R22	37.00	
3	2	中京	中京もえぎ幼稚園	園舎	屋上	ヤママーエナルギオンシステム㈱	不明	業務用エアコン	9E10809N	YNZJ560E1N	空調用	12.10	3年に1回以上	R22	30.00	
3	3	中京	中京もえぎ幼稚園	園舎	屋上	ヤママーエナルギオンシステム㈱	不明	業務用エアコン	9E10809N	YNZJ560E1N	空調用	15.00	3年に1回以上	R22	37.00	
3	4	中京	中京もえぎ幼稚園	園舎	屋上	ヤママーエナルギオンシステム㈱	不明	業務用エアコン	9E10809N	YNZJ560E1N	空調用	10.7	3年に1回以上	R410A	10.5	
4	19	下京	楊梅幼稚園	幼稚園棟	屋上	三菱電機㈱	2020年3月	業務用エアコン	9X030002	PUHY-P440SDM6G	空調用	13.6	3年に1回以上	R410A	10.5	
4	20	下京	楊梅幼稚園	幼稚園棟	屋上	三菱電機㈱	2020年3月	業務用エアコン	9X030001	PUHY-P440SDM6G	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
5	1	北	栗畑小学校	南校舎	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6JDD01308	SGP-H710K1GZD	空調用	13.6	3年に1回以上	R410A	20.00	
5	7	北	栗畑小学校	北校舎	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6JDD00958	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
5	7	北	栗畑小学校	北校舎	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGG6AD00518	SGP-H820K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
6	6	北	元町小学校	14棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NEM6JDD01168	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
6	7	北	元町小学校	13棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NEJ6JDD00038	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
7	4	北	上賀茂小学校	4棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6JDD00638	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
7	6	北	上賀茂小学校	4棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6JDD00948	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
7	7	北	上賀茂小学校	4棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6JDD00478	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
7	8	北	上賀茂小学校	4棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGG6AD00468	SGP-H820K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
7	9	北	上賀茂小学校	3棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGG6AD00488	SGP-H820K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
7	10	北	上賀茂小学校	3棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6JDD00488	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
8	1	北	大宮小学校	12棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGJ6JDD00788	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
8	3	北	大宮小学校	12棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NHJ6JDD00888	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
8	4	北	大宮小学校	16棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6JDD01458	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
8	11	北	大宮小学校	16棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGG6AD00718	SGP-H820K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
8	12	北	大宮小学校	16棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGM6JDD01998	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
8	13	北	大宮小学校	22棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGM6JDD01828	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
8	14	北	大宮小学校	19棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6JDD01118	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
8	28	北	待廻小学校	22棟	地上	パナソニック㈱	2017	業務用エアコン	U-GH480T1D	UPW-CHDXP450B	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	10.50	
8	30	北	待廻小学校	18棟	地上	パナソニック㈱	2017	業務用エアコン	BUJ7AD000898	U-GH450T1D	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	10.50	
9	14	北	待廻小学校	16棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	0010788	SPW-CHDXP224B	空調用	6.00	3年に1回以上	R410A	13.00	連結のため7.5kw以上
9	15	北	待廻小学校	15棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	0007888	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
9	17	北	待廻小学校	15棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6JDD01188	SGP-H860K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
9	18	北	待廻小学校	16棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGG6AD00628	SGP-H820K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
9	19	北	待廻小学校	16棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NHM6JDD02198	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
10	2	北	待廻小学校	北校舎	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6JDD00568	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
10	15	北	紫野小学校	南校舎	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6JDD00648	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
10	16	北	紫野小学校	南校舎	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6JDD01428	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
10	17	北	紫野小学校	南校舎	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGG6AD00508	SGP-H820K1GZD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
10	30	北	紫野小学校	南校舎	地上	三菱電機㈱	2021	業務用エアコン	NGL6JDD00838	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
10	31	北	紫野小学校	南校舎	地上	三菱電機㈱	2021	業務用エアコン	17W01064	PUHY-P4400DMG7	空調用	10.70	3年に1回以上	R410A	10.50	
10	38	北	紫野小学校	北校舎	地上	三菱電機㈱	2022	業務用エアコン	14W00929	PUHY-P335DMG7	空調用	8.19	3年に1回以上	R410A	7.50	
10	40	北	紫野小学校	北校舎	地上	三菱電機㈱	2023.02	業務用エアコン	24W02659	PUHY-P335DMG7	空調用	8.19	3年に1回以上	R410A	7.50	
11	9	北	鳳徳小学校	15棟	地上	ヤママーエナルギオンシステム㈱	不明	業務用エアコン	8DL4072N	YNZJ560ZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R22	37.00	
11	12	北	鳳徳小学校	14棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6JDD00238	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
11	13	北	鳳徳小学校	14棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NHM6JDD02108	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
11	14	北	鳳徳小学校	1棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6JDD02958	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
11	15	北	鳳徳小学校	1棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NHJ6JDD00688	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
12	3	北	紫竹小学校	16棟	地上	三菱電機㈱	2006年	業務用エアコン	NFM6JDD00888	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
12	4	北	紫竹小学校	16棟	地上	三菱電機㈱	2006年	業務用エアコン	NFM6JDD01208	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
12	6	北	紫竹小学校	17棟	地上	三菱電機㈱	不明	業務用エアコン	NGL6JDD01148	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
13	1	北	金剛小学校	1棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6JDD00538	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
13	2	北	金剛小学校	1棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6JDD00938	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
13	8	北	金剛小学校	2棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6JDD00928	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
13	9	北	金剛小学校	2棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6JDD00958	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
13	12	北	金剛小学校	2棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6JDD00518	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
13	15	北	金剛小学校	9棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6JDD00908	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
14	11	北	大將軍小学校	13棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NHM6JDD02298	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
14	12	北	大將軍小学校	11棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NHM6JDD02348	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
14	13	北	大將軍小学校	11棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGH6JDD00158	SGP-H855K1GZD	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	10.00	
15	9	北	鷹臺小学校	1棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6JDD00768	SGP-H860K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充量(kg)	(別紙2)備考
15	10	北	雁妻小学校	1棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NF66AD00318	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
15	12	北	雁妻小学校	1棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6UD001008	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
15	13	北	雁妻小学校	1棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6UD001718	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
16	4	北	元中川小学校	4棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	00069688	SPW-CHDXP400B	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	14.00	
17	3	北	校野小学校	12棟	地上	三菱電機㈱	2003.2	業務用エアコン	不明	不明	不明	9.60	3年に1回以上	R407C	11.50	
17	15	北	校野小学校	1棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6UD00718	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
17	22	北	校野小学校	2棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFL6UD00278	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
17	25	北	校野小学校	2棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD006858	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
17	26	北	校野小学校	2棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD006878	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
17	27	北	校野小学校	4棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD006818	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
17	28	北	校野小学校	6棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD00358	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
18	4	上京	堂町小学校	13棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD00918	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
18	5	上京	堂町小学校	13棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD00968	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
18	11	上京	堂町小学校	13棟	地上	ヤママーエレクトロニクス㈱	1996	業務用エアコン	90Z3837N	YMP280D2N	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	14.00	
18	15	上京	堂町小学校	13棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD00948	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
19	7	上京	京極小学校	10棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NEM6UD00108	SGP-H710K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
19	8	上京	京極小学校	10棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFL6UD00148	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
20	6	上京	乾隆小学校	11棟	屋上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NG36AD00578	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
20	7	上京	乾隆小学校	11棟	屋上	アイシン精機㈱	不明	業務用エアコン	00005670	TGMJ450A1N	空調用	12.10	3年に1回以上	R22	23.00	
20	8	上京	乾隆小学校	11棟	屋上	アイシン精機㈱	不明	業務用エアコン	00000337	TGMJ280A1N	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	20.00	
20	9	上京	乾隆小学校	11棟	屋上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFL6UD00648	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
20	10	上京	乾隆小学校	11棟	屋上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFL6UD00428	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
20	12	上京	乾隆小学校	11棟	屋上	アイシン精機㈱	不明	業務用エアコン	00003943	TGMJ280A1N	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	20.00	
20	13	上京	乾隆小学校	11棟	屋上	アイシン精機㈱	不明	業務用エアコン	00002209	TGMJ280A1N	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	20.00	
20	19	上京	乾隆小学校	11棟	屋上	アイシン精機㈱	不明	業務用エアコン	00000568	TGMJ450A1N	空調用	12.10	3年に1回以上	R22	23.00	
20	20	上京	乾隆小学校	11棟	屋上	アイシン精機㈱	不明	業務用エアコン	00000339	TGMJ280A1N	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	20.00	
20	21	上京	乾隆小学校	11棟	屋上	アイシン精機㈱	不明	業務用エアコン	00000336	TGMJ280A1N	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	20.00	
20	22	上京	乾隆小学校	11棟	屋上	アイシン精機㈱	不明	業務用エアコン	00000566	TGMJ450A1N	空調用	12.10	3年に1回以上	R22	23.00	
21	13	上京	翔雲小学校	1棟	地上	三洋電機㈱	2013.11	業務用エアコン	3AC80816N	YGZP450J-NB	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
21	14	上京	翔雲小学校	1棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFL6UD00328	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
21	15	上京	翔雲小学校	1棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD00448	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
21	16	上京	翔雲小学校	1棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NEM6UD00468	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
21	31	上京	翔雲小学校	1棟	地上	ダイキン工業㈱	2020.03	業務用エアコン	A022351	RXUP400D	空調用	8.90	3年に1回以上	R404A	11.00	
22	10	上京	仁和小学校	17棟	屋上	三菱重工工業㈱	2000.1	業務用エアコン	G35200062TG	GHCJ3555	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	17.20	
22	11	上京	仁和小学校	17棟	屋上	三菱重工工業㈱	2000.3	業務用エアコン	G35200088TG	GHCJ3555	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	17.20	
22	12	上京	仁和小学校	17棟	屋上	三菱重工工業㈱	2000.2	業務用エアコン	G35200071TG	GHCJ3555	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	17.20	
22	14	上京	仁和小学校	17棟	屋上	三菱重工工業㈱	2000.3	業務用エアコン	G35200089TG	GHCJ3555	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	17.20	
22	15	上京	仁和小学校	17棟	屋上	三菱重工工業㈱	2000.3	業務用エアコン	G45200092TG	GHCJ3555	空調用	12.10	3年に1回以上	R22	20.50	
22	16	上京	仁和小学校	17棟	屋上	三菱重工工業㈱	2000.3	業務用エアコン	G35200091TG	GHCJ3555	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	17.20	
22	17	上京	仁和小学校	17棟	屋上	三菱重工工業㈱	2000.3	業務用エアコン	G35200091TG	GHCJ3555	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	17.20	
22	18	上京	仁和小学校	17棟	屋上	三菱重工工業㈱	2000.3	業務用エアコン	G35200090TG	GHCJ3555	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	17.20	
22	19	上京	仁和小学校	17棟	屋上	三菱重工工業㈱	2000.3	業務用エアコン	G452000100TG	GHCJ450	空調用	12.10	3年に1回以上	R22	20.50	
22	20	上京	仁和小学校	17棟	屋上	三菱重工工業㈱	2000.3	業務用エアコン	G35200092TG	GHCJ3555	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	17.20	
22	21	上京	仁和小学校	17棟	屋上	三菱重工工業㈱	2000.3	業務用エアコン	G28200078TG	GHCJ280	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	20.00	
22	22	上京	仁和小学校	17棟	屋上	三菱重工工業㈱	2000.3	業務用エアコン	G56200163TG	GHCJ560	空調用	15.00	3年に1回以上	R22	22.70	
23	1	上京	正毅小学校	1棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6UD00988	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
23	2	上京	正毅小学校	1棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6UD00988	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
23	27	上京	正毅小学校	1棟	地上	ダイキン工業㈱	2021.3	業務用エアコン	00100302	GXUAP460G	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	11.50	
23	28	上京	正毅小学校	1棟	地上	ダイキン工業㈱	2021.3	業務用エアコン	00100141	GXUAP710G	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	11.50	
24	3	上京	西陣中央小学校	5棟	地上	ダイキン工業㈱	2009.6	業務用エアコン	A000139	GHPD450AN	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	17.00	
24	4	上京	西陣中央小学校	5棟	地上	ダイキン工業㈱	2009.6	業務用エアコン	A000150	GHPD450AN	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	17.00	
24	6	上京	西陣中央小学校	2棟	屋上	三洋電機㈱	不明	業務用エアコン	YH-064468	SGP-CH355F2N	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	10.00	
24	15	上京	西陣中央小学校	2棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2019.12	業務用エアコン	9AKP2793N	YMP2450K1	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	17.20	
24	21	上京	西陣中央小学校	2棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2019.12	業務用エアコン	9ANU2177N	YMP2355K1	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
24	22	上京	西陣中央小学校	2棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2019.12	業務用エアコン	9ANU2176N	YMP2355K1	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
25	8	上京	新町小学校	1棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2019.8	業務用エアコン	9AKR5247N	YMP2450K1NB	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	18.50	
25	9	上京	新町小学校	1棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2019.8	業務用エアコン	9AKR5248N	YMP2450K1NB	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	18.50	
26	51	上京	二条城北小学校	19棟	屋上	三菱電機㈱	1996	業務用エアコン	71W09740	PUH-J280FA	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	11.00	
26	55	上京	二条城北小学校	19棟	屋上	三菱電機㈱	1996	業務用エアコン	72W10196	PUH-J280FA	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	11.00	
27	1	中京	御所重小学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2017.10	業務用エアコン	00100170	AHWGP710F22D	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	11.50	
27	2	中京	御所重小学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2017.10	業務用エアコン	00100171	AHWGP710F22D	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	11.50	
27	3	中京	御所重小学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2017.10	業務用エアコン	00100140	AHPG710F22D	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	11.50	
27	4	中京	御所重小学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2017.10	業務用エアコン	00100172	AHWGP710F22D	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	11.50	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充量(kg)	(別紙2)備考
27	5	中京	御所東小学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2017.10	業務用エアコン	00100179	AHWGP560F2ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	11.50	
27	6	中京	御所東小学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2017.10	業務用エアコン	00100141	AHGP710F2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	11.50	
27	7	中京	御所東小学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2017.10	業務用エアコン	00100169	AHWGP710F2ZD	空調用	13.70	3年に1回以上	R410A	11.50	
27	8	中京	御所東小学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2017.10	業務用エアコン	00100178	AHWGP560F2ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	11.50	
27	9	中京	御所東小学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2017.10	業務用エアコン	00100142	AHGP710F2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	11.50	
27	10	中京	御所東小学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2017.10	業務用エアコン	00100136	AHGP450F2ZD	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	11.50	
27	11	中京	御所東小学校	校舎棟	屋上	タイキ工業㈱	2017.10	業務用エアコン	A009998	RXPY500DA	空調用	10.90	3年に1回以上	R410A	11.70	
27	12	中京	御所東小学校	校舎棟	屋上	タイキ工業㈱	2017.10	業務用エアコン	A001425	RXPY450DA	空調用	10.10	3年に1回以上	R410A	9.30	
28	1	中京	朱巻第一小学校	18棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NEG6AD00178	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
28	6	中京	朱巻第一小学校	16棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGM6UD001748	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
28	7	中京	朱巻第一小学校	16棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NLG6UD000568	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
28	8	中京	朱巻第一小学校	16棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGM6UD001798	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
28	9	中京	朱巻第一小学校	16棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NLG6UD000658	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
28	10	中京	朱巻第一小学校	16棟	地上	タイキ工業㈱	2011	業務用エアコン	6204136	RYP280B	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	9.20	
28	11	中京	朱巻第一小学校	16棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NF66AD00268	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
29	1	中京	朱巻第二小学校	14棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00148	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
29	2	中京	朱巻第二小学校	14棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00138	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
29	9	中京	朱巻第二小学校	14棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00888	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
30	10	中京	朱巻第三小学校	14棟	屋上	三菱重工㈱	2006年	業務用エアコン	G45300183FG	GHCJ450HMT4	空調用	12.10	3年に1回以上	R22	17.50	
30	11	中京	朱巻第三小学校	14棟	屋上	三菱重工㈱	2006年	業務用エアコン	G45300185FG	GHCJ450HMT4	空調用	12.10	3年に1回以上	R22	17.50	
30	12	中京	朱巻第三小学校	14棟	屋上	三菱重工㈱	2006年	業務用エアコン	G35300129FG	GHCJ355HMT4	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	15.50	
30	13	中京	朱巻第三小学校	14棟	屋上	三菱重工㈱	2006年	業務用エアコン	G35300129FG	GHCJ355HMT4	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	15.50	
30	14	中京	朱巻第三小学校	14棟	屋上	三菱重工㈱	2006年	業務用エアコン	G35300104FG	GHCJ355HMT4	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	15.50	
30	15	中京	朱巻第三小学校	14棟	屋上	三菱重工㈱	2006年	業務用エアコン	G35300116FG	GHCJ355HMT4	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	15.50	
30	16	中京	朱巻第三小学校	14棟	屋上	三菱重工㈱	2006年	業務用エアコン	G35300130FG	GHCJ355HMT4	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	15.50	
30	17	中京	朱巻第三小学校	14棟	屋上	三菱重工㈱	2006年	業務用エアコン	G35300117FG	GHCJ355HMT4	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	15.50	
30	18	中京	朱巻第三小学校	14棟	屋上	三菱重工㈱	2006年	業務用エアコン	G35300038FG	GHCJ355HMT4	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	15.50	
30	19	中京	朱巻第三小学校	13棟	屋上	三菱重工㈱	2006年	業務用エアコン	G35300051FG	GHCJ355HMT4	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	15.50	
30	20	中京	朱巻第三小学校	14棟	屋上	三菱重工㈱	2006年	業務用エアコン	G22300015FG	GHCJ280HMT4	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	20.00	
30	21	中京	朱巻第三小学校	14棟	屋上	三菱重工㈱	2006年	業務用エアコン	G22300014FG	GHCJ280HMT4	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	20.00	
30	22	中京	朱巻第三小学校	14棟	屋上	三菱重工㈱	2006年	業務用エアコン	G22300011FG	GHCJ280HMT4	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	20.00	
31	2	中京	朱巻第四小学校	5棟	地上	三菱電機㈱	2006年	業務用エアコン	NEM6UD00218	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
31	3	中京	朱巻第四小学校	5棟	地上	三菱電機㈱	2006年	業務用エアコン	NFJ6UD00638	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
31	4	中京	朱巻第四小学校	4棟	地上	三菱電機㈱	2006年	業務用エアコン	NEM6UD00268	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
31	7	中京	朱巻第四小学校	18棟	地上	アイシン精機㈱	2000	業務用エアコン	0000011	TGTJ280A	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	9.60	
32	4	中京	朱巻第六小学校	17棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NEH6UD00338	SGP-H355K1GZD	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	10.00	
32	5	中京	朱巻第六小学校	17棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00338	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
32	8	中京	朱巻第六小学校	1棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFJ6UD001248	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
33	4	中京	朱巻第七小学校	14棟	地上	三洋電機㈱	2006年	業務用エアコン	NEL6UD00078	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
33	28	中京	朱巻第七小学校	12棟	屋上	タイキ工業㈱	2017年2月	業務用エアコン	A000894	RXPY450DA	空調用	10.10	3年に1回以上	R410A	9.30	
33	35	中京	朱巻第七小学校	12棟	屋上	タイキ工業㈱	H23.2	業務用エアコン	A002858	RXMP335DAR	空調用	7.70	3年に1回以上	R410A	6.80	連結のため7.5kw以上
33	36	中京	朱巻第七小学校	12棟	屋上	タイキ工業㈱	H23.2	業務用エアコン	A009957	RXMP224DAR	空調用	5.10	3年に1回以上	R410A	6.30	連結のため7.5kw以上
34	1	中京	朱巻第八小学校	14棟	地上	三洋電機㈱	2006年	業務用エアコン	NGG6AD00668	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
34	3	中京	朱巻第八小学校	14棟	地上	三洋電機㈱	2006年	業務用エアコン	NHL6UD01358	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
34	4	中京	朱巻第八小学校	13棟	地上	三洋電機㈱	2006年	業務用エアコン	NHM6UD02228	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
34	5	中京	朱巻第八小学校	13棟	地上	三洋電機㈱	2006年	業務用エアコン	NHM6UD02218	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
34	6	中京	朱巻第八小学校	13棟	地上	三洋電機㈱	2006年	業務用エアコン	NHM6UD02248	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
34	15	中京	朱巻第八小学校	14棟	壁面	タイキ工業㈱	1994年12月	業務用エアコン	6603132	RSLXJ355K	空調用	9.25	3年に1回以上	R22	22.00	
35	3	中京	洛中小学校	1棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NEG6AD00198	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
35	7	中京	洛中小学校	1棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NEG6UD00198	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
35	15	中京	洛中小学校	1棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NEG6AD00188	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
36	53	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2020.8	業務用エアコン	OANU2887N	YNPZ355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
36	54	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2020.8	業務用エアコン	OANU2889N	YNPZ355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
36	55	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2020.8	業務用エアコン	OANU2891N	YNPZ355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
36	56	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2020.8	業務用エアコン	OANU2888N	YNPZ355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
36	57	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2020.8	業務用エアコン	OANU2890N	YNPZ355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
36	58	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2020.8	業務用エアコン	OANU2892N	YNPZ355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
36	59	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2019.12	業務用エアコン	9ANU2323N	YNPZ355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
36	60	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2019.12	業務用エアコン	9ANU2324N	YNPZ355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
36	61	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2019.12	業務用エアコン	9ANU2327N	YNPZ355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
36	62	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2019.12	業務用エアコン	9ANU2328N	YNPZ355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
36	63	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2019.12	業務用エアコン	9ANU2293N	YNPZ355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
36	64	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤママーエレクトロニクス㈱	2019.12	業務用エアコン	9ANU2292N	YNPZ355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充量(kg)	(別紙2)備考
36	65	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2019.12	業務用エアコン	9ANU2288N	YNZP355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
36	66	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2019.12	業務用エアコン	9ANU2296N	YNZP355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
36	67	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2019.12	業務用エアコン	9ANU2294N	YNZP355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
36	69	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2019.2	業務用エアコン	A000264	GYBP355DN	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	11.50	
36	70	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2019.2	業務用エアコン	A000279	GYBP355DN	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	11.50	
36	74	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2019.2	業務用エアコン	A000275	GYBP355DN	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	11.50	
36	75	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2019.2	業務用エアコン	A000282	GYBP355DN	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	11.50	
36	76	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2019.2	業務用エアコン	A000277	GYBP355DN	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	11.50	
36	77	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2019.2	業務用エアコン	A000280	GYBP355DN	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	11.50	
36	78	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2019.2	業務用エアコン	A000269	GYBP355DN	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	11.50	
36	79	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2019.2	業務用エアコン	A000276	GYBP355DN	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	11.50	
36	80	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2019.2	業務用エアコン	A000344	GXYBP450UD	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
36	81	中京	御所南小学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2019.2	業務用エアコン	A000278	GYBP355DN	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	11.50	
37	24	中京	高倉小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2019年12月	業務用エアコン	9AKF3019N	YNZP450K1NB	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	17.20	
37	25	中京	高倉小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2019年12月	業務用エアコン	9ANU2374N	YNZP355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
37	26	中京	高倉小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2019年12月	業務用エアコン	9ANU2376N	YNZP355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
37	27	中京	高倉小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2019年12月	業務用エアコン	9AKF5327N	YNZP450K1NB	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	18.50	
37	28	中京	高倉小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2019年12月	業務用エアコン	9AKF3018N	YNZP450K1NB	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	17.20	
37	29	中京	高倉小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2019年12月	業務用エアコン	9ANU2375N	YNZP355K1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	13.10	
37	30	中京	高倉小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2019年12月	業務用エアコン	9AKF5328N	YNZP450K1NB	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	18.50	
37	31	中京	高倉小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2019年12月	業務用エアコン	9AKF5326N	YNZP450K1NB	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	18.50	
37	32	中京	高倉小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2019年12月	業務用エアコン	9AKF5330N	YNZP450K1NB	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	18.50	
37	33	中京	高倉小学校	1棟	屋上	パナソニック㈱	2020年12月	業務用エアコン	YFJ00D00108	U-GH450U1DR	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	11.50	
37	34	中京	高倉小学校	1棟	屋上	パナソニック㈱	2020年12月	業務用エアコン	YFJ00D00068	U-GH450U1DR	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	11.50	
37	35	中京	高倉小学校	1棟	屋上	パナソニック㈱	2020年12月	業務用エアコン	YFJ00D00028	U-GH450U1DR	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	11.50	
37	36	中京	高倉小学校	1棟	屋上	パナソニック㈱	2020年12月	業務用エアコン	YFJ00D00478	U-GH450U1DR	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	11.50	
37	37	中京	高倉小学校	1棟	屋上	パナソニック㈱	2020年12月	業務用エアコン	YHJ00D00928	U-GH560U1DR	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	11.50	
37	38	中京	高倉小学校	1棟	屋上	パナソニック㈱	2020年12月	業務用エアコン	YFJ00D000118	U-GH560U1DR	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	11.50	
37	39	中京	高倉小学校	1棟	屋上	パナソニック㈱	2020年12月	業務用エアコン	YFJ00D00128	U-GH560U1DR	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	11.50	
37	40	中京	高倉小学校	1棟	屋上	パナソニック㈱	2020年12月	業務用エアコン	YHJ00D000918	U-GH560U1DR	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	11.50	
38	3	下京	光徳小学校	20号棟	屋上	三菱電機㈱	1996	業務用エアコン	YH400D00428	U-GH355U1DR	空調用	9.60	3年に1回以上	R410A	11.00	
38	9	下京	光徳小学校	20号棟	屋上	三菱電機㈱	1996	業務用エアコン	VI-H80040659	SGP-CH335G	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	10.00	
38	10	下京	光徳小学校	20号棟	屋上	三菱電機㈱	1996	業務用エアコン	不明	SGP-CH280G	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	10.00	
38	11	下京	光徳小学校	20号棟	屋上	三菱電機㈱	1996	業務用エアコン	不明	SGP-CH280G	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	10.00	
38	12	下京	光徳小学校	20号棟	屋上	三菱電機㈱	1996	業務用エアコン	VB-L9008139	SGP-CH560G	空調用	15.00	3年に1回以上	R22	18.00	
39	4	下京	七条小学校	20号棟	屋上	三菱電機㈱	1996	業務用エアコン	VB-I9008069	SGP-CH450G	空調用	12.10	3年に1回以上	R22	12.50	
39	6	下京	七条小学校	10号棟	地上	三菱電機㈱	2007.4	業務用エアコン	NGJ6UD00598	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
39	7	下京	七条小学校	10号棟	地上	三菱電機㈱	2007.4	業務用エアコン	NHJ6UD01388	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
39	8	下京	七条小学校	10号棟	地上	三菱電機㈱	2007.4	業務用エアコン	NFM6UD01538	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
39	21	下京	七条小学校	9号棟	地上	三菱電機㈱	2007.4	業務用エアコン	NHJ6UD01398	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
40	10	下京	西大路小学校	1号棟	地上	三菱電機㈱	2017.3	業務用エアコン	NFJ6UD00278	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
40	11	下京	西大路小学校	1号棟	地上	三菱電機㈱	2013.11	業務用エアコン	NHJ6UD01468	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
40	12	下京	西大路小学校	1号棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NHJ6UD01468	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
41	1	下京	七条第三小学校	8.9.10.13号棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NHM6UD02488	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
41	2	下京	七条第三小学校	8.9.10.13号棟	地上	三菱電機㈱	2006年	業務用エアコン	NHJ6UD00588	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10	
41	4	下京	七条第三小学校	8.9.10.13号棟	地上	三菱電機㈱	2006年	業務用エアコン	NGL6UD01028	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
41	5	下京	七条第三小学校	8.9.10.13号棟	地上	三菱電機㈱	2006年	業務用エアコン	NGM6UD01918	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
41	18	下京	七条第三小学校	8.9.10.13号棟	屋上	ダイキン工業㈱	1999年	業務用エアコン	6113441	RYJ280LA	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	5.50	
41	19	下京	七条第三小学校	8.9.10.13号棟	屋上	ダイキン工業㈱	1999年	業務用エアコン	6113446	RYJ280LA	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	5.50	
41	28	下京	七条第三小学校	新校舎棟(20棟)	ハルコ二	アイシン精機㈱	2023年	業務用エアコン	00100778	AWGP450G1ZD	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	9.00	
41	29	下京	七条第三小学校	新校舎棟(20棟)	ハルコ二	アイシン精機㈱	2023年	業務用エアコン	00101284	AWGP450G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
41	30	下京	七条第三小学校	新校舎棟(20棟)	ハルコ二	アイシン精機㈱	2023年	業務用エアコン	00101293	AWGP450G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
41	31	下京	七条第三小学校	新校舎棟(20棟)	ハルコ二	アイシン精機㈱	2023年	業務用エアコン	00101285	AWGP450G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.00	
42	15	下京	梅小路小学校	25号棟	屋上	三菱電機㈱	34731	業務用エアコン	不明	PUH-J280FA	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	11.00	
43	1	下京	下京海成小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2010	業務用エアコン	9HS-Q312N	YGZP450H1	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	15.50	
43	2	下京	下京海成小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2010	業務用エアコン	9HS-Q314N	YGZP450H1	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	16.80	
43	3	下京	下京海成小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2010	業務用エアコン	9HS-Q314N	YGZP450H1	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	15.50	
43	4	下京	下京海成小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2010	業務用エアコン	9HS-Q306N	YGZP450H1	空調用	10	3年に1回以上	R410A	15.5	
43	5	下京	下京海成小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2010	業務用エアコン	9HS-Q306N	YGZP450H1	空調用	10	3年に1回以上	R410A	15.5	
43	6	下京	下京海成小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2010	業務用エアコン	9HS-Q306N	YGZP450H1	空調用	10	3年に1回以上	R410A	15.5	
43	7	下京	下京海成小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2010	業務用エアコン	9HS-Q306N	YGZP450H1	空調用	10	3年に1回以上	R410A	15.5	
43	8	下京	下京海成小学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーンシステム㈱	2010	業務用エアコン	9HS-Q306N	YGZP450H1	空調用	10	3年に1回以上	R410A	15.5	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充量(kg)	(別紙2)備考
43	9	下京	下京若成小学校	1棟	屋上	ヤンマーエレクトロニクスシステム㈱	2013	業務用エアコン	8HB0581N	YNZP355H1	空調用	7.9	3年に1回以上	R410A	14.1	
43	10	下京	下京若成小学校	1棟	屋上	ヤンマーエレクトロニクスシステム㈱	2013	業務用エアコン	8HB0580N	YNZP355H1	空調用	7.9	3年に1回以上	R410A	14.1	
43	11	下京	下京若成小学校	1棟	屋上	ヤンマーエレクトロニクスシステム㈱	2010	業務用エアコン	9HT-0480N	YGZP710H1	空調用	15.7	3年に1回以上	R410A	23.6	
43	12	下京	下京若成小学校	1棟	屋上	ヤンマーエレクトロニクスシステム㈱	2010	業務用エアコン	9HT-0486N	YGZP750H1	空調用	12.4	3年に1回以上	R410A	16.8	
43	13	下京	下京若成小学校	1棟	地上	ダイキン工業㈱	2008	業務用エアコン	A900073	RXPY450AAR	空調用	11.7	3年に1回以上	R410A	10.8	
44	1	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	三菱電機㈱	2020.03	業務用エアコン	9X027001	PUIHY-P450SDMG6	空調用	13.6	3年に1回以上	R410A	10.5	
44	2	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	三菱電機㈱	2020.03	業務用エアコン	9X028003	PUIHY-P450SDMG6	空調用	13.6	3年に1回以上	R410A	10.5	
44	3	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	三菱電機㈱	2020.03	業務用エアコン	9X029003	PUIHY-P500SDMG6	空調用	15.2	3年に1回以上	R410A	11.8	
44	4	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	三菱電機㈱	2020.03	業務用エアコン	9XW00395	PUIHY-P450SDMG6	空調用	13.6	3年に1回以上	R410A	10.5	
44	5	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	三菱電機㈱	2020.03	業務用エアコン	9XW00394	PUIHY-P450SDMG6	空調用	13.6	3年に1回以上	R410A	10.5	
44	6	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	三菱電機㈱	2020.03	業務用エアコン	9X031001	PUIHY-P280SDMG6	空調用	7.47	3年に1回以上	R410A	7.00	
44	7	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	三菱電機㈱	2020.03	業務用エアコン	9X032001	PUIHY-P335SDMG6	空調用	8.19	3年に1回以上	R410A	7.50	
44	8	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	三菱電機㈱	2020.03	業務用エアコン	9X028002	PUIHY-P450SDMG6	空調用	13.60	3年に1回以上	R410A	10.50	
44	9	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	三菱電機㈱	2020.03	業務用エアコン	9X029002	PUIHY-P500SDMG6	空調用	15.20	3年に1回以上	R410A	11.80	
44	10	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	三菱電機㈱	2020.03	業務用エアコン	9X029004	PUIHY-P500SDMG6	空調用	15.20	3年に1回以上	R410A	11.80	
44	11	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	三菱電機㈱	2020.03	業務用エアコン	9X033001	PUIHY-P400DMG6	空調用	10.70	3年に1回以上	R410A	10.50	
44	12	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.03	業務用エアコン	A000696	GXYDP450D	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
44	13	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.03	業務用エアコン	A000716	GXYDP850D	空調用	18.80	3年に1回以上	R410A	18.50	
44	14	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.03	業務用エアコン	A000645	GXYDP710D	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	16.00	
44	15	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.03	業務用エアコン	A000689	GXYDP710D	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	16.00	
44	16	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.03	業務用エアコン	A000411	GXYDP850D	空調用	18.80	3年に1回以上	R410A	18.50	
44	17	下京	下京雅小学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.03	業務用エアコン	A000425	GXYDP850D	空調用	18.80	3年に1回以上	R410A	18.50	
45	12	南	九条弘道小学校	6号棟	地上	三洋電機㈱	2006年	業務用エアコン	NGI.6UJ00628	SGP-H4560K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
45	14	南	九条弘道小学校	6号棟	地上	三洋電機㈱	2006年	業務用エアコン	NF.M6UJ00548	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
46	6	南	九条堀南小学校	11号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NG.M6UJ001718	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
46	7	南	九条堀南小学校	11号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NG.M6UJ01478	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
46	8	南	九条堀南小学校	11号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	9EL1547N	YNZJ450E1N	空調用	12.10	3年に1回以上	R22	30.00	
47	11	南	南大内小学校	13号棟	屋上	ヤンマーディーゼルの	1999	業務用エアコン	9FEN2242N	YNZJ355E1N	空調用	15.00	3年に1回以上	R22	37.00	
47	12	南	南大内小学校	13号棟	屋上	ヤンマーディーゼルの	1999	業務用エアコン	9FZJ335E1N	YNZJ335E1N	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	22.00	
47	13	南	南大内小学校	13号棟	屋上	ヤンマーディーゼルの	1999	業務用エアコン	9FG0493N	YNZJ335E1N	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	22.00	
47	14	南	南大内小学校	13号棟	屋上	ヤンマーディーゼルの	1999	業務用エアコン	9FG0493N	YNZJ335E1N	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	22.00	
47	15	南	南大内小学校	13号棟	屋上	ヤンマーディーゼルの	1999	業務用エアコン	9FG0492N	YNZJ335E1N	空調用	9.50	3年に1回以上	R22	22.00	
47	18	南	南大内小学校	13号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NF.M6UJ00638	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
47	19	南	南大内小学校	13号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NF.M6UJ00438	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
48	2	南	唐橋小学校	11号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NE.6UJ00058	SGP-H4560K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
48	3	南	唐橋小学校	11号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NE.6UJ00058	SGP-H4560K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
48	4	南	唐橋小学校	14号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NE.M6UJ00128	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
48	3	南	唐橋小学校	14号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NE.M6UJ00128	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
49	2	南	吉祥院小学校	17号棟	地上	パナソニック㈱	2016.3	業務用エアコン	D1L5CDD0618	U-GWH560S1D	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	11.50	
49	3	南	吉祥院小学校	17号棟	地上	パナソニック㈱	2016.3	業務用エアコン	D1L5CDD0618	U-GWH560S1D	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	11.50	
49	7	南	吉祥院小学校	17号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NG.6UJ000768	SGP-H4560K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
49	12	南	吉祥院小学校	5号棟	地上	パナソニック㈱	2016.3	業務用エアコン	D1M5AD00618	U-GWH710S1D	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	11.50	
49	14	南	吉祥院小学校	5号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NF.G6AD00438	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
49	15	南	吉祥院小学校	5号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NF.M6UJ00488	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
49	18	南	吉祥院小学校	5号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NF.M6UJ00698	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
49	19	南	吉祥院小学校	5号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NE.G6AD00228	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
49	20	南	吉祥院小学校	5号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NF.M6UJ00648	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
50	13	南	上鳥羽小学校	18号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NF.M6UJ00588	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
50	14	南	上鳥羽小学校	18号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NF.G6AD00308	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
50	16	南	上鳥羽小学校	17号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NG.M6UJ01848	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
50	17	南	上鳥羽小学校	16号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NG.M6UJ01288	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
51	7	南	大蔵小学校	14号棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NF.M6UJ00628	SGP-H710K1GZ	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
51	10	南	大蔵小学校	12号棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NGI.6UJ00698	SGP-H4560K1GZ	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
51	14	南	大蔵小学校	16号棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NE.M6UJ00258	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
51	16	南	大蔵小学校	16号棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NG.M6UJ00638	SGP-H4560K1GZ	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
51	17	南	大蔵小学校	16号棟	地上	三菱電機㈱	2006	業務用エアコン	NG.M6UJ01818	SGP-H4560K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
52	17	南	久世西小学校	4号棟	地上	日立アプライエンス㈱	2012.6	業務用エアコン	RA.S-A-P4900S1	RA.S-A-P4900S1	空調用	10.40	3年に1回以上	R410A	9.00	
53	20	南	久世西小学校	1号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NG.6UJ00678	SGP-H4560K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
53	21	南	久世西小学校	1号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NE.M6UJ00208	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
53	22	南	久世西小学校	1号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	SGP-H280K1GD	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
53	23	南	久世西小学校	1号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NF.G6AD00388	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
53	27	南	久世西小学校	特別教室・ホール棟	地上	パナソニック㈱	2018.3	業務用エアコン	0091270/005570	PA-P7300JXAN	空調用	24.60	3年に1回以上	R410A	21.40	
53	28	南	久世西小学校	特別教室・ホール棟	地上	パナソニック㈱	2018.3	業務用エアコン	0091570/0057070	PA-P7300JXAN	空調用	24.60	3年に1回以上	R410A	21.40	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充量(kg)	(別紙2)備考
53	29	南	久世西小学校	特別教室・フール棟	地上	ハヤニシツク棟	2018.3	業務用エアコン	0061670	CU-P280UX4	空調用	9.60	3年に1回以上	R410A	9.50	
53	30	南	久世西小学校	特別教室・フール棟	地上	ハヤニシツク棟	2018.3	業務用エアコン	0046570	CU-P450UX4	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	11.90	
53	31	南	久世西小学校	特別教室・フール棟	地上	ハヤニシツク棟	2018.3	業務用エアコン	0027970/0061070	PA-P900DX4N	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	19.00	
54	1	南	祥栄小学校	9号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	01W00701	PUHY-P280SCM-E3	空調用	6.80	3年に1回以上	R410A	9.00	運転のため7.5kw以上
54	2	南	祥栄小学校	9号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	01W00793	PUHY-P335CM-E3	空調用	8.10	3年に1回以上	R410A	9.00	
54	3	南	祥栄小学校	9号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	02W00685	PUHY-P450CM-E3	空調用	10.80	3年に1回以上	R410A	11.80	
54	4	南	祥栄小学校	9号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	02W00683	PUHY-P450CM-E3	空調用	10.80	3年に1回以上	R410A	11.80	
54	5	南	祥栄小学校	9号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	01W00725	PUHY-P330CM-E3	空調用	8.10	3年に1回以上	R410A	9.00	
54	6	南	祥栄小学校	9号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	01W00656	PUHY-P400CM-E3	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	9.00	
54	7	南	祥栄小学校	7号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	01W01363	PUHY-P400CM-E3	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	9.00	
54	10	南	祥栄小学校	7号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	01W00554	PUHY-P280SCM-E3	空調用	6.80	3年に1回以上	R410A	9.00	運転のため7.5kw以上
54	11	南	祥栄小学校	7号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	01W00636	PUHY-P450CM-E3	空調用	10.80	3年に1回以上	R410A	11.80	
54	12	南	祥栄小学校	7号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	01W00634	PUHY-P450CM-E3	空調用	10.80	3年に1回以上	R410A	11.80	
54	13	南	祥栄小学校	7号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	01W00653	PUHY-P450CM-E3	空調用	10.80	3年に1回以上	R410A	11.80	
54	14	南	祥栄小学校	7号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	01W00641	PUHY-P450CM-E3	空調用	10.80	3年に1回以上	R410A	11.80	
54	15	南	祥栄小学校	7号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	02W00723	PUHY-P400CM-E3	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	9.00	
54	17	南	祥栄小学校	7号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	02W00725	PUHY-P350CM-E3	空調用	14.00	3年に1回以上	R410A	11.80	
54	18	南	祥栄小学校	7号棟	地上	三菱電機	2011.3	業務用エアコン	02W00723	PUHY-P350CM-E3	空調用	14.00	3年に1回以上	R410A	11.80	
55	4	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00188	SGP-HW560M3GZ	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	15.00	
55	5	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00118	SGP-HW560M3GZ	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	15.00	
55	6	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00138	SGP-HW710M3GZ	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	19.50	
55	7	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00108	SGP-HW560M3GZ	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	15.00	
55	8	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00148	SGP-HW710M3GZ	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	19.50	
55	9	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00178	SGP-HW560M3GZ	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	15.00	
55	10	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00138	SGP-HW560M3GZ	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	15.00	
55	11	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00138	SGP-HW450M3GZ	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
55	12	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00128	SGP-HW710M3GZ	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	19.50	
55	13	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00168	SGP-HW710M3GZ	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	19.50	
55	14	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HHH1AD000558	SGP-H355M43	空調用	7.80	3年に1回以上	R410A	9.50	
55	15	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00228	SGP-HW450M3GZ	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
55	16	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00208	SGP-HW450M3GZ	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
55	17	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00218	SGP-HW450M3GZ	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
55	18	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00218	SGP-HW450M3GZ	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
55	19	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00188	SGP-HW710M3GZ	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	19.50	
55	20	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00168	SGP-HW560M3GZ	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	15.00	
55	21	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00198	SGP-HW560M3GZ	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	15.00	
55	22	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00098	SGP-HW560M3GZ	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	15.00	
55	23	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00158	SGP-HW560M3GZ	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	15.00	
55	24	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00088	SGP-HW560M3GZ	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	15.00	
55	25	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00218	SGP-HW450M3GZ	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
55	26	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00178	SGP-HW710M3GZ	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	19.50	
55	27	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00218	SGP-HW710M3GZ	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	19.50	
55	28	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00408	SGP-HW710M3GZ	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	19.50	
55	29	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00198	SGP-HW450M3GZ	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
55	30	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00188	SGP-HW450M3GZ	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
55	31	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00158	SGP-HW710M3GZ	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	19.50	
55	32	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00158	SGP-HW710M3GZ	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	19.50	
55	33	南	凌風小中学校	19棟	屋上	三洋電機	2012.3	業務用エアコン	HJL1FD00398	SGP-HW710M3GZ	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	19.50	
56	1	北	加茂川中学校	2棟	地上	三菱電機	2011.2	業務用エアコン	01W00654	PUHY-P450CM-E3	空調用	10.80	3年に1回以上	R410A	11.80	
56	2	北	加茂川中学校	2棟	地上	三菱電機	2011.2	業務用エアコン	01W00652	PUHY-P450CM-E3	空調用	10.80	3年に1回以上	R410A	11.80	
56	3	北	加茂川中学校	13棟	地上	三菱電機	2011.2	業務用エアコン	01W00656	PUHY-P450CM-E3	空調用	10.80	3年に1回以上	R410A	11.80	
56	8	北	加茂川中学校	4棟	地上	三菱電機	2005.7	業務用エアコン	5FA8174N	YNP560FINB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
56	9	北	加茂川中学校	4棟	地上	三菱電機	2005.7	業務用エアコン	5FE2089N	YNP280FINB	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
56	10	北	加茂川中学校	4棟	地上	三菱電機	2011.2	業務用エアコン	01W00651	PUHY-P450CM-E3	空調用	10.80	3年に1回以上	R410A	11.80	
56	11	北	加茂川中学校	4棟	地上	三菱電機	2005.7	業務用エアコン	5FA8175N	YNP560FINB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
56	12	北	加茂川中学校	4棟	地上	三菱電機	2011.2	業務用エアコン	01W00625	PUHY-P450CM-E3	空調用	10.80	3年に1回以上	R410A	11.80	
56	15	北	加茂川中学校	7棟	地上	三菱電機	2011.2	業務用エアコン	02W00625	PUHY-P335CM-E3	空調用	8.10	3年に1回以上	R410A	9.00	
56	30	北	加茂川中学校	4棟	地上	ダイキン工業	2017.3	業務用エアコン	A000737	RXPY400DA	空調用	9.40	3年に1回以上	R410A	9.30	
56	31	北	加茂川中学校	4棟	地上	ダイキン工業	2017.3	業務用エアコン	A00125	FXMP2240DA	空調用	5.10	3年に1回以上	R410A	6.30	
56	34(1)	北	加茂川中学校	7棟	地上	ダイキン工業	2017.3	業務用エアコン	A00195	FXMP2240DA	空調用	10.10	3年に1回以上	R410A	9.30	
56	34(2)	北	加茂川中学校	7棟	地上	ダイキン工業	2017.3	業務用エアコン	A00495	FXMP335DA	空調用	7.60	3年に1回以上	R410A	6.80	運転のため7.5kw以上
57	4	北	衣笠中学校	北校舎	地上	ヤマエエレクトロニクス	2005.3	業務用エアコン	4FL7343N	YNPZ450FINB	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
57	5	北	衣笠中学校	北校舎	地上	ヤマエエレクトロニクス	2005.3	業務用エアコン	4FA9070N	YNP560FINB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
57	7	北	衣笠中学校	東校舎	地上	ヤマエエレクトロニクス	2005.3	業務用エアコン	4FA9083N	YNP560FINB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
57	8	北	衣笠中学校	東校舎	地上	ヤマエエレクトロニクス	2005.3	業務用エアコン	4FA9084N	YNP560FINB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	

学校番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充填量(kg)	(別紙2)備考
57	北	衣笠中学校	西校舎	地上	ヤンマーエネルギーステム	2005.3	業務用エアコン	4FA9079N	YNZP560F1NE	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
57	北	衣笠中学校	南校舎	地上	ヤンマーエネルギーステム	2005.3	業務用エアコン	4FA9076N	YNZP560F1NE	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
58	北	旭丘中学校	6棟	地上	ダイキン工業株	2001.4	業務用エアコン	6204135	RYP280B	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	9.20	
59	4	西賀茂中学校	10棟	地上	日立空調システム	2005.3	業務用エアコン	UYAC7846	HAS-P450F5SN	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	19.00	
59	9	西賀茂中学校	11棟	地上	日立空調システム	2005.3	業務用エアコン	UYA5592	HAS-P560F5SN	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19.00	
59	10	西賀茂中学校	11棟	地上	日立空調システム	2005.3	業務用エアコン	UYA5596	HAS-P560F5SN	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19.00	
59	18	西賀茂中学校	10棟	地上	日立空調システム	2005.3	業務用エアコン	UYA5598	HAS-P560F5SN	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19.00	
59	20	西賀茂中学校	10棟	地上	日立空調システム	2005.3	業務用エアコン	UYAC7845	HAS-P450F5SN	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	19.00	
60	8	馬丸中学校	1棟	地上	三菱電機株	2005.3	業務用エアコン	不明	不明	空調用	7.5以上50未満	3年に1回以上	R407C	不明	
60	9	馬丸中学校	1棟	地上	三菱電機株	2005.3	業務用エアコン	不明	不明	空調用	7.5以上50未満	3年に1回以上	R407C	不明	
61	24	上京中学校	13棟	2F屋上	ダイキン工業株	2005.3	業務用エアコン	6102027	RXYP560L	空調用	13.00	3年に1回以上	R407C	17.40	
61	25	上京中学校	13棟	2F屋上	ダイキン工業株	2002.3	業務用エアコン	6100103	RXYP560L	空調用	13.00	3年に1回以上	R407C	17.40	
61	26	上京中学校	13棟	2F屋上	ダイキン工業株	2002.3	業務用エアコン	6100364	RXYP450L	空調用	11.00	3年に1回以上	R407C	15.50	
61	27	上京中学校	13棟	2F屋上	ダイキン工業株	2002.3	業務用エアコン	6100209	RXYP580L	空調用	13.00	3年に1回以上	R407C	17.40	
61	34	上京中学校	19棟	3F屋上	三菱電機株	2003.10	業務用エアコン	23W0032	PUHY-P630BMB-B1	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	22.00	
61	35	上京中学校	19棟	3F屋上	三菱電機株	2003.10	業務用エアコン	不明	不明	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	22.00	
61	36	上京中学校	19棟	3F屋上	三菱電機株	2003.10	業務用エアコン	36W02402	PUHY-P280M-B	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	9.00	
62	5	嘉葉中学校	3棟	地上	三菱電機株	2005	業務用エアコン	H45700065JG	GHP-P450HMT6	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	17.50	
62	6	嘉葉中学校	3棟	地上	三菱電機株/7インチ精機株	2005	業務用エアコン	U28700019HG	GHP-P260HMT6	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
62	7	嘉葉中学校	3棟	地上	三菱電機株	2005	業務用エアコン	H56700100JG	GHP-P60HMT6	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	18.00	
62	8	嘉葉中学校	3棟	地上	三菱電機株	2005	業務用エアコン	H56700112JG	GHP-P60HMT6	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	18.00	
63	15	二条中学校	南校舎	地上	三菱電機株	2005.3	業務用エアコン	H45700046JG	GHP-P450HMT6	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	17.50	
63	18	二条中学校	南校舎	地上	三菱電機株	2005.3	業務用エアコン	H56700138JG	GHP-P60HMT6	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	18.00	
63	19	二条中学校	南校舎	地上	三菱電機株	2005.3	業務用エアコン	H56700126JG	GHP-P60HMT6	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	18.00	
63	37	二条中学校	本館	屋上	東芝エナジー株	2001	業務用エアコン	00670160	ROB-J2803H	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	6.30	
64	14	中京北野中学校	18棟	地上	三菱電機株	2005.3	業務用エアコン	H56700159JG	GHP-P60HMT6	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	18.00	
64	15	中京北野中学校	18棟	地上	三菱電機株	2005.3	業務用エアコン	H5670018JG	GHP-P60HMT6	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	18.00	
64	16	中京北野中学校	18棟	地上	三菱電機株	2005.3	業務用エアコン	H56600145JG	GHP-P60HMT6	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	18.00	
65	36	中京朱雀中学校	12棟	地上	アイシン精機株	2023.3	業務用エアコン	00100639	H560F2	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	11.50	
65	40	中京朱雀中学校	13棟	地上	三菱電機株	2023.3	業務用エアコン	00100640	H560F2	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	11.50	
66	41	中京松原中学校	4棟(南校舎)	地上	三菱電機株	R7.3	業務用エアコン	UAEY9232	PUHY-P460DMG9	空調用	25.00	3年に1回以上	R32	2.80	
66	42	中京松原中学校	9棟(南校舎)	地上	三菱電機株	R7.3	業務用エアコン	48175001	PUHY-P590DMG9	空調用	1.60	3年に1回以上	R401A	10.00	
66	43	中京松原中学校	1棟(南校舎)	地上	三菱電機株	R7.3	業務用エアコン	48173001	PUHY-P480DMG9	空調用	16.50	3年に1回以上	R32	2.60	
66	44	中京松原中学校	1棟(南校舎)	地上	三菱電機株	R8.3	業務用エアコン	554331001	PUHY-MP335D5M	空調用	16.50	3年に1回以上	R32	3.20	
66	59	中京松原中学校	1棟(南校舎)	地上	三菱電機株	R8.3	業務用エアコン	554330001	PUHY-MP450D0D	空調用	16.30	3年に1回以上	R410A	11.80	
67	11	中京中京中学校	1棟	地上	ヤンマーエネルギーステム	2004.12	業務用エアコン	4FL6753N	YNZP450F1NE	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
67	12	中京中京中学校	1棟	地上	ヤンマーエネルギーステム	2004.12	業務用エアコン	4FA8234N	YNZP460F1NE	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
67	13	中京中京中学校	1棟	地上	ヤンマーエネルギーステム	2004.11	業務用エアコン	4FL6752N	YNZP450F1NE	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	24.00	
68	17	中京西ノ京中学校	1棟	地上	ヤンマーエネルギーステム	2005.3	業務用エアコン	4FA8481N	YNZP560F1NE	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	25.00	
68	18	中京西ノ京中学校	1棟	地上	ヤンマーエネルギーステム	2005.3	業務用エアコン	4FA8430N	YNZP560F1NE	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
68	19	中京西ノ京中学校	1棟	地上	ヤンマーエネルギーステム	2005.3	業務用エアコン	4FA8444N	YNZP560F1NE	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
68	21	中京西ノ京中学校	1棟	地上	ヤンマーエネルギーステム	2005.3	業務用エアコン	4FL7015N	YNZP450F1NE	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
69	1	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ダイキン工業株	不明	業務用エアコン	A002872	RSXYP400P	空調用	10.10	3年に1回以上	R410A	11.60	
69	2	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ダイキン工業株	不明	業務用エアコン	A008666	RSXYP280P	空調用	6.10	3年に1回以上	R410A	7.60	
69	3	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ダイキン工業株	不明	業務用エアコン	5GN0905N	YNZP840G1	空調用	22.50	3年に1回以上	R410A	35.90	
69	4	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GN0901N	YNZP840G1	空調用	22.50	3年に1回以上	R410A	35.90	
69	5	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GN0902N	YNZP840G1	空調用	22.50	3年に1回以上	R410A	35.90	
69	6	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ダイキン工業株	不明	業務用エアコン	A008667	RSXYP280P	空調用	6.10	3年に1回以上	R410A	8.60	
69	7	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ダイキン工業株	不明	業務用エアコン	5GN0542N	YNZP385G1	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	14.90	
69	8	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GN0903N	YNZP840G1	空調用	22.50	3年に1回以上	R410A	35.90	
69	9	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GN0542N	YNZP385G1	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	14.90	
69	10	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GN0907N	YNZP840G1	空調用	22.50	3年に1回以上	R410A	35.90	
69	11	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GN0906N	YNZP840G1	空調用	22.50	3年に1回以上	R410A	35.90	
69	12	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GN0919N	YNZP840G1	空調用	22.50	3年に1回以上	R410A	35.90	
69	13	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GN0911N	YNZP840G1	空調用	22.50	3年に1回以上	R410A	35.90	
69	14	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GN1429N	YNZP560G1	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	20.60	
69	15	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GN0917N	YNZP840G1	空調用	22.50	3年に1回以上	R410A	35.90	
69	16	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GN0913N	YNZP840G1	空調用	22.50	3年に1回以上	R410A	35.90	
69	17	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GJ0808N	YNZP480G1	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	19.30	
69	18	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GN0915N	YNZP840G1	空調用	22.50	3年に1回以上	R410A	35.90	
69	19	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GN0914N	YNZP840G1	空調用	22.50	3年に1回以上	R410A	35.90	
69	20	中京京都府池中学校	1棟	屋上	ヤンマーエネルギーステム	不明	業務用エアコン	5GN0920N	YNZP840G1	空調用	22.50	3年に1回以上	R410A	35.90	

学校番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充量(kg)	(別紙2)備考
72	南	洛南中学校	5号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0004408	SPW-CHDXP450BN	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
72	南	洛南中学校	5号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0109788	SPW-CHDXP224BN	空調用	3.71	3年に1回以上	R410A	12.00	連結のため7.5kw以上
72	南	洛南中学校	5号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0007708	SPW-CHDXP400BN	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	13.00	
72	南	洛南中学校	5号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0007608	SPW-CHDXP400BN	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	13.00	
72	南	洛南中学校	3号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0009508	SPW-CHDXP335BN	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	12.00	
72	南	洛南中学校	3号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0010108	SPW-CHDXP335BN	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	12.00	
72	南	洛南中学校	3号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0009308	SPW-CHDXP335BN	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	12.00	
72	南	洛南中学校	3号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0014008	SPW-CHDXP450BN	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
72	南	洛南中学校	3号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0012808	SPW-CHDXP450BN	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
72	南	洛南中学校	3号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0011408	SPW-CHDXP450BN	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
72	南	洛南中学校	1号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0009208	SPW-CHDXP335BN	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	12.00	
72	南	洛南中学校	1号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0013408	SPW-CHDXP224BN	空調用	4.10	3年に1回以上	R410A	12.00	連結のため7.5kw以上
72	南	洛南中学校	1号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0012708	SPW-CHDXP224BN	空調用	4.10	3年に1回以上	R410A	12.00	連結のため7.5kw以上
72	南	洛南中学校	1号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0009608	SPW-CHDXP335BN	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	12.00	
72	南	洛南中学校	2号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0010808	SPW-CHDXP450BN	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
72	南	洛南中学校	2号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0012008	SPW-CHDXP450BN	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
72	南	洛南中学校	2号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0011508	SPW-CHDXP450BN	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
72	南	洛南中学校	2号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0013108	SPW-CHDXP450BN	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
72	南	洛南中学校	2号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0009808	SPW-CHDXP400BN	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	13.00	
72	南	洛南中学校	2号棟	地上	三洋電機㈱	2003.9	業務用エアコン	不明	不明	空調用	不明	3年に1回以上	不明	不明	
72	南	洛南中学校	1号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0012808	SPW-CHDXP224BN	空調用	4.10	3年に1回以上	R410A	12.00	連結のため7.5kw以上
72	南	洛南中学校	1号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0010608	SPW-CHDXP335BN	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	12.00	
72	南	洛南中学校	6号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0008808	SPW-CHDXP400BN	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	13.00	
72	南	洛南中学校	6号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0008608	SPW-CHDXP335BN	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	12.00	
72	南	洛南中学校	6号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0002108	SPW-CHDXP450BN	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
72	南	洛南中学校	6号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0006108	SPW-CHDXP400BN	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	13	
72	南	洛南中学校	6号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0004808	SPW-CHDXP450BN	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	13.00	
72	南	洛南中学校	6号棟	地上	三洋電機㈱	2010.3	業務用エアコン	0007508	SPW-CHDXP400BN	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	13.00	
73	南	久米中学校	5号棟	地上	アイシン精機㈱	2004	業務用エアコン	0020032	TGNP60B2NS	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19.00	
73	南	久米中学校	13号棟	地上	アイシン精機㈱	2005.2	業務用エアコン	0020022	TGNP60B2NS	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	19	
74	南	八条中学校	13号棟	地上	アイシン工業㈱	2013.3	業務用エアコン	A000182	GXMDP450AN	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	15.00	
74	南	八条中学校	13号棟	地上	アイシン工業㈱	2013.3	業務用エアコン	A000132	GXMDP60BN	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	15.00	
74	南	八条中学校	13号棟	地上	アイシン工業㈱	2013.3	業務用エアコン	A000194	GXHP450AN	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	15.00	
75	南	久世中学校	14号棟	地上	ヤママーエナジーシステム㈱	2005.01	業務用エアコン	4FF1547N	YNZP355F1NB	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	16.6	
75	南	久世中学校	14号棟	地上	ヤママーエナジーシステム㈱	2005.01	業務用エアコン	4FA8429N	YNZP360F1NB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
75	南	久世中学校	1号棟	地上	ヤママーエナジーシステム㈱	2005.01	業務用エアコン	4FE1801N	YNZP280F1NB	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
75	南	久世中学校	1号棟	地上	ヤママーエナジーシステム㈱	2005.01	業務用エアコン	4FE1814N	YNZP280F1NB	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
75	南	久世中学校	1号棟	地上	ヤママーエナジーシステム㈱	2004.12	業務用エアコン	4FA8428N	YNZP360F1NB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24	
75	南	久世中学校	1号棟	地上	ヤママーエナジーシステム㈱	2004.12	業務用エアコン	4FA8427N	YNZP360F1NB	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
75	南	久世中学校	1号棟	地上	ヤママーエナジーシステム㈱	2004.12	業務用エアコン	4FG1597N	YNZP355F1NB	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	16.60	
76	北	紫野高等学校	14棟	屋上	ヤママーエナジーシステム㈱	2013	業務用エアコン	2ACK0188N	YZZP450J-NB	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	16.20	
76	北	紫野高等学校	14棟	屋上	ヤママーエナジーシステム㈱	2013	業務用エアコン	2ACH0300N	YZZP450J-NB	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	17.50	
76	北	紫野高等学校	14棟	屋上	ヤママーエナジーシステム㈱	2013	業務用エアコン	2ACK0184N	YZZP450J-NB	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	16.20	
76	北	紫野高等学校	25棟	屋上	ヤママーエナジーシステム㈱	2013	業務用エアコン	2HL-0725N	YZZP355H1NB	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	14.10	
76	北	紫野高等学校	25棟	屋上	アイシン工業㈱	2025	業務用エアコン	MAG-N2-A	RQYP670FOR	空調用	11.60	3年に1回以上	R410A	16.90	
76	北	紫野高等学校	25棟	屋上	アイシン工業㈱	2025	業務用エアコン	MAG-N2-B	RQYP670FOR	空調用	11.60	3年に1回以上	R410A	16.90	
76	北	紫野高等学校	25棟	地上	アイシン工業㈱	2025	業務用エアコン	MAC-C3	RQYP450FOR	空調用	13.70	3年に1回以上	R410A	20.30	
76	北	紫野高等学校	25棟	地上	アイシン工業㈱	2025	業務用エアコン	MAC-C4	RQYP450FOR	空調用	13.70	3年に1回以上	R410A	20.30	
77	中京	西高高等学校附属中学校	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00100483	AXYGP35E5ZD	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	18.80	
77	中京	西高高等学校附属中学校	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00101056	AWYGP450G1ZD	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	22.30	
77	中京	西高高等学校附属中学校	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00101057	AWYGP450G1ZD	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	25.00	
77	中京	西高高等学校附属中学校	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00101917	AWYGP560G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	28.00	
77	中京	西高高等学校附属中学校	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00101068	AWYGP450G1ZD	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	23.30	
77	中京	西高高等学校附属中学校	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00101069	AWYGP450G1ZD	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	19.70	
77	中京	西高高等学校附属中学校	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00101070	AWYGP450G1ZD	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	19.90	
77	中京	西高高等学校附属中学校	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00101883	AWYGP560G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	25.10	
77	中京	西高高等学校附属中学校	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00101880	AWYGP560G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	25.50	
77	中京	西高高等学校附属中学校	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00101879	AWYGP560G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	21.90	
77	中京	西高高等学校附属中学校	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00101884	AWYGP560G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	26.50	
77	中京	西高高等学校附属中学校	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00101881	AWYGP560G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	27.30	
77	中京	西高高等学校附属中学校	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00100476	AXYGP35E5ZD	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	18.10	学校事務支援室と兼用

学校番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充量(kg)	(別紙2)備考
77	42	77	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00101017	AWYG450G1ZD	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	22.70	
77	51	77	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00101882	AWYGP360G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	26.00	
77	52	77	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00100477	AXYGP35E6ZD	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	17.80	学校事務支援室と兼用
77	53	77	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00100478	AXYGP35E6ZD	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	18.20	学校事務支援室と兼用
77	54	77	38棟	屋上	アイシン精機㈱	2023/3	業務用エアコン	00101016	AWYGP450G1ZD	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	21.10	学校事務支援室と兼用
77	55	77	37棟	屋上	アイシン精機㈱	2024	業務用エアコン	GHP-A1	AXYGP35E6ZD	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	18.10	
77	56	77	37棟	屋上	アイシン精機㈱	2024	業務用エアコン	GHP-A2	AWYGP360G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	26.00	
77	57	77	37棟	屋上	アイシン精機㈱	2024	業務用エアコン	GHP-A4	AXYGP35E6ZD	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	18.10	
77	59	77	37棟	屋上	アイシン精機㈱	2024	業務用エアコン	GHP-A5	AWYGP360G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	26.00	
77	60	77	37棟	屋上	アイシン精機㈱	2024	業務用エアコン	GHP-A6	AXYGP35E6ZD	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	18.10	
77	61	77	37棟	屋上	アイシン精機㈱	2024	業務用エアコン	GHP-A7	AWYGP360G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	26.00	
77	62	77	37棟	屋上	アイシン精機㈱	2024	業務用エアコン	GHP-A8	AWYGP360G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	26.00	
77	63	77	37棟	屋上	アイシン精機㈱	2024	業務用エアコン	GHP-A9	AWYGP360G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	26.00	
77	65	77	37棟	屋上	アイシン精機㈱	2024	業務用エアコン	GHP-A10	AWYGP450G1ZD	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	22.70	
77	66	77	37棟	屋上	アイシン精機㈱	2024	業務用エアコン	GHP-A11	AWYGP360G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	26.00	
77	67	77	37棟	屋上	アイシン精機㈱	2024	業務用エアコン	GHP-A13	AWYGP360G1ZD	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	26.00	
77	68	77	37棟	屋上	アイシン精機㈱	2024	業務用エアコン	GHP-A14	AXYGP35E6ZD	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	18.10	
77	69	77	37棟	屋上	アイシン精機㈱	2024	業務用エアコン	GHP-A15	AWYGP450G1ZD	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	22.70	
78	13	78	南館	屋上	ヤママエビルギ-ンシステム㈱	4FG1957N	業務用エアコン	4FG1957N	YNZP35E6FN	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	16.60	
78	14	78	南館	屋上	ヤママエビルギ-ンシステム㈱	4FL1274N	業務用エアコン	4FL1274N	YNZP450E1N	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
78	15	78	南館	屋上	ヤママエビルギ-ンシステム㈱	4FA8844N	業務用エアコン	4FA8844N	YNZP360E1N	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
78	16	78	南館	屋上	ヤママエビルギ-ンシステム㈱	4FA8821N	業務用エアコン	4FA8821N	YNZP360E1N	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
78	17	78	南館	屋上	ヤママエビルギ-ンシステム㈱	4FA8843N	業務用エアコン	4FA8843N	YNZP360E1N	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
78	18	78	南館	屋上	ヤママエビルギ-ンシステム㈱	4FA8822N	業務用エアコン	4FA8822N	YNZP360E1N	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	24.00	
78	19	78	南館	屋上	ヤママエビルギ-ンシステム㈱	4FE1956N	業務用エアコン	4FE1956N	YNZP35E6FN	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	16.60	
78	20	78	北館	屋上	ヤママエビルギ-ンシステム㈱	4FL1276N	業務用エアコン	4FL1276N	YNZP35E6FN	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	16.60	
78	21	78	北館	屋上	ヤママエビルギ-ンシステム㈱	4FL1276N	業務用エアコン	4FL1276N	YNZP35E6FN	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
78	22	78	北館	屋上	ヤママエビルギ-ンシステム㈱	4FL2255N	業務用エアコン	4FL2255N	YNZP450E1N	空調用	12.10	3年に1回以上	R407C	22.50	
78	23	78	北館	屋上	ヤママエビルギ-ンシステム㈱	4FE1949N	業務用エアコン	4FE1949N	YNZP280E1N	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
78	24	78	北館	屋上	ヤママエビルギ-ンシステム㈱	4FE1952N	業務用エアコン	4FE1952N	YNZP280E1N	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	15.30	
78	27	78	34棟	地上	パナソニック㈱	2019/11	業務用エアコン	ZJL9QD03008	U-GH450T1DR	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	10.50	
78	28	78	34棟	地上	パナソニック㈱	2019/11	業務用エアコン	ZJL9QD07178	U-GH450T1DR	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	11.50	
78	30	78	35棟	地上	パナソニック㈱	2019/11	業務用エアコン	ZK19QD02778	U-GH35T1DR	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	10.50	
78	31	78	35棟	屋上	パナソニック㈱	2019/11	業務用エアコン	ZJH9QD02458	U-GH35T1DR	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	10.50	
78	33	78	33棟	屋上	パナソニック㈱	2019/11	業務用エアコン	ZJL9QD07458	U-GH35T1DR	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	11.50	
79	5	79	1棟	地上	アイシン精機㈱	02021174	業務用エアコン	02021174	TGMP280B2N	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
79	6	79	1棟	地上	三洋電機㈱	MBL6UD00018	業務用エアコン	MBL6UD00018	SCP-H560K2GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
79	7	79	1棟	地上	アイシン精機㈱	02020656	業務用エアコン	02020656	TGSP280B2N	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
79	9	79	1棟	地上	三菱電機㈱	37W01700	業務用エアコン	37W01700	PUZ-P280FA	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	10.50	
79	16	79	1棟	地上	アイシン精機㈱	02020666	業務用エアコン	02020666	TGSP280B2N	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
79	21	79	3棟	地上	アイシン精機㈱	02021101	業務用エアコン	02021101	TGMP280B2N	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
79	25	79	3棟	地上	アイシン精機㈱	02020665	業務用エアコン	02020665	TGSP280B2N	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
79	26	79	3棟	地上	アイシン精機㈱	02020667	業務用エアコン	02020667	TGSP280B2N	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
79	29	79	3棟	地上	三洋電機㈱	MBL6CW00018	業務用エアコン	MBL6CW00018	SCP-HW450K1GZ	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
79	30	79	3棟	地上	三洋電機㈱	MBL6CW00018	業務用エアコン	MBL6CW00018	SCP-HW450K1GZ	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
79	39	79	1棟	屋上	アイシン精機㈱	00100443	業務用エアコン	00100443	TGMP280B1N	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
79	40	79	1棟	屋上	アイシン精機㈱	00100439	業務用エアコン	00100439	TGMP280B1N	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
79	41	79	1棟	屋上	アイシン精機㈱	00100440	業務用エアコン	00100440	TGMP280B1N	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
79	42	79	1棟	屋上	アイシン精機㈱	00100441	業務用エアコン	00100441	TGMP280B1N	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
80	2	80	2棟	冷却塔置場	タイキン工業㈱	A00503	業務用エアコン	A00503	RCMP-P300M	空調用	8.00	3年に1回以上	R410A	18.10	
80	5	80	2棟	冷却塔置場	タイキン工業㈱	A00515	業務用エアコン	A00515	RCMP-P300M	空調用	8.00	3年に1回以上	R410A	18.10	
80	10	80	2棟	冷却塔置場	タイキン工業㈱	A007187	業務用エアコン	A007187	RCMP-P300M	空調用	7.80	3年に1回以上	R410A	8.70	
80	18	80	3棟	冷却塔置場	タイキン工業㈱	A004875	業務用エアコン	A004875	RCMP-P300M	空調用	7.80	3年に1回以上	R410A	8.70	
80	19	80	3棟	冷却塔置場	タイキン工業㈱	A004773	業務用エアコン	A004773	RCMP-P300M	空調用	7.80	3年に1回以上	R410A	8.70	
80	25	80	3棟	冷却塔置場	タイキン工業㈱	A007182	業務用エアコン	A007182	RCMP-P300M	空調用	13.30	3年に1回以上	R410A	11.60	
80	26	80	3棟	冷却塔置場	タイキン工業㈱	A007187	業務用エアコン	A007187	RCMP-P300M	空調用	13.30	3年に1回以上	R410A	11.60	
80	27	80	3棟	冷却塔置場	タイキン工業㈱	A009852	業務用エアコン	A009852	RCMP-P300M	空調用	4.50	3年に1回以上	R410A	7.50	
80	28	80	3棟	冷却塔置場	タイキン工業㈱	A009852	業務用エアコン	A009852	RCMP-P300M	空調用	4.50	3年に1回以上	R410A	7.50	
80	30	80	3棟	冷却塔置場	タイキン工業㈱	A009806	業務用エアコン	A009806	RCMP-P300M	空調用	4.50	3年に1回以上	R410A	7.50	
80	31	80	3棟	冷却塔置場	タイキン工業㈱	A009895	業務用エアコン	A009895	RCMP-P300M	空調用	11.70	3年に1回以上	R410A	10.80	
80	33	80	3棟	冷却塔置場	タイキン工業㈱	A009895	業務用エアコン	A009895	RCMP-P300M	空調用	4.50	3年に1回以上	R410A	7.50	
80	34	80	3棟	冷却塔置場	タイキン工業㈱	A009895	業務用エアコン	A009895	RCMP-P300M	空調用	4.50	3年に1回以上	R410A	7.50	
80	35	80	3棟	冷却塔置場	タイキン工業㈱	A005748	業務用エアコン	A005748	RCMP-P300M	空調用	7.80	3年に1回以上	R410A	8.70	



学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充量(kg)	(別紙2)備考
80	36	中京	京都福川音楽高等学校	3棟	冷却塔置場	ダイキン工業㈱	不明	業務用エアコン	A007180	RXYP500AA	空調用	13.30	3年に1回以上	R410A	11.60	
80	37	中京	京都福川音楽高等学校	3棟	冷却塔置場	ダイキン工業㈱	不明	業務用エアコン	A003920	RXYP400AA	空調用	10.80	3年に1回以上	R410A	10.00	
80	38	中京	京都福川音楽高等学校	3棟	冷却塔置場	ダイキン工業㈱	不明	業務用エアコン	A005942	RXYP335AA	空調用	7.80	3年に1回以上	R410A	8.70	
80	40	中京	京都福川音楽高等学校	3棟	冷却塔置場	ダイキン工業㈱	不明	業務用エアコン	A007816	RXYP500AA	空調用	13.30	3年に1回以上	R410A	11.60	
80	45	中京	京都福川音楽高等学校	3棟	冷却塔置場	ダイキン工業㈱	不明	業務用エアコン	A007689	RXYP500AA	空調用	13.30	3年に1回以上	R410A	11.60	
80	46	中京	京都福川音楽高等学校	3棟	冷却塔置場	ダイキン工業㈱	不明	業務用エアコン	A004940	RXYP450AA	空調用	4.50	3年に1回以上	R410A	7.50	
80	47	中京	京都福川音楽高等学校	3棟	冷却塔置場	ダイキン工業㈱	不明	業務用エアコン	A003817	RXYP400AA	空調用	11.70	3年に1回以上	R410A	10.80	
80	48	中京	京都福川音楽高等学校	3棟	冷却塔置場	ダイキン工業㈱	不明	業務用エアコン	A007814	RXYP500AA	空調用	13.30	3年に1回以上	R410A	11.60	
80	49	中京	京都福川音楽高等学校	3棟	冷却塔置場	ダイキン工業㈱	不明	業務用エアコン	A009904	RXYP224AA	空調用	4.50	3年に1回以上	R410A	7.50	
80	50	中京	京都福川音楽高等学校	3棟	冷却塔置場	ダイキン工業㈱	不明	業務用エアコン	A005819	RXYP335AA	空調用	7.80	3年に1回以上	R410A	8.70	
80	51	中京	京都福川音楽高等学校	3棟	冷却塔置場	ダイキン工業㈱	不明	業務用エアコン	A007801	RXYP150AA	空調用	13.30	3年に1回以上	R410A	11.60	
80	52	中京	京都福川音楽高等学校	3棟	冷却塔置場	ダイキン工業㈱	不明	業務用エアコン	A005747	RXYP335AA	空調用	7.80	3年に1回以上	R410A	8.70	
81	1	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-K1	RXYP560FB	空調用	14.70	3年に1回以上	R410A	11.20	
81	2	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-K2	SZVY-P560KA	空調用	14.40	3年に1回以上	R410A	12.80	
81	3	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-K3	RXYP715FB	空調用	24.60	3年に1回以上	R410A	13.60	
81	4	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-K4	RXYP615FB	空調用	18.08	3年に1回以上	R410A	11.40	
81	5	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-K5	RXYP1360FB	空調用	27.50	3年に1回以上	R410A	24.60	
81	6	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-K6	RXYP450FB	空調用	12.50	3年に1回以上	R410A	7.90	
81	7	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-K7	RXYP560FB	空調用	14.70	3年に1回以上	R410A	11.20	
81	8	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-K8	RXYP400FB	空調用	11.50	3年に1回以上	R410A	7.70	
81	9	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-K9	RXYP615FB	空調用	18.08	3年に1回以上	R410A	11.40	
81	11	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2023	業務用エアコン	GHP-K1	AWGP850G2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	9.00	
81	12	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2023	業務用エアコン	GHP-K2	AWGP710G2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	9.00	
81	13	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2023	業務用エアコン	GHP-K3	AWGP710G2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	9.00	
81	14	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2023	業務用エアコン	GHP-K4	AWGP710G2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	9.00	
81	15	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2023	業務用エアコン	GHP-K5	AWGP710G2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	9.00	
81	16	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2023	業務用エアコン	GHP-K6	AWGP710G2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	9.00	
81	17	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2023	業務用エアコン	GHP-K7	AWGP710G2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	9.00	
81	18	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2023	業務用エアコン	GHP-K8	AWGP710G2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	9.00	
81	19	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2023	業務用エアコン	GHP-K9	AWGP710G2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	9.00	
81	20	南	開建高等学校	校舎棟	屋上	アイシン精機㈱	2023	業務用エアコン	GHP-K10	AWGP710G2ZD	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	9.00	
81	21	南	開建高等学校	体育館棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-T1	RXYP980FB	空調用	25.50	3年に1回以上	R410A	17.50	
81	22	南	開建高等学校	体育館棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-T2	RXYP335FB	空調用	10.70	3年に1回以上	R410A	5.70	
81	23	南	開建高等学校	体育館棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-T3	RXYP760FB	空調用	23.00	3年に1回以上	R410A	11.40	
81	24	南	開建高等学校	体育館棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-T4	RXYP980FB	空調用	25.50	3年に1回以上	R410A	17.50	
81	25	南	開建高等学校	体育館棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-T5	RXYP900FB	空調用	25.00	3年に1回以上	R410A	15.80	
81	26	南	開建高等学校	体育館棟	屋上	ダイキン工業㈱	2023	業務用エアコン	EHP-T6	RXYP450FB	空調用	12.50	3年に1回以上	R410A	7.90	
82	18	上京	北総合支庁学校	5棟	屋上	三菱電機㈱	平成26年2月	業務用エアコン	3XW01902	PUHY-P224DMG1	空調用	4.20	3年に1回以上	R410A	7.50	運転のため7.5kw以上
82	19	上京	北総合支庁学校	5棟	屋上	三菱電機㈱	平成26年2月	業務用エアコン	3XW01901	PUHY-P224DMG1	空調用	4.20	3年に1回以上	R410A	7.50	運転のため7.5kw以上
82	20	上京	北総合支庁学校	5棟	屋上	三菱電機㈱	平成26年2月	業務用エアコン	3XW01903	PUHY-P224DMG1	空調用	4.20	3年に1回以上	R410A	7.50	運転のため7.5kw以上
82	36	上京	北総合支庁学校	3棟	地上	ダイキン工業㈱	2024	業務用エアコン	AGP-1	ROYP560FC	空調用	16.20	3年に1回以上	R410A	24.20	
82	37	上京	北総合支庁学校	3棟	地上	ダイキン工業㈱	2024	業務用エアコン	AGP-2	ROYP560FC	空調用	16.20	3年に1回以上	R410A	24.20	
82	38	上京	北総合支庁学校	3棟	地上	ダイキン工業㈱	2024	業務用エアコン	AGP-3	ROYP450FC	空調用	13.40	3年に1回以上	R410A	20.30	
82	41	上京	北総合支庁学校	3棟	地上	ダイキン工業㈱	2024	業務用エアコン	AGP-5	ROYP400FC	空調用	12.30	3年に1回以上	R410A	19.80	
82	43	上京	北総合支庁学校	3棟	地上	ダイキン工業㈱	2024	業務用エアコン	AGP-8	ROYP450FC	空調用	13.40	3年に1回以上	R410A	20.30	
82	48	上京	北総合支庁学校	3棟	地上	ダイキン工業㈱	2024	業務用エアコン	AGP-12	ROYP450FC	空調用	13.40	3年に1回以上	R410A	20.30	
82	47	上京	北総合支庁学校	3棟	地上	ダイキン工業㈱	2024	業務用エアコン	AGP-11	ROYP450FC	空調用	13.40	3年に1回以上	R410A	20.30	
82	48	上京	北総合支庁学校	3棟	地上	ダイキン工業㈱	2024	業務用エアコン	AGP-13	ROYP560FC	空調用	16.20	3年に1回以上	R410A	24.20	
82	49	上京	北総合支庁学校	3棟	地上	ダイキン工業㈱	2024	業務用エアコン	AGP-13	ROYP450FC	空調用	13.40	3年に1回以上	R410A	20.30	
83	1	南	元暁和小学校	校舎棟	地上	三洋電機㈱	不明	業務用エアコン	NGM6JDD01878	SGP-H710K1G2ZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
83	2	南	元暁和小学校	校舎棟	地上	三洋電機㈱	不明	業務用エアコン	NH66AD00828	SGP-H280K1G0	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
83	4	南	元暁和小学校	校舎棟	地上	三洋電機㈱	不明	業務用エアコン	NH66AD00828	SGP-H560K1G2ZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
84	5	北	元柏野小学校	15棟	地上	三洋電機㈱	不明	業務用エアコン	NEM6JDD00888	SGP-H710K1G2ZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
84	8	北	元柏野小学校	15棟	地上	三洋電機㈱	不明	業務用エアコン	NEM6JDD00838	SGP-H710K1G2ZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
85	7	上京	元繁葉小学校	不明	地上	三菱電機㈱	不明	業務用エアコン	4XW00928	PUHY-P560DMG2	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	11.80	
86	9	下京	元淳風小学校	1号棟	地上	三菱電機㈱	不明	業務用エアコン	不明	不明	空調用	不明	不明	R407C	不明	
86	6	下京	元淳風小学校	1号棟	地上	三菱電機㈱	不明	業務用エアコン	NHL6JDD1418	SGP-H560K1GZ	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
86	7	下京	元淳風小学校	1号棟	地上	三菱電機㈱	不明	業務用エアコン	NHM6JDD02448	SGP-H710K1GZ	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
87	6	南	元山王小学校	北校舎	地上	三洋電機㈱	不明	業務用エアコン	MH26JDD01698	SGP-H560K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
87	7	南	元山王小学校	北校舎	地上	三洋電機㈱	不明	業務用エアコン	NGM6JDD02028	YNMPT10K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
88	3	南	元圃化小学校	5号棟	地上	三洋電機㈱	不明	業務用エアコン	NGS6AD00838	SGP-H280K	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充量(kg)	(別紙2)備考
88	4	南	元龜化小学校 教育相談センター(こども利用施設) 新小岩キャンパス	5号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NHL6UD01478	SGP-H560K1GZ	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
89	7	中京	京都市立西宮南高等学校 西宮キャンパス		屋上	アイシン精機株式会社	2003.1	業務用エアコン	00100356	TGMP335	空調用	7.90	3年に1回以上	R407C	11.00	
89	15	中京	京都市立西宮南高等学校 西宮キャンパス		屋上	アイシン精機株式会社	2002.12	業務用エアコン	00100299	TGMP335	空調用	7.90	3年に1回以上	R407C	11.00	
90	20	下京	京都市立西宮南高等学校 西宮キャンパス	講堂棟	地上	アイシン精機株式会社	2003.1	業務用エアコン	00100351	TGMP335	空調用	7.90	3年に1回以上	R407C	11.00	
90	1	下京	京都市立西宮南高等学校 西宮キャンパス	講堂棟	地上	ヤママーエネルギーズシステム株式会社	2022/2/22	業務用エアコン	IART0475N	YNZP360L1NE	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	16.20	
90	2	下京	京都市立西宮南高等学校 西宮キャンパス	講堂棟	屋上	ヤママーエネルギーズシステム株式会社	2022/2/22	業務用エアコン	IANUJ370TN	YNZP355L1NE	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	20.00	
91		上京	京都市立西宮南高等学校 西宮キャンパス	講堂棟	地上	ヤママーエネルギーズシステム株式会社	2022/2/22	業務用エアコン	IANUJ370SN	YNZP355L1NE	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	20.50	
91		上京	京都市立西宮南高等学校 西宮キャンパス	講堂棟	地上	日立グローバルパワーシステム(株)	2026.3	業務用エアコン	UB170651	RAS-AP560SSR	空調用	14.60	3年に1回以上	R410A	11.30	
91		上京	京都市立西宮南高等学校 西宮キャンパス	講堂棟	地上	三洋電機株式会社	2023.7	業務用エアコン	38W00348	PUHY-P560DMG9	空調用	16.50	3年に1回以上	R410A	11.80	
91		上京	京都市立西宮南高等学校 西宮キャンパス	講堂棟	地上	ダイキン工業株式会社	2022.3	業務用エアコン	A000600	RXYF-P560FB	空調用	14.70	3年に1回以上	R410A	4.90	
91		上京	京都市立西宮南高等学校 西宮キャンパス	講堂棟	地上	ダイキン工業株式会社	2022.3	業務用エアコン	A000538	RXYF-P560FB	空調用	14.70	3年に1回以上	R410A	4.80	
91		上京	京都市立西宮南高等学校 西宮キャンパス	講堂棟	地上	ダイキン工業株式会社	2022.3	業務用エアコン	A000601	RXYF-P560FB	空調用	14.70	3年に1回以上	R410A	5.70	
91		上京	京都市立西宮南高等学校 西宮キャンパス	講堂棟	地上	ダイキン工業株式会社	2022.3	業務用エアコン	A000349	RXYF-P560FB	空調用	14.70	3年に1回以上	R410A	4.90	
92		伏原	下京図書館		屋上	ダイキン工業株式会社	2022.1	業務用エアコン	A000425	M450G1	空調用	10.00	3年に1回以上	R401A	11.50	
92		伏原	下京図書館		屋上	ダイキン工業株式会社	2022.1	業務用エアコン	A000334	M450G1	空調用	10.00	3年に1回以上	R401A	11.50	
92		伏原	下京図書館		屋上	ダイキン工業株式会社	2022.1	業務用エアコン	A000318	M450G1	空調用	10.00	3年に1回以上	R401A	11.50	

■ 空調室外機配置図

(学校名)

〇〇学校

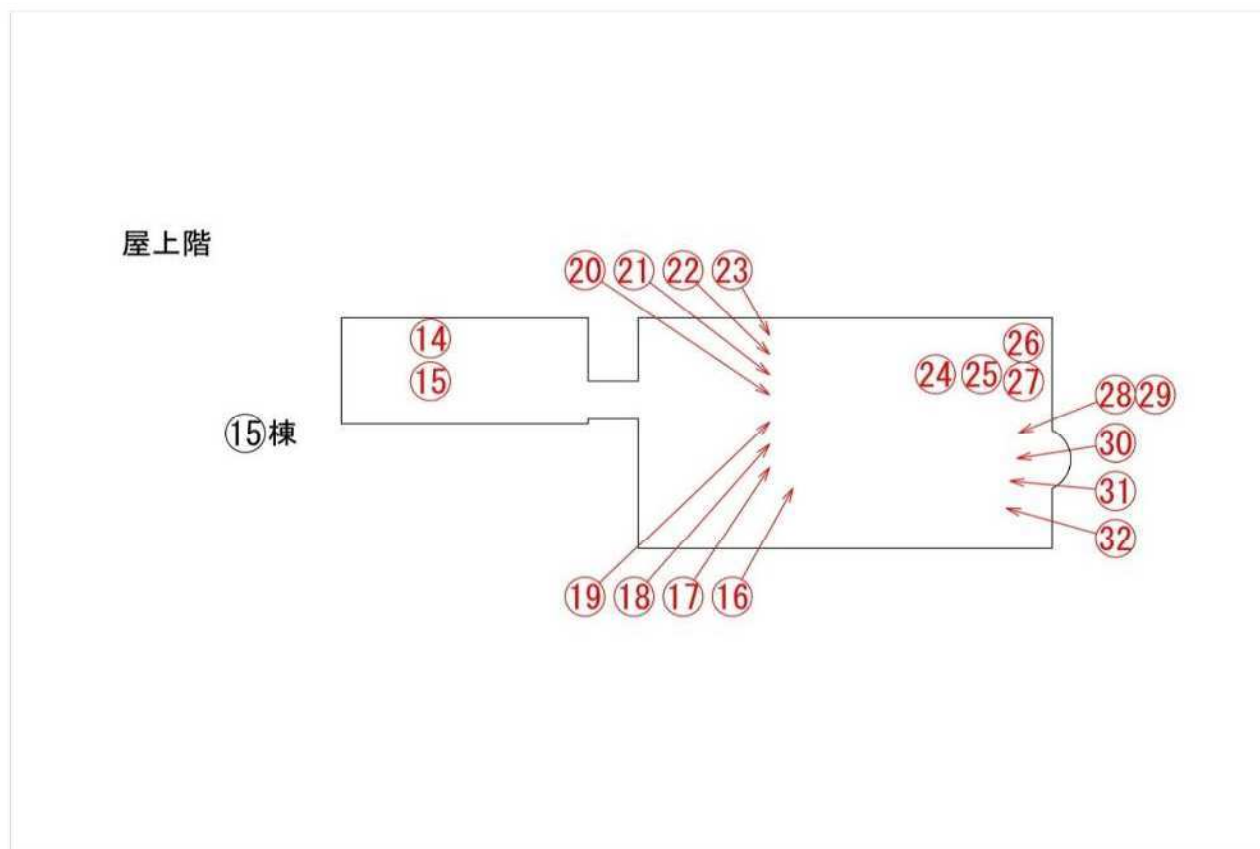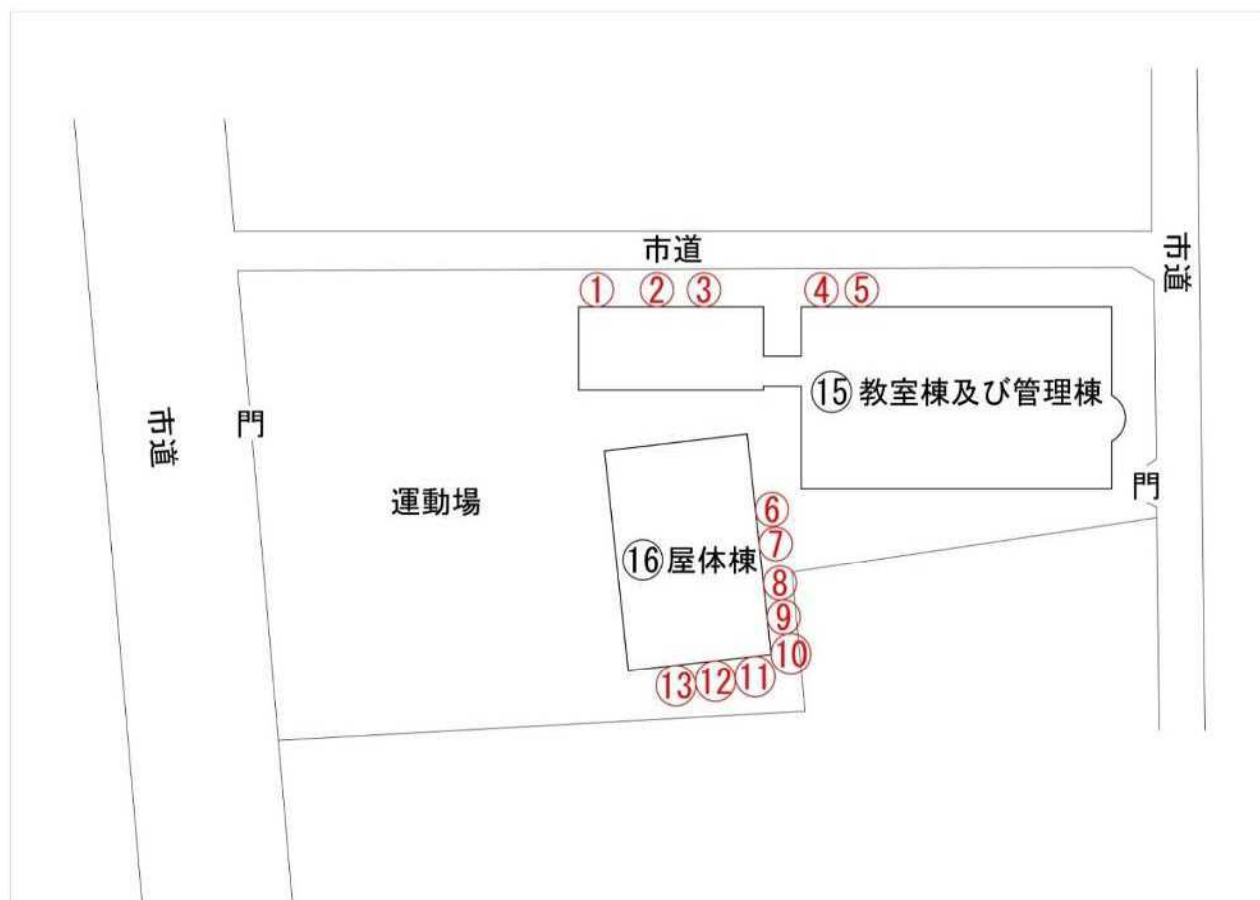

■ 空調室外機現況写真

(学校名)

〇〇学校

整理番号 1



整理番号 6



整理番号 11



整理番号 2



整理番号 7



整理番号 12



整理番号 3



整理番号 8



整理番号 13



整理番号 4



整理番号 9



整理番号 14



整理番号 5



整理番号 10



整理番号 15



整理番号 16



整理番号 27



整理番号 32




整理番号 17~23



整理番号 28



整理番号




整理番号 24



整理番号 29



整理番号




整理番号 25



整理番号 30



整理番号



整理番号 26



整理番号 31



整理番号

