

京都市立伏見南浜幼稚園他計 77 校園(施設)

第一種特定製品(空調機器)定期点検業務委託仕様書

1 業務の目的

本業務委託は、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(以下「フロン排出抑制法」という。)に基づき、京都市立学校等が保有する第一種特定製品のうち定期点検の対象となる空調機器について、平成 26 年 12 月 10 日経済産業省・環境省告示第 13 号(以下「告示第 13 号」という。)及び関連法令等により定期点検を実施し、第一種特定製品に使用されるフロン類の適正な管理を推進することを目的とする。

2 委託業務名

京都市立伏見南浜幼稚園他計 77 校園(施設) 第一種特定製品(空調機器) 定期点検業務委託

3 委託期間

契約の日の翌日から令和 9 年 2 月 28 日まで

4 本業務委託の対象施設等

- (1) 業務対象学校施設
別紙 1 のとおり
- (2) 業務対象空調機器
別紙 2 のとおり

5 業務内容

4 (1) (2) の対象学校施設・対象空調機器について、フロン排出抑制法、告示第 13 号、その他関係法令等により、次のとおり定期点検を実施する。

- (1) 異常音の有無についての検査
- (2) 外観の損傷、摩耗、腐食及びさびその他の劣化、油漏れ並びに熱交換器への霜の付着の有無についての目視による検査
- (3) 直接法、間接法又はこれらを組み合わせた方法による検査
 - ・直接法は、発泡液の塗布、冷媒漏えい検知器を用いた測定又は蛍光剤若しくは窒素ガス等の第一種特定製品への充填により直接第一種特定製品からの漏えいを検知する方法をいう。
 - ・間接法は、蒸発器の圧力、圧縮器を駆動する電動機の電圧又は電流その他第一種特定製品の状態を把握するために必要な事項を計測し、当該計測の結果が定期的に計測して得られた値に照らして、異常がないことを確認する方法をいう。
 - ・まず間接法により蒸発器の圧力等の数値の計測検査を行うこととする。間接法のみでフロン漏えいの有無について断定できない場合、直接法により検査を行うこととする。
 - ・間接法の各測定値及び直接法の実施状況等について、明瞭に判別できる写真を撮影すること。
- (4) フロン類漏えいの有無の判断
 - ・(1) から(3) の結果を踏まえて、フロン類の漏えいの有無について専門的な見地から判断する。

(5) 点検結果報告書の作成及び提出

- ・(1)から(4)の点検結果等を、本市が受託者に貸与する別紙3「第一種特定製品(空調室外機)管理簿(以下「管理簿」という。)」のファイルのうち、「定期点検・専門点検記録簿(R8)」のページに入力する。
- ・管理簿はエクセルファイルで、学校ごとにひとつのファイルとしている。

※ 管理簿のファイルは、本市において並び替え等の処理を行うため、セルの結合や列の追加・削除等は絶対に行わないこと。

- ・「定期点検・専門点検記録簿(R8)」に記載の内容に加えて報告すべき事項がある場合は、別に報告書類を作成することも可とする。
- ・対象機器の外観及び間接法の各測定値並びに直接法の実施状況等を撮影した写真を提出すること。
- ・学校ごとに下表の書類をインデックスで整理し、ドッチファイル等に綴じて本市に正本1部と副本1部の合計2部及び電子データを提出すること。

【表・学校ごとに整理して提出する書類】

NO.	書類名	色	様式	備考
①	第一種特定製品(空調室外機)管理簿	白黒 又はカラー	別紙3	管理簿内の既存のシートをプリントすること。
②-1	定期点検・専門点検記録簿	白黒 又はカラー	別紙3	管理簿に点検結果を入力しプリントすること。
②-2	②の追加報告資料	白黒 又はカラー	様式自由	管理簿とは別ファイルにして作成・プリントすること。
②-3	対象機器の外観及び間接法の各測定値並びに直接法の実施状況等の写真	カラーのみ	様式自由	管理簿とは別ファイルにして作成・プリントすること。
③	空調室外機配置図	カラーのみ	別紙3	管理簿内の既存のシートをプリントすること。
④	空調室外機現況写真	カラーのみ	別紙3	管理簿内の既存のシートをプリントすること。

※点検作業の際、管理簿に不足する情報がある場合は、可能な限り追記すること。

- ・①～④のほか、下表のとおりフロン類の漏えいがあった機器の一覧表を提出すること。

【表・フロン類漏えい機器一覧】

NO.	書類名	色	様式	備考
⑤	フロン類漏えい機器一覧表	白黒 又はカラー	別紙4	②-1に入力した内容をコピー貼付して作成すること。

(6) 点検結果報告書に係る質疑等の対応

- ・本市は、点検結果報告書の内容等について、受託者に質疑、確認等を行うことがある。
- ・点検結果報告書に係る質疑等の結果、必要が生じた場合は、受託者は点検結果報告書の補正や追加、現場確認等を行わなければならない。

(7) フロン類の漏えいが認められた場合の取扱

- ・フロン類の漏えいが認められた場合の、「漏えい個所の特定」及び「漏えい修繕の実施」は、本業務委託には含まない。
- ・当該修繕は本市が別途に実施するが、修繕実施に当たって、本業務委託の受託者は必要に応じて情報提供や助言等を行うものとする。
- ・本業務進捗中に新たな汚染等が判明して調査が必要となった項目については契約変更の対象とする。

6 業務に必要な資格等

定期点検の実施に当たっては、フロン類及び第一種特定製品の専門点検の方法について「十分な知見を有する者」が、検査を自ら行い又は検査に立ち会わなければならない。

なお、「十分な知見を有する者」は、次の(1)から(3)のとおりとする。

- (1) 第一種冷媒フロン類取扱技術者又は第二種冷媒フロン類取扱技術者
- (2) 一定の資格等を有し、かつ、点検に必要なとなる知識等の習得を伴う講習を受講した者

※ 一定の資格としては、例えば、以下の6資格が挙げられる。

- ・ 冷凍空調技士（日本冷凍空調学会）
- ・ 高圧ガス製造保安責任者：冷凍機械（高圧ガス保安協会）
- ・ 上記保安責任者（冷凍機械以外）であって、第一種特定製品の製造又は管理に関する業務に5年以上従事した者
- ・ 冷凍空気調和機器施工技能士（中央職業能力開発協会）
- ・ 高圧ガス保安協会冷凍空調施設工事事業所の保安管理者
- ・ 自動車電気装置整備士（対象は、自動車に搭載された第一種特定製品に限る。）（ただし、平成20年3月以降の国土交通省検定登録試験により当該資格を取得した者、又は平成20年3月以前に当該資格を取得し、各県電装品整備商工組合が主催するフロン回収に関する講習会を受講した者に限る。）

※ 点検に必要なとなる知識等の習得を伴う講習は、環境省及び経済産業省のホームページに適正性が確認された講習として掲載された講習とする。

- (3) 十分な実務経験を有し、かつ、点検に必要なとなる知識等の習得を伴う講習を受講した者

※ 十分な実務経験とは、例えば、日常の業務において、日常的に冷凍空調機器の整備や点検に3年以上携わってきた技術者であって、これまで高圧ガス保安法やフロン回収・破壊法を遵守し、違反したことがない技術者を指す。

※ 点検に必要なとなる知識等の習得を伴う講習は、環境省及び経済産業省のホームページに適正性が確認された講習として掲載された講習とする。

7 業務の着手

- (1) 受託者は、契約締結後ただちに「10 連絡先」に記載の担当者と協議し、業務の計画等の打合せを行うこと。
- (2) 受託者は、本業務委託の実施に当たって、業務全体を統括し本市との協議等の窓口となる管理技術者を選任すること。
- (3) 上記(1)の打合せ後、各学校と日程調整を行い、業務着手の1週間前までに以下の書類を教育環境整備室の担当者に提出すること。

なお、各学校との日程調整及び点検の実施に当たっては学校教育活動等に支障が生じることをのないうよう十分に配慮すること。

ア 業務日程表

業務日程表の作成に当たっては、学校行事予定や空調機器利用状況を十分に考慮すること。

イ 管理技術者・点検実施者・点検立会者名簿

管理技術者は、原則として、点検実施者又は点検立会者から選任すること。

ウ 資格証等の写し

イのうち点検実施者又は点検立会者について「6業務に必要な資格等」を有することを証する書類の写しを添付すること

8 業務の完了

- (1) 受託者は、業務を完了したときは、発注者の指定する場所に成果品を納入するとともに完了検査を受けること。
- (2) 受託者は、前項の検査に合格したときをもって業務を完了したものとし、当該検査に不合格となったときは、速やかに当該成果品を補修又は再製し、改めて検査を受けること。
- (3) 受託者は、前項の検査に合格したときは、発注者の定める手続及び書式に従って、速やかに契約金額の支払いを請求すること。

9 その他

- (1) 本業務に当たっては、本仕様書に基づくほか、京都市契約事務規則並びに関係法令等を遵守すること。
- (2) 対象学校施設においては、学校長・教頭又は施設管理者に点検者の所属会社名及び氏名を明らかにし、社員証並びに業務に必要な資格等を有することを示したうえで点検実施について許可を受けるとともに、校務及び学校教育活動に支障が生じないよう十分配慮のうえ誠実にを行うこと。
- (3) 建物、設備及び工作物等を滅失又は破損することのないよう、細心の注意をもって業務実施にあたること。万一、事故が生じた場合は、本市に速やかに報告するとともに、受託人の責任において賠償すること。また、復旧や修理方法については、本市の承諾を得ること。
- (4) 受託者は、本業務を行う上で得た電子データ、資料、情報等を本業務の実施以外の目的に使用してはならない。
- (5) 受託者は、受託業務上知り得たことについては、発注者の許可を得ずに外部へ公表又は漏らしてはならない。

10 連絡先

京都市教育委員会事務局教育環境整備室 鳴尾、松本
電話 075-222-3796
FAX 075-256-3947

■ 業務対象学校施設 (3G)

NO.	学校・園名	電話	住所	備考
1	伏見南浜幼稚園	601-2731	伏見区丹後町142	
2	深草幼稚園	641-1466	伏見区深草西出町64	
3	竹田幼稚園	641-3318	伏見区竹田桶ノ井町8-2	
4	伏見板橋小学校	611-5158	伏見区下板橋町610	
5	伏見住吉小学校	611-5243	伏見区住吉町455	
6	深草小学校	641-0951	伏見区深草西伊達町82-3	
7	稲荷小学校	641-0057	伏見区深草開土町12-1	
8	藤ノ森小学校	641-6305	伏見区深草石橋町11-2	
9	砂川小学校	641-7118	伏見区深草ケナサ町25-5	
10	竹田小学校	641-6278	伏見区竹田桶ノ井町8-2	
11	桃山小学校	601-7286	伏見区桃山町本多上野107	
12	下鳥羽小学校	611-0357	伏見区下鳥羽長田町203	
13	横大路小学校	601-0356	伏見区横大路草津町54-1	
14	納所小学校	631-2032	伏見区納所妙徳寺1	
15	向島小学校	601-8221	伏見区向島善阿弥町2-3	
16	醍醐小学校	571-0001	伏見区醍醐東大路町31-1	
17	醍醐西小学校	571-0221	伏見区醍醐川久保町1	
18	神川小学校	921-0154	伏見区久我東町60-2	
19	明親小学校	631-2077	伏見区淀池上町106	
20	桃山東小学校	621-1411	伏見区桃山町伊庭12	
21	春日野小学校	571-5550	伏見区日野田中町31	
22	池田小学校	571-6872	伏見区醍醐鍵尾町17	
23	北醍醐小学校	572-5353	伏見区醍醐片山町11	
24	羽束師小学校	934-1501	伏見区羽束師菱川町640	
25	桃山南小学校	621-6841	伏見区桃山町大島38-109	
26	日野小学校	573-1567	伏見区日野谷寺町78	
27	池田東小学校	572-4505	伏見区醍醐多近田町2-2	
28	向島藤の木小学校	623-0046	伏見区向島藤ノ木町82-5	
29	美豆小学校	631-7161	伏見区淀美豆町1244	
30	藤城小学校	621-5580	伏見区深草大亀谷五郎太町37	
31	久我の杜小学校	935-0157	伏見区久我東町209	
32	松尾小学校	391-0221	西京区松尾井戸町32	
33	桂小学校	391-1331	西京区桂巽町75-5	
34	大枝小学校	331-0330	西京区大枝塚原町4-44	
35	大原野小学校	331-0005	西京区大原野灰方町439	
36	川岡小学校	381-2032	西京区川島滑樋町14	
37	桂東小学校	381-2415	西京区桂市ノ前町31	
38	櫻原小学校	391-5683	西京区櫻原三宅町24	
39	松陽小学校	391-3583	西京区御陵北山下町15	
40	嵐山東小学校	881-5120	西京区嵐山東海道町46	
41	桂川小学校	392-0890	西京区桂上野西町274	
42	新林小学校	331-5811	西京区大枝西新林町四丁目4	
43	境谷小学校	331-7423	西京区大原野西境谷町三丁目5	
44	川岡東小学校	392-8820	西京区下津林東大般若町44	
45	桂徳小学校	381-7037	西京区桂徳大寺南町2	
46	桂坂小学校	333-1101	西京区御陵大枝山町二丁目1-52	
47	上里小学校	333-2002	西京区大原野上里南ノ町300	
48	深草中学校	641-6522	伏見区深草西伊達町1-4	
49	藤森中学校	641-5227	伏見区深草池ノ内町55	
50	伏見中学校	611-5161	伏見区御鷲籠町97	
51	醍醐中学校	571-0065	伏見区醍醐岸ノ上町21	
52	桃陵中学校	611-3241	伏見区桃陵町1-1	
53	栗陵中学校	571-7631	伏見区醍醐池田町17-1	
54	洛水中学校	602-3261	伏見区横大路竜ヶ池31	
55	大淀中学校	631-7211	伏見区淀下津町257-7	
56	神川中学校	934-1505	伏見区羽束師菱川町741	
57	向島東中学校	601-7932	伏見区向島吹田河原町138	
58	春日丘中学校	571-4969	伏見区日野谷寺町50	
59	桂中学校	392-7200	西京区上桂森上町26	
60	櫻原中学校	392-6630	西京区櫻原蛸田町11	
61	桂川中学校	392-9229	西京区下津林東大般若町43	
62	洛西中学校	331-6131	西京区大原野西境谷町二丁目8	

■ 業務対象学校施設(3G)

NO.	学校・園名	電話	住所	備考
63	松尾中学校	391-9622	西京区松室中溝町101	
64	大枝中学校	333-1112	西京区御陵大枝山町二丁目1-91	
65	大原野中学校	333-3207	西京区大原野上里南ノ町18	
66	洛西陵明小中学校	323-7474	西京区大枝南福西町一丁目7	
67	栄桜小中学校	574-7032	伏見区小栗栖森本町47-4	
68	京都奏和高等学校	641-5121	伏見区深草鈴塚町13	
69	京都工学院高等学校	646-1515	伏見区深草西出山町23	
70	向島秀蓮小中学校	611-3346	伏見区向島二ノ丸町151-28	
71	元竹の里小学校	332-3746 (※)	西京区大原野東竹の里町四丁目1	※月・火・水・木のみ連絡可
72	元向島南小学校	602-2824 (※)	伏見区向島津田町95-1	※月・火・木・金のみ連絡可
73	元小栗栖宮山小学校	572-5217 (※)	伏見区小栗栖宮山1-1	※月・火・木・金のみ連絡可
74	元石田小学校	572-1411 (※)	伏見区石田森西24	※月・火・木・金のみ連絡可
75	元西陵中学校	332-0671 (※)	西京区大枝南福西町一丁目3	※月・火・木・金のみ連絡可
76	醍醐中央図書館	575-2584	伏見区醍醐高畑町30-1パセオ・ダイゴロー西館4階	休館日：火曜日（祝日の場合は翌日）
77	醍醐図書館	572-0700	伏見区石田西ノ坪1-2	休館日：火曜日（祝日の場合は翌日）
78	向島図書館	622-7001	伏見区向島二ノ丸町151-35	休館日：火曜日（祝日の場合は翌日）

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充質量(kg)	(別紙2)備考
1	1	伏見	伏見南浜幼稚園	1号棟	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	平成23年10月	業務用エアコン	IACB0120N	YGZP450J	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	16.70	
2	2	伏見	深草幼稚園	4号棟	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	平成23年10月	業務用エアコン	IAB20156N	YGNP560J	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	18.00	
3	1	伏見	竹田幼稚園	5号棟	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	平成23年10月	業務用エアコン	IAB20142N	YGZP560J	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	18.00	
4	1	伏見	伏見坂橋小学校	11号棟	屋上	ダイキン工業㈱	1999.12	業務用エアコン	6900332	RYJ280LA	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	5.50	
4	4	伏見	伏見坂橋小学校	11号棟	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	1996	業務用エアコン	90Z3826N	YNP280LD2	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	14.00	
4	13	伏見	伏見坂橋小学校	12号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGJ6UD00628	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
4	14	伏見	伏見坂橋小学校	12号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFG6AD00928	SGP-H4280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
4	17	伏見	伏見坂橋小学校	19号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFL6UD000978	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
4	18	伏見	伏見坂橋小学校	19号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFC6AD00368	SGP-H4280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
4	20	伏見	伏見坂橋小学校	19号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFL6UD00688	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
4	21	伏見	伏見坂橋小学校	19号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD00598	SGP-H4280K1GD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
5	2	伏見	伏見住吉小学校	2号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGC6AD00478	SGP-H4280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
5	12	伏見	伏見住吉小学校	2号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD00518	SGP-H4280K1GD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
5	13	伏見	伏見住吉小学校	2号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD00828	SGP-H4280K1GD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
5	14	伏見	伏見住吉小学校	2号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGC6AD00568	SGP-H4280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
5	15	伏見	伏見住吉小学校	2号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGG6AD00588	SGP-H4280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
6	2	伏見	深草小学校	28号棟	屋上	ハナニ工務㈱	2024.06	業務用エアコン	UCH3DD06738	U-GH355UIDR	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	11.00	
6	3	伏見	深草小学校	28号棟	屋上	三葦重工㈱	2023.04	業務用エアコン	S3550002GG	GHCP35HMT5A	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	17.50	
6	4	伏見	深草小学校	28号棟	屋上	三葦重工㈱	2003.04	業務用エアコン	S56500036GG	GHCP360HMT5A	空調用	15.00	3年に1回以上	R407C	18.00	
6	6	伏見	深草小学校	28号棟	屋上	三葦重工㈱	2003.04	業務用エアコン	S2850003GG	GHCP280HMT5A	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
6	7	伏見	深草小学校	28号棟	屋上	三葦重工㈱	2003.04	業務用エアコン	S2850002GG	GHCP280HMT5A	空調用	7.50	3年に1回以上	R407C	13.00	
6	8	伏見	深草小学校	28号棟	屋上	ハナニ工務㈱	2024.06	業務用エアコン	UCH3DD06708	U-GH355UIDR	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	11.00	
6	9	伏見	深草小学校	28号棟	屋上	三葦重工㈱	2003.04	業務用エアコン	S3550008GG	GHCP35HMT5A	空調用	9.50	3年に1回以上	R407C	17.50	
6	17	伏見	深草小学校	27号棟	屋上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6UD01078	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
6	18	伏見	深草小学校	27号棟	屋上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6UD01288	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
6	19	伏見	深草小学校	27号棟	屋上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6UD01328	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
7	11	伏見	稲荷小学校	15号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NEM6UD00098	SGP-H4280K1GD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
7	12	伏見	稲荷小学校	15号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00438	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
7	21	伏見	稲荷小学校	15号棟	屋上	三洋電機㈱	2017.03	業務用エアコン	63U05127	PUZ-ERP224KA9	空調用	4.60	3年に1回以上	R410A	6.50	連結のため7.5kw以上
8	1	伏見	藤ノ森小学校	19号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFL6UD00398	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
8	9	伏見	藤ノ森小学校	19号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFL6UD00458	SGP-H4280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
8	11	伏見	藤ノ森小学校	19号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6UD00668	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
8	18	伏見	藤ノ森小学校	21号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFL6UD00368	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
8	19	伏見	藤ノ森小学校	21号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFG6AD00358	SGP-H4280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
8	24	伏見	藤ノ森小学校	20号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00268	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
8	26	伏見	藤ノ森小学校	20号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFL6UD00238	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
9	1	伏見	砂川小学校	14号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGM6UD02018	SGP-H4280K1GD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
9	2	伏見	砂川小学校	10号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NHL6UD01658	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
9	3	伏見	砂川小学校	10号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NHJ6UD00828	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
9	13	伏見	砂川小学校	10号棟	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2012.06	業務用エアコン	ZABW0280N	YGZP710-JNB	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	25.90	
9	28	伏見	砂川小学校	15号棟	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2012.06	業務用エアコン	ZABU0331N	YGZP850J-NB	空調用	18.80	3年に1回以上	R410A	26.10	
9	29	伏見	砂川小学校	15号棟	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2012.06	業務用エアコン	IAEA0160N	YDZP450J-NB	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	16.20	
9	30	伏見	砂川小学校	15号棟	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2012.06	業務用エアコン	IAEA0159N	YDZP450J-NB	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	16.20	
9	31	伏見	砂川小学校	15号棟	地上	ヤンマーエネルギーシステム㈱	2012.06	業務用エアコン	ZABW0281N	YGZP710-JNB	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	25.90	
10	6	伏見	竹田小学校	13号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00248	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
10	7	伏見	竹田小学校	13号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD01138	SGP-H4280K1GD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
10	11	伏見	竹田小学校	11号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NHL6UD01428	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
10	12	伏見	竹田小学校	11号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NHL6UD01498	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
11	1	伏見	桃山小学校	14号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD00808	SGP-H4280K1GD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
11	2	伏見	桃山小学校	14号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFL6UD00158	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
11	3	伏見	桃山小学校	14号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6UD00558	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
11	6	伏見	桃山小学校	13号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGJ6UD00648	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
11	7	伏見	桃山小学校	13号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6UD00498	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
11	10	伏見	桃山小学校	14号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NGL6UD00548	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
12	6	伏見	下鳥羽小学校	9号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD00778	SGP-H4280K1GD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
12	8	伏見	下鳥羽小学校	9号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NFM6UD00758	SGP-H4280K1GD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
12	9	伏見	下鳥羽小学校	9号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NEL6UD00058	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
12	13	伏見	下鳥羽小学校	11号棟	地上	三洋電機㈱	2006	業務用エアコン	NEH6UD00018	SGP-H4355K1GZD	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	10.00	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充質量(kg)	(別紙2)備考
12	14	伏見	下鳥羽小学校	11号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00738	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
13	6	伏見	榎大路小学校	13号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00128	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
13	7	伏見	榎大路小学校	13号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEG6AD00148	SGP-H4280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
13	10	伏見	榎大路小学校	10号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEM6UD00028	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
14	3	伏見	納所小学校	15号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHL6UD01628	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
14	9	伏見	納所小学校	6号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02478	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
14	10	伏見	納所小学校	6号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02328	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
14	11	伏見	納所小学校	12号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00428	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
14	12	伏見	納所小学校	14号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02518	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
15	2	伏見	向島小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01378	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
15	4	伏見	向島小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01398	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
15	5	伏見	向島小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFG6AD00328	SGP-H4280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
15	10	伏見	向島小学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00868	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
16	5	伏見	醍醐小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFG6AD00448	SGP-H4280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
16	8	伏見	醍醐小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NSJ6UD00258	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
16	9	伏見	醍醐小学校	クラウンド	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00098	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
16	10	伏見	醍醐小学校	クラウンド	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00508	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
17	1	伏見	醍醐西小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHL6UD01528	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
17	2	伏見	醍醐西小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00468	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
17	3	伏見	醍醐西小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHL6UD01438	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
17	14	伏見	醍醐西小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD01088	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
17	16	伏見	醍醐西小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGJ6UD00568	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
17	19	伏見	醍醐西小学校	1号棟	地上	アイシン精機株式会社	2016.03	業務用エアコン	00100841	AHPG60E2NDG	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	19.83	
17	20	伏見	醍醐西小学校	2号棟	地上	アイシン精機株式会社	2016.03	業務用エアコン	00100865	AHPG60E2NDG	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	20.57	
18	13	伏見	神川小学校	21号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02458	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
18	14	伏見	神川小学校	21号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02428	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
18	15	伏見	神川小学校	21号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD01248	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
18	23	伏見	神川小学校	7号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHL6UD00798	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
18	24	伏見	神川小学校	7号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02238	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
18	25	伏見	神川小学校	20号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD01108	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
18	26	伏見	神川小学校	20号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD01268	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
18	27	伏見	神川小学校	37号棟	屋上	三洋電機株式会社	2012.01	業務用エアコン	NGL6UD00448	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
18	28	伏見	神川小学校	37号棟	屋上	三洋電機株式会社	2012.01	業務用エアコン	NFL6UD00228	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
18	29	伏見	神川小学校	37号棟	屋上	三洋電機株式会社	2012.01	業務用エアコン	NEM6UD02588	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
19	1	伏見	明観小学校	11号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEM6UD06248	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
19	6	伏見	明観小学校	11号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01318	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
19	8	伏見	明観小学校	11号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00418	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
19	14	伏見	明観小学校	11号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEH6UD00058	SGP-H4355K1GZD	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	10.00	
19	15	伏見	明観小学校	7号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00898	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
20	1	伏見	桃山東小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006.07	業務用エアコン	0020768	SPW-CHDXP450B	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
20	2	伏見	桃山東小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006.07	業務用エアコン	0019268	SPW-CHDXP450B	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
20	3	伏見	桃山東小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006.08	業務用エアコン	0006768	SPW-CHDXP400B	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	14.00	
20	11	伏見	桃山東小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006.07	業務用エアコン	0011768	SPW-CHDXP335B	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
20	12	伏見	桃山東小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006.07	業務用エアコン	0023968	SPW-CHDXP224B	空調用	6.00	3年に1回以上	R410A	13.00	連結のため7.5kw以上
20	13	伏見	桃山東小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006.07	業務用エアコン	0011168	SPW-CHDXP335B	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
20	14	伏見	桃山東小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006.07	業務用エアコン	0023768	SPW-CHDXP224B	空調用	6.00	3年に1回以上	R410A	13.00	連結のため7.5kw以上
20	37	伏見	桃山東小学校	10号棟	地上	三菱電機株式会社	2019.03	業務用エアコン	81W01548	PUHY-P400SDMG3	空調用	7.40	3年に1回以上	R410A	10.50	連結のため7.5kw以上
20	38	伏見	桃山東小学校	10号棟	地上	三菱電機株式会社	2019.03	業務用エアコン	81W00705	PUHY-P280SDMG5	空調用	5.10	3年に1回以上	R410A	7.00	連結のため7.5kw以上
21	3	伏見	春日野小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHL6UD01538	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
21	4	伏見	春日野小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02438	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
21	17	伏見	春日野小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02418	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
22	3	伏見	池田小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEH6UD00048	SGP-H4355K1GZD	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	10.00	
22	4	伏見	池田小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00318	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
22	5	伏見	池田小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00998	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
22	7	伏見	池田小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00478	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
22	12	伏見	池田小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00428	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
22	17	伏見	池田小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFG6AD00408	SGP-H4280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
23	8	伏見	北醍醐小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEM6UD00058	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充質量(kg)	(別紙2)備考
23	14	伏見	北醍醐小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEJ6UD00168	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	10.00	
24	3	伏見	羽東師小学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGH6UD00078	SGP-H450K1GZD	空調用	9.50	3年1回以上	R410A	10.00	
24	4	伏見	羽東師小学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00338	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	10.00	
24	5	伏見	羽東師小学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00888	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
24	6	伏見	羽東師小学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00928	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
24	7	伏見	羽東師小学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00878	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
24	9	伏見	羽東師小学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00618	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
24	10	伏見	羽東師小学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGH6UD00068	SGP-H450K1GZD	空調用	9.50	3年1回以上	R410A	10.00	
24	17	伏見	羽東師小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00708	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
24	21	伏見	羽東師小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00778	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
24	27	伏見	羽東師小学校	9号棟	屋上	ヤンマーエネルギーズシステム株式会社	2007.03	業務用エアコン	6GH1579N	YNZP355GZN	空調用	9.50	3年1回以上	R410A	14.90	
24	28	伏見	羽東師小学校	9号棟	屋上	ヤンマーエネルギーズシステム株式会社	2007.01	業務用エアコン	6TL0415N	YNZP580GZN	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	18.40	
25	12	伏見	桃山南小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01528	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
25	13	伏見	桃山南小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD01018	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
25	21	伏見	桃山南小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHL6UD01348	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
25	22	伏見	桃山南小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00578	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	10.00	
25	23	伏見	桃山南小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02468	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
26	8	伏見	日野小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02388	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
26	9	伏見	日野小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGD6AD00748	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年1回以上	R410A	9.50	
26	10	伏見	日野小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02268	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
26	16	伏見	日野小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00558	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	10.00	
26	17	伏見	日野小学校	1号棟	地上	ヤンマーエネルギーズシステム株式会社	2008.02	業務用エアコン	7TL0871N	YZP580G2NB	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	18.40	
26	18	伏見	日野小学校	1号棟	地上	ヤンマーエネルギーズシステム株式会社	2008.02	業務用エアコン	7TL0888N	YZP580G2NB	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	18.40	
26	20	伏見	日野小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGJ6UD00608	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	10.00	
27	11	伏見	池田東小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEM6UD00068	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
27	29	伏見	池田東小学校	1号棟	屋上	日立製作所株式会社	2000.07	業務用エアコン	UANV8498	RAS-J280H	空調用	7.50	3年1回以上	R22	11.90	
28	1	伏見	向島藤の木小学校	8号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00298	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	10.00	
28	11	伏見	向島藤の木小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00328	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
28	12	伏見	向島藤の木小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00358	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
28	20	伏見	向島藤の木小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00658	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
29	6	伏見	美豆小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00528	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
29	7	伏見	美豆小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00578	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
29	14	伏見	美豆小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00218	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
29	15	伏見	美豆小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00228	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
29	17	伏見	藤城小学校	10号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00508	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	10.00	
30	5	伏見	藤城小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFG6AD00418	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年1回以上	R410A	9.50	
30	6	伏見	藤城小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00948	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
30	15	伏見	藤城小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00278	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
30	24	伏見	藤城小学校	10号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00388	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
31	4	伏見	久我の社小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFG6AD00378	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年1回以上	R410A	9.50	
31	5	伏見	久我の社小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00298	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
31	7	伏見	久我の社小学校	7号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00668	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
31	8	伏見	久我の社小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGG6AD00668	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年1回以上	R410A	9.50	
31	14	伏見	久我の社小学校	10号棟	地上	三菱電機株式会社	不明	業務用エアコン	63W00270	PUHY-P450CM-EI	空調用	10.50	3年1回以上	R410A	11.50	
31	15	伏見	久我の社小学校	10号棟	地上	ハナソニック株式会社	2024.08	業務用エアコン	UBM3QD03138	U-GH170UJDR	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	11.50	
31	16	伏見	久我の社小学校	10号棟	地上	ハナソニック株式会社	2024.06	業務用エアコン	UCL3QD18638	U-GH560UJDR	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	11.50	
31	22	伏見	久我の社小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00498	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
31	23	伏見	久我の社小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00608	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
31	29	伏見	久我の社小学校	2号棟	地上	日立製作所株式会社	2001.07	業務用エアコン	UAR5S6960	RAS-J280H	空調用	7.50	3年1回以上	R22	11.40	
32	5	西京	松尾小学校	16号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGG6AD00768	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年1回以上	R410A	9.50	
32	11	西京	松尾小学校	16号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHJ6UD00868	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	10.00	
32	12	西京	松尾小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHL6UD01688	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
32	13	西京	松尾小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02068	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
32	14	西京	松尾小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02138	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
32	26	西京	松尾小学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02148	SGP-H710K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
32	27	西京	松尾小学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGG6AD00658	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年1回以上	R410A	9.50	
33	3	西京	桂小学校	28号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGJ6UD00708	SGP-H560K1GZD	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	10.00	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充質量(kg)	(別紙2)備考
33	13	西京	桂小学校	28号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00328	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
33	14	西京	桂小学校	28号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGLJ6UD00738	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
33	18	西京	桂小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGM6UD01728	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
33	19	西京	桂小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00208	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
34	1	西京	大塚小学校	27号棟	地上	アイシン精機株式会社	2002.03	業務用エアコン	00100416	TGMJ560A2N	空調用	12.40	3年に1回以上	R22	38.84	
34	2	西京	大塚小学校	27号棟	地上	アイシン精機株式会社	2002.03	業務用エアコン	00100461	TGMJ560A2N	空調用	12.40	3年に1回以上	R22	36.49	
34	5	西京	大塚小学校	27号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHLJ6UD00908	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
34	11	西京	大塚小学校	13号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02498	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
34	12	西京	大塚小学校	13号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHG36AD00788	SGP-H4280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
34	17	西京	大塚小学校	21号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGLH6UD00138	SGP-H450K1GZD	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	16.00	
34	18	西京	大塚小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGH6H4355K1GZD	SGP-H450K1GZD	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
35	3	西京	大原野小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006.06	業務用エアコン	00156668	SPW-CHDXP450B	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
35	4	西京	大原野小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006.05	業務用エアコン	00080668	SPW-CHDXP224B	空調用	9.00	3年に1回以上	R410A	13.00	運結のため7.5kw以上
35	5	西京	大原野小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006.05	業務用エアコン	00025668	SPW-CHDXP335B	空調用	6.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
35	8	西京	大原野小学校	14号棟	地上	三洋電機株式会社	2006.06	業務用エアコン	00169668	SPW-CHDXP450B	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
35	10	西京	大原野小学校	14号棟	地上	三洋電機株式会社	2006.06	業務用エアコン	00178668	SPW-CHDXP450B	空調用	12.00	3年に1回以上	R410A	14.00	
35	11	西京	大原野小学校	14号棟	地上	三洋電機株式会社	2006.06	業務用エアコン	00086668	SPW-CHDXP400B	空調用	10.50	3年に1回以上	R410A	14.00	
35	27	西京	大原野小学校	24号棟	ペランダ	ダイキン工業株式会社	2000.07	業務用エアコン	6004793	RYJ280LA	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	5.50	
36	10	西京	川岡小学校	19号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEL6UD00018	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
36	11	西京	川岡小学校	19号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEL6UD00028	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
36	12	西京	川岡小学校	19号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEL6UD00098	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
36	15	西京	川岡小学校	24号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00188	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
36	20	西京	川岡小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEL6UD00108	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
37	7	西京	桂東小学校	13号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00288	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
37	20	西京	桂東小学校	10号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02208	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
37	22	西京	桂東小学校	10号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHL6UD01508	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
37	23	西京	桂東小学校	10号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02538	SGP-H170K1GZD	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	20.00	
38	14	西京	榎原小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHG6UD00148	SGP-H355K1GZD	空調用	9.50	3年に1回以上	R410A	10.00	
38	15	西京	榎原小学校	12号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02598	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
38	19	西京	榎原小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHG36AD00778	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
38	21	西京	榎原小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD01208	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
38	22	西京	榎原小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEL6UD01228	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
38	23	西京	榎原小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGM6UD01968	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
38	26	西京	榎原小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NMG6UD02008	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
38	27	西京	榎原小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02618	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
38	32	西京	榎原小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2017.03	業務用エアコン	NEG6AD00168	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	2.50	
39	26	西京	松陽小学校	1号棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株式会社	2025.3	業務用エアコン		YZNP710L1DB	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	9.00	
39	27	西京	松陽小学校	1号棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株式会社	2025.3	業務用エアコン		YZNP710L1DB	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	9.00	
39	38	西京	松陽小学校	4号棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株式会社	2025.3	業務用エアコン		YZNP280L1NB	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	8.30	
39	41	西京	松陽小学校	4号棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株式会社	2025.3	業務用エアコン		YZNP710L1DB	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	9.00	
39	42	西京	松陽小学校	4号棟	地上	ヤママエエネルギーシステム株式会社	2025.3	業務用エアコン		YZNP280L1DB	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	9.00	
40	6	西京	嵐山東小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02508	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
40	7	西京	嵐山東小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHLJ6UD00878	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
40	14	西京	嵐山東小学校	6号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEL6UD00238	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
40	16	西京	嵐山東小学校	6号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHG36AD00798	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
41	3	西京	桂川小学校	12号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00678	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
41	4	西京	桂川小学校	12号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00248	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
41	5	西京	桂川小学校	12号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00188	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
41	6	西京	桂川小学校	13号棟	屋上	三洋電機株式会社	2002	業務用エアコン	RHG3A-A03398	SGP-H280J1G	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	10.00	
41	12	西京	桂川小学校	5号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01278	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
41	13	西京	桂川小学校	5号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00478	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
41	18	西京	桂川小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00748	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
41	20	西京	桂川小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFL6UD00118	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
42	17	西京	新林小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01348	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
42	18	西京	新林小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00728	SGP-H450K1GZD	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
42	19	西京	新林小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01488	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
42	20	西京	新林小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01338	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
43	10	西京	境合小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01448	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充質量(kg)	(別紙2)備考
43	11	西京	境谷小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01468	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
43	22	西京	境谷小学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD01498	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
43	23	西京	境谷小学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00138	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	10.00	
44	11	西京	川岡東小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD00138	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
44	12	西京	川岡東小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD01238	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
44	13	西京	川岡東小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGL6UD01178	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
44	14	西京	川岡東小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHM6UD02358	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	16.00	
44	15	西京	川岡東小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NHJ6UD00838	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	10.00	
45	9	西京	桂徳小学校	2号棟	地上	三菱電機株式会社	2001.09	業務用エアコン	銘板記載不可	PUH-J280FA9	空調用	7.50	3年1回以上	R22	銘板記載不可	
45	15	西京	桂徳小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00788	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
45	16	西京	桂徳小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEL6UD00038	SGP-H560K1GZD	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	16.00	
45	17	西京	桂徳小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFM6UD00708	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
45	18	西京	桂徳小学校	9号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00198	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	10.00	
45	19	西京	桂徳小学校	9号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NFJ6UD00208	SGP-H450K1GZD	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	10.00	
46	6	西京	桂坂小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEM6UD01188	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
46	12	西京	桂坂小学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEM6UD00178	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
46	13	西京	桂坂小学校	4号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEM6UD01408	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
46	14	西京	桂坂小学校	5号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEM6UD02178	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
46	15	西京	桂坂小学校	5号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NEM6UD01438	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
46	25	西京	桂坂小学校	12号棟	地上	アイシン精機株式会社	2010.12	業務用エアコン	00100302	AHGP560E IND	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	17.00	
46	26	西京	桂坂小学校	12号棟	地上	アイシン精機株式会社	2010.12	業務用エアコン	00100304	AHGP560E IND	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	17.00	
46	27	西京	桂坂小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGG6AD00548	SGP-H280K1GD	空調用	7.50	3年1回以上	R410A	9.50	
47	3	西京	上里小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGM6UD01898	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
47	4	西京	上里小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	NGM6UD01978	SGP-H170K1GZD	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	20.00	
47	11	西京	上里小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	2006	業務用エアコン	4M6J214N	YGZP560J	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	17.50	
48	23	伏見	深草中学校	17号棟	地上	ヤマエエレクトロニクスシステム株式会社	2013年	業務用エアコン	4AB21213N	YGZP560J	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	17.50	
48	24	伏見	深草中学校	17号棟	地上	ヤマエエレクトロニクスシステム株式会社	2013年	業務用エアコン	4FA7761N	YNZP500F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
49	60	伏見	藤森中学校	23号棟	地上	ヤマエエレクトロニクスシステム株式会社	2004	業務用エアコン	4FA7761N	YNZP500F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
49	64	伏見	藤森中学校	23号棟	地上	ヤマエエレクトロニクスシステム株式会社	2004	業務用エアコン	4FA7761N	YNZP500F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
49	65	伏見	藤森中学校	23号棟	地上	ヤマエエレクトロニクスシステム株式会社	2004	業務用エアコン	4FA7814N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
50	2	伏見	伏見中学校	22号棟	地上	ハナニソニック株式会社	2024.6	業務用エアコン	UCG33D1 8888	U-GH560U1DR	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	11.50	
50	3	伏見	伏見中学校	22号棟	地上	ハナニソニック株式会社	2024.6	業務用エアコン	UCG33D1 8768	U-GH560U1DR	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	11.50	
50	4	伏見	伏見中学校	22号棟	地上	ハナニソニック株式会社	2024.6	業務用エアコン	UCG33D1 8878	U-GH560U1DR	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	11.50	
50	8	伏見	伏見中学校	21号棟	地上	三菱重工株式会社	1999	業務用エアコン	H28302080AG	FDCJ280HD2	空調用	7.50	3年1回以上	R22	7.10	
50	9	伏見	伏見中学校	21号棟	地上	三菱重工株式会社	1999	業務用エアコン	H28302358AG	FDCJ280HD2	空調用	7.50	3年1回以上	R22	7.10	
50	12	伏見	伏見中学校	21号棟	地上	アイシン精機株式会社	2004.12	業務用エアコン	UAXW9665	TGMP450B2N	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	19.00	
50	13	伏見	伏見中学校	21号棟	地上	アイシン精機株式会社	2005.3	業務用エアコン	U4YF1692	TGMP450B2N	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	19.00	
51	3	伏見	醍醐中学校	11号棟	地上	アイシン精機株式会社	2005.1	業務用エアコン	U4YB5583	TGMP450B2N	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	19.00	
51	5	伏見	醍醐中学校	11号棟	地上	アイシン精機株式会社	2005.2	業務用エアコン	U4YC7950	TGMP450B2N	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	19.00	
51	11	伏見	醍醐中学校	13号棟	地上	アイシン精機株式会社	2004.12	業務用エアコン	UAXW9666	TGMP450B2N	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	19.00	
51	24	伏見	醍醐中学校	11号棟	2階ハルコニー	ヤマハ発動機(株)	1998.11	業務用エアコン	MH02-0001847	YMGJ335M	空調用	9.75	3年1回以上	R22	19.60	
52	2	伏見	桃陵中学校	14号棟	地上	㈱アイシン	2005.03	業務用エアコン	U4YF1680	TGMP280	空調用	7.50	3年1回以上	R407C	13.00	
52	6	伏見	桃陵中学校	1号棟	地上	㈱アイシン	2005.03	業務用エアコン	U4YF1678	TGMP280	空調用	7.50	3年1回以上	R407C	13.00	
52	7	伏見	桃陵中学校	1号棟	地上	㈱アイシン	2004.12	業務用エアコン	UAXW9682	TGMP355	空調用	9.50	3年1回以上	R407C	13.00	
52	8	伏見	桃陵中学校	1号棟	地上	㈱アイシン	2005.02	業務用エアコン	U4YC7949	TGMP560	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	19.00	
52	16	伏見	桃陵中学校	3号棟	地上	㈱アイシン	2005.03	業務用エアコン	U4YF1691	TGMP450	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	19.00	
53	10	伏見	栗陵中学校	1号棟	地上	ヤマエエレクトロニクスシステム株式会社	2004	業務用エアコン	4FA8218N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
53	11	伏見	栗陵中学校	3号棟	地上	ヤマエエレクトロニクスシステム株式会社	2007.2	業務用エアコン	6TL0471N	YGZP560G2	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	18.40	
53	16	伏見	栗陵中学校	6号棟	地上	ヤマエエレクトロニクスシステム株式会社	2005.3	業務用エアコン	4FA8206	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
53	21	伏見	栗陵中学校	4号棟	地上	ヤマエエレクトロニクスシステム株式会社	2004.12	業務用エアコン	4FA8219N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
53	24	伏見	栗陵中学校	12号棟	地上	ヤマエエレクトロニクスシステム株式会社	2005.3	業務用エアコン	4FL6342N	YNZP450F1	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	22.50	
53	29	伏見	栗陵中学校	18号棟	地上	ヤマエエレクトロニクスシステム株式会社	不明	業務用エアコン	4FE1544N	YNZP280F1	空調用	7.50	3年1回以上	R407C	15.30	
54	12	伏見	洛水中学校	2号棟	地上	ダイキン工業株式会社	2005.3	業務用エアコン	6403189	RSXP450P	空調用	11.70	3年1回以上	R410A	12.40	
54	13	伏見	洛水中学校	2号棟	地上	ダイキン工業株式会社	2005.3	業務用エアコン	6403188	RSXP450P	空調用	11.70	3年1回以上	R410A	12.40	
55	14	伏見	大淀中学校	7号棟	地上	アイシン精機株式会社	2005.2	業務用エアコン	00200219	TGMP560	空調用	12.40	3年1回以上	R407C	17.00	
55	17	伏見	大淀中学校	12号棟	地上	アイシン精機株式会社	2005	業務用エアコン	00201587	TGMP450	空調用	10.00	3年1回以上	R407C	17.00	
55	28	伏見	大淀中学校	1号棟	地上	アイシン精機株式会社	2005.2	業務用エアコン	00200222	TGMP560	空調用	12.40	3年1回以上	R407C	17.00	
56	1	伏見	神川中学校	18号棟	屋上	ダイキン工業株式会社	2011.8	業務用エアコン	A000239	H560E	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	17.00	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充質量(kg)	(別紙2)備考
56	2	伏見	神川中学校	18号棟	屋上	ダイキン工業㈱	2011.8	業務用エアコン	A000213	H500E	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	17.00	
56	3	伏見	神川中学校	18号棟	屋上	ダイキン工業㈱	2011.10	業務用エアコン	A000226	H500E	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	17.00	
56	4	伏見	神川中学校	18号棟	屋上	ダイキン工業㈱	2011.11	業務用エアコン	A000238	H500E	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	17.00	
56	15	伏見	神川中学校	15号棟	地上	三菱重工㈱	2005.8	業務用エアコン	U28700103HG	TGMP280	空調用	7.50	3年1回以上	R407C	13.00	
56	17	伏見	神川中学校	1号棟	地上	三菱重工㈱	2005.8	業務用エアコン	H56700477JG	GHPG560-6	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	18.00	
56	29	伏見	神川中学校	3号棟	地上	三菱重工㈱	2005.8	業務用エアコン	H56700473JG	GHPG560-6	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	18.00	
56	30	伏見	神川中学校	3号棟	地上	三菱重工㈱	2005.8	業務用エアコン	H56700472JG	GHPG560-6	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	18.00	
56	32	伏見	神川中学校	3号棟	地上	三菱重工㈱	2005.8	業務用エアコン	H56700471JG	GHPG560-6	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	18.00	
56	37	伏見	神川中学校	3号棟	地上	三菱重工㈱	2005.8	業務用エアコン	H45700258JG	GHPG450-6	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	17.50	
57	15	伏見	向島東中学校	1号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2005.1	業務用エアコン	4FA8512N	YNMP560F1	空調用	9.50	3年1回以上	R407C	24.00	
57	16	伏見	向島東中学校	1号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2004.12	業務用エアコン	4FA8163IN	YNMP335F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	16.60	
57	17	伏見	向島東中学校	1号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2005.1	業務用エアコン	4FL7139N	YNMP450F1	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	22.50	
57	18	伏見	向島東中学校	1号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2005	業務用エアコン	4FL7048N	YNMP450F1	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	22.50	
57	20	伏見	向島東中学校	1号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2005.1	業務用エアコン	4FL7023N	YNMP450F1	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	22.50	
58	5	伏見	春日中学校	1号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2004.11	業務用エアコン	4FE1538N	YNZP280F INB	空調用	7.50	3年1回以上	R407C	15.30	
58	8	伏見	春日中学校	3号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2004.12	業務用エアコン	4FA8233N	YNZP560F INB	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
58	9	伏見	春日中学校	3号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2004.12	業務用エアコン	4FA8233IN	YNZP560F INB	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
58	10	伏見	春日中学校	2号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2004.12	業務用エアコン	4FA8232N	YNZP560F INB	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
58	13	伏見	春日中学校	2号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2005.3	業務用エアコン	4FL675IN	YNZP450F INB	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	22.50	
59	1	西京	桂中学校	4号館	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FE176IN	YNZP280F1	空調用	7.50	3年1回以上	R407C	15.30	
59	2	西京	桂中学校	4号館	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FA8415N	YNZP450F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
59	3	西京	桂中学校	4号館	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FL929N	YNZP450F1	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	22.50	
59	4	西京	桂中学校	4号館	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2007	業務用エアコン	6TK0285N	YGPZ450G2	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	17.10	
59	5	西京	桂中学校	4号館	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FA8413N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
59	23	西京	桂中学校	3号館	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FL6938N	YNZP450F1	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	22.50	
59	60	西京	桂中学校	4号館	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2005.3	業務用エアコン	4FA8414N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
60	6	西京	椋原中学校	南校舎	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FA8372	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
60	8	西京	椋原中学校	南校舎	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FE1555N	YNZP280F1	空調用	7.50	3年1回以上	R407C	15.30	
60	12	西京	椋原中学校	南校舎	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FA8373N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	14.00	
60	13	西京	椋原中学校	南校舎	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FL6821N	YNZP450F1	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	22.50	
60	23	西京	椋原中学校	北校舎	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FA8371N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
60	24	西京	椋原中学校	北校舎	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FA8374N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
61	2	西京	桂川中学校	1号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2004.12	業務用エアコン	4FA8401N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
61	3	西京	桂川中学校	1号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2004.12	業務用エアコン	4FA8403N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
61	13	西京	桂川中学校	1号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2004.12	業務用エアコン	4FL6919N	YNZP450F1	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	22.50	
61	15	西京	桂川中学校	1号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2005.03	業務用エアコン	4FA8400N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
61	16	西京	桂川中学校	1号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2005.03	業務用エアコン	4FA8402N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
61	23	西京	桂川中学校	1号棟	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2005	業務用エアコン	4FE1728N	YNZP280F1	空調用	7.50	3年1回以上	R407C	15.30	
62	7	西京	洛西中学校	北校舎	地上	アイシン精機㈱	2005.4	業務用エアコン	00200237	TGMP560	空調用	12.40	3年1回以上	R407C	17.00	
62	12	西京	洛西中学校	北校舎	地上	アイシン精機㈱	2005.4	業務用エアコン	00201644	TGMP450	空調用	10.00	3年1回以上	R407C	17.00	
62	20	西京	洛西中学校	南校舎	地上	アイシン精機㈱	2005.4	業務用エアコン	00200224	TGMP560	空調用	12.40	3年1回以上	R407C	17.00	
62	21	西京	洛西中学校	南校舎	地上	アイシン精機㈱	2005.4	業務用エアコン	00200223	TGMP560	空調用	12.40	3年1回以上	R407C	17.00	
63	13	西京	松尾中学校	南校舎	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FA8417N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
63	14	西京	松尾中学校	南校舎	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FA8423N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
63	25	西京	松尾中学校	北校舎	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FA8416N	YNZP560F1	空調用	15.00	3年1回以上	R407C	24.00	
63	26	西京	松尾中学校	北校舎	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FL6946N	YNZP450F1	空調用	12.10	3年1回以上	R407C	22.50	
63	33	西京	松尾中学校	体育館	地上	ヤマエエネギギヤーステム㈱	2003	業務用エアコン	4FE1768N	YNZP280F1	空調用	7.50	3年1回以上	R407C	15.30	
64	4	西京	大枝中学校	南A校舎	屋上	三菱電機㈱	不明	業務用エアコン	13W00514	不明	不明	7.5以上	3年1回以上	不明	不明	
64	9	西京	大枝中学校	南A校舎	地上	アイシン精機㈱	2005.4	業務用エアコン	00200240	TGMP560	空調用	12.40	3年1回以上	R407C	17.00	
64	11	西京	大枝中学校	南B校舎	地上	アイシン精機㈱	2005.4	業務用エアコン	00200233	TGMP560	空調用	12.40	3年1回以上	R407C	17.00	
64	12	西京	大枝中学校	南B校舎	地上	ハナソノ㈱	2020	業務用エアコン	UCL39D18648	U-GH560UIDR	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	11.50	
65	16	西京	大原野中学校	南校舎	地上	三菱重工㈱	2005.03	業務用エアコン	P56700449PG	FDCP560HLX	空調用	11.56	3年1回以上	R410A	19.40	
65	17	西京	大原野中学校	南校舎	地上	三菱重工㈱	2005.03	業務用エアコン	P45700117PG	FDCP450HLX	空調用	8.58	3年1回以上	R410A	17.00	
65	19	西京	大原野中学校	南校舎	地上	三菱重工㈱	2005.03	業務用エアコン	P56700145PG	FDCP560HLX	空調用	11.56	3年1回以上	R410A	19.40	
65	20	西京	大原野中学校	南校舎	地上	アイシン精機㈱	平成13年2月	業務用エアコン	不明	不明	不明	7.5以上	3年1回以上	R407C	不明	
66	1	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイシン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-101	AWGP560G1ZD	空調用	10.00	3年1回以上	R401A	20.70	
66	2	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイシン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-102	AWGP450G1ZD	空調用	10.00	3年1回以上	R401A	12.50	
66	3	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイシン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-103	AWGP450G1ZD	空調用	10.00	3年1回以上	R401A	26.90	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充質量(kg)	(別紙2)備考
66	4	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-104	AWGP450G1ZD	空調用	10.00	3年1回以上	R401A	18.50	
66	5	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-105	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R401A	24.00	
66	6	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-106	AWGP450G1ZD	空調用	10.00	3年1回以上	R401A	25.00	
66	7	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-107	AWGP500G1ZD	空調用	12.40	3年1回以上	R401A	12.50	
66	8	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-201	AWGP500G1ZD	空調用	12.40	3年1回以上	R401A	21.00	
66	9	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-202	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R401A	18.10	
66	10	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-203	AWGP500G1ZD	空調用	12.40	3年1回以上	R401A	17.20	
66	11	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-204	AWGP500G1ZD	空調用	12.40	3年1回以上	R401A	21.20	
66	12	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-205	AWGP500G1ZD	空調用	12.40	3年1回以上	R401A	27.50	
66	13	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-206	AWGP500G2ZD	空調用	18.80	3年1回以上	R401A	38.00	
66	14	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-207	AWGP450G1ZD	空調用	10.00	3年1回以上	R401A	17.50	
66	15	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-301	AWGP500G1ZD	空調用	12.40	3年1回以上	R401A	28.00	
66	16	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-302	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R401A	20.40	
66	17	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-303	AWGP500G1ZD	空調用	12.40	3年1回以上	R401A	18.90	
66	18	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-304	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R401A	28.65	
66	19	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-305	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R401A	10.10	
66	20	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-306	AWGP450G1ZD	空調用	10.00	3年1回以上	R401A	26.10	
66	21	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-307	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R401A	10.80	
66	22	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	㈱アイン	2024.10.27	業務用エアコン	GHP-308	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R401A	10.70	
66	23	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.27	業務用エアコン	EHP-101	RXP335FCR	空調用	10.90	3年1回以上	R401A	5.60	
66	24	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.27	業務用エアコン	EHP-102	RXP335FCR	空調用	10.90	3年1回以上	R401A	9.40	
66	25	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.27	業務用エアコン	EHP-103	RXP450FCR	空調用	13.70	3年1回以上	R401A	5.30	
66	26	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.27	業務用エアコン	EHP-104	RXP730FCR	空調用	22.06	3年1回以上	R401A	24.80	
66	27	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.27	業務用エアコン	EHP-105	RXP730FCR	空調用	22.06	3年1回以上	R401A	28.70	
66	28	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.27	業務用エアコン	EHP-106	RXP450FCR	空調用	13.70	3年1回以上	R401A	14.30	
66	31	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.27	業務用エアコン	EHP-201	RXP500FCR	空調用	12.60	3年1回以上	R401A	7.00	
66	32	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.27	業務用エアコン	EHP-202	RXP450FCR	空調用	13.70	3年1回以上	R401A	4.40	
66	33	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.27	業務用エアコン	EHP-301	RXP335FCR	空調用	10.90	3年1回以上	R401A	12.80	
66	34	西京	洛西陵明小中学校	中棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.27	業務用エアコン	EHP-302	RXP335FCR	空調用	10.90	3年1回以上	R401A	7.95	
67	GHP-01	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	100983	AWGP450G1ZD	空調用	7.92	3年1回以上	R401A	4.00	
67	GHP-02	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101623	AWGP500G1ZD	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	29.00	
67	GHP-03	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101062	AWGP850G2ZD	空調用	18.80	3年1回以上	R410A	27.84	
67	GHP-05	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101140	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	55.34	
67	GHP-201	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101131	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	28.14	
67	GHP-202	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101129	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	28.23	
67	GHP-203	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101121	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	31.19	
67	GHP-204	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101628	AWGP500G1ZD	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	35.13	
67	GHP-205	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101068	AWGP850G2ZD	空調用	18.80	3年1回以上	R410A	38.38	
67	GHP-206	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101635	AWGP500G1ZD	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	30.50	
67	GHP-301	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	100982	AWGP450G1ZD	空調用	10.00	3年1回以上	R410A	27.31	
67	GHP-302	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101141	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	27.87	
67	GHP-303	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101067	AWGP850G2ZD	空調用	18.80	3年1回以上	R410A	38.95	
67	GHP-304	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101130	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	35.22	
67	GHP-305	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101126	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	30.12	
67	GHP-306	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101128	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	26.36	
67	GHP-307	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	101123	AWGP710G3ZD	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	29.32	
67	GHP-308	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	㈱アイン	2024.10.16	業務用エアコン	100394	AXGP355E5ZD	空調用	7.90	3年1回以上	R410A	17.45	
67	GHP-009	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.16	業務用エアコン	A007402	RXP450FC	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	28.99	
67	EHP-101	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.16	業務用エアコン	A007402	RXP450FC	空調用	13.70	3年1回以上	R401A	19.70	
67	EHP-102(非)	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.16	業務用エアコン	A007416	RXP450FC	空調用	14.50	3年1回以上	R401A	36.20	
67	EHP-102(非)	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.16	業務用エアコン	A005065	RXP335FC	空調用	11.50	3年1回以上	R401A	5.70	
67	EHP-103(非)	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.16	業務用エアコン	A007425	RXP450FC	空調用	14.50	3年1回以上	R401A	21.80	
67	EHP-103(非)	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.16	業務用エアコン	A004953	RXP335FC	空調用	11.50	3年1回以上	R401A	5.70	
67	EHP-104	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.16	業務用エアコン	A002754	RXP400FC	空調用	12.30	3年1回以上	R401A	17.20	
67	EHP-202(非)	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.16	業務用エアコン	A007410	RXP450FC	空調用	14.00	3年1回以上	R401A	24.00	
67	EHP-202(非)	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.16	業務用エアコン	A003570	RXP280FC	空調用	8.06	3年1回以上	R401A	4.90	
67	EHP-203(非)	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.16	業務用エアコン	A007414	RXP450FC	空調用	14.00	3年1回以上	R401A	31.80	



学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充質量(kg)	(別紙2)備考
	67	伏見	栄桜小中学校	北棟	屋上	ダイキン工業㈱	2024.10.16	業務用エアコン	A003567	RXP2P200FC	空調用	8.06	3年1回以上	R401A	4.90	
	68	伏見	京都美和高等学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.12	業務用エアコン	A000478	GYPD355DN	空調用	7.90	3年1回以上	R410A	11.50	
	68	伏見	京都美和高等学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.12	業務用エアコン	A001046	GXYDP710D	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	16.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.12	業務用エアコン	A000973	GXYDP450D	空調用	10.00	3年1回以上	R410A	16.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.12	業務用エアコン	A000970	GXYDP450D	空調用	10.00	3年1回以上	R410A	16.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.12	業務用エアコン	A000369	GXYDP450D	空調用	10.00	3年1回以上	R410A	16.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.12	業務用エアコン	A000362	GXUDP450D	空調用	10.00	3年1回以上	R410A	16.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.12	業務用エアコン	A000375	GXUDP450D	空調用	10.00	3年1回以上	R410A	16.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.12	業務用エアコン	A000324	GXYDP710D	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	16.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.12	業務用エアコン	A000821	GXYDP710D	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	16.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.12	業務用エアコン	A001045	GXYDP710D	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	16.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.12	業務用エアコン	A001044	GXYDP710D	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	16.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.12	業務用エアコン	A000822	GXYDP710D	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	16.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	1棟	屋上	ダイキン工業㈱	2020.12	業務用エアコン	A000997	GXUDP560D	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	16.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	2棟	屋上	ダイキン工業㈱	2009	業務用エアコン	A000160	H170D	空調用	19.00	3年1回以上	R410A	19.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	2棟	屋上	ダイキン工業㈱	2009	業務用エアコン	A000258	H560D	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	19.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	2棟	屋上	ダイキン工業㈱	2009	業務用エアコン	A000261	H560D	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	19.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	2棟	屋上	ダイキン工業㈱	2009	業務用エアコン	A000262	H560D	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	19.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	2棟	屋上	ダイキン工業㈱	2009	業務用エアコン	A000151	H450D	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	19.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	2棟	屋上	ダイキン工業㈱	2009	業務用エアコン	A000152	H450D	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	19.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	2棟	屋上	ダイキン工業㈱	2009	業務用エアコン	A000146	H450D	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	19.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	2棟	屋上	ダイキン工業㈱	2009	業務用エアコン	A000112	M260D	空調用	7.50	3年1回以上	R410A	11.50	
	68	伏見	京都美和高等学校	2棟	屋上	ダイキン工業㈱	2009	業務用エアコン	A000260	H560D	空調用	15.00	3年1回以上	R410A	19.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	2棟	屋上	ダイキン工業㈱	2009	業務用エアコン	A000141	H450D	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	19.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	2棟	屋上	ダイキン工業㈱	2009	業務用エアコン	A000137	H450D	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	19.00	
	68	伏見	京都美和高等学校	2棟	屋上	ダイキン工業㈱	2009	業務用エアコン	A000138	H450D	空調用	12.10	3年1回以上	R410A	19.00	
	69	伏見	京都工学院高等学校	10	屋上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5ACFO224N	YZP2710J	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	25.90	
	69	伏見	京都工学院高等学校	10	屋上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5ACH0223N	YZP2710J	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	25.90	
	69	伏見	京都工学院高等学校	10	屋上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5ACH1064N	YZP560J	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	15.07	
	69	伏見	京都工学院高等学校	10	屋上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5ACK0419N	YZP450J	空調用	10.00	3年1回以上	R410A	15.07	
	69	伏見	京都工学院高等学校	10	屋上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5ACK0420N	YZP450J	空調用	10.00	3年1回以上	R410A	15.07	
	69	伏見	京都工学院高等学校	5	地上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5AKW00102N	YZP710K1	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	25.90	
	69	伏見	京都工学院高等学校	5	地上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5AKV0131N	YZP450J	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	18.50	
	69	伏見	京都工学院高等学校	5	地上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5ALE0111N	YZP560K1	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	15.10	
	69	伏見	京都工学院高等学校	5	地上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5ALD0107N	YZP450K1	空調用	10.00	3年1回以上	R410A	15.10	
	69	伏見	京都工学院高等学校	5	地上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5ALE0112N	YZP560K1	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	15.10	
	69	伏見	京都工学院高等学校	5	地上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5ALD108N	YZP450K1	空調用	10.00	3年1回以上	R410A	15.10	
	69	伏見	京都工学院高等学校	6	地上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5HB-2849N	YNZP355H1	空調用	7.90	3年1回以上	R410A	14.10	
	69	伏見	京都工学院高等学校	6	地上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5AKU0156N	YGZP450K1	空調用	10.00	3年1回以上	R410A	15.11	
	69	伏見	京都工学院高等学校	6	地上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5AKW0142N	YGZP710K1	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	15.11	
	69	伏見	京都工学院高等学校	13	地上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5AKW0151N	YGZP710K1	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	15.12	
	69	伏見	京都工学院高等学校	13	地上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5ALF0139N	YZP710K1	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	15.12	
	69	伏見	京都工学院高等学校	13	地上	ヤママエエネルギーシステム㈱	不明	業務用エアコン	5ALE0192N	YZP560K1	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	12.40	
	70	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業㈱	2019年2月	業務用エアコン	A000329	GXUDP710D	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	43.20	
	70	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業㈱	2019年2月	業務用エアコン	A000460	GXUDP560D	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	16.00	
	70	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業㈱	2019年2月	業務用エアコン	A000337	GXUDP355DN	空調用	7.90	3年1回以上	R410A	21.50	
	70	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業㈱	2019年2月	業務用エアコン	A000705	GXYDP560D	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	28.08	
	70	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業㈱	2019年2月	業務用エアコン	A000345	GXUDP355DN	空調用	7.90	3年1回以上	R410A	21.80	
	70	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟2階	屋上	ダイキン工業㈱	2019年2月	業務用エアコン	A000382	GXYDP850D	空調用	18.60	3年1回以上	R410A	24.10	
	70	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業㈱	2019年2月	業務用エアコン	A000362	GXYDP710D	空調用	15.70	3年1回以上	R410A	35.40	
	70	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業㈱	2019年2月	業務用エアコン	A000671	GXYDP560D	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	28.10	
	70	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業㈱	2019年2月	業務用エアコン	A000708	GXYDP560D	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	29.30	
	70	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業㈱	2019年2月	業務用エアコン	A000494	GXYDP450D	空調用	10.00	3年1回以上	R410A	30.00	
	70	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業㈱	2019年2月	業務用エアコン	A000335	GXUDP450D	空調用	10.00	3年1回以上	R410A	34.20	
	70	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業㈱	2019年2月	業務用エアコン	A000340	GXUDP450D	空調用	10.00	3年1回以上	R410A	16.00	
	70	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業㈱	2019年2月	業務用エアコン	A000707	GXYDP560D	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	30.40	
	70	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業㈱	2019年2月	業務用エアコン	A000677	GXYDP560D	空調用	12.40	3年1回以上	R410A	35.70	

学校番号	機器番号	行政区	学校名	設置棟	場所	設備製造者	設置年月日	機器分類	製番	型式	用途	電動機定格出力(kw)	定期点検頻度	使用冷媒	初期充質量(kg)	(別紙2)備考
70	16	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000347	GXUDP450D	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	28.00	
70	17	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000459	GXUDP560D	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	16.00	
70	18	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000305	GXYDP710D	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	34.00	
70	19	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000670	GXYDP560D	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	26.60	
70	20	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000709	GXYDP560D	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	29.10	
70	21	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000368	GXYDP710D	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	26.30	
70	22	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000873	GXYDP560D	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	30.10	
70	23	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000526	GXYDP450D	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	30.80	
70	24	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000325	GXYDP450D	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	30.60	
70	25	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000570	GXYDP710D	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	35.30	
70	26	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000509	GXYDP710D	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	28.50	
70	27	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000706	GXYDP560D	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	29.60	
70	28	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000872	GXYDP560D	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	29.10	
70	29	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000526	GXYDP710D	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	27.00	
70	30	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000327	GYPD355DN	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	20.80	
70	31	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000308	GXUDP450D	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	31.60	
70	32	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000288	GXUDP450D	空調用	10.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
70	33	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000630	GXYDP560D	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	24.50	
70	34	伏見	向島秀蓮小中学校	校舎棟R階	屋上	ダイキン工業株式会社	2019年2月	業務用エアコン	A000876	GXYDP560D	空調用	12.40	3年に1回以上	R410A	28.30	
71	4	西京	元竹の里小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NGM6UD02048	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
71	5	西京	元竹の里小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NGM6UD01938	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
71	11	西京	元竹の里小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NHM6UD02568	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
72	4	伏見	元向島南小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NGJ6UD00638	SGP-H450K1GZ	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
72	5	伏見	元向島南小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NFM6UD01578	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
72	7	伏見	元向島南小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NFG6AD00278	SGP-H280K	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	9.50	
72	9	伏見	元向島南小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	不明	SGP-H710K1GZ	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	不明	
72	10	伏見	元向島南小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	6113450	RYJ280LA	空調用	7.50	3年に1回以上	R22	5.50	
72	18	伏見	元向島南小学校	1号棟	屋上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NFM6UD00398	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
73	5	伏見	元小栗畑宮山小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NFM6UD00398	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
73	6	伏見	元小栗畑宮山小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NFG6AD00428	SGP-H280K	空調用	7.50	3年に1回以上	R410A	9.50	
73	12	伏見	元小栗畑宮山小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NEM6UD00288	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
73	14	伏見	元小栗畑宮山小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NFL6UD00458	SGP-H280K	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	9.50	
73	15	伏見	元小栗畑宮山小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NFL6UD00458	SGP-H660K1GZ	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
73	16	伏見	元小栗畑宮山小学校	3号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NEM6UD00298	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
74	13	伏見	元石田小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NEJ6UD00408	SGP-H450K1GZ	空調用	12.10	3年に1回以上	R410A	10.00	
74	14	伏見	元石田小学校	1号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NHL6UD01518	SGP-H660K1GZ	空調用	15.00	3年に1回以上	R410A	16.00	
74	16	伏見	元石田小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NHM6UD02368	SGP-H710K1GZ	空調用	19.00	3年に1回以上	R410A	20.00	
74	17	伏見	元石田小学校	2号棟	地上	三洋電機株式会社	不明	業務用エアコン	NGG6AD00738	SGP-H280K	空調用	7.90	3年に1回以上	R410A	9.50	
75	1	西京	元西陵中学校	2号棟	地上	アイシン精機株式会社	平成17年4月	業務用エアコン	0201653	TGMP450	空調用	10.00	3年に1回以上	R407C	17.00	
75	8	西京	元西陵中学校	1号棟	地上	アイシン精機株式会社	平成17年4月	業務用エアコン	02020242	TGMP560	空調用	12.40	3年に1回以上	R407C	17.00	
75	10	西京	元西陵中学校	1号棟	地上	アイシン精機株式会社	平成17年4月	業務用エアコン	02020236	TGMP560	空調用	12.40	3年に1回以上	R407C	17.00	
76	-	伏見	醍醐中央図書館		屋上	ダイキン工業株式会社	2024.3	業務用エアコン	A000495	RQUP450FC	空調用	10.60	3年に1回以上	R410A	21.00	
76	-	伏見	醍醐中央図書館		屋上	ダイキン工業株式会社	2024.3	業務用エアコン	A000650	RQUP335FC	空調用	8.39	3年に1回以上	R410A	18.10	連結のため7.5kw以上
77	-	伏見	醍醐図書館		屋上	ダイキン工業株式会社	2014.4	業務用エアコン	A011020	RZYCP450J	空調用	4.50	3年に1回以上	不明	不明	
77	-	伏見	醍醐図書館		屋上	ダイキン工業株式会社	2014.4	業務用エアコン	A011037	RZYCP450J	空調用	5.10	3年に1回以上	不明	不明	連結のため7.5kw以上
78	2	伏見	向島図書館		屋上	アイシン精機株式会社	2012.12	業務用エアコン	00100194	H770E2G	空調用	15.70	3年に1回以上	R410A	17.00	

■ 空調室外機配置図

(学校名)

〇〇学校

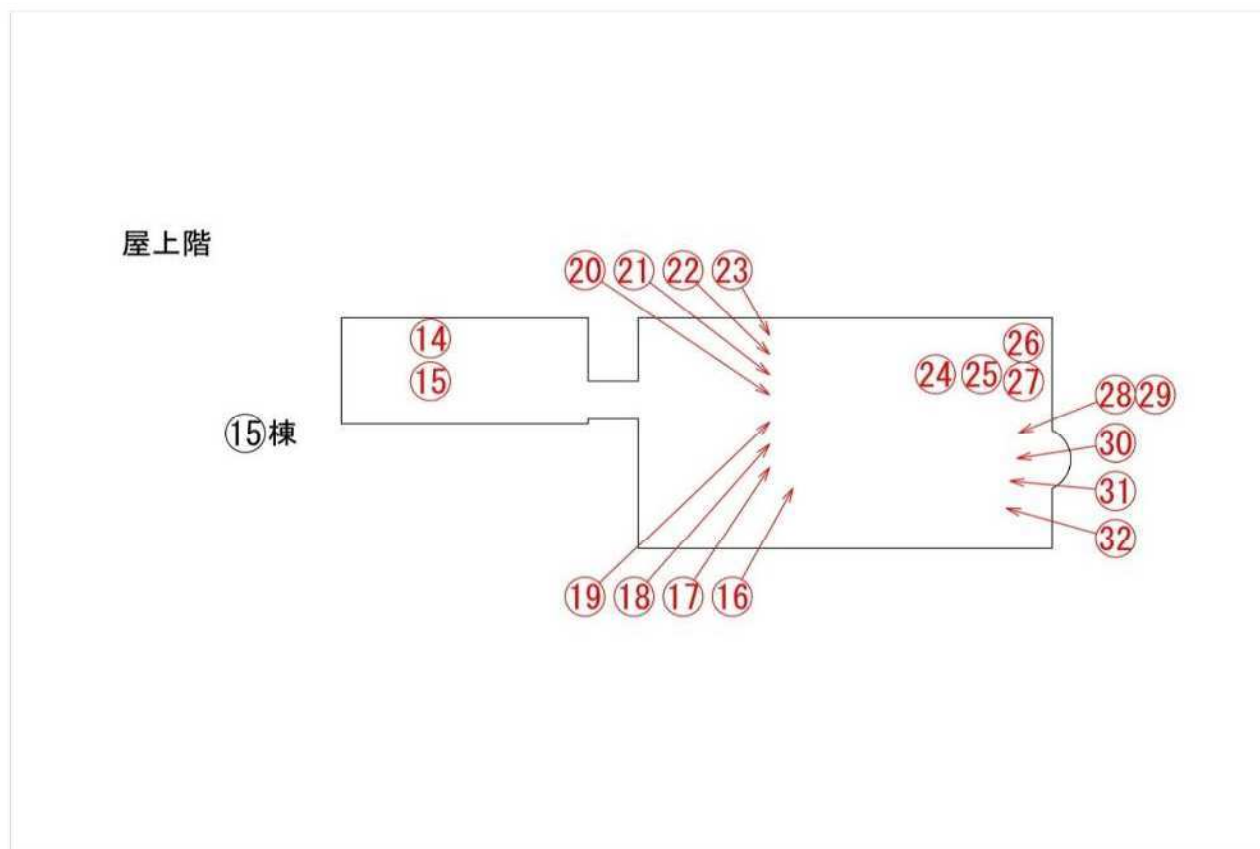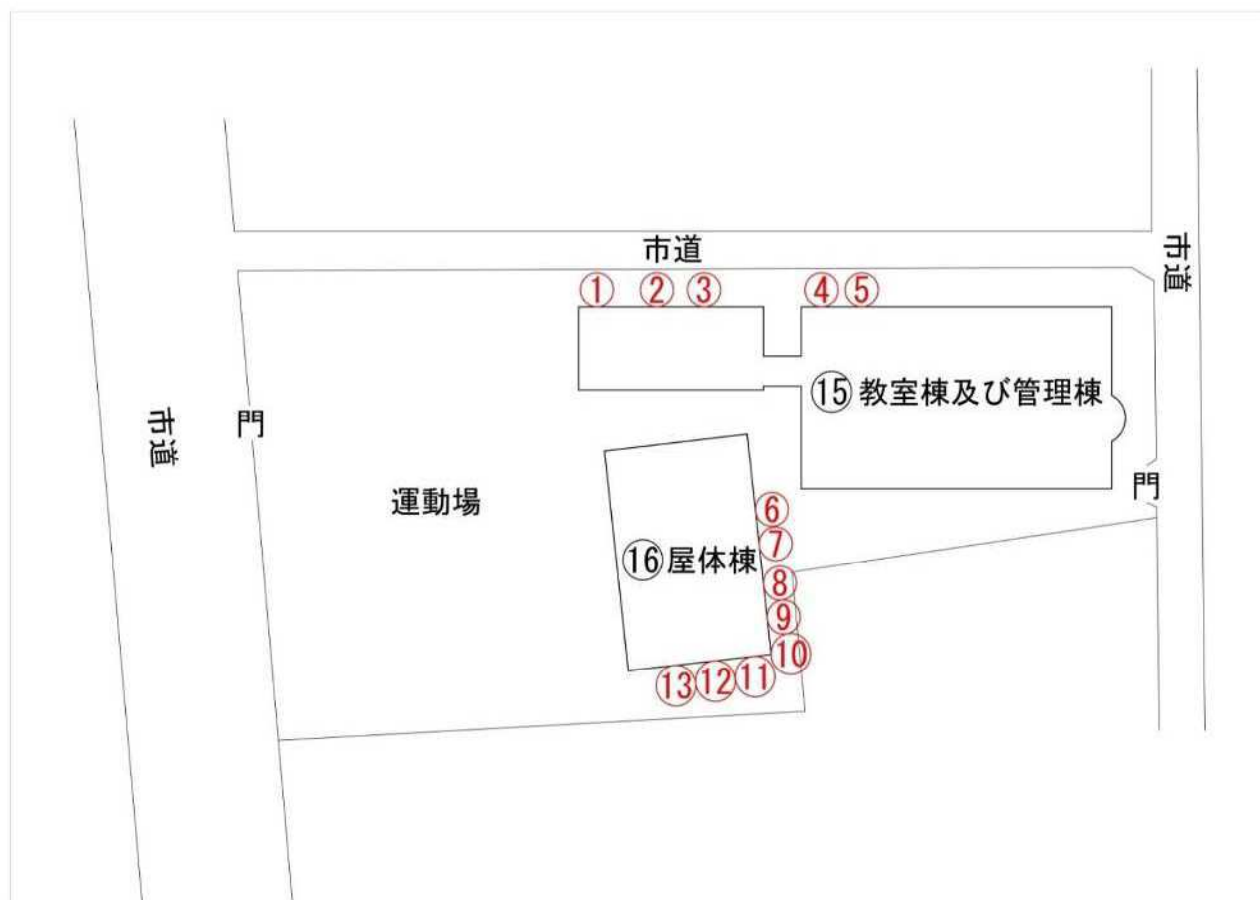

■ 空調室外機現況写真

(学校名)

〇〇学校

整理番号 1



整理番号 6



整理番号 11



整理番号 2



整理番号 7



整理番号 12



整理番号 3



整理番号 8



整理番号 13



整理番号 4



整理番号 9



整理番号 14



整理番号 5



整理番号 10



整理番号 15



■ 空調室外機現況写真

(学校名)

〇〇学校

整理番号 16



整理番号 27



整理番号 32




整理番号 17~23



整理番号 28



整理番号




整理番号 24



整理番号 29



整理番号




整理番号 25



整理番号 30



整理番号



整理番号 26



整理番号 31



整理番号

