小型動力ポンプ付属品（消防団用６５ｍｍホース）仕様書

京都市消防局消防団・自主防災推進室
（担当 釆女、鳥居 212-6617）

この仕様書は、京都市消防局（以下「当局」という。）に納入する消防団用ホース（65㎜）の仕様について定めるものである。

第１　規格

消防用ホースは、次に掲げる法令、その他関係ある法令に適合すること。

１　消防法（昭和 23 年法律第 186 号）

２　消防用ホースの技術上の規格を定める省令（平成 25 年総務省令第 22 号）

３　消防用ホースに使用する差込式又はねじ式の結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令（平成 25 年総務省令第 23 号）

４　屋内消火栓設備の屋内消火栓等の基準（平成 25 年消防庁告示第２号）第 11 に適合したもの。

５　ホース、結合金具及び装着部は、各々、適用法令等に適合し、日本消防検定協会の品質評価試験に合格したものであること。

６　ホースには、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示＜消＞及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「ホースに対する品質評価試験」に合格した旨の表示＜NS＞が付されていること。

７　装着部には、日本消防検定協会による装着部の認定を受けて「装着部に対する認定試験」に合格した旨の表示＜認＞が付されていること。

８　結合金具には、自主表示対象機械器具等に係る技術上の規格に適合するものである旨の表示＜消＞及び日本消防検定協会の品質評価を受けて「結合金具に対する品質評価試験」に合格した旨の表示＜NS＞が付されていること。

第２　仕様

１　品名、型式等

帝国繊維(株)	キンパイホース Newマイティ―ＡＡ〈ａｙａ〉	65㎜
オカニワ(株)	タイゴンライトホース＃２００Ｔ	65㎜
櫻護謨(株)	スーパーロケットアドバンス１３シグマＸ	65㎜
芦森工業(株)	ジェットホース　Ｄライトダイヤα	65㎜
ACTヨコイ(株)	YOKOIPRO　STH―１３	65㎜

以上のうち、いずれか１社の製品とする。

２　区分

使用圧：1.3MPa、呼称：65㎜、長さ：20m

３　ホースジャケットの種類

2/1綾織ジャケット

４　内張り

樹脂引き

５　ホース色

白色

６　接手金具

65㎜差込金具（アルミ合金製）ヨネカップ

７　接手金具の取付け方法

リング締め

第３　納入本数

６０本

第４　納入期限

令和９年１月２９日（金）

第５　納入場所


別紙のとおり

第６　配置年度記名

１　表示方法


接手の取付金具にマーキングシールにより貼付するものとする。

２　表示位置

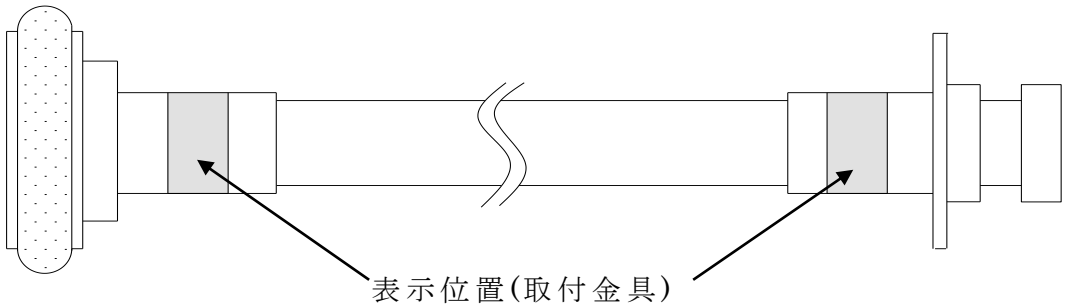

※　貼付方向は、金具側からの読み取り方向とする。

３　表示サイズ及び字体等

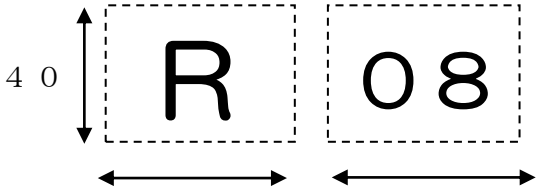

単位：ミリ

４　表示文字色

ピンク色（３Ｍ　ＪＳ－６２１６　マリー）

第７　その他

１　受注者は、契約後速やかに当局と仕様等について打合わせを行うとともに、本仕様書に疑義が生じた際は、その都度当局と協議をすること。

２　納入品に対して品質保証書を１通提出すること。

３　受注者は、納品時において使用済みのホース（契約相当数）を引き取ること。

４　納入後１年間を保証期間とし、通常使用（災害及び訓練）により破損した場合は、受注者において速やかに無償で、良品に取り換えること。

また、保証期間経過後であっても、作製方法及び材料不良等に起因することが明らかな不都合箇所が発見された場合は、受注者が同様に良品と取り換えること。

なお、品質保証書に保証期間及び期間中のホースの破損について、同等品に無償で取り換える旨を記載すること。

別紙

	署所名	住所	電話番号	担当者	数量
1	北 消防署	北区大宮西脇台町１７番地２	４９１－ ４１４８	中村、徳山	５本
2	左京 消防署	左京区田中西大久保町３６番地	７２３－ ０１１９	山本、篠原	２０本
3	東山 消防署	東山区清水町１３０番地８	５４１－ ０１９１	守屋、土居	１０本
4	山科 消防署	山科区西野今屋敷町２番地１０	５９２－ ９７５５	中瀬、大西	５本
5	右京 消防署	右京区太秦蜂岡町３６番地	８７１－ ０１１９	辻横、冨田	５本
6	西京 消防署	西京区樫原佃１９番地	３９２－ ６０７１	奥村、山下	５本
7	伏見 消防署	伏見区竹田七瀬川町９番地１	６４１－ ５３５５	林田、信谷	１０本