令和9年度　電力の供給に係る仕様書

（京都市北部クリーンセンター）

京都市環境政策局北部クリーンセンター
（担当：前田、森本　電話 075-873-3020）

第１　総則

１　趣旨

本仕様書は、京都市北部クリーンセンターに係る電力の供給における契約に基づく仕様書である。

２　用語の定義

この仕様書において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号による。

（１）需要施設とは、当該契約における電力供給場場所である京都市北部クリーンセンターをいう。

（２）供給者とは、需要施設への電力の供給を行う者をいい、電気事業法第２条第１項第３号に定義される小売電気事業者をいう。

（３）託送者とは、供給者が需要施設に電力を供給するための供給者と需要施設の間の電線路（送電線、配電線、変電所など）を維持し、及び運用する電気事業法第２条第１項第９号に定義される一般送配電事業者のうちで、需要施設を自らの供給区域内とする一般送配電事業者をいう。

（４）電力会社とは、供給者及び託送者の両者をいう。

（５）電気主任技術者とは、電気事業法第４３条に基づき選任された主任技術者をいい、需要施設の電気工作物に対して経済産業省中部近畿産業保安監督部長に届出されている電気主任技術者をいう。

（６）監督員とは、京都市契約事務規則第３９条に規定する職員をいい、この契約において京都市北部クリーンセンターに所属する職員（所長を除く）をいう。

（７）検査員とは、京都市契約事務規則第４６条に規定する職員をいい、この契約において京都市北部クリーンセンター所長をいう。

第２　仕様概要等

当該施設における需要施設の概要と供給電力の仕様は、次のとおりとする。ただし、文頭に□や■のある項目については、■のものを適用し、□のものは適用しないものとする。

１　需要施設概要

（１）対象施設　　京都市北部クリーンセンター

（２）需要場所　　京都市右京区梅ケ畑高鼻町２７番地

（３）業種及び用途　　一般廃棄物処理施設（特別高圧電力Ｂ、特別高圧自家発補給電力Ｂ）

（４）電気主任技術者　　京都市北部クリーンセンター職員

２　供給電力の仕様

（１）電気方式、標準電圧、計量電圧、標準周波数、受電方式、設備容量、蓄熱設備、発電設備契約受電設備等

ア　電気方式　　交流３相３線式

イ　標準電圧　　２０ｋＶ

ウ　計量電圧　　２０ｋＶ

エ　標準周波数　　６０Ｈｚ

オ　受電方式　　１回線受電

カ　設備容量　　８５００ｋＶＡ

キ　蓄熱設備　　なし

（ア）蓄熱設備容量

（イ）蓄熱専用計量装置の計量電圧

ク　発電設備

（ア）非常用発電設備　　別紙１のとおり

（イ）常用発電設備　　別紙１のとおり

ケ　アンシラリーサービス料金対象容量　　０ｋＷ

（２）契約電力、予定使用電力量

ア　契約電力（契約上使用できる最大需要電力をいい、３０分最大需要電力計により計量される値が、原則としてこれを超えないものとする。）

（ア）　契約電力（常時電力）　　２，０００ｋＷ

（イ）　契約電力（自家発補給電力）　　２，０００ｋＷ

□　常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため、常時供給変電所から常時供給電圧と同位の電圧で、予備電線路により受電する。

□　常時供給設備等の補修又は事故により生じた不足電力の補給にあてるため、常時供給変電所以外の変電所から同位の電圧で、予備電線路により受電する。

■　自家発電設備の定期検査、補修又は事故により生じた不足電力等の補給に充てるため受電する。

イ　予定使用電力量　　５，５３９，０００ｋＷｈ

令和９年４月１日から令和１０年３月３１日までの使用量見込み

（令和９年４月計量日から令和１０年４月計量日の前日までの使用量見込み）

ただし、実際に契約期間に使用される電力量は、この値を上回り、又は下回ることができるものとする。また、その予定使用状況については次の各電力使用実績及び計画を参考とする。

（ア）令和７年度の各月の電力使用実績　　別紙 2-1 のとおり

（最大需要電力、使用電力量、自家発電設備停止時の補給電力使用電力量）

（イ）令和９年度の各月の電力使用計画（予定）　　別紙 2-2 のとおり

（最大需要電力、使用電力量、自家発電設備停止時の補給電力使用電力量）

（ウ）令和７年度の日別電力使用実績（時間帯別）　別紙３のとおり

（３）契約期間

令和９年４月１日０時から令和１０年３月３１日２４時まで

（令和９年４月計量日から令和１０年４月計量日の前日まで）

（４）需給地点

特高開閉所内の託送者の２０ｋＶ地中引込線上り電纜終端箱

□　需要場所構内に本市が設置した引込高圧開閉器電源側接続点（引き込み）

□　需要場所周辺の託送者高圧区分開閉器負荷側接続点（出迎え）

■　需要場所における本市受電室内の託送者による地中引込線立上り接続点（地中化）

（５）電気工作物の財産分界点

需給地点に同じとする。

（６）保安上の責任分界点

需給地点に同じとする。ただし、取引用計量装置は託送者の責任とする。

（７）計量日及び計量

ア　各月の計量日は供給者との協議によりあらかじめ定めた日とする。

イ　計量期間は前月計量日の０時から当月計量日の前日の２４時までとする。

ウ　計量は供給者が設置する計量装置により記録された値によるものとする。

エ　計量日を１日以外の任意の日に定めた場合、契約期間の期首及び期末の計量及び計量期間の取り扱いについては協議によりあらかじめ定めることとする。

（８）電気料金の算定期間

電気の使用に対する代金（以下「電気料金」という。）の算定期間は、前月の計量日から当該月の計量日の前日までの期間とする。ただし、計量日を１日以外の任意の日に定めた場合、契約期間の期首から直後の計量日の前日までの期間、また直前の計量日から契約期間の期末までの期間の取扱いについては協議によりあらかじめ定めることとする。

（９）料金制度

ア　料金制度は、基本料金及び電力量料金による二部料金制とし、電力量料金単価は契約期間中固定とする。

イ　基本料金は、全く電力の供給を受けない場合は、常時電力、自家発補給電力それぞれでその５０パーセントとする。

ウ　自家発補給電力の基本料金において、当該月に前月から継続して電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電力の供給を受けなかった期間を上回らないときは、その期間における電力の供給は、前月における電力の供給とみなすものとする（みなし不使用月）。

エ　供給者は、その１月の平均力率により料金の割引及び割増を行うことができるものとし、供給者が入札時に設定し、積算に用いた算定式を契約期間適用する。

オ　供給者は、電気料金の算定の基礎となる燃料費等の変動により電力量料金単価　を変更する必要が生じた場合は、その変動額に応じた料金の割引及び割増（燃料費調整単価）を行うことができるものとし、落札決定後に提出した算定式及び算定条件（積算内訳書）を契約期間中継続して適用するものとする。ただし、燃料費調整単価を適用する場合は、みなし小売電気事業者（関西電力株式会社）の燃料費調整単価を超えない範囲で設定するものとする。

なお、燃料費調整単価を適用しない場合は、積算内訳書にその旨を明記し、契約期間中適用するものとする。

カ　供給者は、卸電力市場価格を反映した市場価格調整単価に基づき算定した金額（市場価格調整額）を加算・減算することができるものとし、落札決定後に提出した算定式及び算定条件（積算内訳書）を契約期間中継続して適用するものとする。ただし、市場価格調整単価を適用する場合は、みなし小売電気事業者（関西電力株式会社）の市場価格調整単価を超えない範囲で設定するものとする。

なお、市場価格調整単価を適用しない場合は、積算内訳書にその旨を明記し、契約期間中適用するものとする。

キ　再生可能エネルギー発電促進賦課金については、供給者が定める約款の規定によるものとし、

供給者は、その代金を請求することができるものとする。ただし、入札価格の算定には、考慮する必要はないものとする。

（１０）平均力率

ア　平均力率の算定は、その月の午前８時から午後１０時までの時間における平均の力率とする。単位は％とし、小数点以下第１位を四捨五入する（瞬間力率が進み力率となる場合には、その瞬間力率は１００％とする。）。

イ　平均力率の算定式は次のとおりとする。

平均力率 ＝ 有効電力量 ／ √（(有効電力量）^{2}＋（無効電力量）^{2}）

ウ　契約期間における当該施設の予定平均力率については、令和７年度の各月の力率から算定することとし、入札金額はこの予定平均力率を用いて算定するものとする。

（１１）自家発補給電力の使用

ア　自家発補給電力を使用する場合は、使用開始の時刻と使用休止の時刻とをあらかじめ供給者に通知するものとする。

イ　常時電力と自家発補給電力を同一計量する場合において、当該月の３０分最大需要電力計の値が常時電力の契約電力を超えないときは、アにかかわらず、自家発補給電力を使用しなかったものとする。

３　一般事項

（１）注意事項

ア　供給者は、仕様書に明記の無い場合又は疑いを生じた場合においては、監督員と協議する。

イ　供給者は、仕様書によることが困難又は不都合な場合は、監督員と協議する。

ウ　供給者は、当該契約内容を変更しようとする場合は、監督員と協議のうえ、その承諾を得る。

エ　供給者は、本市が締結する別契約の関係業務について監督員の指示により、当該関係者と協力し業務の円滑な進捗を図る。

オ　供給者は当該契約に関する業務に伴い、廃材、塵、配線屑等が発生した場合は、そのすべてを構外に搬出し、関係法令などに従い適切に処理する。

（２）連絡体制

供給者は当該契約締結後速やかに次の内容を記した書類を代表者の記名押印の後、監督員に提出すること。

ア　緊急時の連絡体制及び作業体制表

イ　当該契約担当者名、組織図及び連絡先

ウ　協議窓口の所在地

（３）報告

供給者は計量装置の検針結果をその都度、監督員に報告する。また、当該契約にかかわる不測の事態が発生した場合などについても早急に監督員に報告し、その指示を受けて調整を行う。

なお、報告は監督員の承諾を受けた場合を除き、原則として書面にて行う。

（４）検査

ア　供給者は、当該契約の内容が完了したときは、検査員の検査を受けなければならない。

イ　前項の規定により難い場合は、検査員の指示により、中間検査とすることが出来る。

（５）資料の提供

ア　供給者は、電力の使用及び電気料金に関する資料を監督員から求められた場合は、速やかに応じなければならない。

なお、資料の様式及び提出方法については監督員の指示による。

イ　供給者は、契約期間の終了に伴い契約期間中の月次毎の契約電力、最大需要電力、使用電力量等を書面で監督員に提出すること。

なお、様式及び提出方法については監督員の指示による。

４　その他

（１）設備の状況及び変更等

当該契約期間中における需要施設の変更等における技術的な協議については、監督員、電気主任技術者、供給者及び託送者の４者によることとし、その決定については４者の合意によるものとする。

（２）負担金等

供給点変更などに伴う需要施設を除いた託送者設備の工事に係る費用の負担については、原則として託送者の電気供給約款等に準ずるものとする。また、需要施設の工事、保守点検作業、不慮の事故等に伴う託送者区分開閉器操作などの電力会社の作業に係る費用は、すべて供給者の負担とする。

（３）取引用計量装置

最大電力及び使用電力量を計量する取引用計量装置（計器用変成器、積算電力量計、遠隔検針装置などの供給電力の検針に係るすべての設備を含む。）の設置、取替え、移設、並びに撤去の必要が生じた場合には、その作業及び費用負担は本市の責に帰すべき事由による場合を除き原則として供給者が行うものとし、その機器類についての保安上の責任はすべて供給者とする。ただし、設置場所は需要施設の施設内を無償で貸与する。また、遠隔検針の通信に係る一切の費用についても、すべて供給者の負担とする。

（４）送電の停止

供給者は、電力会社の都合等により契約期間中にやむを得ず当該施設への送電を一時停止する必要が生じた場合には、事前に監督員、電気主任技術者と充分な協議を行い、監督員の承諾を得るものとする。また、電力会社設備の不慮の事故等に伴う当該需要設備への送電停止の際には、供給者は速やかに監督員、電気主任技術者へその原因、状況、復旧予定などの関連情報を連絡すること。

（５）緊急時の対応

事故等による送電停止などの緊急時には、監督員、電気主任技術者から供給者に確実に連絡がとれ、現地での復旧作業などの対応が早急に可能な体制を常時設置すること。また、災害等による送電停止時には、前述の体制で監督員、電気主任技術者、託送者と協議のうえ、復旧作業に協力を行うこと。

（６）協議窓口

当該契約期間中における本市と供給者との契約条件、契約内容変更、需要施設の設備の変更等に伴う協議窓口は、原則として京都市内とする。ただし、監督員の承諾を得た場合はこの限りで

はない。

5　特記事項等

（1）使用電力量の増減予定

予定数量は、過去の実績又は予測によるものであり、本市の都合により増減する。大幅な増減があっても、本市は何ら補償しない。

（2）計画的な設備改修の予定

当該契約期間内において、大幅な既存電気設備の変更工事、電力引込の変更を伴う工事、大規模な仮設電源の供給の計画はない。ただし、災害、緊急性を伴う公共事業、その他予測不可能な事態が発生した場合はこの限りではない。

（3）需要施設の全体停電予定

自家用電気工作物の年次精密点検のため、毎年１回（１日間)、焼却設備のオーバーホール時期に合わせて、需要施設全体の停電を行う予定である（託送者区分開閉器の開閉を伴う作業)。

ただし、重大な故障が発生した場合や、緊急に修理が必要な場合等は、臨時に需要施設内全体若しくは部分停電を行う場合がある。

（4）本電力供給契約の長期継続契約の適用の有無

■　当該契約は、長期継続契約の適用が「ない」。

□　当該契約は、長期継続契約の適用が「ある」。

（5）本電力供給契約の長期継続契約の適用が「ある」場合の措置

ア　本市は、令和９年度以降において電気料金に係る歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この電力供給契約を解除することができる。

イ　アの規定により本市がこの契約を解除した場合において、供給者は、本市が令和１０年度以降に支払いを予定していた電気料金を請求することはできない。

ウ　供給者は、前項に定めるもののほか、アの規定により本市がこの契約を解除したために生じた損害の賠償について、本市に請求することはできない。

発電設備

非常用

発電設備は以下のとおり。

No.	メーカー名	型式	製造番号	電圧	発電方式	用途	定格出力	設置 年月日	備考
1	明電舎	E-AF	1A6304RJ	6.6kV	ガスタービン	非常用	2,800kW	平成18年9月	
2									
3									


常用

発電設備は以下のとおり。

No.	メーカー名	型式	製造番号	電圧	発電方式	用途	定格出力	設置 年月日	備考
1	明電舎	TIC-AFT	1A5842RJ1	6.6kV	蒸気タービン	常用	8,500kW	平成18年9月	
2	京セラ	SPG200T-02	ー	0.2kV	太陽光	常用	230kW （200W× 1、152枚）	平成19年3月	逆変換装置の容量が230kW（10kW×23台）でパネル総容量230.40kWより小さいため、230kWを定格出力とする。
3									

各月の電力使用実績

年	月	契約電力（kW）		30分最大需要電力（kW）	令和7年度使用電力量（実績）（kWh）				力率（%）	備　考
		常時	自家発補給		合計	常時	自家発補給			
							定期検査時	その他		
7	4	2,000	2,000	1,020	49,980	49,980	0	0	100	
7	5	2,000	2,000	980	69,160	69,160	0	0	100	
7	6	2,000	2,000	1,700	118,950	118,950	0	0	100	
7	7	2,000	2,000	3,000	657,840	657,840	常時に含む	0	99	オーバーホール点検整備 自家発補給（定検）使用
7	8	2,000	2,000	3,640	942,890	942,890	常時に含む	常時に含む	99	自家発補給（定検）使用 自家発補給（その他）使用
7	9	2,000	2,000	940	72,810	72,810	0	0	100	
7	10	2,000	2,000	1,360	69,910	69,910	0	0	100	
7	11	2,000	2,000	1,140	144,990	144,990	0	0	100	
7	12	2,000	2,000	3,440	218,580	218,580	常時に含む	0	100	年末年始休止 自家発補給（定検）使用
8	1	2,000	2,000	3,080	335,250	335,250	常時に含む	0	100	年末年始休止 自家発補給（定検）使用 みなし不使用月
8	2	2,000	2,000	3,320	292,540	292,540	常時に含む	0	100	大規模改修工事 自家発補給（定検）使用
8	3	2,000	2,000	1,080	122,020	122,020	0	0	100	
合　計		―	―	―	3,094,920	3,094,920	0	0	―	

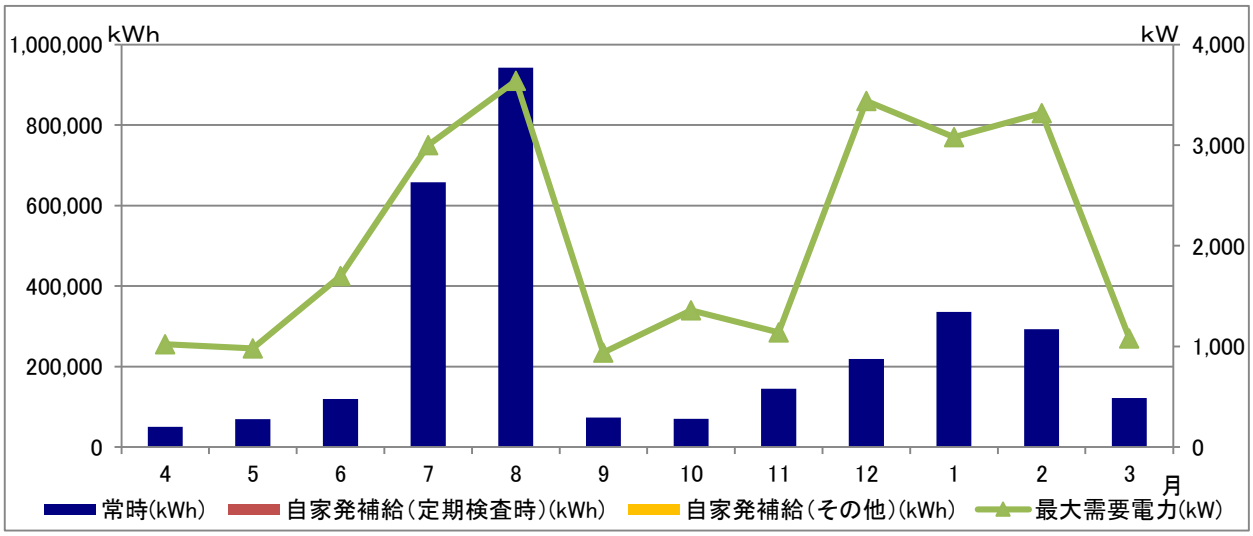


・ 7月　　オーバーホールのため、自家発補給（定検）を使用。
・ 8月　　オーバーホールのため、自家発補給（定検）を使用。
　　設備トラブルのため、蒸気タービン発電機停止につき、自家発補給（その他）を使用。
・ 12、1月　　年末年始休止のため、自家発補給（定検）を使用。
　　ただし、1月はみなし不使用月
・ 2月　　大規模改修工事のため、自家発補給（定検）を使用。

※ みなし不使用月…自家発補給電力において、当該月に前月から継続して電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電力の供給を受けなかった期間を上回らない月のこと。

各月の電力使用計画（予定）

年	月	契約電力（kW）		30分最大需要電力（kW）	令和9年度使用電力量（予定）（kWh）				力率（%）	備　考
		常時	自家発補給		合計	常時	自家発補給			
							定期検査時	その他		
9	4	2,000	2,000	3,300	886,000	864,000	22,000	0	100	大規模改修共通休炉 自家発補給（定検）使用
9	5	2,000	2,000	3,300	383,000	376,000	7,000	0	100	大規模改修共通休炉 自家発補給（定検）使用
9	6	2,000	2,000	3,300	377,000	370,000	7,000	0	100	大規模改修共通休炉 自家発補給（定検）使用
9	7	2,000	2,000	3,300	383,000	376,000	7,000	0	100	大規模改修共通休炉 自家発補給（定検）使用
9	8	2,000	2,000	3,300	1,395,000	1,364,000	31,000	0	100	オーバーホール点検整備 自家発補給（定検）使用
9	9	2,000	2,000	3,300	572,000	560,000	12,000	0	100	オーバーホール点検整備 自家発補給（定検）使用
9	10	2,000	2,000	1,200	186,000	186,000	0	0	100	
9	11	2,000	2,000	3,300	180,000	180,000	0	0	100	
9	12	2,000	2,000	3,300	192,000	190,000	2,000	0	100	年末年始休止 自家発補給（定検）使用
10	1	2,000	2,000	3,300	431,000	418,000	13,000	0	100	大規模改修共通休炉 自家発補給（定検）使用
10	2	2,000	2,000	3,300	281,000	274,000	7,000	0	100	大規模改修共通休炉 自家発補給（定検）使用
10	3	2,000	2,000	3,300	273,000	266,000	7,000	0	100	大規模改修共通休炉 自家発補給（定検）使用
合　計		―	―	―	5,539,000	5,424,000	115,000	0	―	

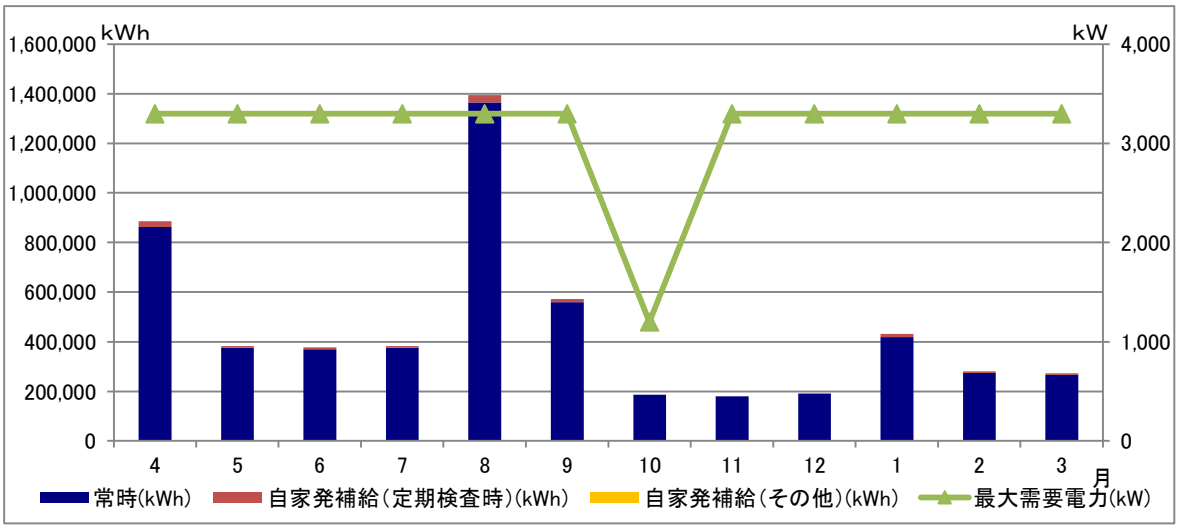

・4月　　大規模改修工事につき、16日間（4/1-11、23-27）の自家発補給（定検）使用を想定。
・5月　　大規模改修工事につき、4日間（5/21-24）の自家発補給（定検）使用を想定。
・6-7月　　大規模改修工事につき、4日間（6/18-21）、4日間（7/23-26）の自家発補給（定検）使用を想定。
・8月　　オーバーホール点検整備につき、31日間（8/1-31）の自家発補給（定検）使用を想定。
・9月　　大規模改修工事につき、9日間（9/1-9）の自家発補給（定検）使用を想定。
・12月　　年末年始休止のため、2日間（12/30-31）の自家発補給（定検）使用を想定。
・1月　　年末年始休止及び大規模改修工事につき、7日間（1/1-4、28-30）の自家発補給（定検）使用を想定。
・2-3月　　大規模改修工事につき、4日間（2/18-21）、4日間（3/24-27）の自家発補給（定検）使用を想定。

※　みなし不使用月…自家発補給電力において、当該月に前月から継続して電力の供給を受けた期間がある場合で、その期間が前月の電力の供給を受けなかった期間を上回らない月のこと。

北部クリーンセンター
日別電力使用実績（取引用メータ値（30分値）の各時間毎合計値）

別紙3

令和7年

4月

（単位：kWh）

日　時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
0 ～ 1	20	110	20	20	20	60	70	20	70	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	60	30	0	10	150	100	0	60	
1 ～ 2	50	120	40	20	20	170	110	0	0	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	30	40	0	0	80	80	0	30	
2 ～ 3	30	140	0	20	10	160	100	0	10	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	20	0	0	0	60	50	0	30	
3 ～ 4	50	170	10	50	50	190	70	0	30	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	0	70	80	60	0	20	
4 ～ 5	10	110	20	130	20	160	90	10	20	10	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	10	40	0	40	40	80	0	0	
5 ～ 6	160	310	140	330	160	220	340	30	120	20	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230	210	170	40	420	120	250	170	80	
6 ～ 7	150	110	90	330	210	160	400	60	230	40	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	270	100	70	280	60	210	220	100	
7 ～ 8	10	0	0	80	20	80	110	0	60	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	10	0	0	60	0	20	0	0	
8 ～ 9	80	60	60	190	10	50	260	20	100	40	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	60	20	40	60	0	60	10	20	
9 ～ 10	160	190	150	450	10	10	530	50	380	30	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	170	100	150	30	0	240	120	60	
10 ～ 11	170	220	100	430	40	30	400	100	580	20	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	130	100	120	40	0	140	350	40	
11 ～ 12	180	210	80	400	50	50	390	120	470	30	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	200	30	100	30	0	70	220	70	
12 ～ 13	30	10	0	100	40	20	140	0	120	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	100	10	20	20	0	0	20	0	
13 ～ 14	220	70	150	360	90	20	590	160	420	50	680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	210	280	140	280	10	0	70	180	80	
14 ～ 15	150	110	120	120	60	10	410	190	470	20	470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	300	20	40	0	10	20	230	60	
15 ～ 16	180	10	170	100	20	10	130	60	120	0	530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	140	10	30	10	40	0	60	10	
16 ～ 17	90	0	40	80	60	10	10	0	180	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	0	30	40	70	0	20	10	
17 ～ 18	200	10	260	280	310	60	80	100	370	90	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130	90	20	190	280	330	10	170	130	
18 ～ 19	180	20	210	110	410	60	50	50	290	70	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	50	70	10	100	290	200	0	240	150	
19 ～ 20	60	10	90	10	170	30	10	40	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	30	0	0	50	120	0	30	10	
20 ～ 21	70	10	10	10	70	30	0	50	80	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110	0	0	0	10	50	80	0	20	30	
21 ～ 22	160	0	20	20	80	80	0	50	90	10	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	20	10	0	20	60	90	0	110	30	
22 ～ 23	290	30	40	90	170	170	0	40	120	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	110	20	30	30	100	140	0	100	70	
23 ～ 24	240	20	30	30	130	80	0	60	70	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	70	60	0	20	70	90	0	100	50	
最 大 値	290	310	260	450	410	220	590	190	580	170	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	340	300	170	280	420	330	250	350	150	
合　計	2940	2050	1850	3760	2230	1920	4290	1210	4560	700	8420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520	2290	2310	890	1290	2020	1760	1460	2370	1140	

最大需要電力	1,020
月 合 計	49,980

（※30分デマンド計量値）

北部クリーンセンター
日別電力使用実績（取引用メータ値（30分値）の各時間毎合計値）

別紙3

令和7年

5月

（単位：kWh）

日　時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0 ～ 1	60	0	30	0	30	0	0	30	0	10	50	0	0	30	10	70	70	0	40	0	60	10	0	130	30	10	10	20	100	10	10
1 ～ 2	40	0	40	0	30	0	0	10	0	0	60	0	0	10	0	70	100	0	40	0	60	0	0	110	80	0	0	30	10	40	10
2 ～ 3	50	30	130	0	30	0	0	0	0	0	10	0	0	30	10	100	70	10	10	10	40	0	0	100	150	0	10	80	20	170	20
3 ～ 4	80	10	240	0	10	0	0	0	0	0	10	0	10	50	0	80	20	0	0	30	50	0	10	110	140	10	20	130	10	140	140
4 ～ 5	50	10	100	0	0	10	0	10	0	0	0	0	40	80	0	40	30	0	0	50	80	0	20	30	130	20	10	90	0	290	170
5 ～ 6	390	90	280	60	10	30	140	20	130	60	20	20	230	340	40	150	190	90	10	340	300	70	120	20	330	170	200	290	120	390	390
6 ～ 7	270	80	210	90	10	60	170	90	170	10	10	30	170	350	20	160	230	90	40	300	360	120	120	40	390	160	210	330	40	270	220
7 ～ 8	0	0	50	0	0	0	50	0	10	0	0	0	30	70	0	10	70	0	0	120	40	0	0	0	100	10	30	60	0	60	30
8 ～ 9	100	20	30	0	30	10	200	40	70	0	0	10	90	150	0	180	50	0	20	150	210	70	120	0	40	60	160	190	100	150	120
9 ～ 10	110	170	20	0	60	20	400	180	120	0	0	0	310	260	120	360	40	0	60	390	470	80	420	0	80	170	360	390	310	400	170
10 ～ 11	40	140	40	0	60	10	390	190	130	0	0	10	320	360	200	250	70	10	130	370	470	20	320	0	50	120	250	590	370	500	190
11 ～ 12	30	70	10	0	30	30	430	150	160	0	0	20	320	360	330	240	120	0	200	350	380	90	450	0	70	210	280	640	590	400	200
12 ～ 13	0	10	10	0	0	0	130	0	0	0	0	0	20	40	90	50	200	50	20	50	80	0	100	0	80	0	20	350	70	30	280
13 ～ 14	80	100	30	0	60	70	520	350	100	0	0	50	350	410	370	270	320	60	250	240	250	110	310	0	190	260	330	750	550	270	150
14 ～ 15	50	10	20	0	10	50	420	290	10	0	0	20	270	380	320	0	260	50	80	250	240	120	130	30	180	310	350	880	470	80	130
15 ～ 16	50	0	0	0	0	0	280	110	0	0	10	0	170	170	90	50	200	100	10	90	130	10	140	0	100	200	180	510	240	50	140
16 ～ 17	10	10	0	0	0	0	100	40	0	0	0	0	50	50	100	10	50	40	0	30	50	0	70	0	10	20	80	290	50	10	70
17 ～ 18	120	70	50	50	40	40	220	120	10	50	100	20	150	220	330	130	210	190	20	210	310	30	290	40	240	180	320	540	260	100	360
18 ～ 19	50	70	10	70	20	20	160	100	0	70	80	20	160	250	430	100	190	210	10	110	80	40	310	90	190	200	230	480	210	110	380
19 ～ 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	10	60	130	10	30	90	0	10	10	20	80	0	50	20	20	170	170	10	80
20 ～ 21	0	10	0	10	0	0	10	0	0	20	0	0	40	30	70	20	30	120	0	20	0	0	100	40	70	10	50	250	150	10	110
21 ～ 22	10	0	0	50	0	0	10	0	0	10	10	0	40	140	130	150	50	120	0	80	0	10	80	90	10	30	100	160	50	30	110
22 ～ 23	0	10	0	60	0	0	10	0	0	30	10	10	10	140	150	100	10	120	0	50	0	0	180	70	0	10	70	160	40	70	90
23 ～ 24	10	10	0	20	0	0	0	10	10	70	0	10	20	100	130	80	0	100	0	40	10	10	180	20	10	0	70	150	10	60	80
最 大 値	390	170	280	90	60	70	520	350	170	70	100	50	350	410	430	360	320	210	250	390	470	120	450	130	390	310	360	880	590	500	390
合　計	1600	920	1300	410	430	350	3640	1740	920	340	370	220	2810	4080	3070	2680	2610	1450	940	3290	3680	810	3550	920	2720	2180	3360	7530	3940	3650	3650

最大需要電力	980
月 合 計	69,160

（※30分デマンド計量値）

北部クリーンセンター
日別電力使用実績（取引用メータ値（30分値）の各時間毎合計値）

別紙3

令和7年

6月

（単位：kWh）

日　時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
0 ～ 1	80	180	10	200	140	10	10	60	100	40	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	370	140	360	40	160	290	
1 ～ 2	70	80	20	310	70	30	0	100	10	50	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	370	150	410	70	160	350	
2 ～ 3	40	80	0	380	80	60	0	110	20	40	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	350	180	270	120	190	290	
3 ～ 4	10	50	0	250	110	70	0	100	10	30	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120	450	170	190	170	120	370	
4 ～ 5	0	120	0	130	100	110	10	100	20	40	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70	240	240	60	130	50	240	
5 ～ 6	30	400	140	230	370	450	130	300	130	370	520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	400	580	420	320	420	320	
6 ～ 7	40	440	170	220	340	310	100	200	130	320	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	390	560	320	240	280	220	
7 ～ 8	0	40	0	50	50	50	0	80	0	90	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	140	320	70	70	90	10	
8 ～ 9	0	100	40	210	130	260	10	110	40	290	390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	360	380	410	170	70	220	
9 ～ 10	0	290	230	680	240	510	0	210	40	520	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1130	620	870	680	190	70	460	
10 ～ 11	0	230	190	590	250	550	0	240	50	460	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1170	670	910	720	160	40	490	
11 ～ 12	0	360	360	710	280	820	0	210	50	950	1320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1160	770	860	790	190	110	540	
12 ～ 13	0	50	10	360	0	400	10	290	0	560	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	730	170	530	390	100	160	180	
13 ～ 14	0	340	210	820	200	820	60	290	20	820	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	1050	740	1050	850	150	110	420	
14 ～ 15	0	290	360	760	200	580	170	320	30	890	1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	1010	900	1060	520	120	140	640	
15 ～ 16	20	180	250	540	80	490	140	190	0	650	1350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	880	700	740	450	220	180	290	
16 ～ 17	30	60	80	320	30	280	80	160	0	490	1110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	600	570	430	170	350	190	60	
17 ～ 18	180	170	300	520	220	450	200	430	40	630	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	750	600	490	370	560	450	190	
18 ～ 19	230	170	270	430	160	350	180	310	40	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	660	480	310	320	550	420	60	
19 ～ 20	120	0	140	230	10	180	40	150	0	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	430	170	130	140	280	170	0	
20 ～ 21	140	0	200	160	40	140	40	120	0	390	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	440	290	320	50	290	310	10	
21 ～ 22	190	0	340	160	60	50	170	120	50	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250	330	250	290	20	230	340	10	
22 ～ 23	140	0	250	150	50	30	150	120	120	480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260	260	210	370	100	180	370	30	
23 ～ 24	170	0	190	100	20	50	80	130	50	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210	310	200	380	70	140	350	40	
最 大 値	230	440	360	820	370	820	200	430	130	950	1490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	1170	900	1060	850	560	450	640	
合　計	1490	3630	3760	8510	3230	7050	1580	4450	950	9820	12540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2610	13590	10410	11460	8150	5040	4950	5730	

最大需要電力	1,700
月 合 計	118,950

（※30分デマンド計量値）

北部クリーンセンター
日別電力使用実績（取引用メータ値（30分値）の各時間毎合計値）

別紙3

令和7年

7月

（単位：kWh）

日　時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0 ～ 1	40	80	20	200	270	310	60	70	70	90	220	110	10	0	70	50	0	20	60	1760	1720	1750	1640	1630	1630	1570	1580	1540	1650	1600	1640
1 ～ 2	10	60	50	170	190	470	40	20	70	40	140	180	0	0	160	110	0	0	80	1770	1710	1780	1590	1620	1610	1560	1600	1550	1600	1640	1620
2 ～ 3	10	150	20	70	150	530	0	60	30	70	100	140	10	0	190	100	0	20	60	1760	1690	1740	1550	1610	1600	1570	1570	1550	1600	1570	1610
3 ～ 4	0	220	20	120	200	380	0	50	30	0	160	180	0	0	200	210	0	30	50	1800	1710	1720	1560	1570	1570	1520	1590	1550	1540	1580	1610
4 ～ 5	0	110	70	190	210	210	0	120	80	0	190	30	0	0	160	230	0	110	70	1760	1730	1750	1590	1590	1570	1550	1600	1540	1580	1560	1610
5 ～ 6	140	360	330	520	360	360	20	360	360	50	440	290	0	0	420	590	10	380	50	1740	1690	1780	1580	1600	1560	1540	1550	1560	1610	1580	1590
6 ～ 7	100	370	230	330	210	320	40	200	300	120	360	180	30	0	370	320	10	380	140	1670	1770	1730	1630	1690	1610	1540	1590	1610	1620	1600	1640
7 ～ 8	40	280	20	260	20	90	0	0	20	0	130	50	0	0	140	220	0	140	140	1640	1830	1750	1930	1910	1860	1370	1610	1880	1950	1900	1750
8 ～ 9	270	570	130	430	20	130	10	200	220	130	570	130	0	100	300	310	140	480	60	1630	2070	2030	2220	2200	2180	1050	1540	2180	2210	2200	2030
9 ～ 10	540	890	480	770	10	340	60	440	340	520	860	210	0	100	680	550	380	880	30	1640	2570	2370	2510	2540	2570	0	1400	2510	2530	2490	2340
10 ～ 11	500	1090	440	770	10	300	150	350	400	560	900	190	0	380	660	560	460	750	880	1520	2570	2350	2490	2560	2540	0	1390	2470	2520	2450	2430
11 ～ 12	510	1080	460	740	0	420	130	540	460	650	900	140	0	470	670	850	440	870	2990	1510	2570	2530	2500	2550	2580	0	1520	2430	2550	2510	2390
12 ～ 13	190	680	160	250	10	420	0	240	120	220	470	110	0	70	230	330	60	430	2720	1520	2110	2150	2130	2230	2140	0	1590	2080	2160	2130	1950
13 ～ 14	620	990	660	640	60	440	130	680	620	710	770	240	0	430	460	770	390	730	2540	1580	2600	2600	2500	2560	2520	0	1540	2510	2560	2520	2310
14 ～ 15	550	990	740	370	0	460	190	730	700	440	500	300	0	420	440	680	490	560	2530	1600	2570	2590	2480	2540	2290	0	1530	2500	2580	2480	2170
15 ～ 16	310	640	410	320	10	480	120	440	360	180	430	190	10	190	60	620	150	530	2570	1720	2320	2280	2280	2280	2230	0	1530	2240	2260	2230	1830
16 ～ 17	200	380	100	330	120	490	30	290	180	70	450	140	0	40	10	300	20	510	2530	1700	1960	2060	1910	2050	2040	80	1590	2080	2140	1980	1710
17 ～ 18	650	260	220	270	180	500	0	150	90	10	410	330	100	20	220	60	180	560	2250	1720	1990	1880	2020	1890	1810	1350	1610	1950	1920	1880	1640
18 ～ 19	520	100	230	220	170	430	40	400	520	150	480	270	90	110	150	300	180	210	1990	1750	1940	1870	1910	1860	1810	1950	1590	1920	1870	1850	1650
19 ～ 20	410	10	200	190	510	600	30	320	460	180	10	70	0	110	0	250	50	190	1970	1740	1940	1850	1880	1840	1800	1910	1610	1820	1860	1790	1610
20 ～ 21	390	10	560	510	460	480	350	100	270	20	30	40	0	10	10	10	50	160	1960	1740	1880	1780	1860	1800	1800	1850	1600	1780	1820	1740	1620
21 ～ 22	360	60	440	470	270	310	340	70	310	90	50	20	10	0	0	0	80	80	1870	1760	1890	1790	1820	1790	1750	1770	1590	1770	1780	1720	1600
22 ～ 23	240	70	220	190	270	340	40	70	270	80	120	50	0	40	0	0	30	120	1790	1710	1810	1730	1770	1730	1680	1630	1600	1740	1710	1670	1610
23 ～ 24	240	40	290	220	370	220	10	70	240	240	160	0	0	20	40	0	0	110	1790	1710	1800	1650	1700	1670	1600	1640	1600	1650	1670	1680	1600
最 大 値	650	1090	740	770	510	600	350	730	700	710	900	330	100	470	680	850	490	880	2990	1800	2600	2600	2510	2560	2580	1950	1610	2510	2580	2520	2430
合　計	6840	9490	6500	8550	4080	9030	1790	5970	6520	4620	8850	3590	260	2510	5640	7420	3120	8250	31120	40450	48440	47510	47050	47310	46350	25450	37520	46410	47290	46350	43560

最大需要電力	3,000
月 合 計	657,840

（※30分デマンド計量値）

北部クリーンセンター
日別電力使用実績（取引用メータ値（30分値）の各時間毎合計値）

別紙3

令和7年

8月

（単位：kWh）

日　時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0 ～ 1	1560	1670	1530	1740	2430	10	0	10	0	2320	1520	1810	2110	1930	1640	2240	50	40	380	1670	1680	1610	1610	1630	2080	2500	330	0	0	0	0
1 ～ 2	1580	1650	1550	1730	2440	0	0	30	0	2330	1550	1820	2120	1930	1660	2340	50	30	60	1620	1680	1570	1560	1620	2110	2500	510	0	0	0	0
2 ～ 3	1580	1640	1560	1680	2450	100	10	140	10	1950	1530	1800	2120	1890	1650	2440	280	160	250	1640	1590	1580	1570	1570	2160	2500	800	0	0	0	0
3 ～ 4	1560	1620	1560	1690	2480	120	0	180	30	1790	1530	1790	2130	1880	1640	2480	310	130	2890	1610	1670	1570	1570	1600	2330	2510	780	0	0	0	0
4 ～ 5	1590	1640	1520	1690	2480	0	0	40	0	1760	1530	1790	2260	1850	1630	2490	70	10	2860	1590	1600	1580	1560	1620	2100	2500	90	0	0	0	0
5 ～ 6	1590	1610	1550	1660	2500	10	0	40	0	1750	1510	1820	2290	1850	1630	2470	50	0	2850	1630	1570	1550	1540	1610	2170	2510	0	0	0	0	0
6 ～ 7	1620	1550	1550	1690	2480	20	0	50	0	1730	1510	1820	2300	1890	1650	2480	0	0	2870	1680	1690	1660	1590	1600	2270	2560	0	0	0	0	0
7 ～ 8	1680	1640	1530	1780	2520	10	0	50	0	1790	1700	1640	2220	1980	1700	2450	10	0	2530	1740	1660	1770	1880	1790	2680	2600	0	0	0	0	0
8 ～ 9	1970	1630	1520	1960	3060	200	30	300	0	1770	1920	1880	2660	2210	2060	2670	10	10	2740	2020	2070	2170	1940	1960	2990	2840	0	0	0	0	0
9 ～ 10	2310	1650	1580	2420	3300	530	90	520	0	1800	2350	2230	2650	2430	2360	2480	0	10	3160	2290	2490	2490	2000	2050	3340	3430	0	0	0	0	0
10 ～ 11	2240	1700	1570	2520	3210	360	80	530	30	1870	2450	2270	2720	2460	2340	2510	10	10	3150	2280	2480	2580	2030	2080	3320	3470	0	0	0	0	0
11 ～ 12	2210	1640	1550	2550	2140	540	90	520	50	1860	2410	2360	2860	2480	2410	1560	0	100	2760	2350	2480	2610	2030	2050	3220	2880	0	0	0	0	0
12 ～ 13	1840	1610	1580	2090	10	250	0	80	30	1780	2030	1980	2990	2050	2120	40	20	30	2080	1930	2080	2100	1980	2060	2870	90	0	0	0	0	0
13 ～ 14	2160	1640	1530	2550	100	680	60	410	90	1720	2400	2420	3560	2390	2410	20	20	370	2530	2340	2520	2430	1990	2060	3320	70	0	0	0	0	0
14 ～ 15	1910	1650	1520	2610	410	600	30	110	950	1720	2380	2370	3610	2380	2220	110	30	290	2500	2340	2550	2170	2010	2060	3270	0	0	0	0	0	0
15 ～ 16	1840	1620	1710	2380	220	390	20	40	2610	1710	2100	2140	2870	2060	2120	70	40	100	2200	2030	2320	2170	2020	2030	3010	0	0	0	0	0	0
16 ～ 17	1750	1610	1800	2210	0	180	0	30	2650	1720	1870	1900	2660	1810	2010	30	30	80	1930	1900	2060	2060	2000	1960	2700	10	0	0	0	0	0
17 ～ 18	1690	1570	1780	2190	10	90	0	0	2550	1700	1980	2260	2770	1810	2060	50	30	50	1860	1970	2020	1970	1920	1990	2690	130	0	0	0	0	0
18 ～ 19	1670	1550	1820	2480	20	80	0	0	580	1680	1930	2170	2980	1760	2190	170	90	60	1800	1920	1890	1880	1890	2010	2690	170	0	0	0	0	0
19 ～ 20	1660	1580	1790	2500	0	30	0	0	2210	1690	1910	2150	2530	1760	2220	140	180	40	1810	1890	1850	1790	1870	2000	2670	140	0	0	0	0	0
20 ～ 21	1640	1580	1780	2560	0	60	0	0	2910	1610	1910	2120	2490	1730	2160	180	70	90	1820	1850	1820	1810	1870	2000	2620	230	0	0	0	0	0
21 ～ 22	1680	1570	1780	2650	30	30	0	0	2830	1570	1840	2040	2480	1680	2230	260	80	160	1740	1860	1790	1740	1810	1970	2560	340	0	0	0	0	0
22 ～ 23	1650	1590	1770	2410	50	40	0	0	2390	1600	1820	2010	2440	1690	2480	250	60	120	1710	1780	1730	1710	1750	1960	2490	290	0	0	0	0	0
23 ～ 24	1620	1560	1720	2430	0	0	10	0	2330	1560	1790	2110	1940	1680	2100	210	40	110	1640	1730	1670	1630	1640	2040	2480	320	0	0	0	0	0
最 大 値	2310	1700	1820	2650	3300	680	90	530	2910	2330	2450	2420	3610	2480	2480	2670	310	370	3160	2350	2550	2610	2030	2080	3340	3470	800	0	0	0	0
合　計	42600	38770	39150	52170	32340	4330	420	3080	22250	42780	45470	48700	61760	47580	48690	30140	1530	2000	50120	45660	46960	46200	43630	45320	64140	34590	2510	0	0	0	0

最大需要電力	3,640
月 合 計	942,890

（※30分デマンド計量値）

北部クリーンセンター
日別電力使用実績（取引用メータ値（30分値）の各時間毎合計値）

別紙3

令和7年

9月

（単位：kWh）

日　時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
0 ～ 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	330	280	490	340	140	460	80	610	30	290	350	400	340	190	460	470	
1 ～ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	300	350	270	120	410	40	510	60	130	270	320	210	170	280	380	
2 ～ 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	310	50	70	50	10	90	0	250	0	10	0	90	40	20	30	140	
3 ～ 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	120	40	80	10	80	0	270	0	0	10	140	80	30	10	130	
4 ～ 5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	100	50	80	0	150	0	240	0	0	10	190	70	10	0	110	
5 ～ 6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	90	50	70	20	150	10	310	0	10	30	90	50	10	0	20	
6 ～ 7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	120	60	50	20	50	10	170	0	20	20	130	70	0	0	60	
7 ～ 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440	110	80	0	40	0	0	120	10	0	10	80	30	0	0	30	
8 ～ 9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	250	170	90	90	10	0	270	10	160	130	310	20	20	40	170	
9 ～ 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370	580	300	350	270	0	0	570	340	460	250	660	70	120	100	410	
10 ～ 11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410	520	330	380	300	10	10	500	320	660	210	600	60	140	90	590	
11 ～ 12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	510	340	340	350	0	20	570	410	870	410	680	130	110	100	660	
12 ～ 13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300	160	110	40	30	10	10	120	200	490	60	300	110	60	0	150	
13 ～ 14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	390	710	530	350	280	10	20	450	490	810	330	560	150	130	60	490	
14 ～ 15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140	530	420	380	180	40	20	270	710	890	310	130	130	160	10	450	
15 ～ 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	180	270	190	210	180	60	110	40	490	580	140	200	190	130	0	240	
16 ～ 17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320	130	130	90	50	100	30	170	0	320	440	40	130	310	70	0	110	
17 ～ 18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	130	270	20	10	130	60	210	0	300	230	70	70	280	120	0	130	
18 ～ 19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730	130	250	50	20	90	60	350	10	270	130	40	50	240	120	0	30	
19 ～ 20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	80	200	40	20	100	30	430	0	310	180	110	140	240	170	0	40	
20 ～ 21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	570	110	180	20	20	100	50	510	0	390	140	120	50	340	130	0	50	
21 ～ 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	110	250	50	20	140	70	650	10	340	130	220	70	220	190	40	10	
22 ～ 23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	80	180	150	30	190	50	490	0	300	150	220	90	250	130	140	10	
23 ～ 24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470	90	200	80	10	60	10	390	0	140	200	150	130	80	140	180	30	
最 大 値	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	730	680	710	530	380	350	460	650	610	710	890	410	680	340	190	460	660	
合　計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4560	6820	6360	4080	3260	2950	1890	3530	5290	5440	6980	3510	5610	3710	2370	1540	4910	

最大需要電力	940	（※30分デマンド計量値）
月 合 計	72,810	

北部クリーンセンター
日別電力使用実績（取引用メータ値（30分値）の各時間毎合計値）

別紙3

令和7年

10月

（単位：kWh）

日　時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0 ～ 1	270	430	260	700	400	180	460	590	730	460	350	400	670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 ～ 2	220	280	210	580	260	90	330	420	530	260	280	290	490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 ～ 3	60	30	0	280	80	0	130	240	80	10	100	120	260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 ～ 4	30	10	10	310	10	20	160	160	30	20	110	60	270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 ～ 5	10	30	30	360	10	0	190	140	40	40	80	50	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 ～ 6	0	0	20	170	20	0	70	60	0	30	60	10	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 ～ 7	0	60	0	70	30	0	90	80	10	100	80	0	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 ～ 8	0	20	0	50	10	0	150	30	0	10	130	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 ～ 9	10	80	130	100	50	100	270	220	50	110	60	60	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 ～ 10	40	200	310	100	130	370	430	420	430	250	40	100	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 ～ 11	230	320	260	80	240	190	470	270	480	290	40	50	1130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 ～ 12	530	380	90	70	340	230	460	310	470	390	50	80	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 ～ 13	70	230	0	90	310	30	140	40	240	80	30	20	890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 ～ 14	590	550	130	210	360	200	610	490	670	350	130	90	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 ～ 15	700	510	0	160	250	170	560	590	660	110	150	120	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 ～ 16	540	320	50	390	290	40	390	450	510	50	150	180	1240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 ～ 17	380	250	110	350	300	20	210	290	300	40	170	540	1040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 ～ 18	330	190	110	440	130	60	200	250	290	10	160	600	850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18 ～ 19	350	170	240	280	90	30	190	190	310	0	160	630	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 ～ 20	290	140	290	310	50	0	130	180	240	30	150	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 ～ 21	280	220	200	350	10	10	140	160	280	20	150	610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 ～ 22	330	90	410	340	10	90	170	200	300	30	220	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22 ～ 23	340	80	350	250	10	140	310	200	400	50	220	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23 ～ 24	210	40	360	250	10	170	200	230	270	90	160	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
最 大 値	700	550	410	700	400	370	610	590	730	460	350	750	1310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合　計	5810	4630	3570	6290	3400	2140	6460	6210	7320	2830	3230	6110	11910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

最大需要電力	1,360
月 合 計	69,910

（※30分デマンド計量値）

北部クリーンセンター
日別電力使用実績（取引用メータ値（30分値）の各時間毎合計値）

別紙3

令和7年

11月

（単位：kWh）

日　時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
0 ～ 1	0	0	0	290	400	10	20	220	340	10	90	130	160	90	180	20	190	0	400	0	130	240	0	20	120	150	260	100	150	240	
1 ～ 2	0	0	0	150	390	10	10	100	240	0	100	20	140	100	100	0	90	10	270	0	170	260	0	20	50	200	220	60	260	270	
2 ～ 3	0	0	0	450	580	110	240	220	460	40	260	170	400	300	360	150	480	160	380	0	90	330	10	0	20	160	210	20	230	290	
3 ～ 4	0	0	0	490	380	70	210	190	380	20	240	130	410	140	430	70	270	90	380	0	140	310	0	10	0	160	310	10	320	190	
4 ～ 5	0	0	0	390	90	0	20	20	190	0	140	50	200	0	230	10	110	10	200	0	70	390	10	10	10	130	260	40	200	180	
5 ～ 6	0	0	0	450	90	0	0	0	190	0	80	90	110	0	250	0	160	0	160	50	160	360	30	30	50	140	180	160	200	110	
6 ～ 7	0	0	0	440	150	10	0	0	140	0	100	160	80	0	200	0	240	10	290	50	150	270	10	30	30	30	90	120	170	30	
7 ～ 8	0	0	0	460	110	0	0	30	60	0	90	100	10	0	170	20	120	0	180	40	60	300	20	0	30	0	20	80	130	10	
8 ～ 9	0	0	0	600	350	70	110	30	90	10	220	230	190	50	100	20	320	100	490	150	290	310	0	160	240	100	220	240	120	20	
9 ～ 10	0	0	0	730	680	160	450	40	80	90	430	210	430	110	100	60	560	380	920	220	580	350	20	470	430	380	540	400	80	30	
10 ～ 11	0	0	0	740	570	270	440	50	110	80	450	430	490	420	80	70	550	540	1020	170	550	290	160	650	560	610	580	480	80	0	
11 ～ 12	0	0	0	740	630	410	420	10	60	250	330	580	450	450	190	50	500	540	980	250	620	280	190	520	370	700	570	510	100	20	
12 ～ 13	0	0	0	350	540	70	170	20	190	160	30	200	250	120	130	50	150	190	550	20	240	240	170	200	110	310	190	130	130	20	
13 ～ 14	0	0	0	680	820	320	430	10	170	610	560	520	770	440	270	50	590	800	890	270	700	390	230	590	650	810	670	450	70	50	
14 ～ 15	0	0	0	720	690	360	200	50	160	530	500	500	830	260	290	150	510	650	950	360	620	270	230	580	570	770	520	60	170	90	
15 ～ 16	0	0	0	630	420	170	240	60	200	240	440	340	520	180	250	190	360	450	700	260	470	170	170	280	380	510	340	70	320	90	
16 ～ 17	0	0	0	520	170	20	120	70	160	100	280	250	290	120	240	180	280	300	330	190	230	80	80	100	190	150	90	40	200	80	
17 ～ 18	0	0	60	500	90	10	130	70	180	40	300	190	240	100	120	220	190	320	480	400	430	240	320	520	400	300	200	330	420	270	
18 ～ 19	0	0	270	440	30	90	60	80	320	60	230	150	210	90	50	210	70	170	340	220	390	250	200	460	210	280	160	350	380	180	
19 ～ 20	0	0	570	430	50	80	110	130	240	40	210	150	230	90	50	280	60	200	100	40	170	50	30	190	80	160	50	310	110	40	
20 ～ 21	0	0	430	420	50	110	110	180	140	80	240	100	340	160	60	320	30	330	70	150	170	40	40	140	200	260	20	340	170	30	
21 ～ 22	0	0	510	380	10	170	90	330	80	90	280	270	230	240	60	310	10	440	10	250	170	0	20	210	210	290	150	260	310	140	
22 ～ 23	0	0	520	340	0	190	120	360	70	130	250	280	120	210	110	240	0	420	30	190	190	10	60	230	230	420	190	280	310	120	
23 ～ 24	0	0	460	340	0	130	220	310	20	70	260	220	110	140	50	210	0	460	10	100	150	10	70	210	290	230	90	200	290	120	
最 大 値	0	0	570	740	820	410	450	360	460	610	560	580	830	450	430	320	590	800	1020	400	700	390	320	650	650	810	670	510	420	290	
合　計	0	0	2820	11680	7290	2840	3920	2580	4270	2650	6110	5470	7210	3810	4070	2880	5840	6570	10130	3380	6940	5440	2070	5630	5430	7250	6130	5040	4920	2620	

最大需要電力	1,140
月 合 計	144,990

（※30分デマンド計量値）

北部クリーンセンター
日別電力使用実績（取引用メータ値（30分値）の各時間毎合計値）

別紙3

令和7年

12月

（単位：kWh）

日　時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0 ～ 1	90	0	80	370	0	0	0	0	0	0	940	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	540	460	290	500	390	460	1680	1410
1 ～ 2	60	0	50	340	0	0	0	0	0	0	940	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	500	270	270	440	370	360	1750	1400
2 ～ 3	100	10	80	400	0	0	0	0	0	0	690	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	710	250	70	50	250	150	130	1700	1410
3 ～ 4	110	0	60	410	0	0	0	0	0	0	630	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	630	290	30	120	160	90	130	1690	1390
4 ～ 5	100	0	140	440	0	0	0	0	0	0	640	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	350	210	140	260	100	170	1690	1430
5 ～ 6	60	30	130	330	0	0	0	0	0	0	480	750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	310	240	140	80	20	270	1670	1390
6 ～ 7	20	0	110	250	0	0	0	0	0	0	420	690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670	350	310	250	80	10	560	1650	1420
7 ～ 8	10	10	110	120	0	0	0	0	0	0	440	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760	260	240	160	140	20	340	1570	1430
8 ～ 9	90	60	410	330	0	0	0	0	0	0	840	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1050	610	500	440	280	70	310	1540	1400
9 ～ 10	340	130	800	1070	0	0	0	0	0	0	1110	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1150	1000	830	850	320	100	600	1700	1380
10 ～ 11	420	160	1080	1190	0	0	0	0	0	0	1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1090	980	910	880	230	60	2560	1670	1340
11 ～ 12	470	70	1130	1130	0	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870	890	1000	840	270	60	3270	1720	1360
12 ～ 13	190	10	750	690	0	0	0	0	0	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550	590	580	390	330	30	3070	1660	1350
13 ～ 14	490	400	1170	1210	0	0	0	0	0	0	1030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	760	1200	1030	890	360	30	2870	1720	1380
14 ～ 15	380	300	980	1230	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430	1100	920	900	470	70	2560	1720	1410
15 ～ 16	120	80	580	1180	0	0	0	0	0	0	560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160	150	770	620	770	390	30	2510	1690	1390
16 ～ 17	10	30	500	900	0	0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450	40	610	230	620	310	10	2410	1690	1410
17 ～ 18	240	280	670	990	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	540	50	520	130	550	250	40	1840	1580	1400
18 ～ 19	90	300	490	170	0	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	60	530	170	510	300	110	1850	1530	1400
19 ～ 20	30	40	290	0	0	0	0	0	0	0	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	100	360	130	490	320	80	1800	1490	1410
20 ～ 21	10	80	350	40	0	0	0	0	0	60	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	180	320	100	530	130	90	1820	1500	1420
21 ～ 22	0	120	290	0	0	0	0	0	0	340	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560	230	430	160	360	60	110	1800	1470	1390
22 ～ 23	0	120	360	0	0	0	0	0	0	420	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	190	450	220	390	140	210	1790	1460	1390
23 ～ 24	0	70	460	0	0	0	0	0	0	590	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	110	430	110	310	120	190	1770	1460	1410
最 大 値	490	400	1170	1230	0	0	0	0	0	590	1110	940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610	1150	1200	1030	900	500	390	3270	1750	1430
合　計	3430	2300	11070	12790	0	0	0	0	0	1410	13920	5830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4420	12760	13640	9470	11140	6190	2440	35250	39000	33520

最大需要電力	3,440
月 合 計	218,580

（※30分デマンド計量値）

北部クリーンセンター
日別電力使用実績（取引用メータ値（30分値）の各時間毎合計値）

別紙3

令和8年

1月

（単位：kWh）

日　時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0 ～ 1	1400	1370	1420	1410	1730	2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040	460	740	280	560	370	560	200
1 ～ 2	1390	1400	1430	1400	1670	2650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	970	470	510	260	550	220	450	150
2 ～ 3	1400	1390	1440	1410	1700	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920	420	490	270	600	90	390	10
3 ～ 4	1410	1390	1400	1410	1700	2640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830	340	540	160	570	50	220	30
4 ～ 5	1380	1390	1410	1430	1700	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	680	270	520	60	420	0	160	50
5 ～ 6	1390	1410	1410	1410	1680	2590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	430	660	370	710	70	480	400
6 ～ 7	1400	1420	1420	1400	1740	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640	350	690	310	710	230	510	300
7 ～ 8	1420	1410	1420	1420	1720	2710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	170	360	110	370	0	330	50
8 ～ 9	1390	1400	1420	1420	1780	2720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	220	610	600	780	330	680	110
9 ～ 10	1370	1380	1350	1550	1990	3010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	150	980	1050	1020	820	1170	220
10 ～ 11	1330	1390	1350	1630	2010	3010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	340	70	1200	1060	970	630	1090	240
11 ～ 12	1350	1350	1330	1600	1980	1970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340	110	1130	1080	900	630	1080	210
12 ～ 13	1350	1350	1350	1560	1980	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280	210	710	520	780	320	710	210
13 ～ 14	1380	1380	1370	1550	2020	840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	280	410	1200	1050	1250	860	970	420
14 ～ 15	1370	1350	1350	1470	2060	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180	490	370	1090	1030	1110	760	720	390
15 ～ 16	1390	1410	1380	1480	2040	790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480	460	340	750	770	970	510	640	390
16 ～ 17	1410	1410	1390	1670	2300	880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	360	380	480	430	580	380	450	270
17 ～ 18	1400	1390	1410	1690	2300	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840	710	760	810	680	710	780	760	490
18 ～ 19	1420	1410	1420	1690	2420	1360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750	650	800	560	490	560	660	670	480
19 ～ 20	1400	1430	1400	1680	2710	1280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	610	740	330	330	540	380	390	420
20 ～ 21	1400	1410	1410	1710	2220	380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700	550	770	340	530	480	610	380	390
21 ～ 22	1390	1430	1410	1700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	780	580	780	360	570	430	640	320	390
22 ～ 23	1410	1420	1400	1680	2890	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1030	490	730	340	580	460	670	350	390
23 ～ 24	1400	1430	1400	1680	2600	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040	600	750	350	590	500	650	190	330
最 大 値	1420	1430	1440	1710	2890	3010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1040	1040	800	1200	1080	1250	860	1170	490
合　計	33350	33520	33490	37050	49640	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7290	13980	10500	15750	13180	16530	10660	13670	6540

最大需要電力	3,080
月 合 計	335,250

（※30分デマンド計量値）

北部クリーンセンター
日別電力使用実績（取引用メータ値（30分値）の各時間毎合計値）

別紙3

令和8年

2月

（単位：kWh）

日　時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
0 ～ 1	400	550	190	180	140	120	1710	1180	1760	60	300	220	150	280	610	220	550	590	70	150	380	340	360	950	0	0	0	0			
1 ～ 2	390	450	160	120	50	100	1680	1180	1750	90	180	190	460	330	420	200	610	590	70	240	530	330	280	940	0	0	0	0			
2 ～ 3	240	320	100	110	20	110	1650	1170	1810	50	40	50	390	50	180	10	350	410	70	110	560	160	130	650	0	0	0	0			
3 ～ 4	290	150	140	100	20	110	1700	1180	1770	70	10	20	140	20	120	0	220	220	90	120	530	60	160	620	0	0	0	0			
4 ～ 5	350	90	430	160	50	20	1680	1180	1770	70	120	20	100	60	150	0	190	250	90	160	350	20	20	1000	0	0	0	0			
5 ～ 6	590	320	690	570	340	80	1640	1180	1790	100	140	10	90	20	240	0	90	420	410	670	590	140	180	1260	0	0	0	0			
6 ～ 7	450	460	790	520	360	220	1590	1190	1870	100	240	120	150	10	170	20	130	390	310	660	420	100	270	1080	0	0	0	0			
7 ～ 8	230	100	400	210	40	20	1540	1270	1960	110	210	50	150	0	140	0	110	160	20	450	210	20	80	310	0	0	0	0			
8 ～ 9	210	450	770	630	530	60	1510	1290	2100	140	360	60	370	20	180	240	420	430	390	700	280	20	200	0	0	0	0	0			
9 ～ 10	230	810	1110	890	910	180	1290	1330	2170	330	450	150	270	50	210	580	810	900	950	940	170	10	690	50	0	0	0	0			
10 ～ 11	170	740	1080	1130	940	2150	1230	1400	2160	260	430	160	280	80	140	540	770	730	910	910	170	0	690	60	0	0	0	0			
11 ～ 12	120	740	990	1110	870	3100	1220	1380	2150	220	650	150	250	130	250	650	740	920	890	850	150	30	720	0	0	0	0	0			
12 ～ 13	90	350	650	680	560	2550	1210	1360	2670	90	570	150	160	130	210	220	260	580	400	520	260	100	250	0	0	0	0	0			
13 ～ 14	180	850	1120	1140	910	2760	1220	1450	2530	360	620	210	310	150	260	390	700	1120	860	660	230	230	800	0	0	0	0	0			
14 ～ 15	200	460	1140	1090	900	2540	1280	1770	2380	310	590	210	170	100	260	170	680	1090	770	80	200	220	710	0	0	0	0	0			
15 ～ 16	450	160	850	710	600	2030	1240	1750	2490	230	530	180	310	110	120	100	480	730	540	60	260	120	340	0	0	0	0	0			
16 ～ 17	340	190	620	610	430	1800	1260	1740	2520	270	590	150	320	90	140	20	290	470	380	20	250	160	200	0	0	0	0	0			
17 ～ 18	650	370	630	580	450	1770	1180	1670	2460	260	510	40	230	100	200	20	230	250	520	80	410	150	140	0	0	0	0	0			
18 ～ 19	560	320	420	320	410	1730	1180	1850	2440	210	340	50	90	170	260	10	210	160	270	10	340	180	100	0	0	0	0	0			
19 ～ 20	250	30	480	90	120	1770	1180	1840	2540	290	370	80	100	100	270	50	280	90	150	30	290	190	270	0	0	0	0	0			
20 ～ 21	260	80	380	140	90	1770	1180	1810	650	200	470	140	130	150	130	100	300	120	90	100	360	210	310	0	0	0	0	0			
21 ～ 22	320	140	340	190	130	1760	1170	1800	30	330	400	270	120	100	130	240	490	180	160	140	360	220	410	0	0	0	0	0			
22 ～ 23	380	350	370	180	160	1780	1170	1780	50	250	210	210	270	200	90	290	640	60	140	180	370	250	660	0	0	0	0	0			
23 ～ 24	460	250	390	120	150	1750	1170	1790	110	160	60	210	200	180	20	250	620	20	120	390	360	310	820	0	0	0	0	0			
最 大 値	650	850	1140	1140	940	3100	1710	1850	2670	360	650	270	460	330	610	650	810	1120	950	940	590	340	820	1260	0	0	0	0			
合　計	7810	8730	14240	11580	9180	30280	32880	35540	43930	4560	8390	3100	5210	2630	4900	4320	10170	10880	8670	8230	8030	3570	8790	6920	0	0	0	0			

最大需要電力	3,320
月 合 計	292,540

（※30分デマンド計量値）

北部クリーンセンター
日別電力使用実績（取引用メータ値（30分値）の各時間毎合計値）

別紙3

令和8年

3月

（単位：kWh）

日　時	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
0 ～ 1	0	0	0	0	0	0	0	860	660	20	300	180	130	180	120	80	140	80	0	0	110	40	110	40	0	10	120	0	0	0	110
1 ～ 2	0	0	0	0	0	0	0	920	590	20	170	180	130	130	140	70	210	80	0	60	130	10	60	50	40	0	140	0	0	0	110
2 ～ 3	0	0	0	0	0	0	0	850	600	60	220	170	100	80	210	60	160	120	0	0	190	0	40	30	70	0	230	0	0	0	90
3 ～ 4	0	0	0	0	0	0	0	710	560	70	280	130	120	80	320	80	240	110	0	20	230	10	180	0	70	0	340	0	0	0	80
4 ～ 5	0	0	0	0	0	0	0	590	560	90	370	160	140	70	440	130	100	220	0	10	170	40	300	0	150	0	330	0	0	0	380
5 ～ 6	0	0	0	0	0	0	0	930	830	210	640	400	450	380	570	510	440	450	50	240	290	230	630	160	330	10	800	0	0	0	170
6 ～ 7	0	0	0	0	0	0	0	830	690	270	690	550	460	250	530	460	470	390	90	210	380	230	550	250	300	50	830	0	0	0	80
7 ～ 8	0	0	0	0	0	0	0	600	150	70	270	120	100	130	380	130	110	60	10	10	120	20	150	30	30	0	530	0	0	0	50
8 ～ 9	0	0	0	0	0	0	0	730	420	160	550	330	400	30	340	260	360	230	140	160	240	60	370	70	230	50	470	0	0	0	220
9 ～ 10	0	0	0	0	0	0	0	530	690	410	830	850	800	50	260	420	650	350	330	280	240	40	680	220	470	100	0	0	0	0	670
10 ～ 11	0	0	0	0	0	0	0	630	580	460	890	780	680	30	240	460	500	440	410	250	160	70	630	290	470	310	0	0	0	10	570
11 ～ 12	0	0	0	0	0	0	0	640	510	510	820	740	670	40	230	290	380	520	350	180	150	40	630	440	480	240	30	0	0	150	490
12 ～ 13	0	0	0	0	0	0	0	550	60	240	440	190	270	50	260	10	40	300	40	10	160	70	190	50	150	30	0	0	0	0	40
13 ～ 14	0	0	0	0	0	0	0	330	450	620	700	570	640	60	260	300	640	740	540	230	150	100	680	380	630	600	0	0	0	0	230
14 ～ 15	0	0	0	0	0	0	180	510	200	610	760	550	340	50	310	180	470	690	490	10	110	10	500	260	650	450	0	0	0	0	240
15 ～ 16	0	0	0	0	0	0	400	530	70	250	510	340	340	90	320	50	220	360	250	0	110	30	330	80	470	180	0	0	0	0	100
16 ～ 17	0	0	0	0	0	0	530	520	0	190	240	200	260	60	290	70	90	200	190	10	140	40	110	10	280	240	0	0	0	320	20
17 ～ 18	0	0	0	0	0	0	680	560	40	130	170	200	180	140	220	160	150	110	160	40	250	110	160	80	140	250	0	0	0	300	210
18 ～ 19	0	0	0	0	0	0	770	440	10	70	80	40	110	120	70	160	50	20	50	0	170	50	20	0	90	50	0	0	0	70	100
19 ～ 20	0	0	0	0	0	0	750	440	40	210	100	80	140	140	100	220	70	0	30	10	160	40	20	0	170	140	0	0	0	170	10
20 ～ 21	0	0	0	0	0	0	810	640	20	90	100	120	100	130	80	180	60	20	10	0	80	90	50	10	110	90	0	0	0	220	0
21 ～ 22	0	0	0	0	0	0	780	700	40	160	80	120	150	160	150	260	100	0	20	0	20	90	100	40	100	70	0	0	0	310	0
22 ～ 23	0	0	0	0	0	0	930	680	170	170	140	70	180	150	80	250	100	10	10	0	10	120	90	30	50	140	0	0	0	140	0
23 ～ 24	0	0	0	0	0	0	910	630	70	240	60	80	240	180	80	210	80	0	50	60	40	80	60	10	30	60	0	0	0	120	0
最 大 値	0	0	0	0	0	0	930	930	830	620	890	850	800	380	570	510	650	740	540	280	380	230	680	440	650	600	830	0	0	320	670
合　計	0	0	0	0	0	0	6740	15350	8010	5330	9410	7150	7130	2780	6000	5000	5830	5500	3220	1790	3810	1620	6640	2530	5510	3070	3820	0	0	1810	3970

最大需要電力	1,080
月 合 計	122,020

（※30分デマンド計量値）