


平面図

運動施設修繕工
切削研磨・表面仕上げ A=991.5m² , 目地補修 L=400.0m



サービス施設整備工
パブリック更新 N=5基

運動施設整備工

コンクリート舗装 A=240.0m² , 目地設置 L=40.0m

給水設備工
給水装置(止水栓・量水器)設置 N=1箇所 , 給水管路設置 L=20.0m

凡 例

記 号	エリア名	内 容
	エリア1	切削研磨(ボリッシュ)・表面強化・吸水抑制:321.3m ²
	エリア2	切削研磨(ハードグラインダー)・表面強化・吸水抑制:34.2m ²
	エリア3 ボール部	切削研磨(ハードグラインダー)・表面強化・吸水抑制:56.0m ²
	エリア3 プール部・スロープ部	切削研磨(ハードグラインダー)・表面強化・吸水抑制:365.0m ²
	エリア4	コンクリート舗装:240.0m ²

工 事 名	公園施設改修工事(火打形公園)		
工事場所	京都市南区上鳥羽火打形町 地内		
図 面 名	平面図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1/200	図面番号	1/3
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			

補修等詳細図

切削研磨・表面仕上げ

コンクリート舗装

【エリア1】

【エリア2】

【エリア3】






【エリア4】

ボウル部

スロープ部



プール部

コーピング箇所 詳細図

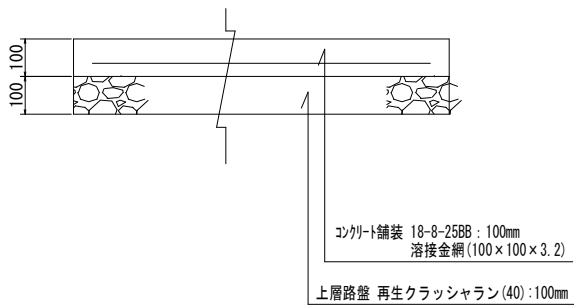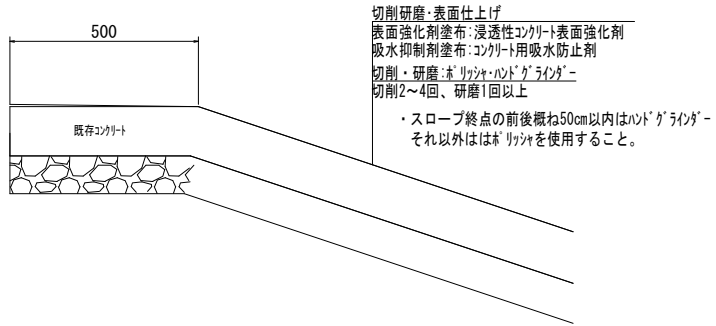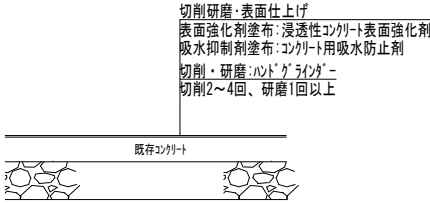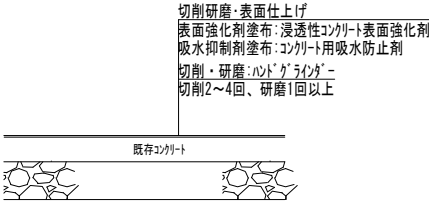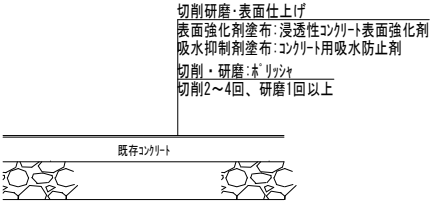

コンクリート舗装 材料表		(240㎡当り)		
名 称	規 格	単 位	数 量	備 考
コンクリート	18-8-25BB	㎡	24.0	
型 枠	一般型枠	㎡	4.4	
溶接金網	100×100×3.2	㎡	240.0	

- 注)
- * 別途目地材 (ホリユ7樹脂目地材, L=40m) を設置すること。
 - * 目地材は、「SSP-100」同等品以上とする。

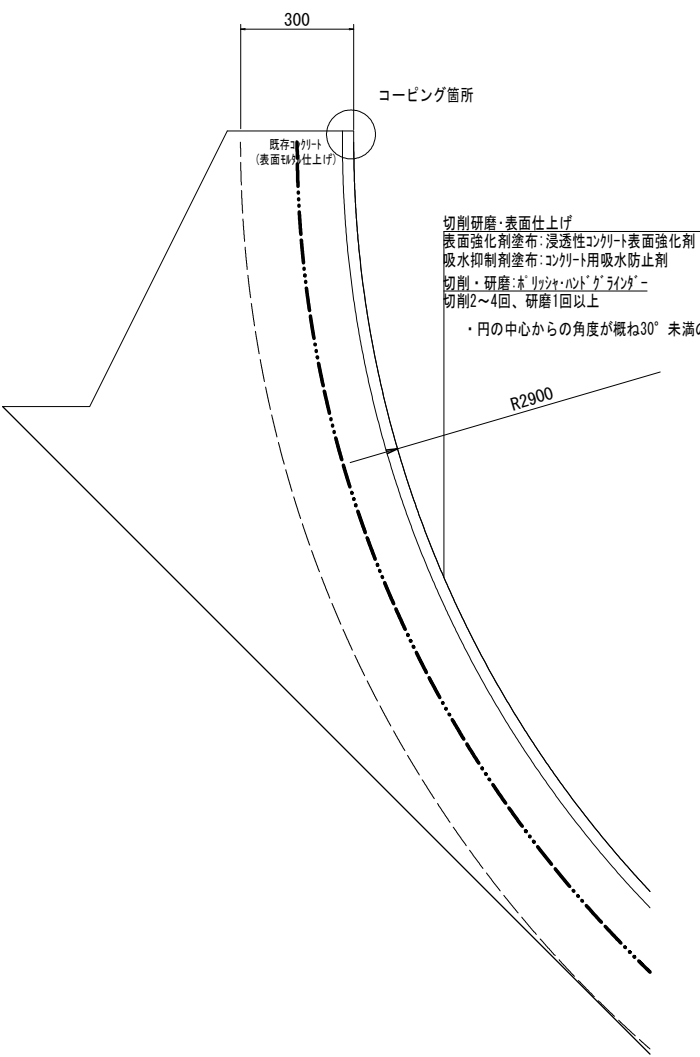


- 注)
- * 著しい欠損・剥離部分は損傷具合に応じてモルタル及びポリウレタン系樹脂等によって補修処理を行うこと。
 - * 表面強化剤は「シールハード」同等品以上とする。
 - * 吸水抑制剤は「アクアベル・プラス」同等品以上とする。
 - * 既存目地があり、段差がある場合は研削により平滑にすること。
 - * 既存目地部が凹んでいる場合は、状況に応じてモルタル及びポリウレタン樹脂等によって平滑に補修すること。

工 事 名	公園施設改修工事 (火打形公園)		
工事場所	京都市南区上鳥羽火打形町 地内		
図 面 名	補修等詳細図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	1/10	図面番号	2/3
京都市建設局土木管理部南部土木みどり事務所			


構造図

給水装置(止水栓・量水器)

止水栓

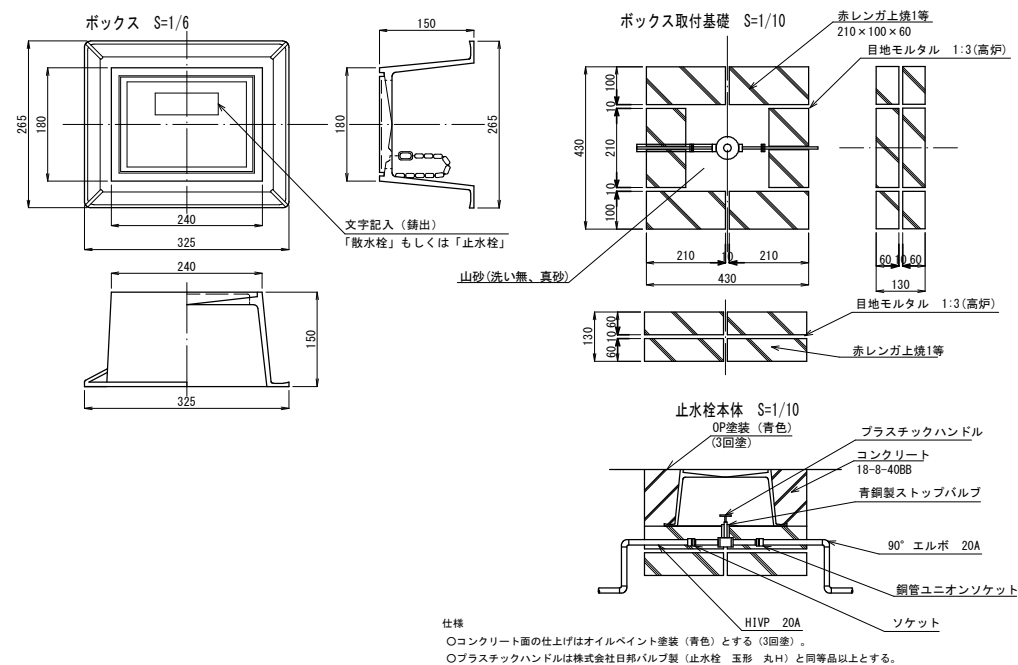


量水器

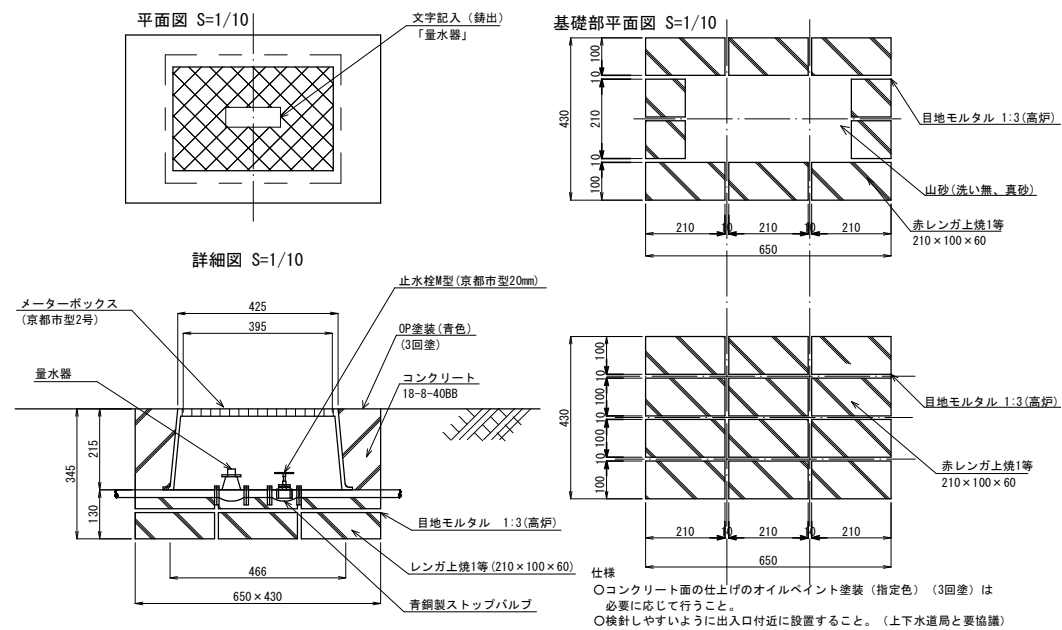


注)
* 給水装置(止水栓・量水器)の位置は、本市上下水道局との協議のうえ決定することとし、その結果については協議完了後に指示する。

給水管路一般図

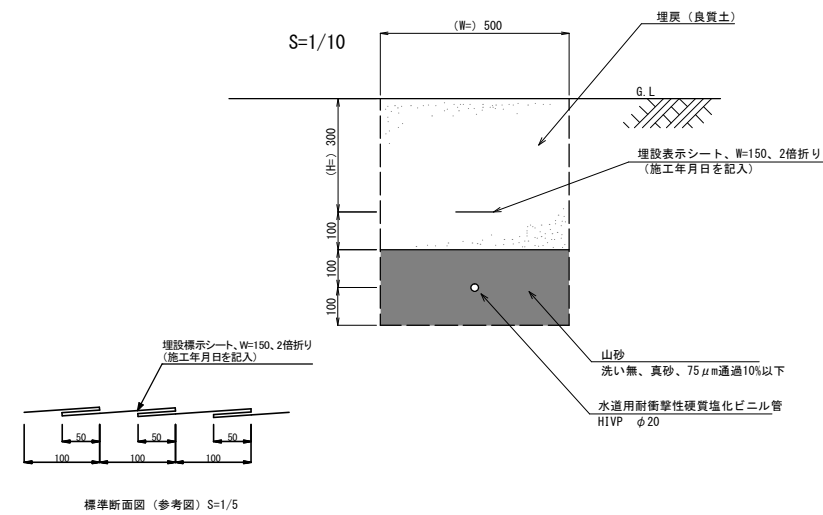

ベンチ

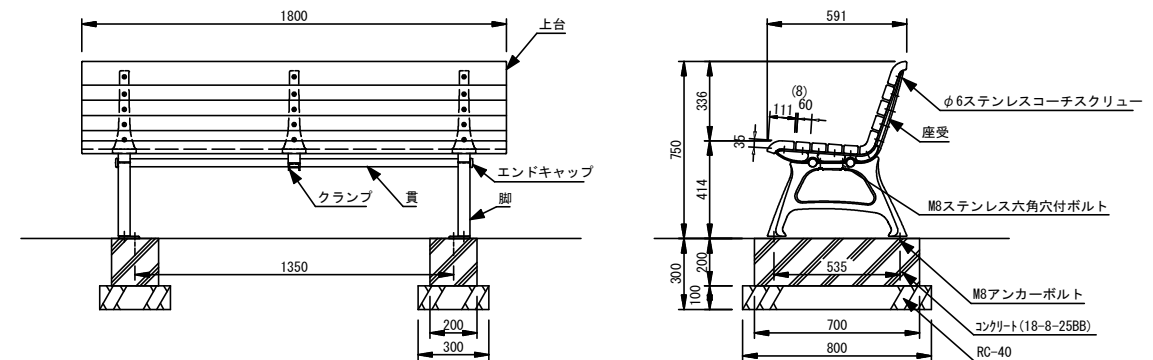

名 称	規 格	単位	数 量	備 考
コンクリート	18-8-25BB	m ³	0.6	
型枠		m ²	7.2	
基礎砕石	RC-40, t=15cm	m ²	4.8	
ベンチ		基	10.0	

上台	: REKWOOD2 (レッド)
座受	: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
貫	: φ34アルミ押出型材 アルマイト仕上 (ブラック) 樹脂エンドキャップ付 (ブラック)
クランプ	: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー)
脚	: アルミ合金鋳物 合成樹脂塗装 (アースグレー) 床固定金具付
質量	: 77kg

工 事 名	公園施設改修工事(火打形公園)		
工事場所	京都市南区上鳥羽火打形町 地内		
図 面 名	構造図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図示	図面番号	3/3
京都市建設局土木管理部南部土木どり事務所			