



平面図、標準断面図

平面図 S=1:500

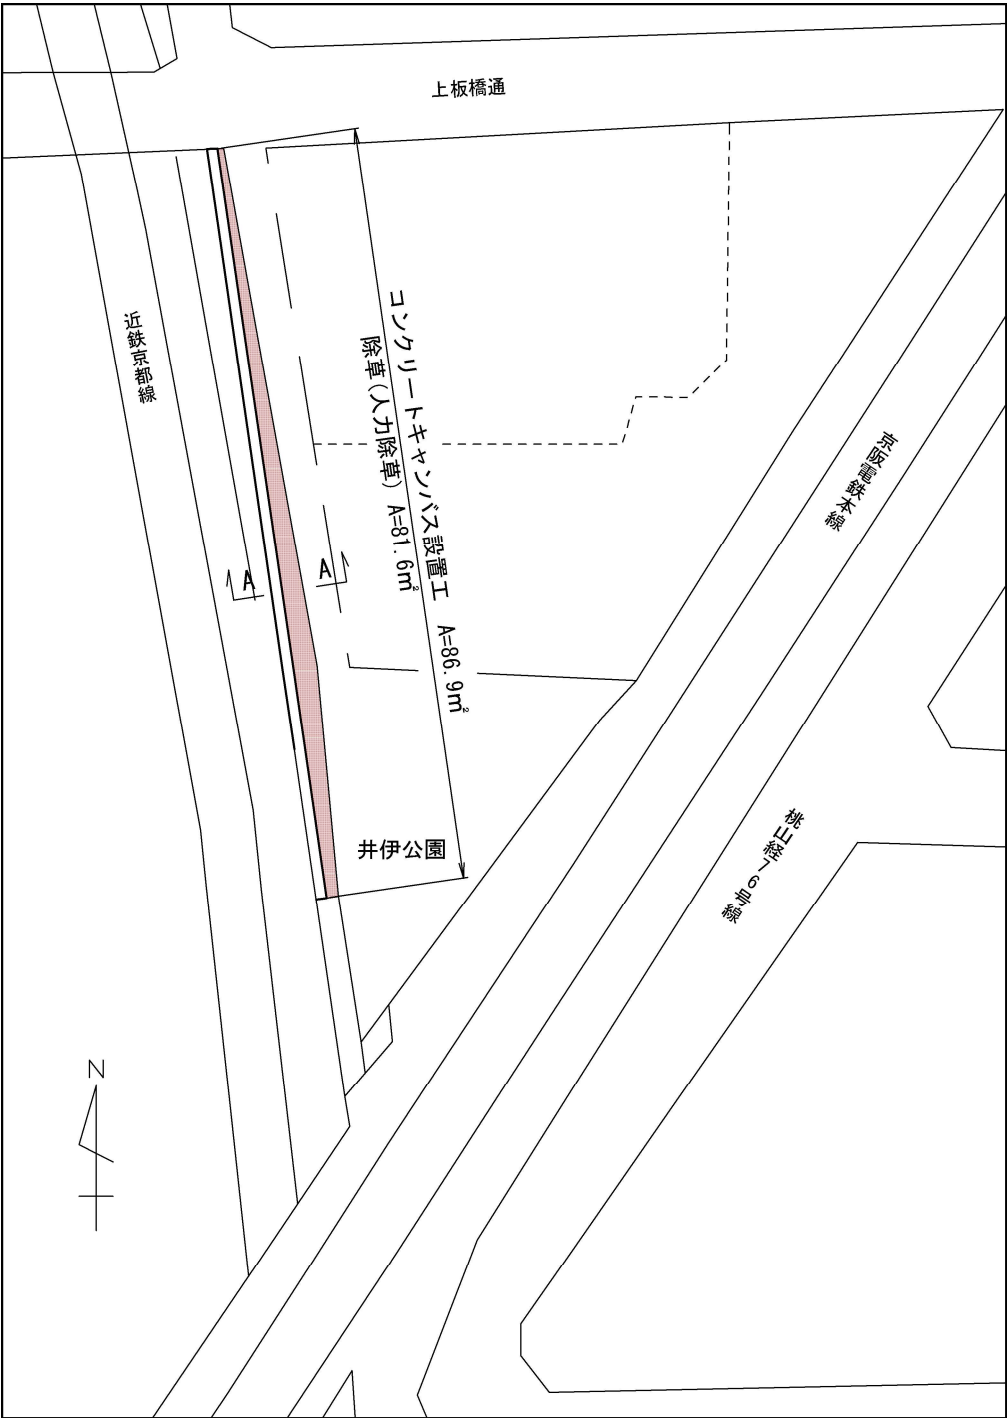

※コンクリートキャンパス工法（CG-220009-A）同等品以上とする。

標準断面図 S=1:50

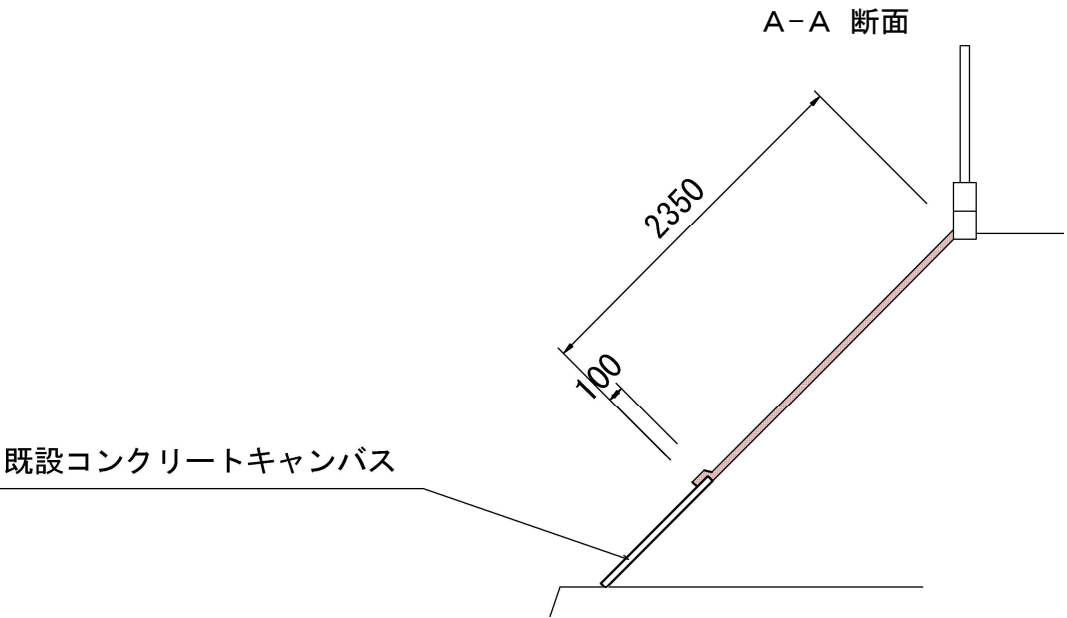

本工程施工箇所


工 事 名	公園施設補修工事（井伊公園）		
工事場所	京都市伏見区桃山井伊掃部西町 地内		
図 面 名	平面図、標準断面図		
事業年度	令和 7 年度		
縮 尺	図示	図面番号	1 / 2
京都市建設局土木管理部伏見土木みどり事務所			

構造図

コンクリートキャンバス設置工

(NETIS登録工法：CG-220009-A)

標準平面図 S=1:20

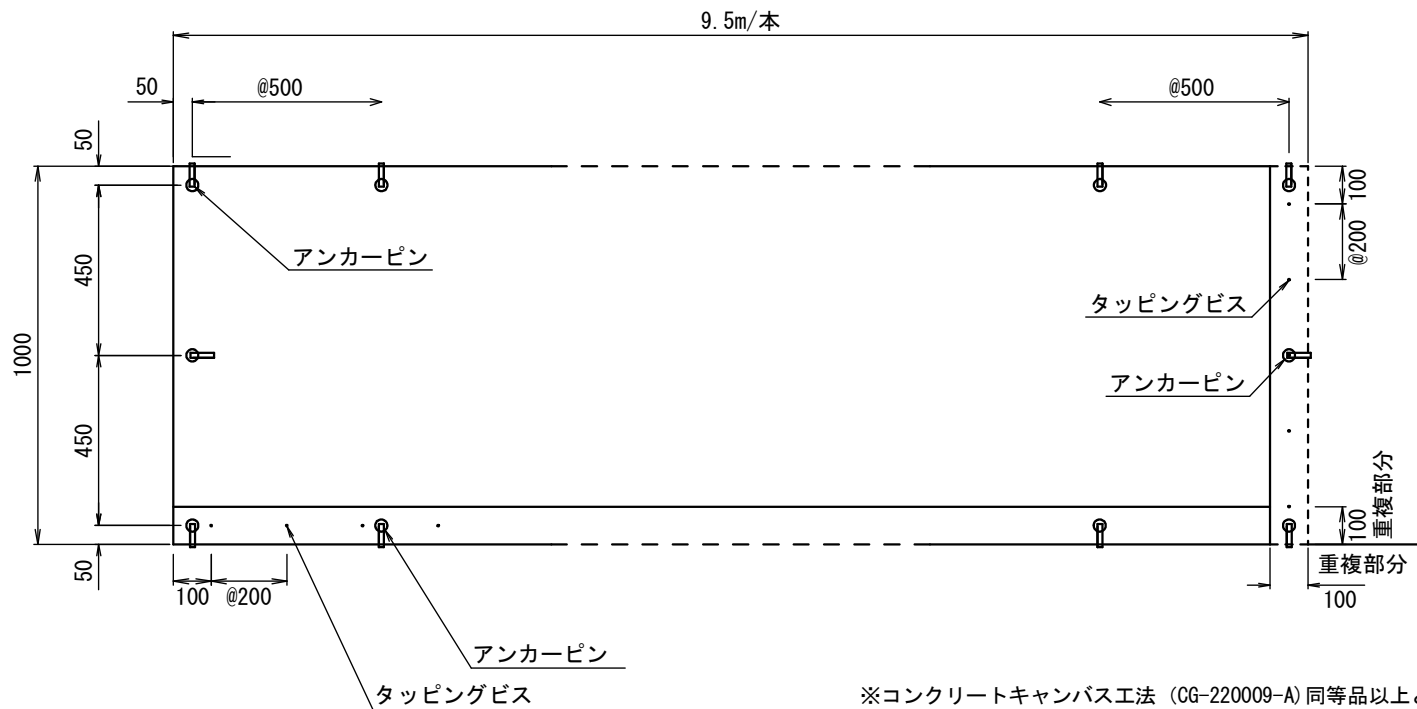

※コンクリートキャンバス工法（CG-220009-A）同等品以上とする。

材料表

(種別)コンクリートキャンバス設置工		87m2当たり	
名 称	計算・規格	単位	数量
コンクリートキャンバス	L9.5m×W1.0m×t4.5mm	本	12
水(散水用)	水道水	m3	0.61
アンカーピン	φ13×250	本	536
タッピングビス	SUS 4×30	本	367
シーラント	1成分形ネーリウレン系 (320ml/1本)	m	126.0

材料表

(細別)シーラント塗布工		100m当たり	
名 称	計算・規格	単位	数量
シーラント	1成分形ネーリウレン系 (320ml/1本)	本	16.7


※ワンダーシーラントΩ300同等品以上とする。

※コンクリートキャンバスの重複部分は100mm以上とし、アンカーピンを@500mm程度、タッピングビスを@200mm程度で打設すること。


※過年度に施工済みのコンクリートキャンバスとの重複部分はコンクリートキャンバスを100mm以上重複させ、アンカーピンを@200mm程度で打設すること。

なお、過年度施工済みコンクリートキャンバスの重複部分にはタッピングビスは使用しない。

標準断面図 S=1:2

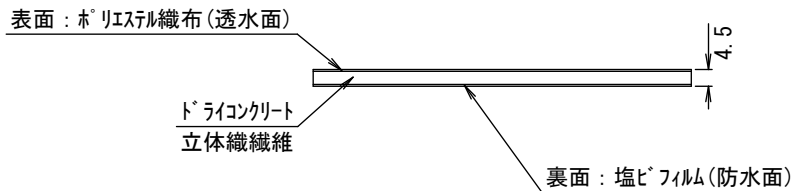

アンカーピン打設・シーラント塗布(重複部分) S=1:20

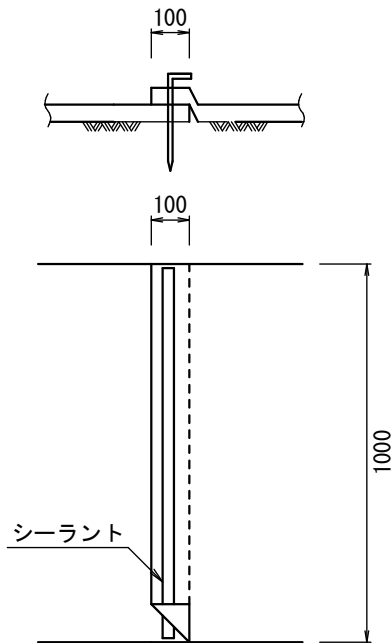

工 事 名	公園施設補修工事（井伊公園）		
工事場所	京都市伏見区桃山井伊掃部西町 地内		
図 面 名	構造図		
事業年度	令和7年度		
縮 尺	図示	図面番号	2 / 2
京都市建設局土木管理部伏見土木みどり事務所			