

仕様書

建設局土木管理部土木管理課

担 当：藤川慎、群馬

1. 件名

稲荷山トンネル水槽用フロートスイッチ更新整備委託

2. 履行期間

契約日の翌日から令和8年1月30日までとする。

- 整備作業は、令和7年11月に5日間予定している定期夜間通行止め期間内に実施すること。なお、作業時間は入退場、準備、後片付けを含めて23時から翌4時の間とする。
- 整備作業に2日以上を要する場合、事前に市職員と相談すること。

3. 履行場所

施設名：稲荷山トンネル内

4. 業務内容

水中ポンプ制御用のフロートスイッチ3個の更新を行う。

フロートスイッチ：3個

メーカー：川本製作所

機器名称等：EHF5-1×30S形フロートスイッチ（ケーブル長さ30m）

- フロートスイッチの設定高さは、水槽底面からOFF-500mm・ON-700MM・高水位-1185mmを基準とし、詳細は現場指示により決定する。
- フロートスイッチは、既設制御盤（川本製作所：ECDW-0.75-01N）に直接結線すること。（既設配線に接続しないこと）
- フロートスイッチの配線ルートは、既設同様に水槽内の空気抜き配管→配管→制御盤とすること。

5. その他

- 作業前に必要な水槽内の排水は、本市で行う。
- 水槽内での作業となるため、酸欠作業に必要な対応を有資格者と共に実施すること。
- 作業箇所の直近に駐車可能とする。ただし、駐車台数は事前に相談すること。
- 作業予定日は作業予定日の3週間前までに市職員に連絡すること。
- 作業に必要な電源を準備すること。
- 完了後に報告書（作業前後や動作確認写真の貼付等により具体的な作業結果を記載する）を作成し、提出すること。

※整備作業は人工数にて回答すること。また、見積金額には夜間作業費、法定福利費、諸経費を含むことを明記すること。

6. 提出方法ほか

- 見積書の宛先は「京都市長」としてください。
- 見積件名は「稲荷山トンネル水槽用フロートスイッチ更新整備委託」としてください。
- 見積金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記入し、その旨を記載してください。
- 見積書には納期を記載してください。
- 見積書は原本郵送またはメールのいずれかにて送付してください。
- 送付の際は担当者のお名前（フルネーム）及び連絡先を見積書に明記してください。
- 原則、契約予定相手方のみ連絡を差し上げます。

7. 問合せ及び見積送付先

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町 488 番地

京都市建設局土木管理部土木管理課（京都市役所分庁舎 3F）

担 当：藤川慎、群馬


電 話：222-3591（河川整備課番号）

E-mail：fuqbe428@city.kyoto.lg.jp（藤川慎宛）


【参考】



既設盤-1

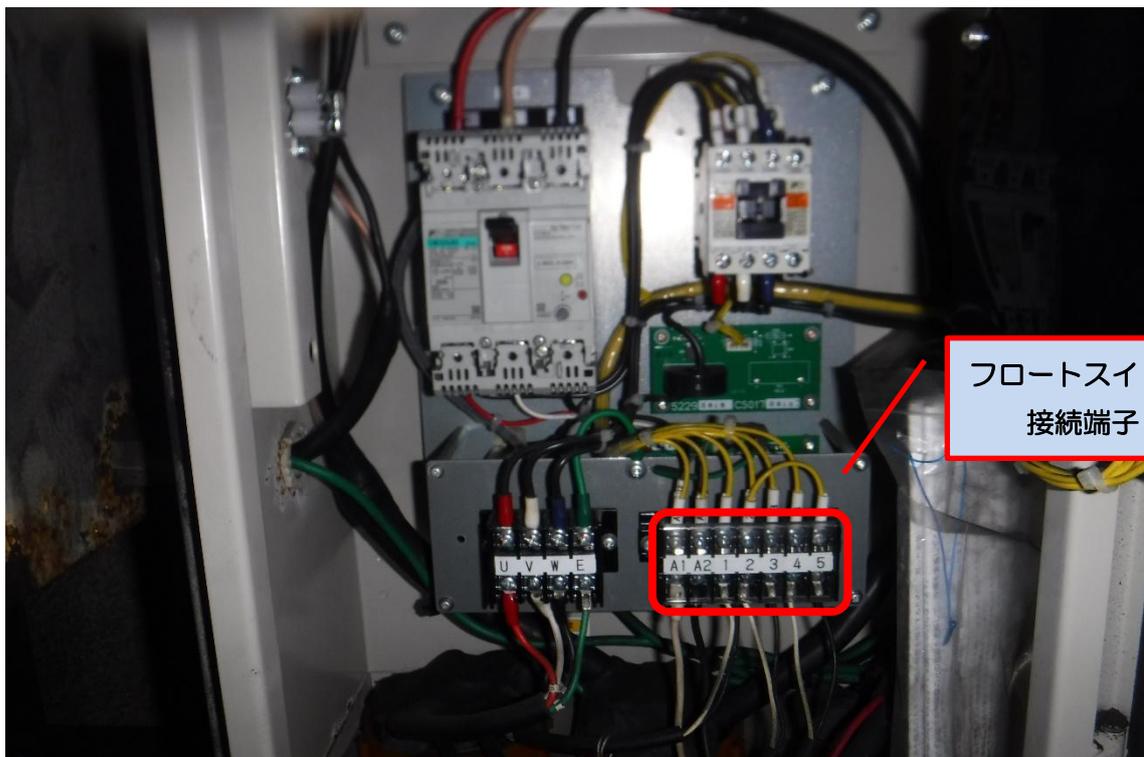

既設盤-2

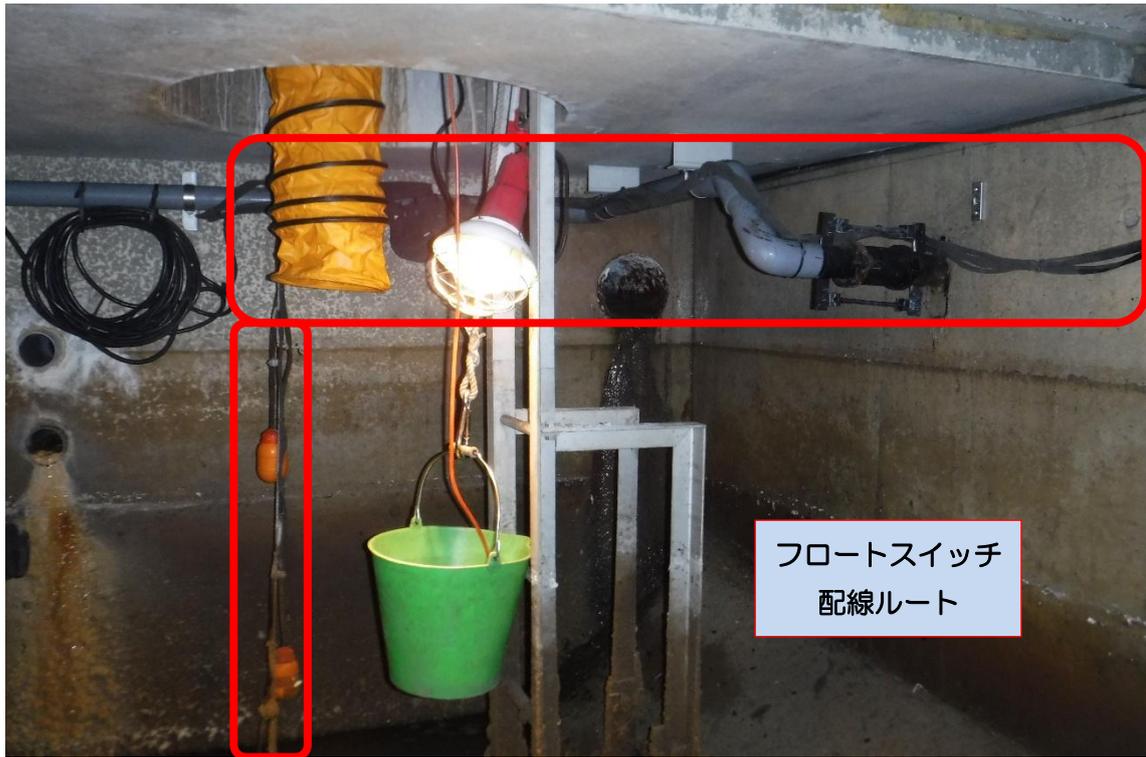

フロートスイッチ
配線ルート

水槽内-1



フロートスイッチ
配線ルート

水槽内-2

