

庁舎修繕仕様書

京 都 市 上 京 消 防 署

(担当：野原 075-431-1371)

1 品名等

品 名	備 考
上京消防署ガス給湯器取替修繕 ※詳細は別紙参照	・見積りにあたっては、来庁いただき、現地確認をお願いします。 ・来庁に際しては、事前に上京消防署の担当まで連絡をお願いします。 ・見積りにあたっては、給湯器本体のほか、交換作業費及び処分費等も計上してください。 ・現地調査及び見積りに係る費用は負担いたしません。 ・来庁いただけない状態で提出されました見積書は、無効とさせていただきます。

ガス給湯器（ノーリツGQ-1012WE）が故障し、お湯が出ないため、現設置機種と同等品と交換してください。

2 履行期限 令和8年3月19日（木）

3 履行場所 京都市上京消防署

〒602-8031 京都市上京区釜座通下立売下る東裏辻町398番地

4 見積書の作成等

(1) 見積書の提出期限 令和8年1月30日（金）

(2) 見積書の宛先は「京都市長」とし、氏名及び住所（法人にあつては名称及び代表者の役職氏名並びに主たる事務所の所在地）を記載してください。

(3) F A X又は電子メールで見積書を提出される場合は、担当者の氏名（フルネーム）を必ず記載してください。

(4) 見積金額は、消費税及び地方消費税相当額を抜いた単価及び金額とし、その旨を記載してください。

5 提出先及び提出方法

(1) 〒602-8031 京都市上京区釜座通下立売下る東裏辻町398番地

京都市上京消防署総務課

(2) 郵送、F A X、電子メール又は持参のいずれかの方法により提出してください。

電子メールアドレス：nohhe216@city.kyoto.lg.jp


6 契約業者にのみ別途連絡させていただきますので、御了承ください。

7 その他


この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、当署担当者と協議してください。

8 問い合わせ先

京都市上京消防署総務課 075-431-1371（担当 野原）

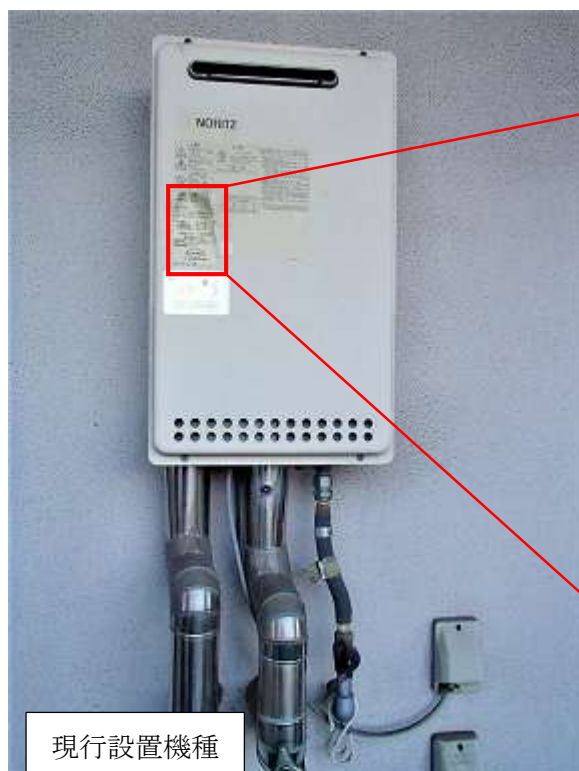

現行設置機種

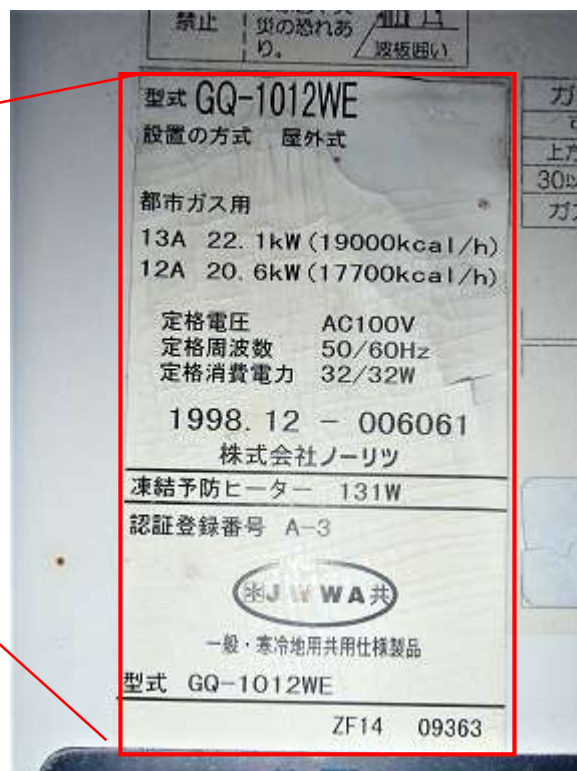

リモコンスイッチ (RC-6206M) / エラーコード 71