


屋上自家発電機 給油 箇所

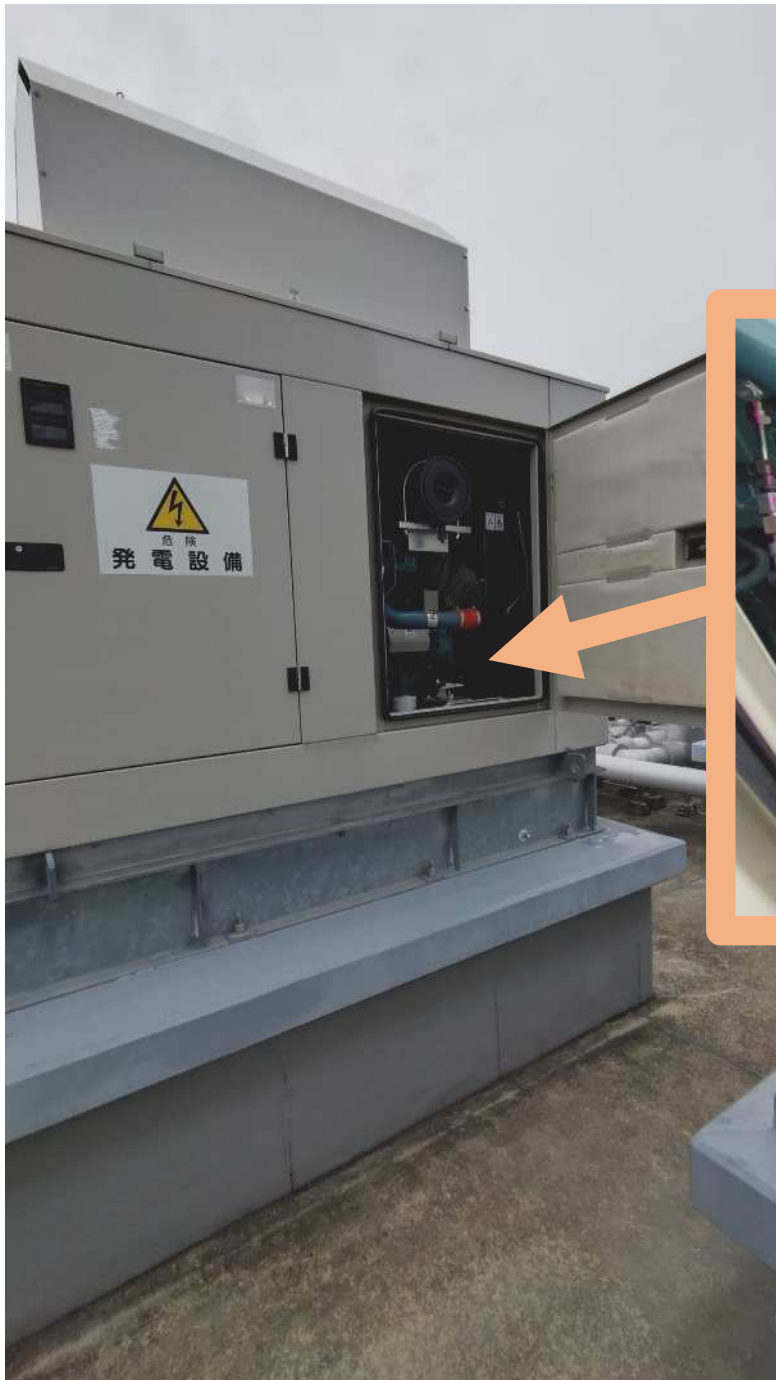

建屋2階 受電室 屋上出入口から入っての給油となり高い位置 (約 1 m) 給油口への給油となります。オイルジョッキなどを利用した給油作業を推奨させていただきます。