


訂正 SIGNAL	年月日 DATE	訂正理由 REVISION	訂正者 NAME	確認 CHECK
△				

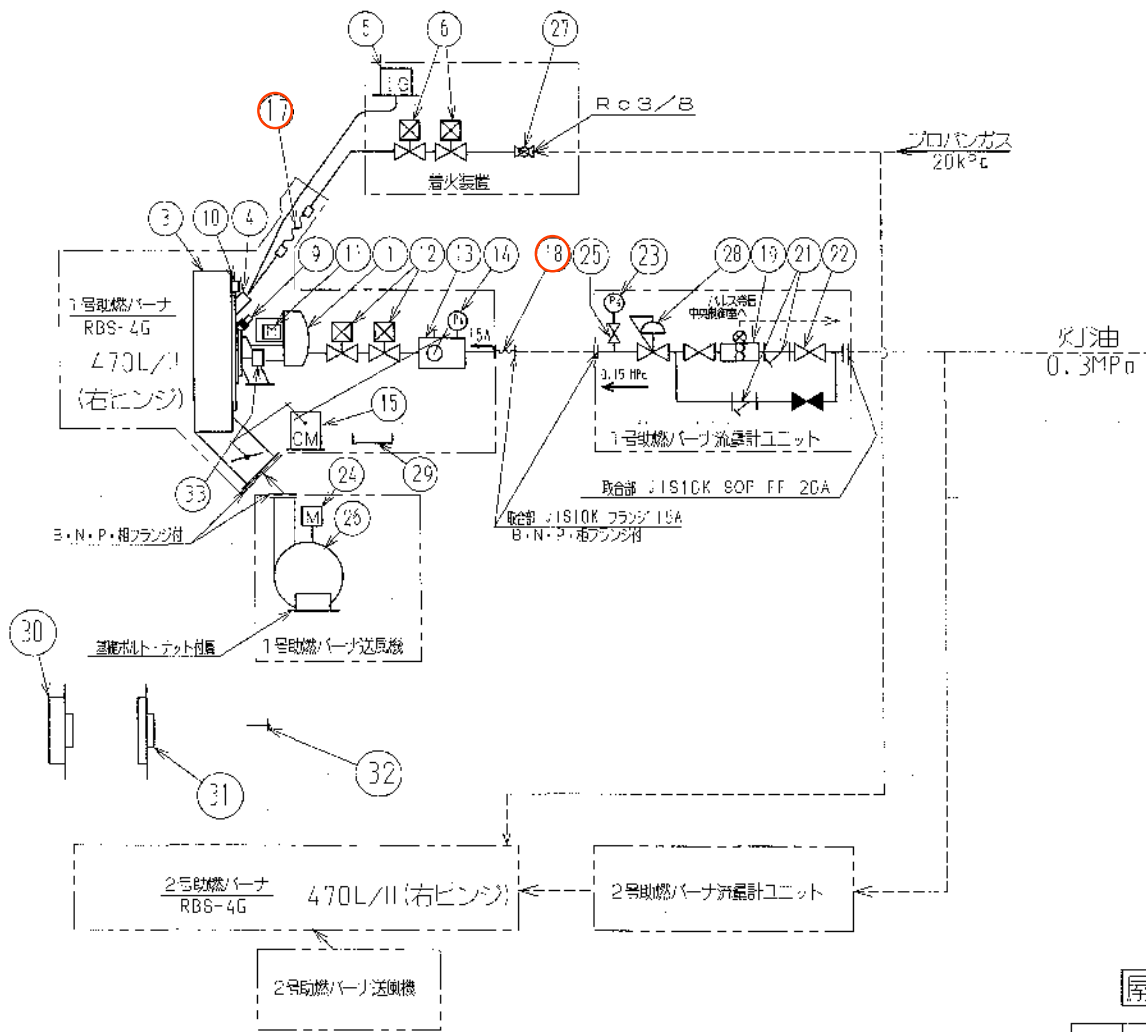

33	一次風圧調整スイッチ	シーメンス	2	LSW15JA4
32	押しバルブ	サンレー冷熱	2	RBS-4G用
31	バーナ蓋	サンレー冷熱	2	RBS-4G用
30	バーナ口蓋	サンレー冷熱	2	RBS-4G用
29	オイルパン	東洋スチール	2	W-2
28	油減圧弁	ベン	2	RD-3HA 15A
27	パイロット止弁	浜井製作所	2	BS-77 10A
26	助燃バーナ送風機	アールエレクトロニクス	2	102m³/min x2.2kPa
25	ゲージロック	浜井製作所	2	BS-77 10A
24	助燃バーナ送風機モータ	東芝	2	440V, 60Hz (全外露型) 1'xWx4F
23	油圧計	長野計器	2	φ100xR3/8' x0.6MPa
22	仕切弁	ヨウケルブ	6	11M:OKFS 20A
21	油ストレーナ	ヨシタケ	4	8Y-4(100μm) 20A
19	油流量計	オーバル	2	LS4976-46CA 20A
18	フレキシブルジョーブ (防炎)	サンフレックス	2	1Gkx15Ax100QL
17	フレキシブルジョーブ (耐熱)	サンフレックス	2	1Gkx10Ax100QL
15	コントロールモータ	日章計器	2	CM-10 TP-1/2-Z
14	油圧力計	淀川計器	2	φ30xG1/4' x0.5MPa
13	油調整弁	サンレー冷熱	2	VC-2AV 15A
12	油電磁弁	京浜精器	4	VLD3-21A-15AKJ 15A
11	バーナモータ	東芝	2	440V 60Hz (全外露型) 2.2kWx2P
10	バーナラッチスイッチ	山武	2	5LS1-J
9	ブームアイ (ガラス製)	山武	2	C7035A500
6	パイロット電磁弁	甲南電機	4	YS11A168K9CF5Y012 10A
5	点火トランス	三陽電機	2	G7023-ZC
4	パイロットバーナ	サンレー冷熱	2	N型
3	ラインドボックス	サンレー冷熱	2	RBS-4G用
1	助燃バーナ	サンレー冷熱	2	RBS-4G

屋内仕様

番号 No.	部品名 PARTS NAME	メーカー名 MANUFACTURER	数量 QUAN.	材質・仕様 MATERIAL SPEC.
⑤ 重要管理項目	⑤ 標準	⑤ 標準	⑤ 標準	⑤ 標準
第3角法 3RD ANGLE PROJECTION	標準	標準	標準	標準
公差 GENERAL TOLERANCE	特殊	特殊	特殊	特殊
校閲 校核 検印	承認 APPROV	検印 CHECK	設計 DESIGN	製図 DRAWING
助燃バーナ/RBS-4G	沢	沢	川本	浅井
指示先 CUSTOMER	現場名 OWNER	京都府 京都市 京都市北部クリーンセンター建設工事		
図名 DRAWING NAME	助燃バーナ配管系統図			
図番 DRAWING No.	AB10239			