

見積依頼

建設局西京土木みどり事務所

担当：技術調整係 安達、吉村

電話：075-392-9260

FAX：075-392-3462

MAIL：nisikyoudoboku@city.kyoto.lg.jp

1 件名 浄化槽ブロワ

品名	品番・規格等	数量	単位	備考
浄化槽ブロワ	(株)テクノ高槻製 HIBLOW HP-100	1	個	

2 納入期限

令和8年8月14日（金）

3 納入場所

西京土木みどり事務所 〒615-8086 京都市西京区桂乾町9番地

4 見積書の提出方法

- ・見積書を提出していただけるのは、京都市競争入札参加有資格者名簿に登録されている市内中小企業に限ります。
- ・見積書の宛先は「京都市長」とし、見積年月日、担当者氏名（フルネーム）及び連絡先を明記してください。
- ・見積書は、オープンカウンターの注意事項に記載されている取扱いをご確認のうえ、FAX、メール、持参、郵送（見積書提出期限必着）のいずれかの方法でご提出ください。

HP series


HP-100, 120



付属品 Lホース・ホースバンド


寸法図

[単位:mm]

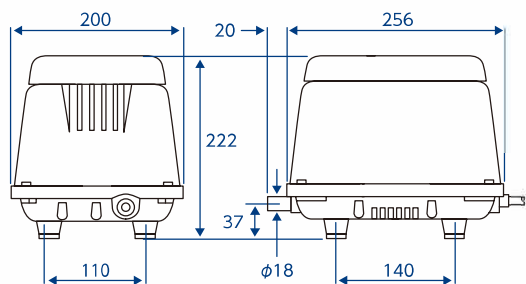


※HP-100～200まで、すべて同じ形状の筐体です

性能曲線

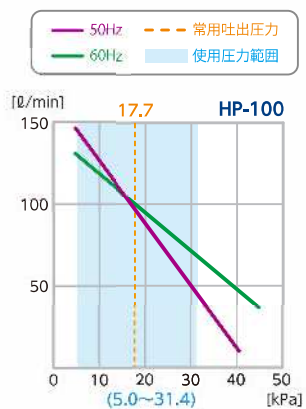

仕様

		HP-100		HP-120	
定格電源	V	AC100			
電源周波数	Hz	50	60	50	60
常用吐出圧力	kPa	17.7			
吐出風量	l/min	100		120	
消費電力	W	95	100	115	125
騒音値	dBA	38		40	
重量	kg	8.5			

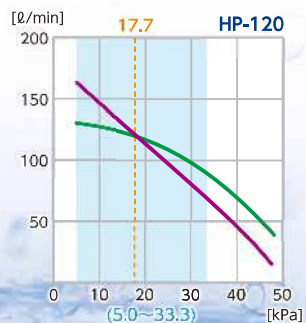

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません。
※ブロワの使用温度範囲は5℃～40℃(41°F～104°F)です。

HP series


HP-150, 200



付属品 異形直管ホース・ホースバンド


寸法図

[単位:mm]

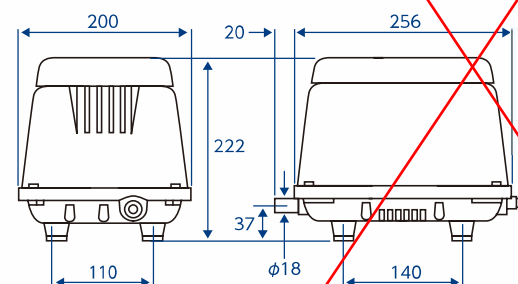


※HP-100～200まで、すべて同じ形状の筐体です

性能曲線

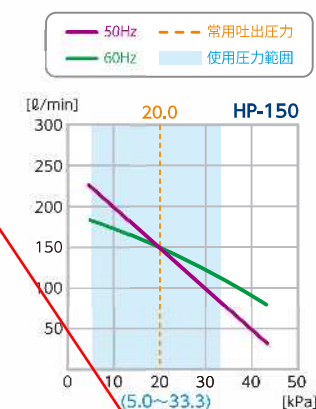

仕様

		HP-150		HP-200	
定格電源	V	AC100			
電源周波数	Hz	50	60	50	60
常用吐出圧力	kPa	20.0			
吐出風量	l/min	150		200	
消費電力	W	125	155	210	250
騒音値	dBA	45	47	46	48
重量	kg	9.0			

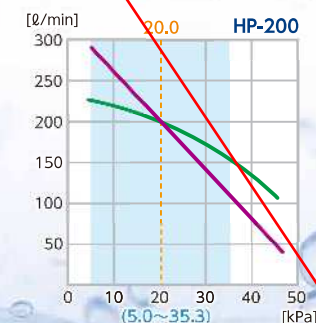

※仕様・性能曲線はカタログ参考値(代表値)であり、保証値ではありません。
※ブロワの使用温度範囲は5℃～40℃(41°F～104°F)です。