

仕 様 書

建設局土木管理部河川整備課
(担当 古角、真下 電話 222-3591)

1. 件 名 : 洛南排水機場屋内給水管修繕

2. 修繕場所 : 京都市伏見区横大路千両松町 地内

3. 履行期間 : 契約日の翌日から令和8年10月30日まで

ただし、修繕に伴う作業日は平日日中とし詳細な日時は受注後、打ち合わせの後、決定する。

なお、施設が河川増水時に機能する排水機場であるため、河川増水や大雨警報等が発令された場合、日時の順延があるので対応すること。

4. 修繕内容

(1) **別紙1**で示した給水管の一部(弁継手類を含む)を更新し、通水確認を行うこと。

[新設配管] (新品とすること)


水道用耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル管 (HIVP)

[既設配管]


水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管 (SGP-VA)

(2) 撤去した配管については、適切に処理すること。

(3) 修繕前後の写真を撮影し、提出すること。

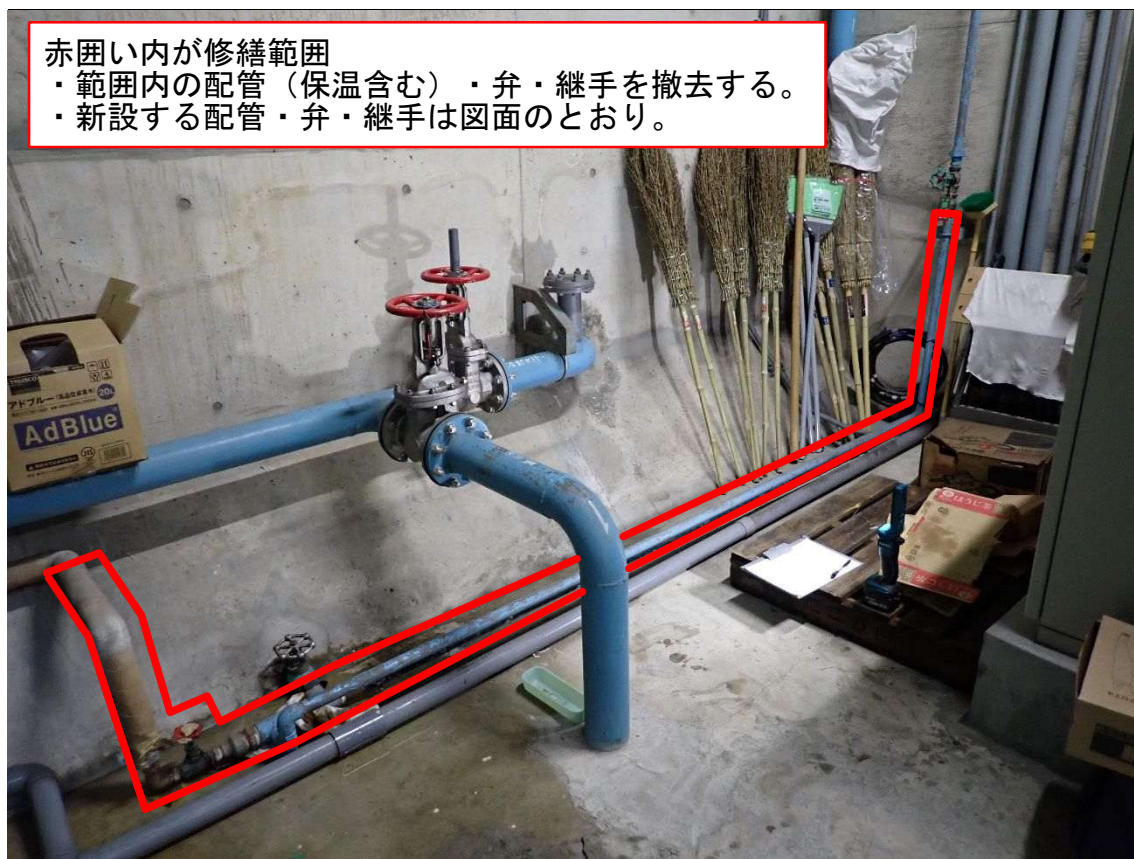

現状写真 1

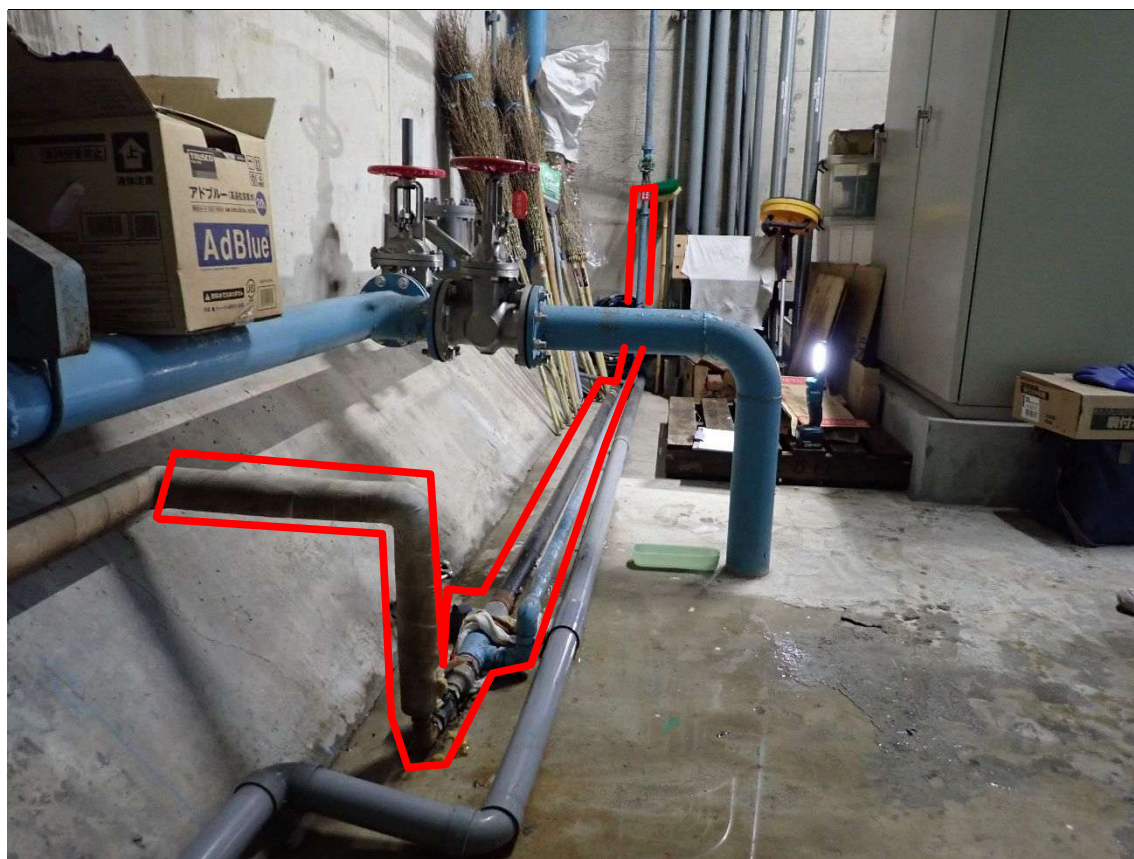


現状写真 2



現状写真 3



漏水箇所写真

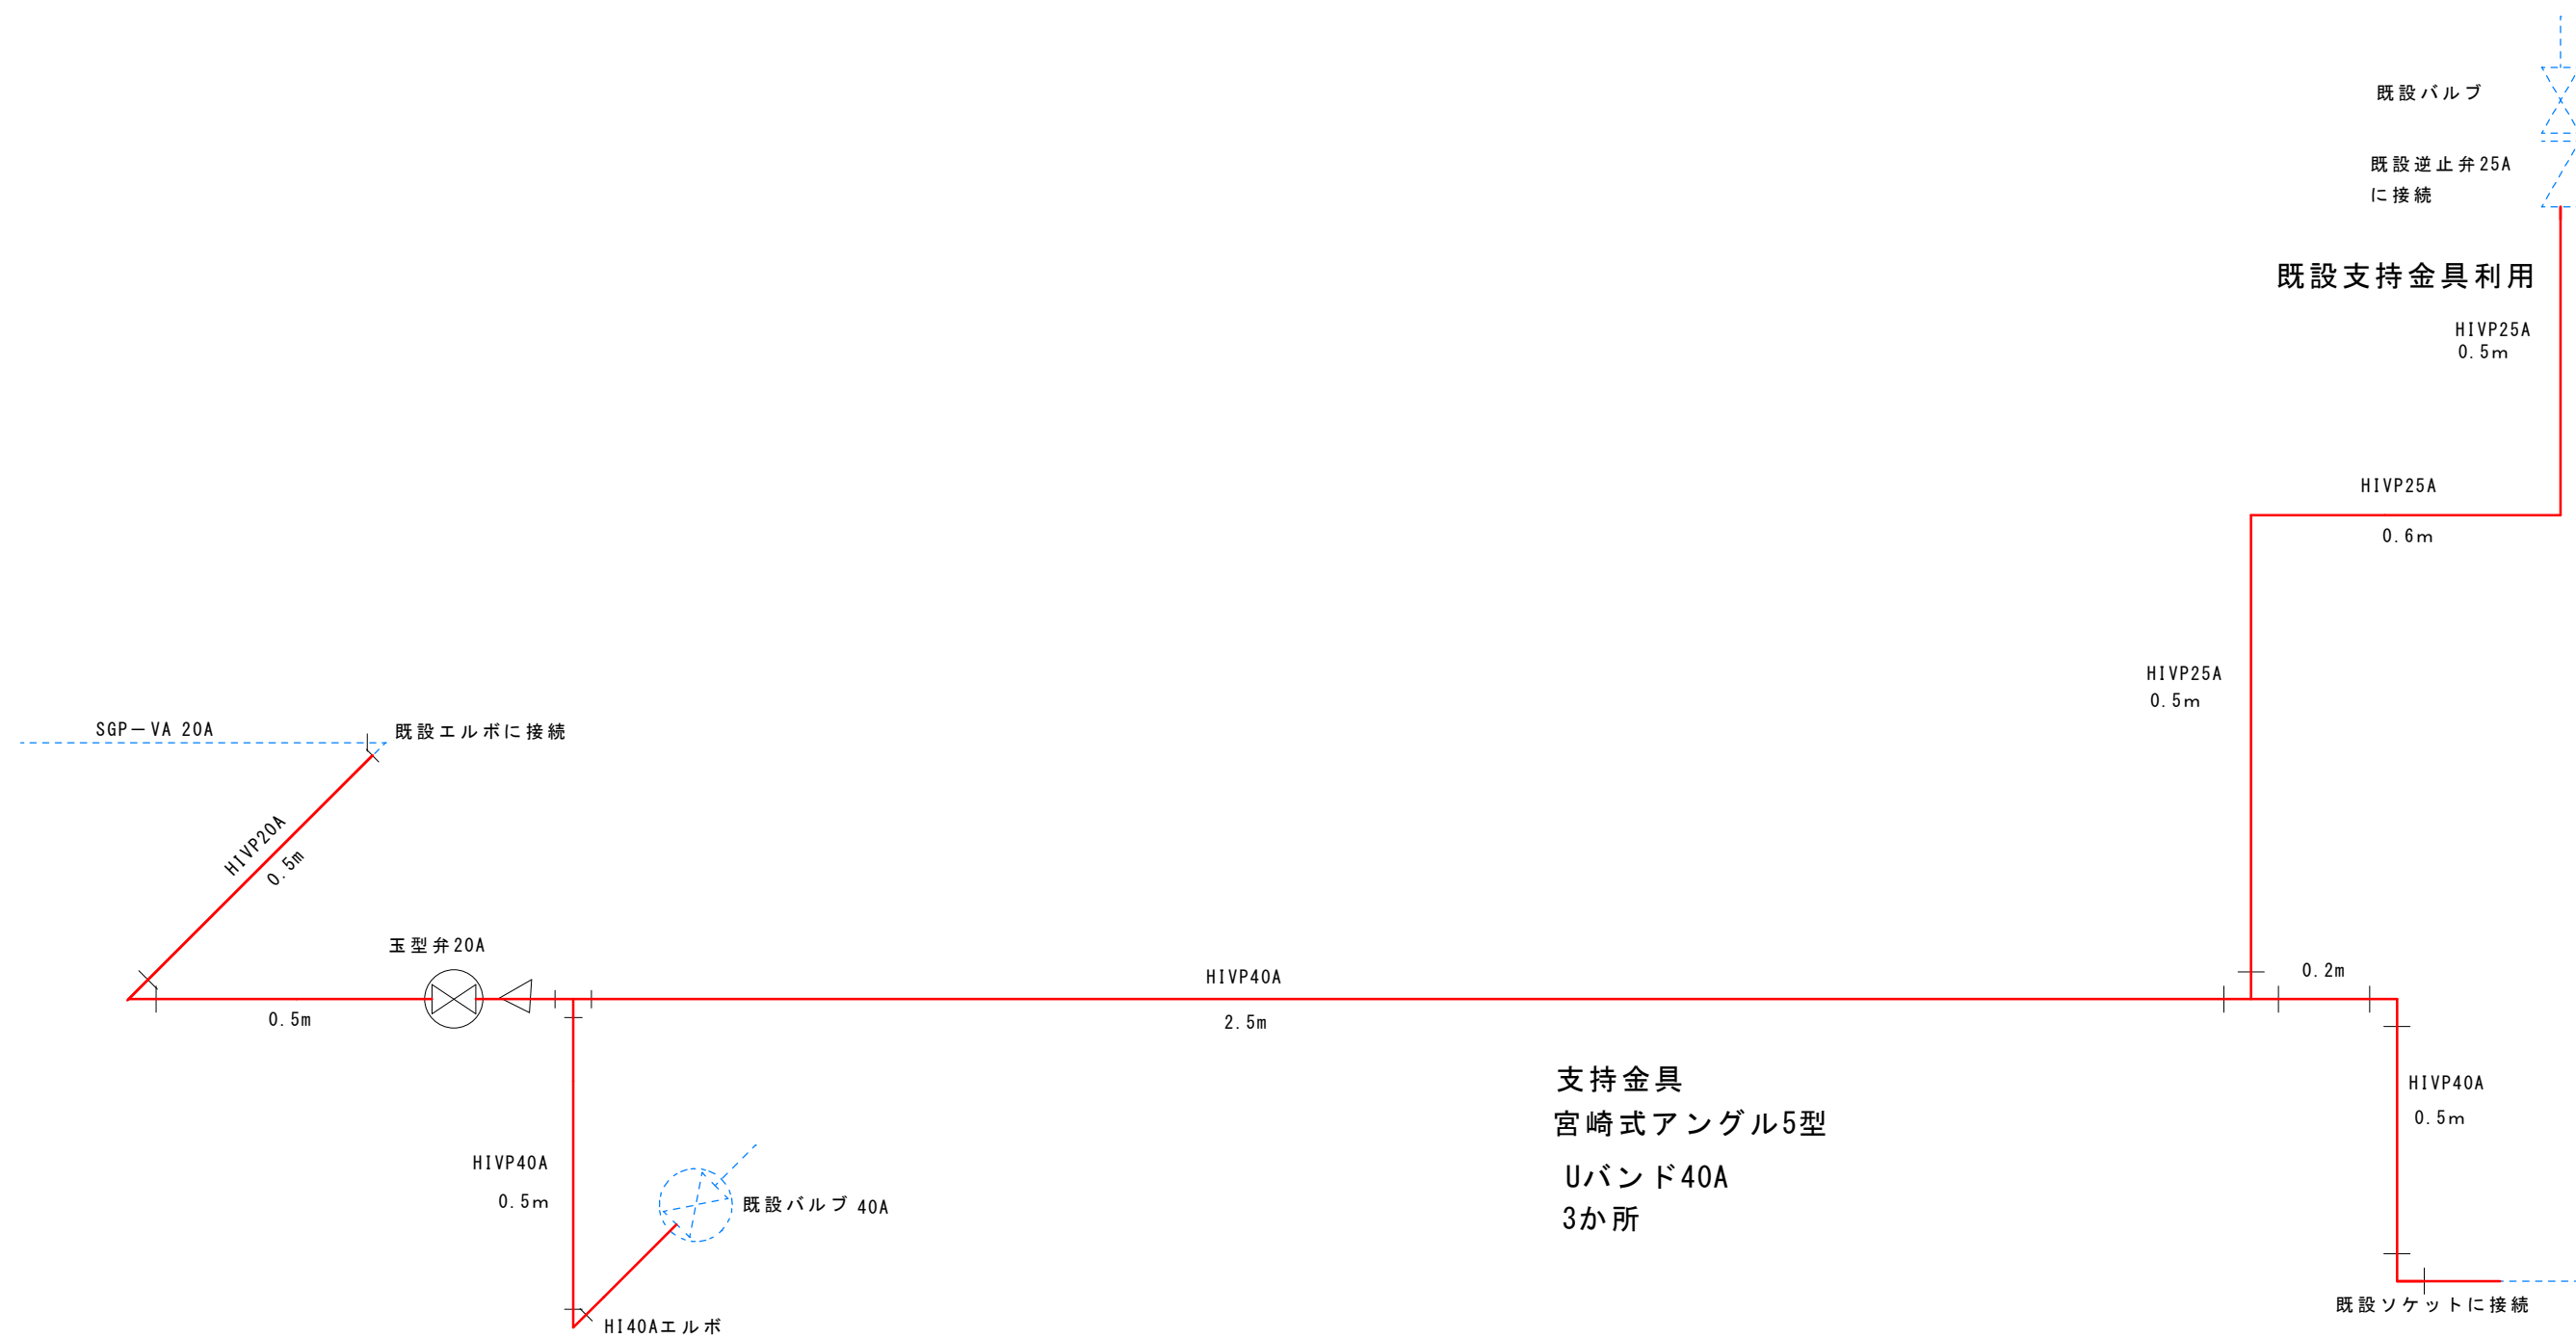

図面（参考図） 洛南排水機場 屋内給水管修繕

配管長は参考です。
継手はHI継手とすること。

実線：新設
破線：既設