

仕 様 書

建設局土木管理部土木管理課
(河川整備課兼職：井戸・畑中)

1 件名

稲荷山トンネル附属設備（東行サグ部ストレーナーネット取替ほか）修繕

2 内容 次の（ア）～（ウ）の作業を夜間通行止め期間にて行う。

（ア） サグ部（洗浄槽）ポンプストレーナーネットを更新する。

名称	規格等	メーカー名	品番等	数量
ストレーナーネット	長さ 1040mm、高さ 800mm、10mm メッシュ、樹脂製	タキロンシーアイブラス（株）	トリカルネット N-24 品番 682824	1 枚

※ストレーナーネットは、既設鉄筋に結束バンド等で固定すること。

※ストレーナーネットは、同等品も可とするが事前に発注者の承諾を得ること。

※詳細は、写真参照

（イ） 道路排水集水管（サグ部（洗浄槽）流入管）の“超” 高圧洗浄及びカメラ挿入を行う。

道路排水集水管（200φ）に現状、石灰質の固形物が堆積しているため、超高圧洗浄で除去を行いながら、カメラを挿入し、管内の様子を撮影する。

※超高圧洗浄を行う範囲は直管部分の 2m 程度

※洗浄にて粉碎したガラについても処分を行うこと。

※詳細は、写真及び図面参照

（ウ） サグ部（路面排水槽）にポンプを設置する。

名称	規格等	メーカー名	品番等	数量
（支給品）ポンプ	樹脂製 50A	川本ポンプ	WU04-506-0.4SL	1 台 (支給品)
配管（継手共）	HIVP、50A	-	-	2 m
玉形弁(BV)	樹脂製、50A	-	-	1 個
漏電ブレーカー	コンセントタイプ			2 個

※支給品ポンプの能力詳細は、写真参照

※樹脂製弁は流量調整のため、HIVP 管の出口先端に設置する。詳細は図面参照。

※電源は、既設サグ部（洗浄槽）ポンプ盤の盤内コンセントを利用する。その際漏電ブレーカーを設置すること。

※通線に必要な機材、作業一式を含む。

※路面排水槽の水を排水するために設置する。ポンプの固定は行わない。

3 諸条件

- ・ 寸法は参考値であり、配管製作の前に必ず現地で採寸行うこと。
- ・ 万一、施設及び設備に損傷を与えた場合、受注者の責により現状復旧すること。

- ・水槽内は、酸欠の危険があるため、給気を十分に行い、安全に修繕を行うこと。
- ・その他消耗雑材量一式は受注者負担とする。
- ・現地に電源及び水道はないため、作業に必要な電源、水等は受注者の責により準備すること。
- ・撤去品等の廃材は受注者の責にて適切に処理すること。
- ・実施期間中、同場所で本件とは別作業も予定している。発注者と協議を行うとともに実施日の決定については、配慮すること。
- ・完了後、報告書(1部)を提出すること。

4 修繕場所

京都市伏見区 稲荷山トンネル内

5 納期

実施期間：令和8年10月26日（月）夜 ～ 令和8年10月31日（土）朝

稲荷山トンネル夜間通行止め（22時 ～ 翌6時）にて実施（詳細は6 作業条件の項目参照）

契約日の翌日から令和8年11月30日まで（報告書の提出を含む）

6 修繕条件

- (1) 受注者は、本業務により入手した全ての情報について、発注者の承認を得ずに公表及び第三者に漏らしてはならない。
- (2) 本仕様書の解釈について疑義が生じた場合は、発注者と協議すること。
- (3) トンネルへの入場は、十条換気所での受付後とし、入場開始は22時40分頃からとする。
- (4) 修繕終了は片付け完了のうえ、翌4時50分までに十条換気所へ到着し終了を報告すること。
- (5) 制限速度60km/h以下を、厳守とする。
- (6) トンネルの逆走は禁止とする。
- (7) 入場車両全車両にパトランプ（黄）を配備し、入場時にはパトランプ、ハザードを点灯とする。
- (8) 全作業員LED点滅機能付き反射ベストを着用すること。

7 支払い

報告書・完了届を受諾後、請求に基づき支払うものとする。

8 提出方法ほか

- (1) 見積書の宛先は「京都市長」とすること。
- (2) 件名は「稲荷山トンネル附属設備（東行サグ部ストレーナーネット取替ほか）ほか修繕」とすること。
- (3) 見積金額は消費税及び地方消費税相当額を除いた金額を記入し、その旨を記載すること。
- (4) 見積書はFAX、原本郵送、メールのいずれかにて送付すること。
- (5) 送付の際は担当者の名前（フルネーム）及び連絡先を見積書に明記すること。
- (6) 見積の有効期限は1か月以上とすること。
- (7) 原則、契約予定相手方のみに連絡を行うものとする。
- (8) 郵送時は宛先（畑中）がわかるよう送付すること。

9 問合せ及び見積送付先

〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

京都市建設局土木管理部河川整備課（京都市役所分庁舎3F）

担 当：畑中、井戸

電 話：222-3591（河川整備課番号）

F AX：213-1213（河川整備課番号）

E-mail：haqbd156@city.kyoto.lg.jp（畑中宛）

(ア) 修繕詳細



写真 1：ポンプ周囲



写真 2：フロートスイッチ周囲



写真 3：ストレーナーネット内



写真 4：ストレーナーネット一辺 520mm



写真 5：ストレーナーネット高さ 800mm

(イ) 修繕詳細



写真6：道路排水集水管



写真7：道路排水集水管内部

(ウ) 修繕詳細

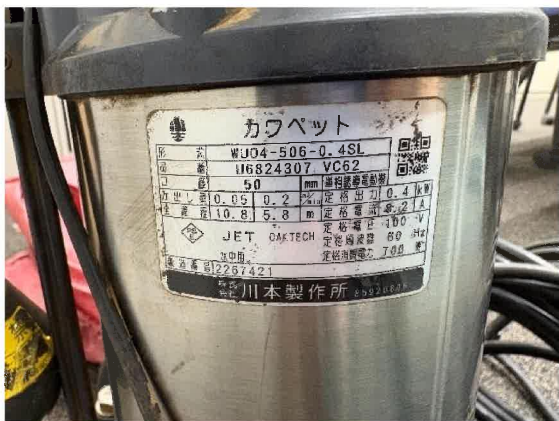


写真8：支給品ポンプ銘板



写真 9：路面排水槽現状



写真 10：通気管 SGP50A（電線配管として利用）