

「京都市立花背小中学校屋外階段融雪装置その他修繕」仕様書

京都市教育委員会教育環境整備室

(担当：梶原 TEL：075-222-3795)

1. 業務名

京都市立花背小中学校屋外階段融雪装置その他修繕

2. 業務の目的

平成 20 年度に屋外階段に設置した融雪装置の老朽化した各部品を取替え、また、階段の一部で不凍液の漏水が確認されている部分を積雪の対策として融雪マットを敷設することにより、児童・生徒の安全な登下校が可能となることを目的とする。

3. 履行期間

契約締結の日から令和 8 年 11 月 30 日

4. 履行場所

京都市左京区花脊大布施町 797 他（京都市立花背小中学校）

5. 業務範囲

別紙「付近見取り図」及び「平面図」のとおり

6. 業務内容

- ・熱交換器のマグネットスイッチ（電磁開閉器 SW-03/G/2E）の交換
（サーマルスイッチが故障しており、復帰しない。現状はサーマルスイッチを迂回させて直結状態になっている。このスイッチは 2 ケでワンセット）
- ・熱交換器の運転状況を示すパトライト（壁面取付型積層式表示灯 WME-3M2D-RUG）の交換

（3 色のライトでアイドリング状態なのか運転状態なのかを玄関ポーチからでも確認できる。現在は球切れで点灯不可。ただの電球の取替えはできず、

本体ごとの交換が必要)

以上の作業については交換後の試運転、点検など必要となるので、前川製作所(関西支店 京都営業所 電話 075-931-2318)に依頼する必要がある。

・融雪マット (SXZGJS 製 300×600 85W) の設置

前年に設置したマットに加えての増設。


階段壁面にあるコンセントから安全ブレーカーを介して壁面に固定したモール内に延長コードを収める。融雪マットのプラグとの接続箇所をウォルボックスにて雨風雪より保護する。融雪マットと融雪マットとの間の電線寸法が足りない場合には電線の継ぎ足しが必要になる。

融雪マットはコンクリート製の階段にビス留めとなるが、今後内部の配管を修繕することも考えられるので、不用意にビス穴を深く開けると配管を傷つける恐れがあるので、マットの設置には注意が必要になる。

以上

花背小中学校 付近見取り図

京都市立花背小中学校屋外階段融雪装置その他修繕

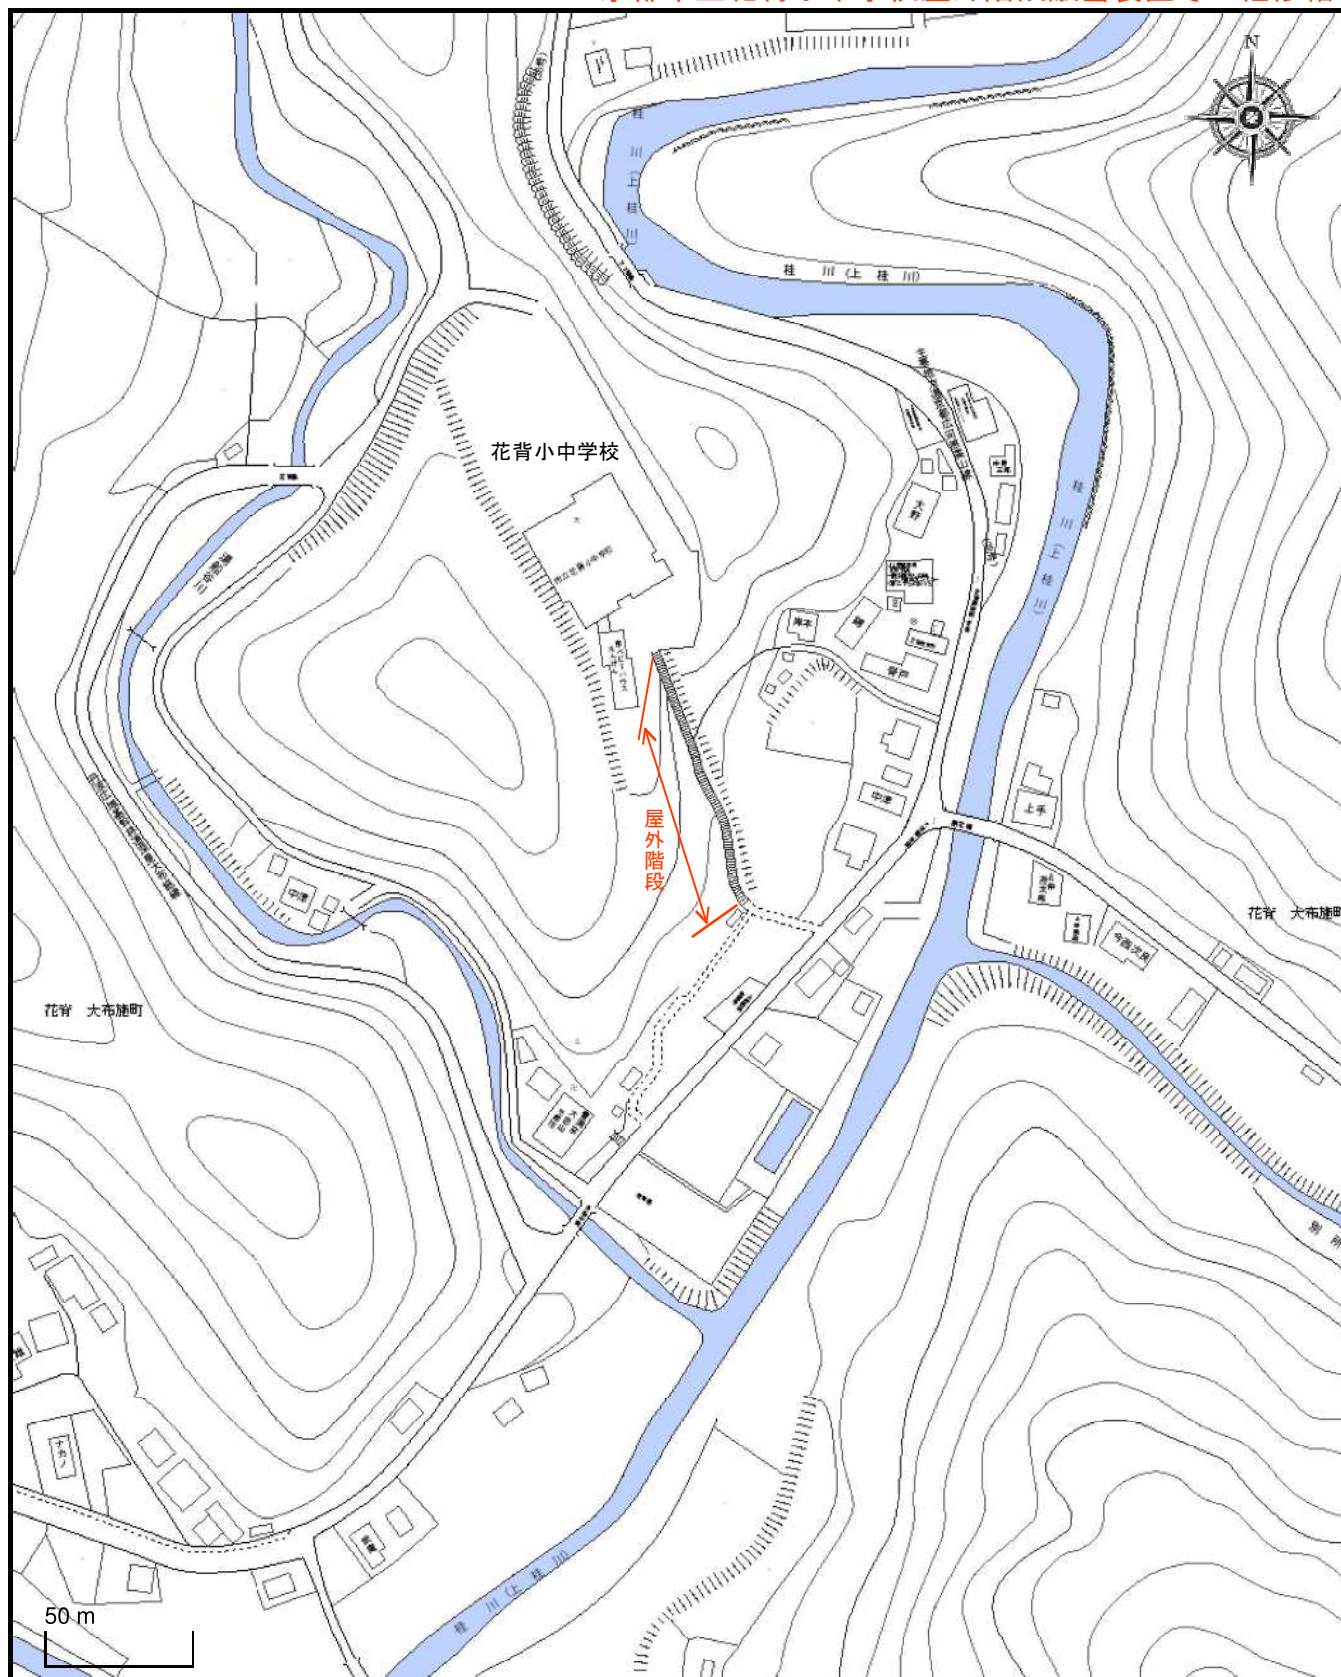



京都市立花背小中学校屋外階段融雪装置その他修繕

京都市立花背小中学校屋外階段融雪装置その他修繕



融雪面積

序号	成绩	序号	成绩	序号	成绩	序号	成绩	序号	成绩
①	8.1分	⑥	8.4分	⑪	8.8分	⑫	7.7分	⑬	8.1分
②	8.1分	⑦	8.9分	⑫	8.8分	⑭	8.2分	合計	
③	8.1分	⑧	8.8分	⑬	8.8分	⑮	8.1分		148.9分
④	8.9分	⑨	8.1分	⑭	7.8分	⑯	8.8分		

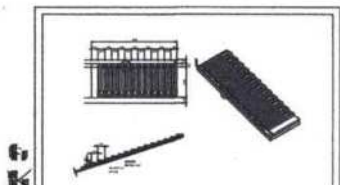

學 期	第 二 學 期		
學 年	第 二 年		
學 號	12345	姓 名	
學 校 名 稱	第 二 中 學		