

仕様書

1 製品名及び数量

- (1) 注水式バナーXスタンド 一式
- (2) バナー 1枚

2 仕様

- (1) 盤面に記載する文字、文字色、フォントサイズ及び配置は概ね別図のとおりとし、フォントはHG 正楷書体-PRO 体とする。
なお、図柄のデータは契約が決定次第データで提供する。
- (2) バナーサイズは、幅70cm、高さ180cm（看板脚は10cm）とする。
- (3) 材質は、本体（スタンド）部分はアルミ（一部樹脂可）、盤面はターポリンとし、腐食や劣化に対して強いもの。
- (4) 本体（スタンド）部分に使用する素材は、風等の耐久性があるもので、屋外でも使用できるよう注水ウエイトが付いているもの。
- (5) 看板背面は無地とし、看板のみで自立するもの。
- (6) その他の仕様については、当署担当者と協議すること。

3 納入場所

京都市上京区釜座通下立売下る東裏辻町398番地 京都市上京消防署

4 納入期限


令和8年12月2日（水）

5 上京消防署担当者

消防課市民指導担当 大野及び降旗 TEL:431-1371

6 その他

この仕様書に定めがない事項又は疑義が生じた場合は、当署担当者と協議すること。

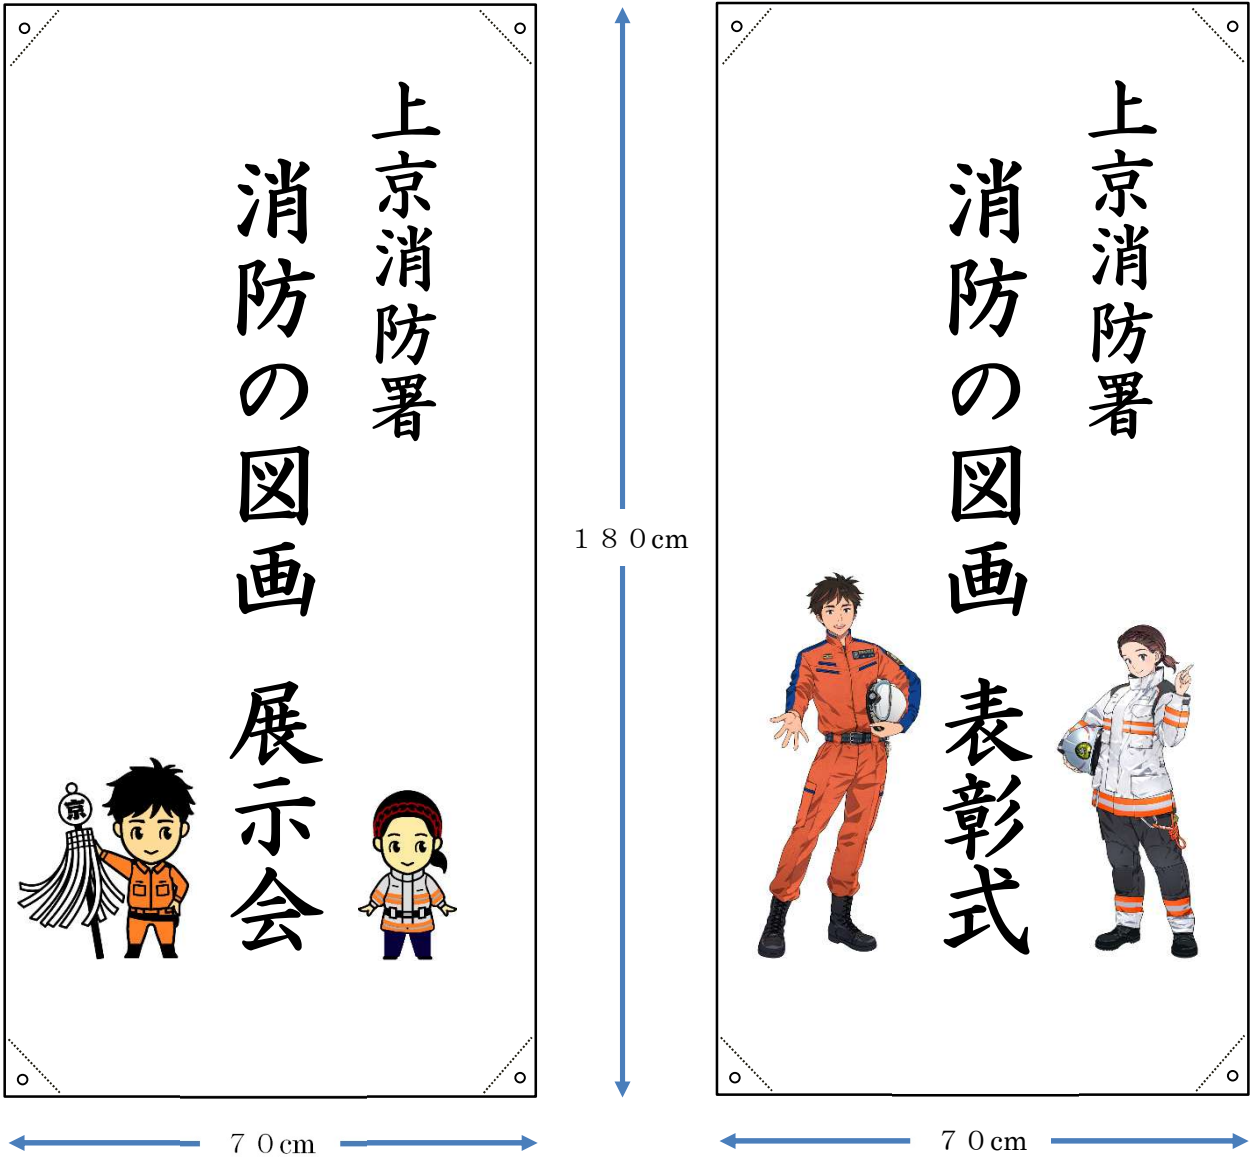

- 1 ターポリン記事を使用し、白地とすること。
- 2 字体は HG 正楷書体-PRO 体で黒色とすること。
- 3 看板製作前に、デザインについて当署担当者の確認をとること。