



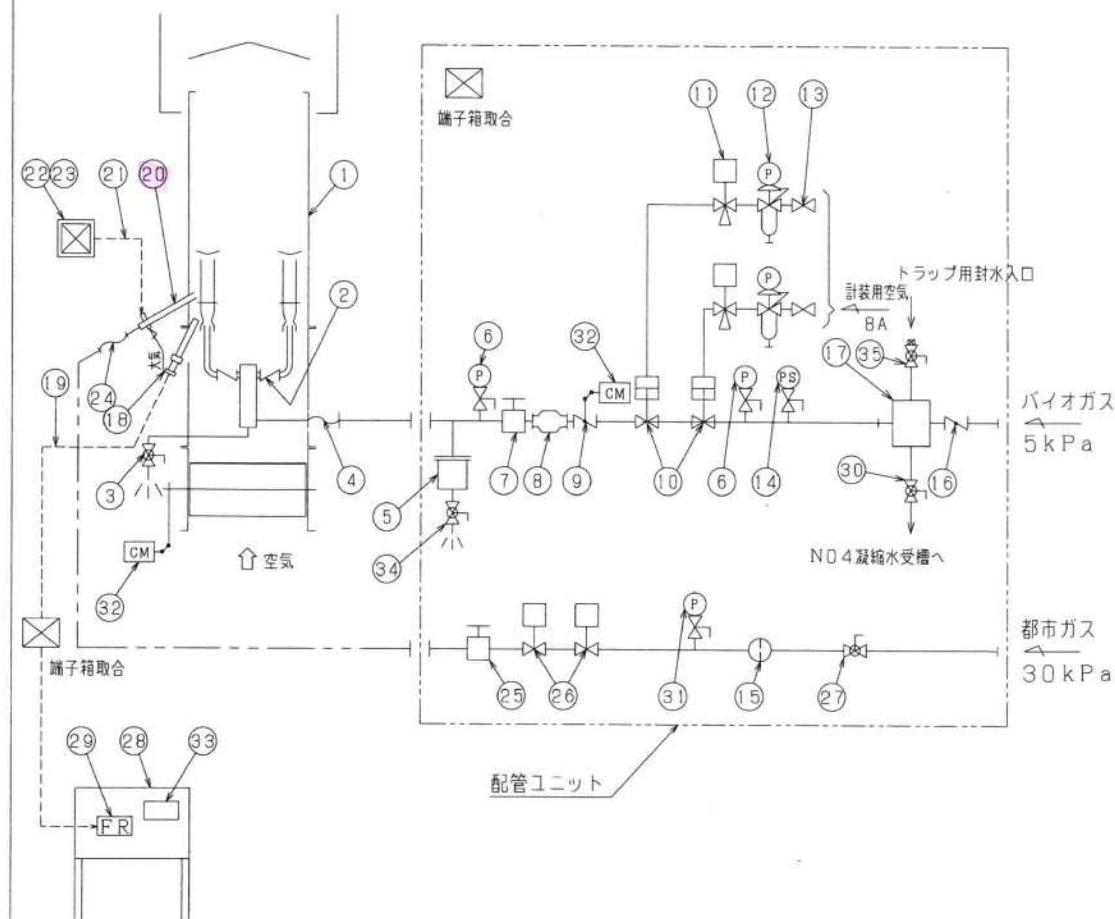

※PB:パイロットバーナ

35	トラップ用封水止弁	1	10UT-15A
34	ドレン抜止弁	1	10UT-25A
33	流量調節計	1	SDC25
32	コントロールモーター	2	MC-1CE
31	PBガス圧力計	1	AU10A、φ100、0、1MPa コック付
30	ドレン抜止弁	1	10UT-15A
29	フレームリレー	1	FRS100C100、FRS50A100
28	余剰ガス燃焼装置制御盤	1	スタンド
27	PBガス止弁	1	10FCT-15A
26	PBガス電磁弁	2	VNA-15-HZZ NC
25	PBフレームトラップ	1	1200-FC-40
24	PBガスフレキシブルホース	1	15A-1000L ユニオン
23	トランスボックス	1	RTB-1
22	点火トランス	1	G7023ZC
21	高圧コード	1	プラグキャップ付
20	パイロットバーナ	1	PTBE
19	UV用ケーブル	1	LKGB2m+EM-CEE25m
18	ウルトラビジョン	1	AUD110C1000
17	セジメントトラップ	1	ST-150A
16	パイオガス止弁	1	10DJU-100A
15	PBガスストレーナ	1	SY-5-15A
14	パイオガス元圧カススイッチ	1	DG-50U コック付
13	計装用空気止弁	2	HM10KSD-8A
12	計装用空気減圧弁	2	AW30-02BG-R
11	計装用空気電磁弁	2	4F310E-08-TP-AC100V
10	パイオガス遮断弁	2	BS-10DJU-150A NC
9	パイオガス量調節弁	1	DFCO-100A
8	フレームアレスタ	1	600N-FC-150
7	フレームトラップ	1	1200-FC-150
6	ガス圧力計	2	AU10A、φ100、20KPa コック付
5	ドレンボックス	1	DB-150A
4	パイオガスフレキシブルホース	1	10K-150A-350L PL
3	ドレン抜止弁	1	10UT-15A
2	ガス逆止弁	13	CS-50A
1	余剰ガス燃焼装置	1	GFCN-11A

番号 名 新 数量 サイズ 及 規格



※
ガス入口

※ 空氣入口

8	銘板	SUS304	1			
7	金属バッキン	SS400	1			
6	スパークロッド	カンタル	1			
5	ガスノズル	BsBM	1			
4	本体	AC3A	1			
3	アウターパイプ	STPG370	1			
2	三角磚子	アルミナ磁器	1			
1	スタビライザ	SUS304	1			

WORK ORDER

PTBE型パイロットバーナ
組立図

余剰ガス燃焼塔

ガス燃焼量

550(at wet) m³N/H

製造番号

CA27-1248

型式番号

GFCN-11A

製造年月日

2018年11月

機器名

余剰ガス燃焼装置

株式会社