


仕様書

1. 品 名 : 非常用給水袋
2. 数 量 : 7, 000袋
3. 梱 包 : 段ボール100袋入りとし、品名、数量、納品年月を記載すること
4. 納入場所 : 京都市上下水道局総合庁舎4階及び京都市上下水道局太秦庁舎地下1階
5. 納入期限 : 令和9年3月15日まで
6. 製品特性 : 次の表のとおり

項目	内容
容量	6ℓ
強度・構造	6ℓ満水で1mの高さから落下させても破損しないこと 水を入れた状態で自立する形状であること 横長のものであること
給水口	キャップがネジ式であること 給水しやすいように給水口が袋の横側にあること 袋本体とキャップが一体化した状態で納品すること 給水口の寸法が直径31mm（口内径）以上であること
背負い紐	背負い紐は給水袋各個に貼付した状態で納品すること。
材質	袋 本 体：ポリエチレン・ナイロンを主体とした多層フィルム キャップ：ポリエチレンまたはポリプロピレン 給水入口：ポリエチレン 紐 : ポリエステルまたはアクリル（形状：平紐、長さ：2.5m以上、幅2.5cm程度） 持 ち 手：ポリエチレン ※本体は水の安全性を確認できるようにするため、透明であること
衛生法	食品衛生法規格基準（厚生省告示第370号）に適合していること
表示	表面に「保存用ではありません」と印刷すること 表面に非常用給水袋、京都市上下水道局のシンボルマークと局名を記載すること 表面又は裏面に6ℓ用（3ℓ、6ℓ）の目安ラインを印刷すること 裏面に使用方法・注意事項等が記載されていること 本体イメージを参考とし、ユニバーサルデザイン（読みやすさに配慮した文字の大きさやフォントの採用、配色など）に配慮したものであること なお、文字の大きさやフォント、配色については受託後、発注者と協議の上決定すること
保存期間	未使用で直射日光を避け常温で保管し10年間以上


※ 製造開始前にサンプルを提示すること。

本体イメージ
(表面)

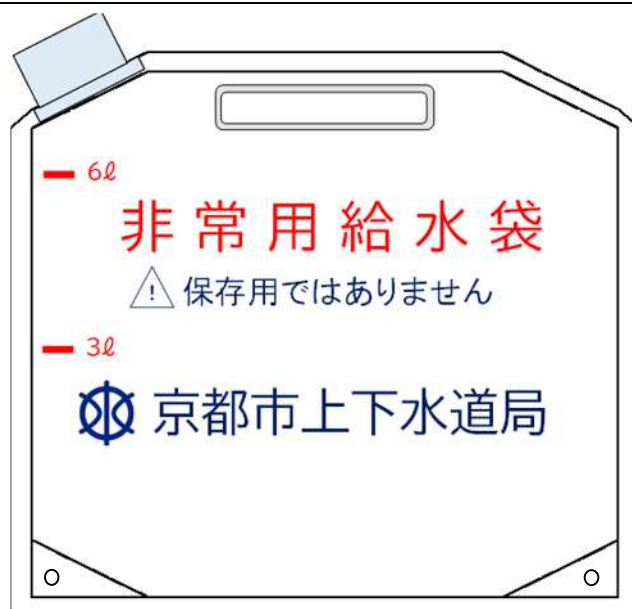

※ 紐の通し穴は左右ともに1 c m程度

本体イメージ
(裏面)

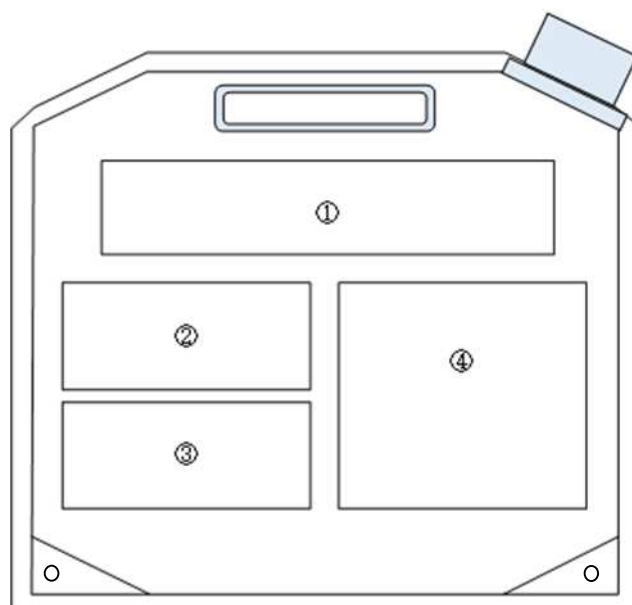

※ 枠の配置は一例

- ① 背負い紐の結び方について、図と説明書きを記載すること
 - ② 品質表示を記載すること
必須項目：本体サイズ、本体材質、負い紐材質、容量、耐熱温度、耐冷温度、衛生基準への適合
(例：食品衛生法 食品、添加物等の規格基準に適合)
 - ③ 水道水を入れる際の留意事項を記載すること
文 章 例：一度煮沸した水道水や浄水器を通した水は、塩素が取り除かれているため、雑菌が繁殖しやすくなります。
また、直射日光が当たるような場所に置くと、細菌が繁殖するので、必ず風通しの良い冷暗所で保管してください。
 - ④ 使用上の注意事項を記載すること
文 章 例：○給水袋以外の用途で使用しないでください。
○突起物に当てたり引きずったりすると、袋が破れる恐れがあります。
○常温の飲料水以外に使用しないでください。※
○プラスチックのような臭いがする場合がありますが、人体への影響はありません。
気になる場合は数回濯いでからご使用ください。
○水を入れて運搬するときは、キャップを強く締めてください。
車等での運搬時には特に注意してください。
○高いところから落としたり、強い衝撃を与えないでください。
○直射日光を避けて、冷暗所で保管してください。
○火のそばに置かないで下さい。
○お子様の手の届かない場所で保管してください。
- ※ 耐熱、耐冷温度に寄りますので必要に応じて記載してください。

非常用給水袋 経費内訳書

(円単位)

品名・形状	数量	単位	単価	小計
1 非常用給水袋(形状寸法は別紙仕様書のとおり)	7,000	個		
小計				
合計(税抜)				
消費税及び地方消費税相当額(10%)				
合計(税込)				