

エアコン内部洗浄委託

(新山科浄水場)

特記仕様書

京都市上下水道局

1 委託名

エアコン内部洗浄委託（新山科浄水場）

2 委託概要

本作業は、管理棟3階事務所に設置してある室内機4台の内部洗浄を行うものである。

3 委託場所

京都市山科区勸修寺丸山町1番地 新山科浄水場

4 期間

令和7年 10月31日までとする。

5 使用機器については受注者が構成情報等を確認すること。

(1) 管理棟3階 事務所

- | | |
|--------|--------------------------------|
| ・ 対象数量 | ダイキン 天井埋め込み型 (パッケージエアコン 4台) |
| ・ 型式番号 | SZRC140BJ |


6 委託内容

エアコン内部洗浄

- ア 対象の各室内機について、分解、養生、内部洗浄、各部品の清掃、組立、試運転等を行うこと。
- イ 周辺機器や家具等に影響のないよう、必要な養生を行った上で作業を行うこと。
- ウ 執務に支障をきたすことのないよう、作業日等を監督員と打合せすること。
- エ 作業後、機器の正常動作を確認すること。
- オ 不測の故障等が生じた場合は、受注者の責任において正常運転が得られるように適切に対処すること。
- カ 作業上、当然必要な軽易なものは受注者の負担で実施すること。
- キ 受注者は、事故等が発生しないよう万全の安全対策を講じること。
- ク 本作業に要する工具類及び測定機器は、受注者が準備すること。
- ケ 作業完了後は、現場の清掃を十分に行うこと。

7 提出書類について

報告書及び完成通知書を作成し提出すること。

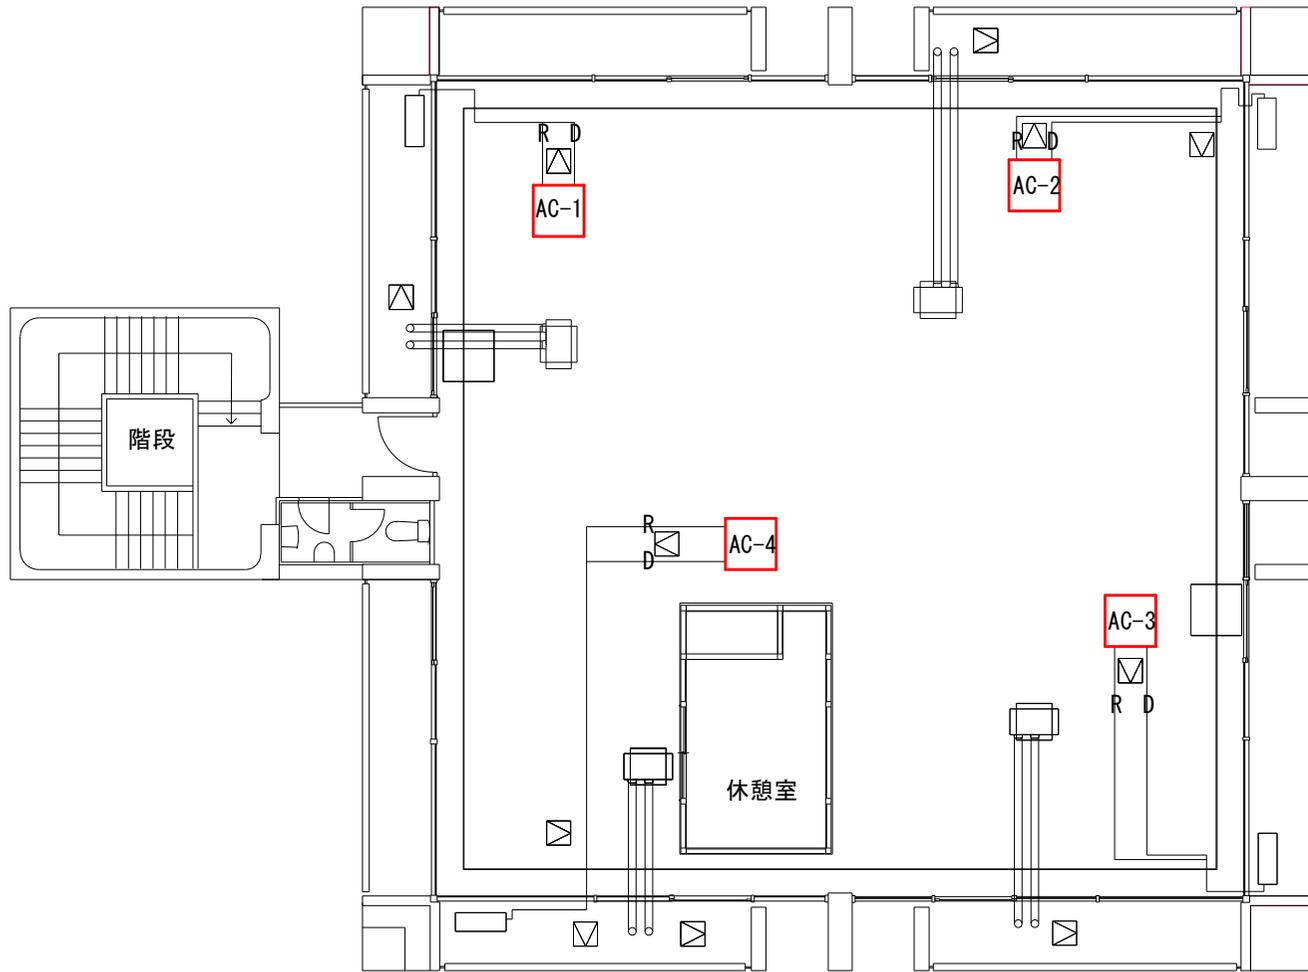

エアコン内部洗浄委託
参考図面

 今回作業対象箇所