


番号	名称	材質	数量	備考
1	シーズヒータエレメント	SUS316L	3	φ12(Niメッキ)
2	ヒータターミナル		6	M5
3	ヒータ取付フランジ	SS400	1	JIS5k-65A(Niメッキ)
4	ヒータスリーブ		12	φ15
5	キャップ	SPCC	1	65A 1t
6	ゴムブッシュ	NBR	1	

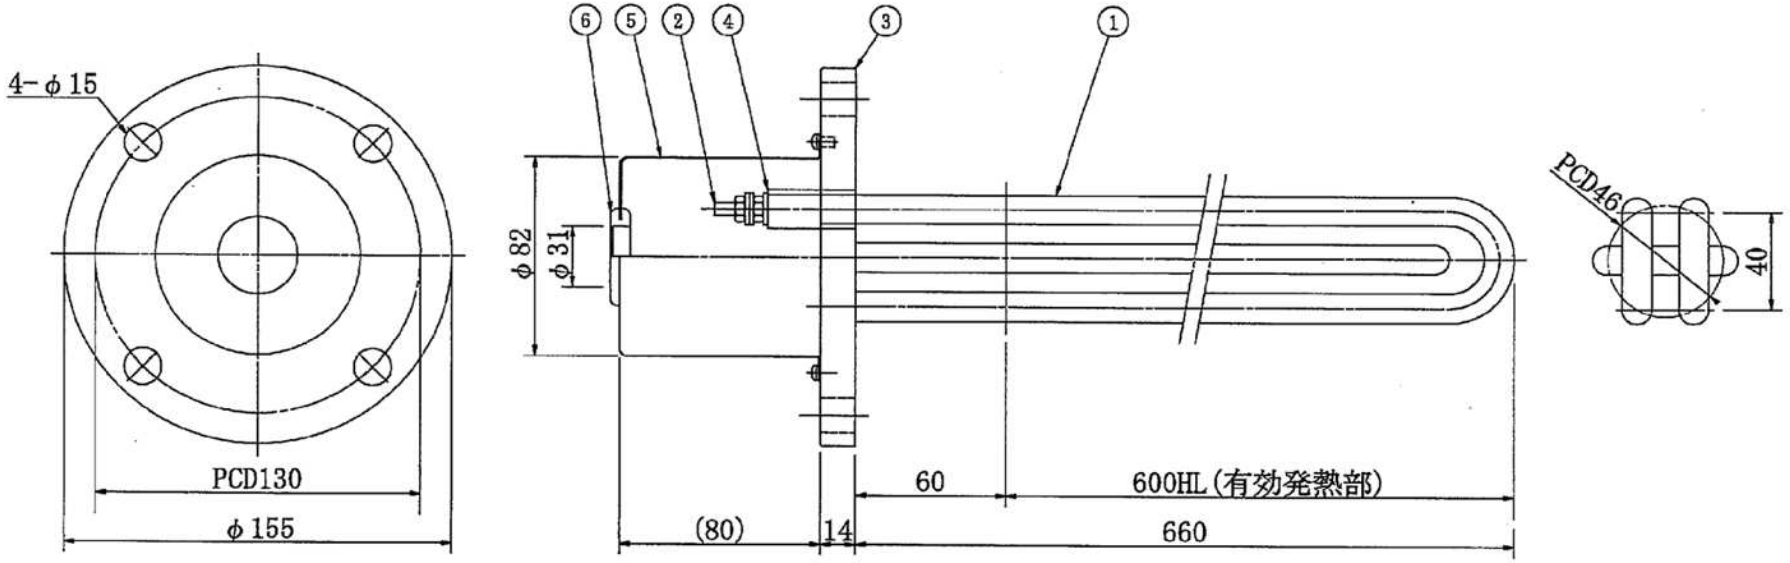

仕 様	
品 名	水用フランジヒータ
定格容量	200V 3φ 10kW
ｴﾚﾒﾝﾄ容量	200V 3.33kW x 3本
結 線	Δ結線
被加熱物	水
使用温度	50℃
ﾜｯﾄ密度	7.4W/cm²
設置場所	屋内

■結線図





Δ結線

検査	
絶縁抵抗	10MΩ以上
絶縁耐圧	1500V/min
容量	定格±10%

発注年度	令和8年度		
所属名	京都市上下水道局下水道部 鳥羽水環境保全センター 水処理第2課		
件名	フランジヒータ(その2)		
図面名	フランジヒータ 詳細図		
縮尺	-	図面番号	1/1